

DACH

K02 – Pierwsze piętro

K01 – Parter

Bednarka FeZn 30x4 mm2

U01 – Kondygnacja podziemna

LEGENDA:

	WYPYST BEDNARKI Fe/Zn
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	STYNY WYRÓWNAWA POTENCJAŁÓW/STYNY PRZESŁOJONE
	PRZEWÓD ODPORNIKAŁOWY - BEDNARKA FeZn 30x4mm2 UKŁADANA W ZIELBETOWYCH ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU (POKAZANE Z UŻYCIEM)
	BEDNARKA 4x6 30x4mm2 WYPROWADZONA DO UZIEMNIENIA W WARSTWIE BIELEJ WANNY
	PUNKT STYKNI/SZCZKA OPD

Nr	Str.	Zmiany
A3	48.11.2024	DODANIE RYSUNKU

2 4 5 - P W - E L E - E A - S C H - Z Z - 1 0 1 5 - A 3

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	ROZDZIAŁ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	------------------	--------	---------------	---------------

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICA SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBIEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMIA I NAZIEMNA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jak architektel | pszezelny & rtz

PROJEKTANT BRANŻOWY
bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030 Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT
Wojciech Kopała
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
Mateusz Biernacki

NR UPRAWNIEN
353/005/10
NR UPRAWNIEN
OPL/2078/PWB/E22


PODPIS

PODPIS

SKALA
RZYMAR ABRUSZA

DATA
08/11/2024

TYTUŁ RYSUNKU
Schemat połączeń wyrównawczych - budynek A

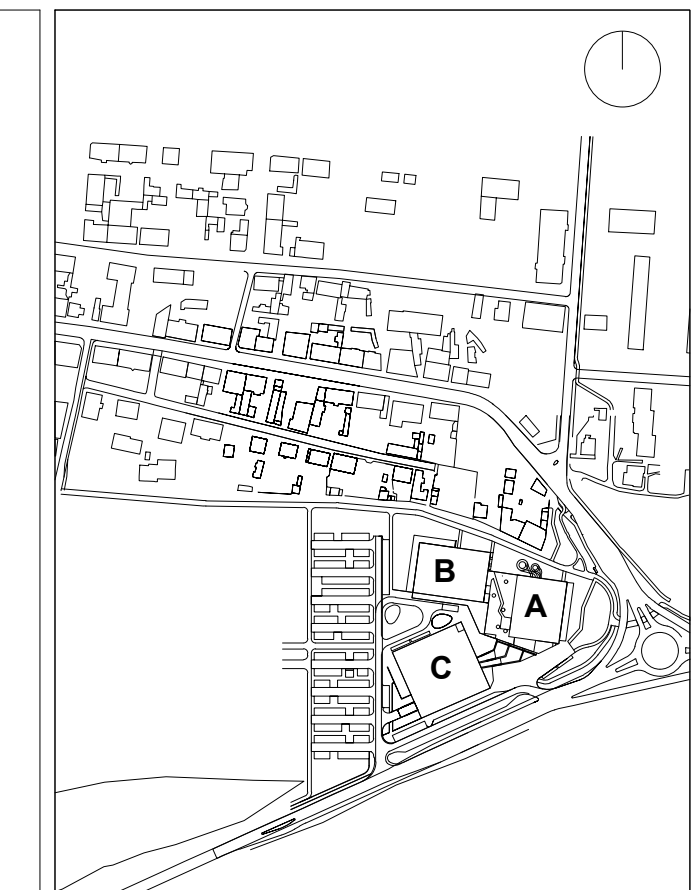

x9

16

Sidła ułożone 2x2m Fe/Zn 50x50mm ułożone pod pom. trafa, R2N, R2N, R2N