

ZMENA:	d		VYKONAL:		DÁTUM:	
	c					
	b					
	a					

INVESTOR:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. DÚBRAVSKÁ CESTA 14 841 04 BRATISLAVA	HL. PROJEKTANT:  HADE s.r.o. PÁRIČKOVA 7, 821 08, BRATISLAVA	PROJEKTANT ČASTI: Triemzet, s.r.o. Pod Vachmajstrom 8 831 01 Bratislava tel: 0905 706 296
--	---	--

NÁZOV ZÁKAZKY: PD-OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-096 HORNÁ STREDA

ČASŤ: F. DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ	VYPRACOVAL: Ing. V. Opál				
	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. J. Bahna				
NÁZOV VÝKRESU: Kópie vyjadrení správcov IS	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. J. Bahna				
	STUPEŇ PD: DP/DRS	DÁTUM: 08/2021	MIERKA: 1:250	POČET A4: 27x	PRÍLOHA: F5
	TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA. ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSMENÉHO POVOLENIA.				



TRIEMZET, s.r.o.
Pod Vachmajstrom 8
831 01 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa
0907459030 2.8.2021

Naše číslo
SEMaI – 58 – 1814/2021

Vybavuje
Mgr. Kováčová

Bratislava
13. augusta 2021

Vec:

„Rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. D1-096“ - stanovisko

K Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k pripravovanej stavbe **„Rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. D1-096“** v lokalite Piešťany a Horná Streda Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:

Po posúdení predložených podkladov


s ú h l a s í m e

s realizáciou stavby **„Rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. D1-096“** v k. ú. Piešťany a Horná Streda, okres Piešťany za dodržania nasledujúcich podmienok :

- zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) :
- diaľnice D1 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5m, alebo zabezpečiť obchádzkovej trasy v zasiahnutom úseku tejto komunikácie.
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.

V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

S pozdravom


Mgr. Ján BUČAN
generálny riaditeľ

• Triemzet s.r.o. •
Pod Vachmajstrom 8
831 01 Bratislava
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

SITB-OT4-2021/002096-088

Ing. Gabriel Vávra/57735

10. 09. 2021

Vec

Žiadosť o informačný zakres podzemných vedení - Rekonštrukcia diaľničného mostu č. D1-096 - križovatka diaľnice D1 a cesta č. I/61“, lokalita Piešťany a Horná Streda - vyjadrenie

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia diaľničného mostu č. D1-096 - križovatka diaľnice D1 a cesta č. I/61“, lokalita Piešťany a Horná Streda, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Piešťany a Horná Streda, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Žiadame Vás posielajte svoje žiadosti cez CÚD (Centrálne úradné doručovanie – Slovensko.sk).

K žiadosti o stanovisko MV SR postačuje prikladať jednoduchú situačnú mapu dotknutej oblasti s vyznačenými ulicami. Nie je potrebné prikladať celé projektové dokumentácie.

Ing. Miroslav Durdík
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



TRIEMZET, s.r.o.
Pod Vachmajstrom 8
831 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
2.8.2021

Naše číslo
6000/5 3949/40103/2021

Vybavuje
Ing. Kosáková

Dátum
24. AUG. 2021

„ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K EXISTENCII INŽINIERSKÝCH SIETÍ“ - STANOVISKO

Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS“) bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii podzemných vedení v našej správe v súvislosti s opravou mosta evidenčné číslo D1-096 v k.ú. Piešťany a Horná Streda. Súčasťou žiadosti je situačný náčrt záujmového územia. Záujmovým územím je križovatka „Horná Streda“ diaľnice D1 a cesty I/61 v km cca 91,300 diaľnice D1.

NDS konštatuje, že v predmetnom území sa **nachádzajú inžinierske siete v správe a majetku NDS v telese diaľnice D1**. V strednom deliacom páse diaľnice sa nachádza dažďová kanalizácia a spojovacie vedenie. V päte svahu a v strednom deliacom páse telesa diaľnice, NDS práve realizuje akciu Modernizácia a doplnenie ISD.

NDS neposkytuje siete digitálne a nevytvára zákresy priebehu inžinierskych sietí. Informácie ohľadom sietí cudzích subjektov v záujmovom území Vám nevieme poskytnúť. Inžinierske siete evidujeme len v papierovej podobe.

S pozdravom


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775

Ing. Peter Petko, MBA
prevádzkový riaditeľ


Príloha:

Situácia z akcie Modernizácia a doplnenie ISD v záujmovom území
Základná mapa diaľnice D1 z roku 1990 v záujmovom území

MODERNIZÁCIA A DOPLENENIE
SD NA DIAĽNICI 33
1 : 1000



TU7	km	91,096
RN79	km	91,097
RH5	km	91,097
RX37	km	91,097

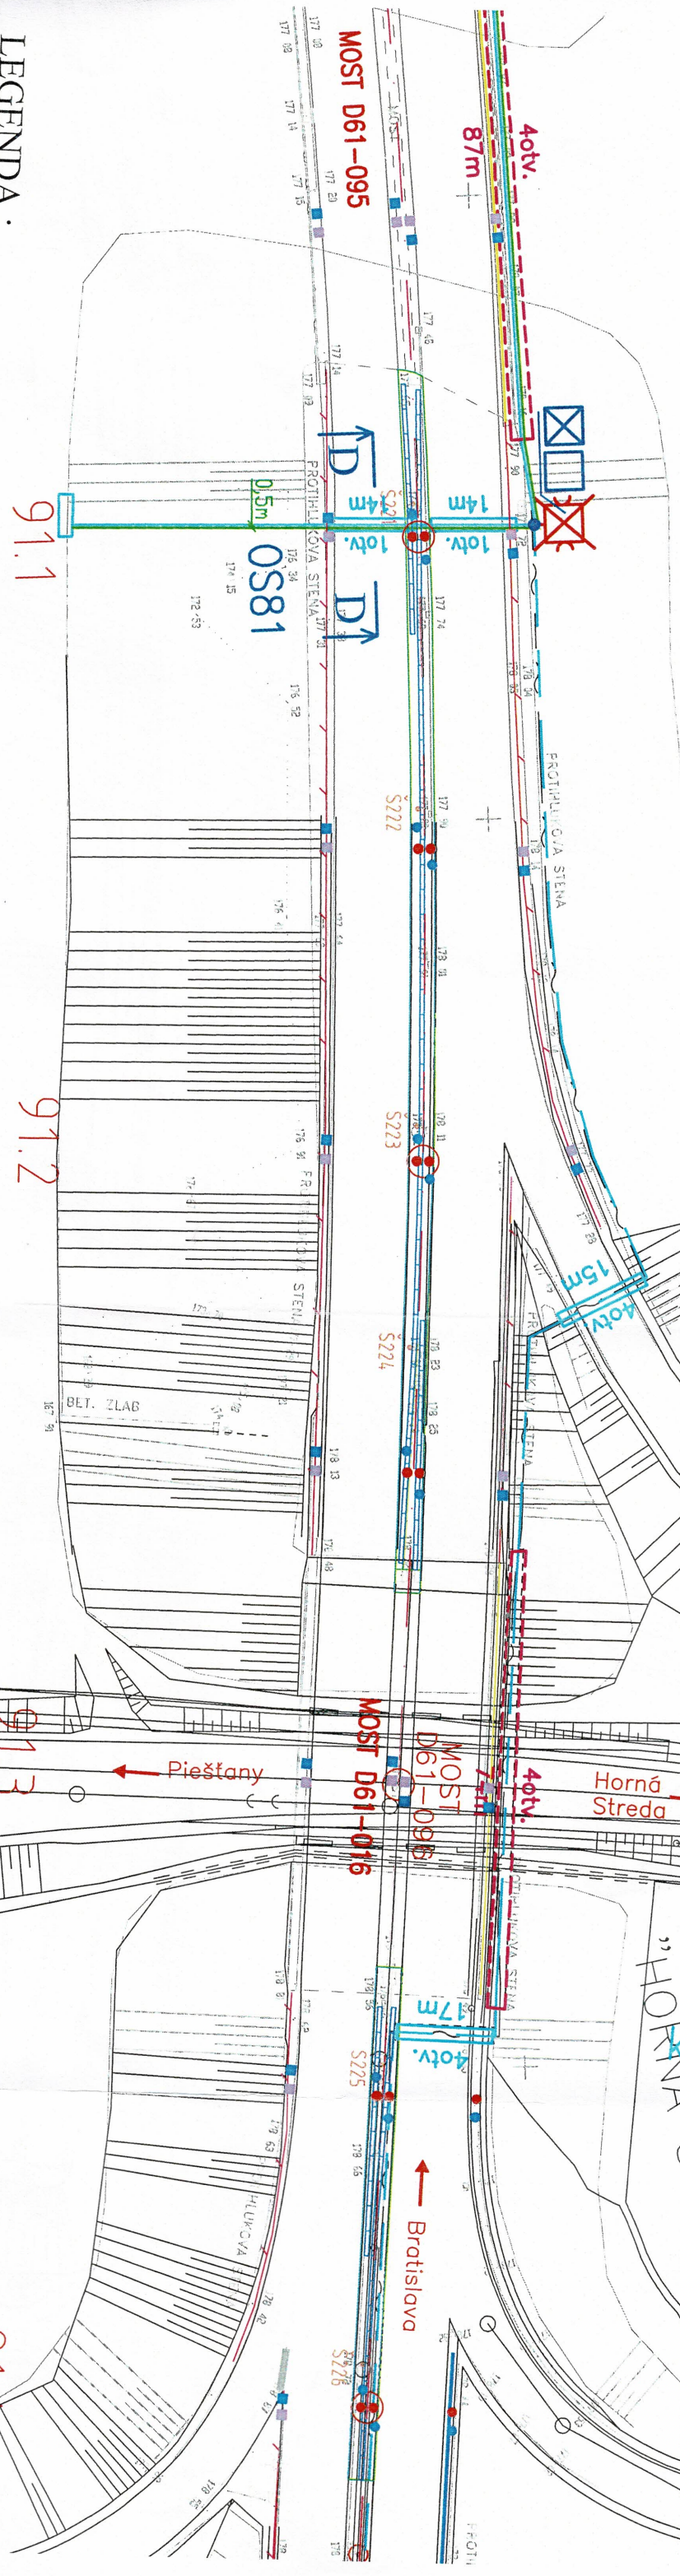

LEGENDA :

- PROJ. KÁBELOVÁ TRASA OZNAMOVACÍCH VEDENÍ A NAPÁJACIEHO KÁBLA NN
- PROJ. KÁBELOVÁ TRASA VN - RIEŠI OBL. 602-00
- JESTV. KÁBELOVÁ TRASA ISD - PRÍPOLOŽÍŤ VYMENÍŤ NOVÉ KÁBLE
- JESTV. KÁBELOVÁ TRASA ISD - PONECHAŤ
- JESTV. KÁBELOVÁ TRASA ISD - ZRUŠIŤ
- PROJ. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA VYBUDOVANÁ V RÁMCI TOHTO OBJEKTU
- JESTV. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA (V OSEKU D1 PIEŠŤANY - HORNÁ STREDA)
- PROJ. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA S KÁBLOVOU ŠACHTOU V SDP VYBUDOVANÁ V RÁMCI TOHTO OBJEKTU
- PROJ. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA S KÁBLOVÝMI ŠACHTAMI A ZÁKLADMI PRE TNV VYBUDOVANÁ V RÁMCI TOHTO OBJEKTU
- PROJ. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA VYBUDOVANÁ V RÁMCI TOHTO OBJEKTU - ZAVESENÁ NA MOSTE
- JESTV. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA VYBUDOVANÁ V RÁMCI INEJ STAVBY "OPRAVA MOSTA D61-061"
- JESTV. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA NA MOSTE (V OSEKU D1 PIEŠŤANY - HORNÁ STREDA)

POZNÁMKA :

ROZŠÍRENIE KRAJINICE PRE NOVÉ ZVODIDLO RIEŠI STAVBA: "D1 TRNÁVA-KRIŽOVATKA LOKA (D1 km 49,500-km95,450), ZVYŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY NA DIAĽNICIACH A RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH A DOPLENENIE ZVODIDIEL".
VÝTVÖRČNÉ BODY-SÚRADNICE POZRI PRÍLOHU TECHNICKÉJ SPRÁVY

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OCHRANA : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ČL. 411
NORMÁLNA PREVADZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVADZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZABRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
PROSTREDIE: VONKAJŠIE - STN 33 2000-5-51

LEGENDA : POZRI Č.V.KRESU 3

ZÁKLADNÁ MAPA DIAĽNICE:

1:1000

STAV K 30.3.1990



OBEC HORNÁ STREDA Obecný úrad	
Dátum: 4.8.2021	RZ: 215 ZH-LU:
Evidenčné číslo:	Číslo listu: 288/2021-1
Prílohy/listy:	Vyhovuje: Stavba

Žiadosť o informačný zakres podzemných vedení

Týmto Vás žiadam o zaslanie informatívneho zakresu priebehu podzemných vedení inžinierskych sietí a objektov. Prikladám mapku záujmového územia. Jedná sa o križovatku diaľnice D1 a cestu I triedy č. I/61. Predmetom rekonštrukcie je diaľničný most č. D1-096 v katastrálnom území Piešťany a Horná Streda. Vyjadrenie najlepšie poslať mailom na adresu: viktor.opal@gmail.com alebo poštou. V prípade, že v záujmovom území máte podzemné inžinierske siete žiadam o ich vytýčenie.

S pozdravom Viktor Opál 0907459030

V Bratislave 02.08.2021

Fakturačné údaje:
TRIEMZET s.r.o.
Pod Vachmajstrom 8
831 01 Bratislava
ICO: 35 919 094
IČ. DPH: SK2021945827

Obec Horná Streda nesporný žiadosť
9.8.2021


OBEC HORNÁ STREDA
916 24 HORNÁ STREDA
ICO: 311553, DIČ: 2021001468

Poradové číslo:

BA-3037 2021

Vybavuje: p. Husák, tel.: 0907/747 923, v Piešťanoch,
p. Belanský, tel.: 0908/945 130, v Piešťanoch,

dňa: 19.8.2021

Stavebná akcia : Zistenie IS križovatka D1- I/61 Horná Streda

Miesto, kat. územie: Horná Streda

p.č.:

Účel:

ÚR,SP,

dôjde

ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnaužených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

pod komunikáciou nutná ochrana trasy žlabovaním

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Belanský

kniha plánov :

list č. :

kniha plánov :

list č. :

kniha plánov :

list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.


Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 260 537 IČ DPH:SK 2020169723

30.9.2022

Za správcu PTZ

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

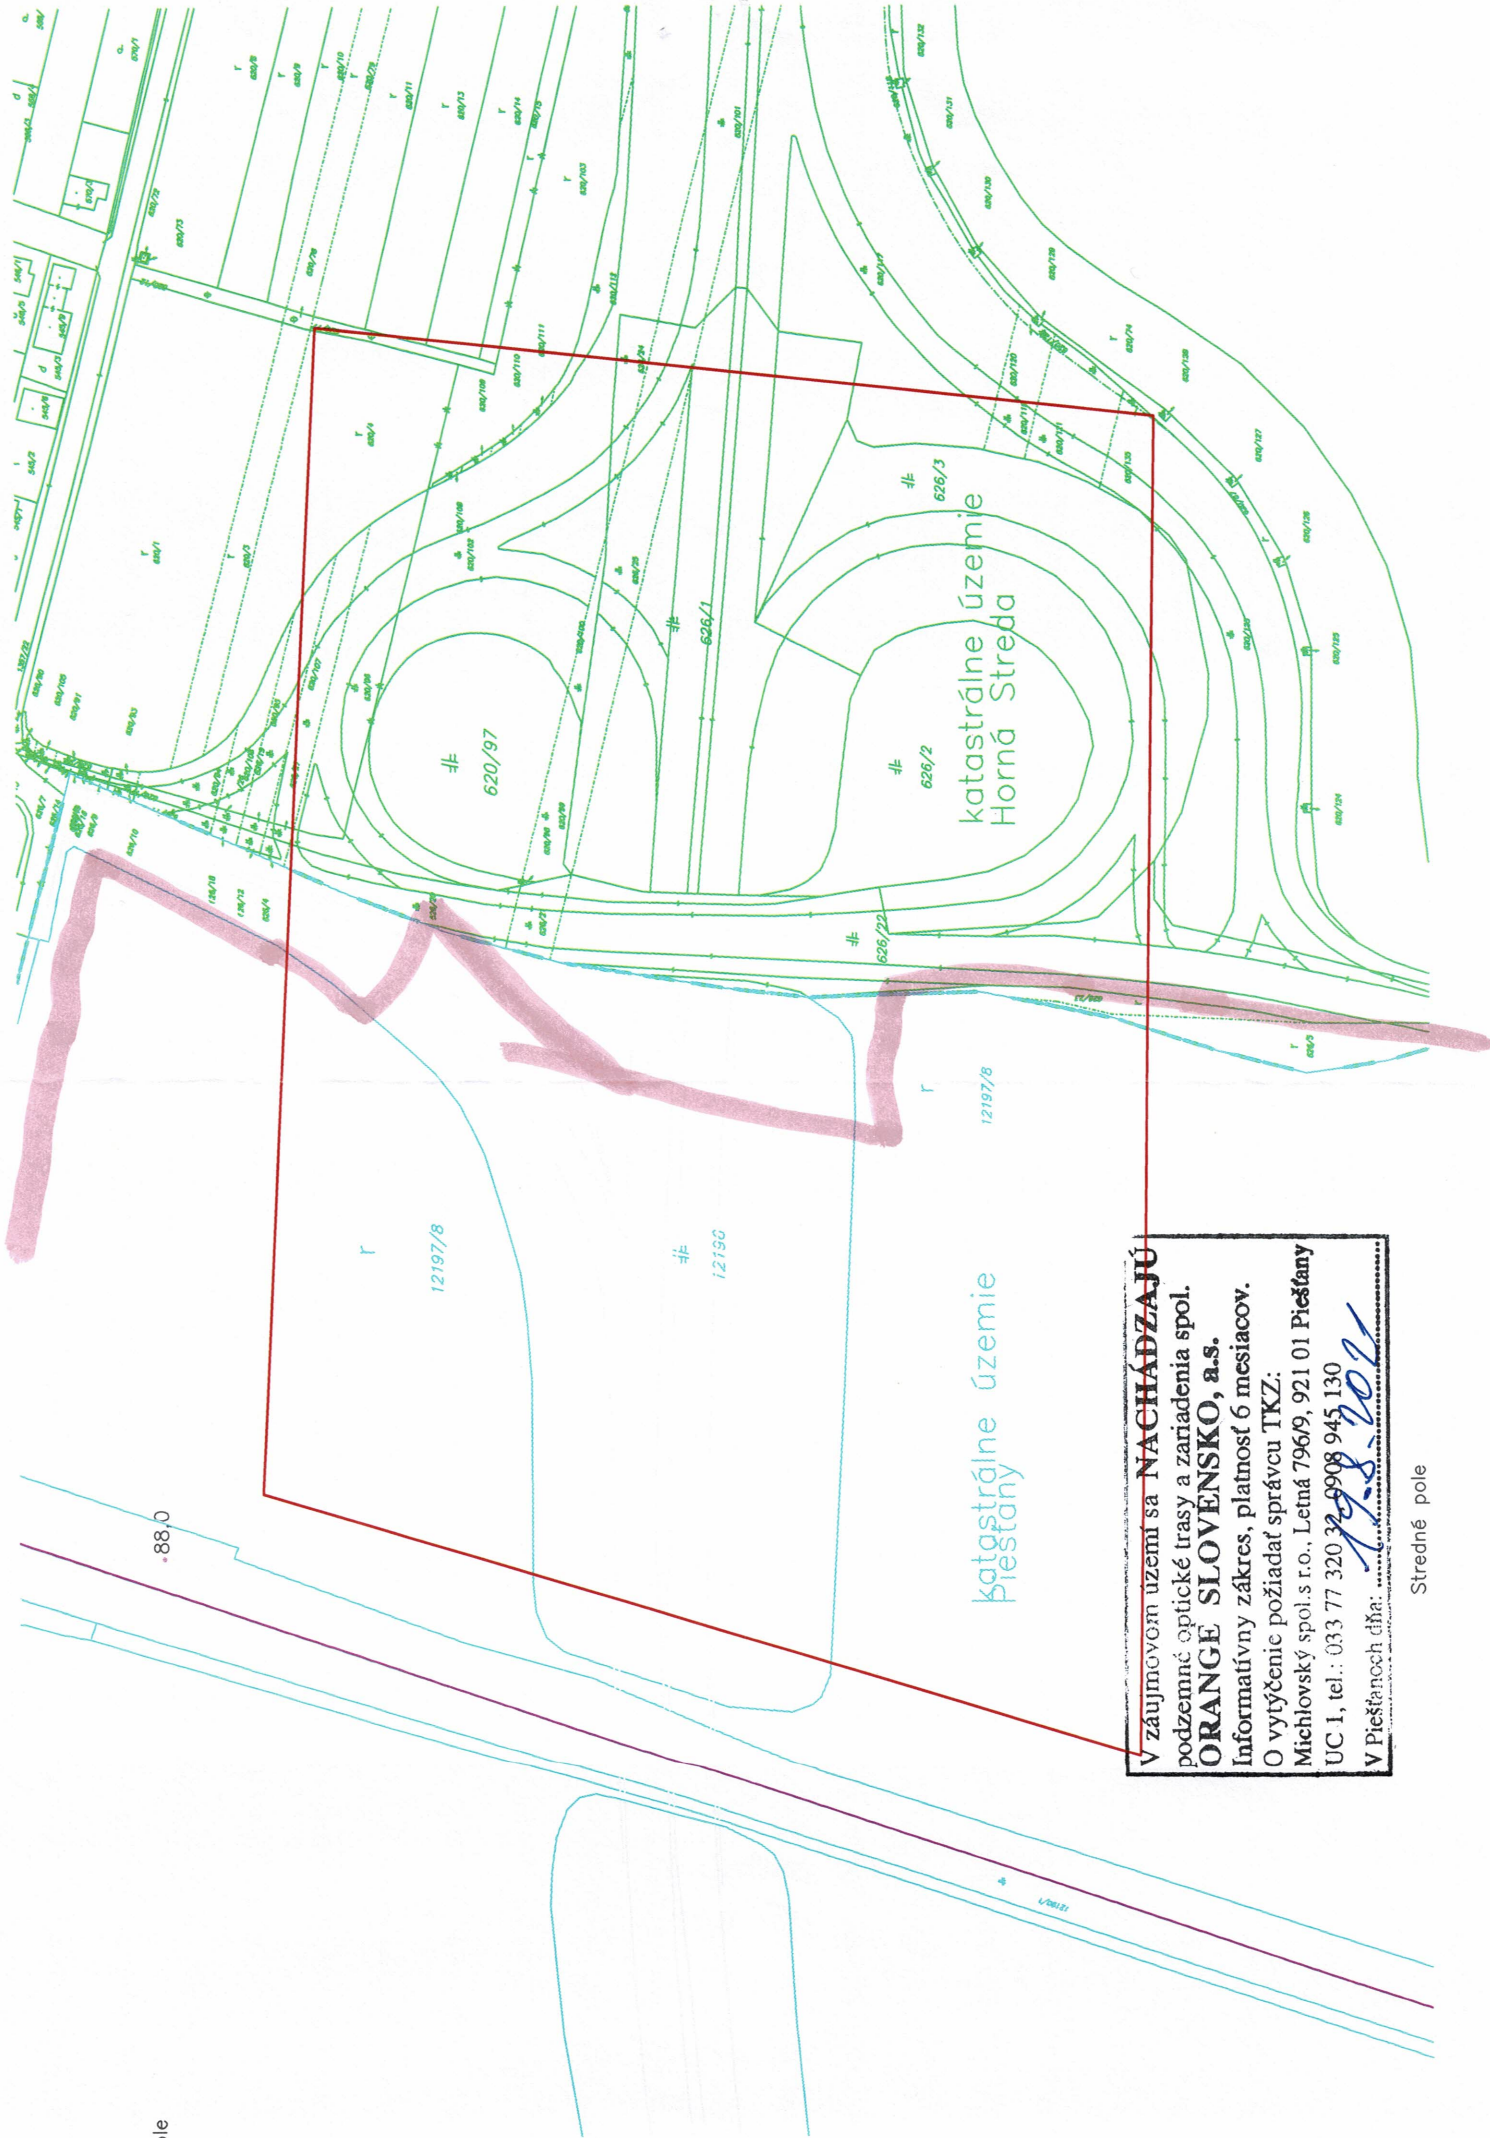

V záujmovom území sa **NACHÁDZAJÚ**
podzemné optické trasy a zariadenia spol.
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informatívny zákrres, platnosť 6 mesiacov.
O vytýčení požiadat správcu TKZ:
Michalovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
UC 1, tel.: 033 77 320 32-0908 945 130
V Piešťanoch dňa: *19.8.2021*

Stredné pole

Triemzet, s.r.o.

ing. Viktor Opál

A.Hlinku 44

96001, Zvolen

Vaša značka
EPPZ2021007495

Naše číslo
TD/EX/07495/2021/W

Vybavuje / kontakt
miroslav.gajdosik@spp-distribucia.sk

Bratislava
17.09.2021

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii a priebehu plynárenských zariadení.

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) k existencii a priebehu plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia v zmysle ustanovení §79 a §80 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto stanovisko **nie je možné použiť** pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenských zariadení, ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.

Záujmové územie: **podľa zákresu žiadateľa**

NEZASAHUJE

do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D.

S úctou,

GAJDOŠÍK Miroslav
technik technickej dokumentácie


Prílohy: (1) Ziadost_EPPZ2021007495.pdf
(2) Orientacne_znazornenie_EPPZ2021007495.pdf


UPOZORNENIE:

Pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, pre ohlásenie drobnej stavby, alebo na výkon činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.



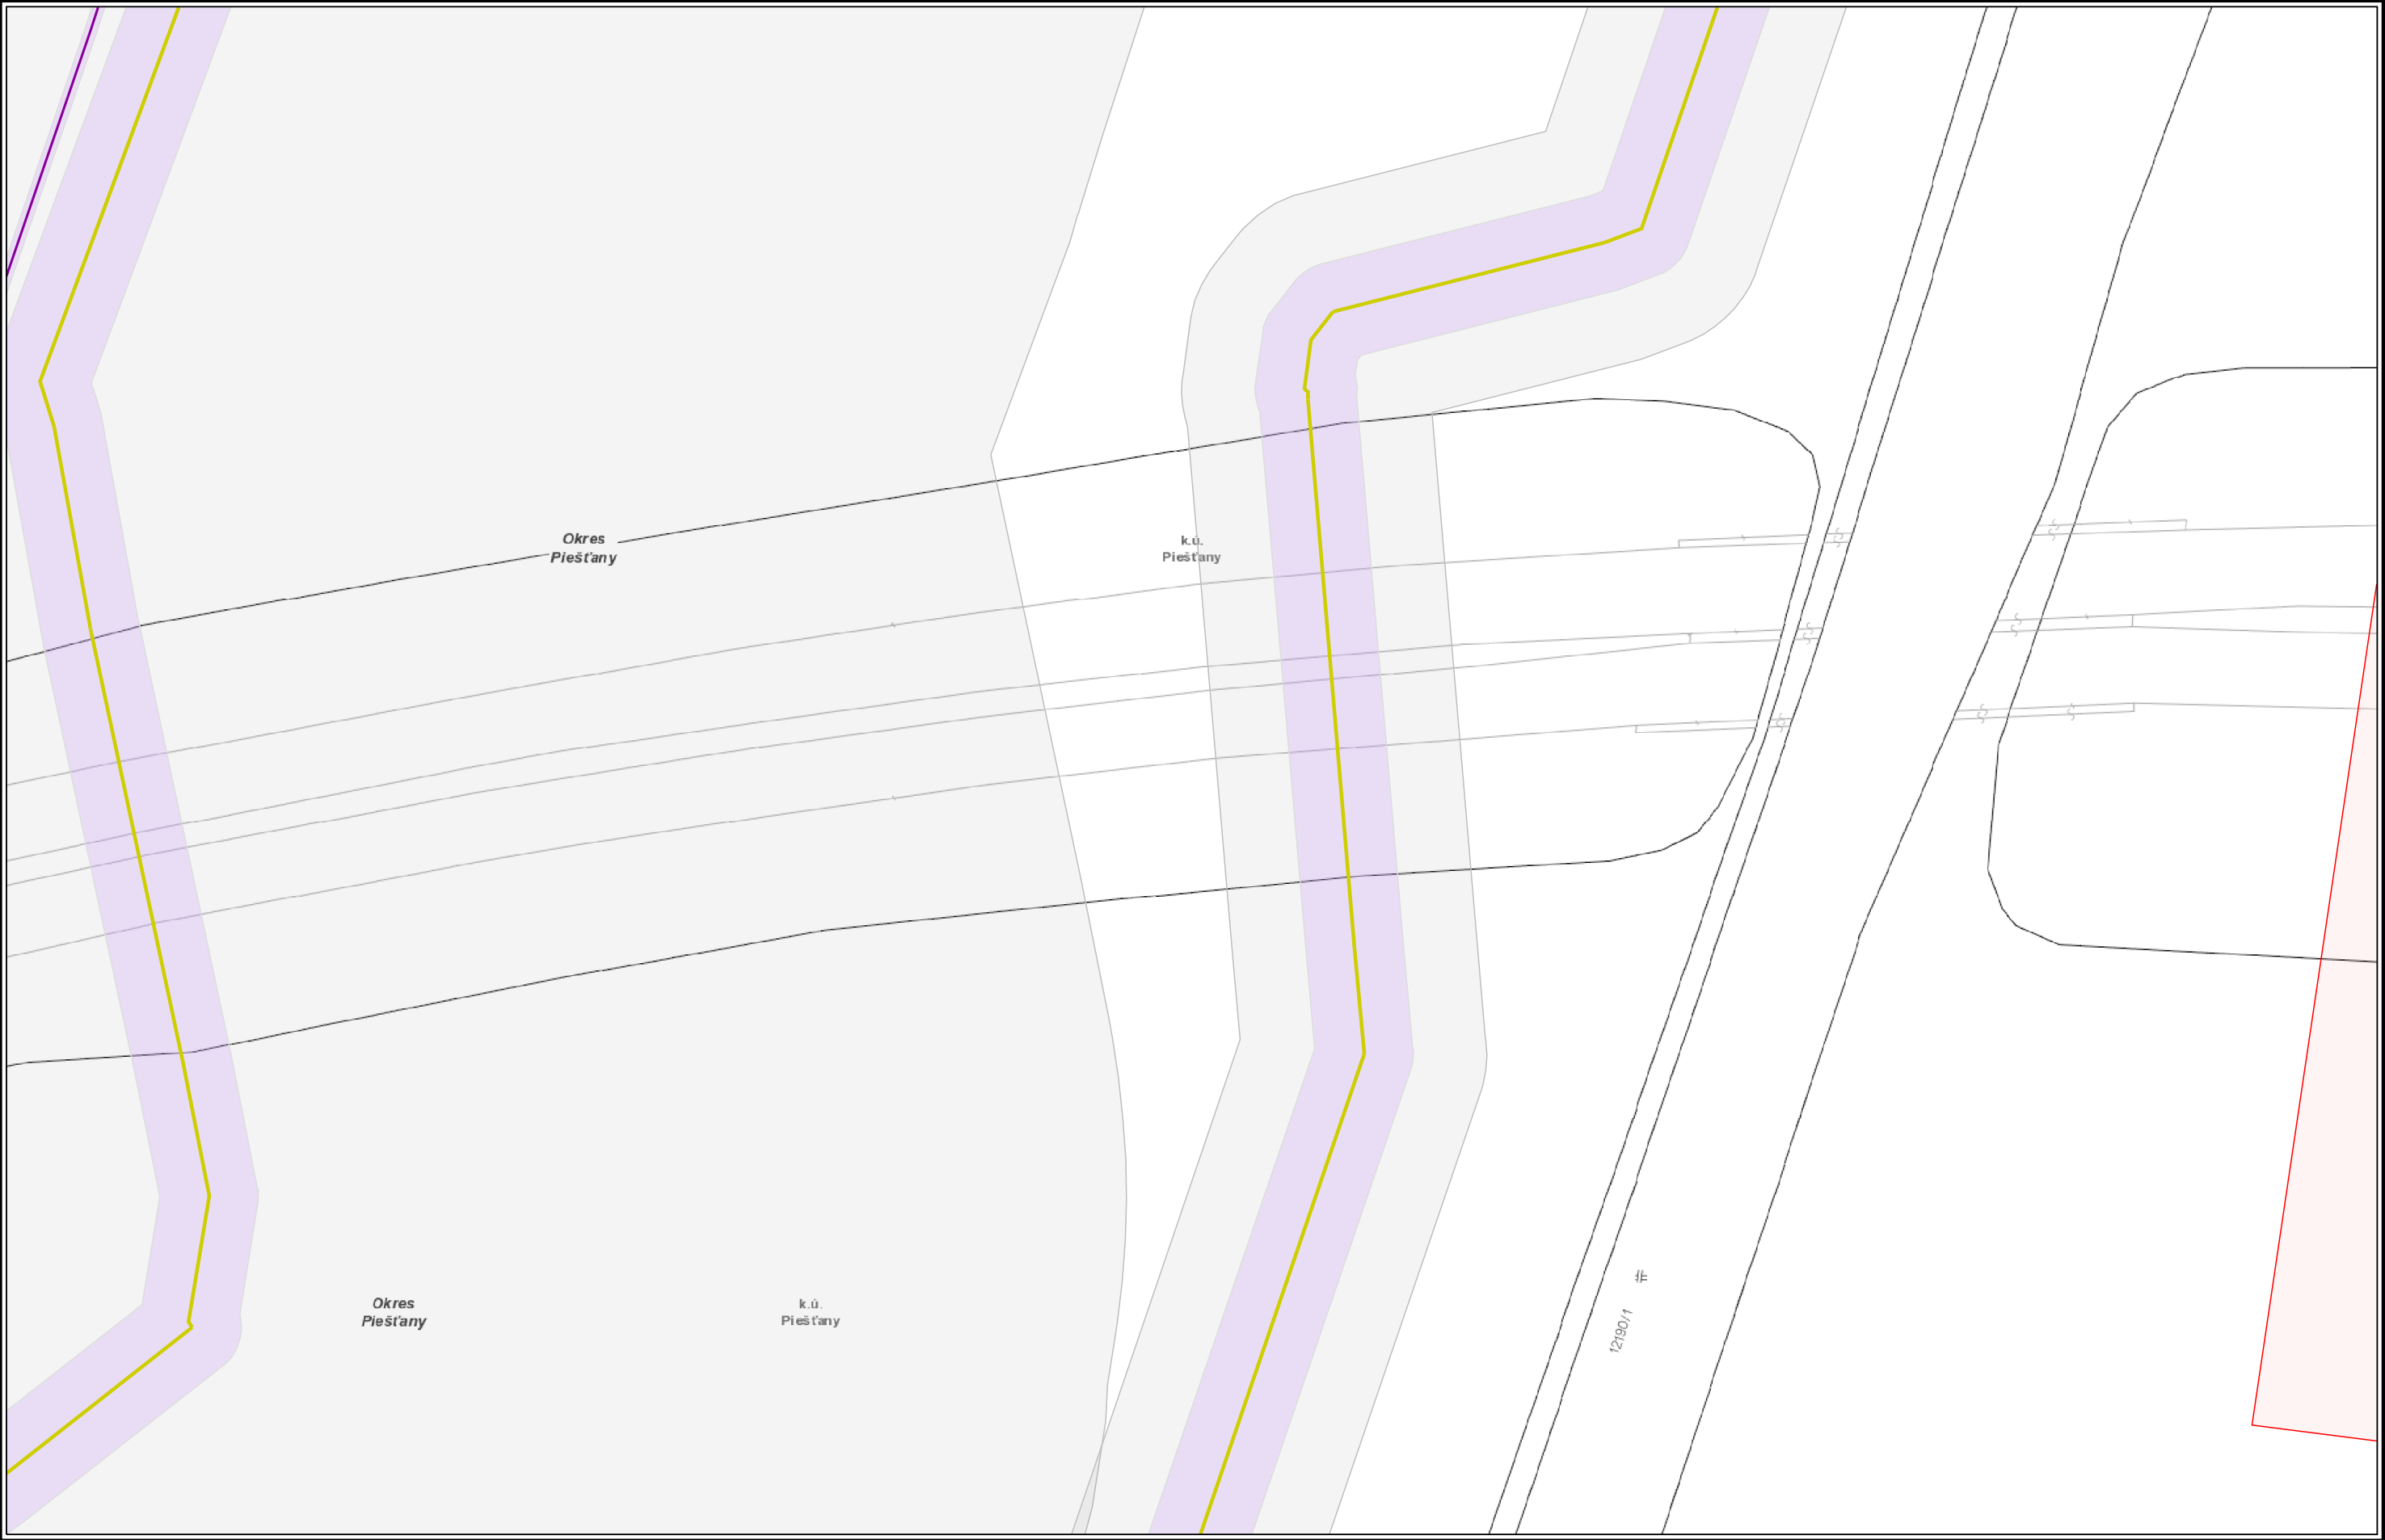




Číslo žiadosti: EPPZ2021007495




VYSVETLIVKY

NTL plynovod	STL2 plynovod	Elektrická prípojka
STL1 plynovod	VTL plynovod	Kábel PKO
	Zrušený plynovod	Anódové uzemnenie

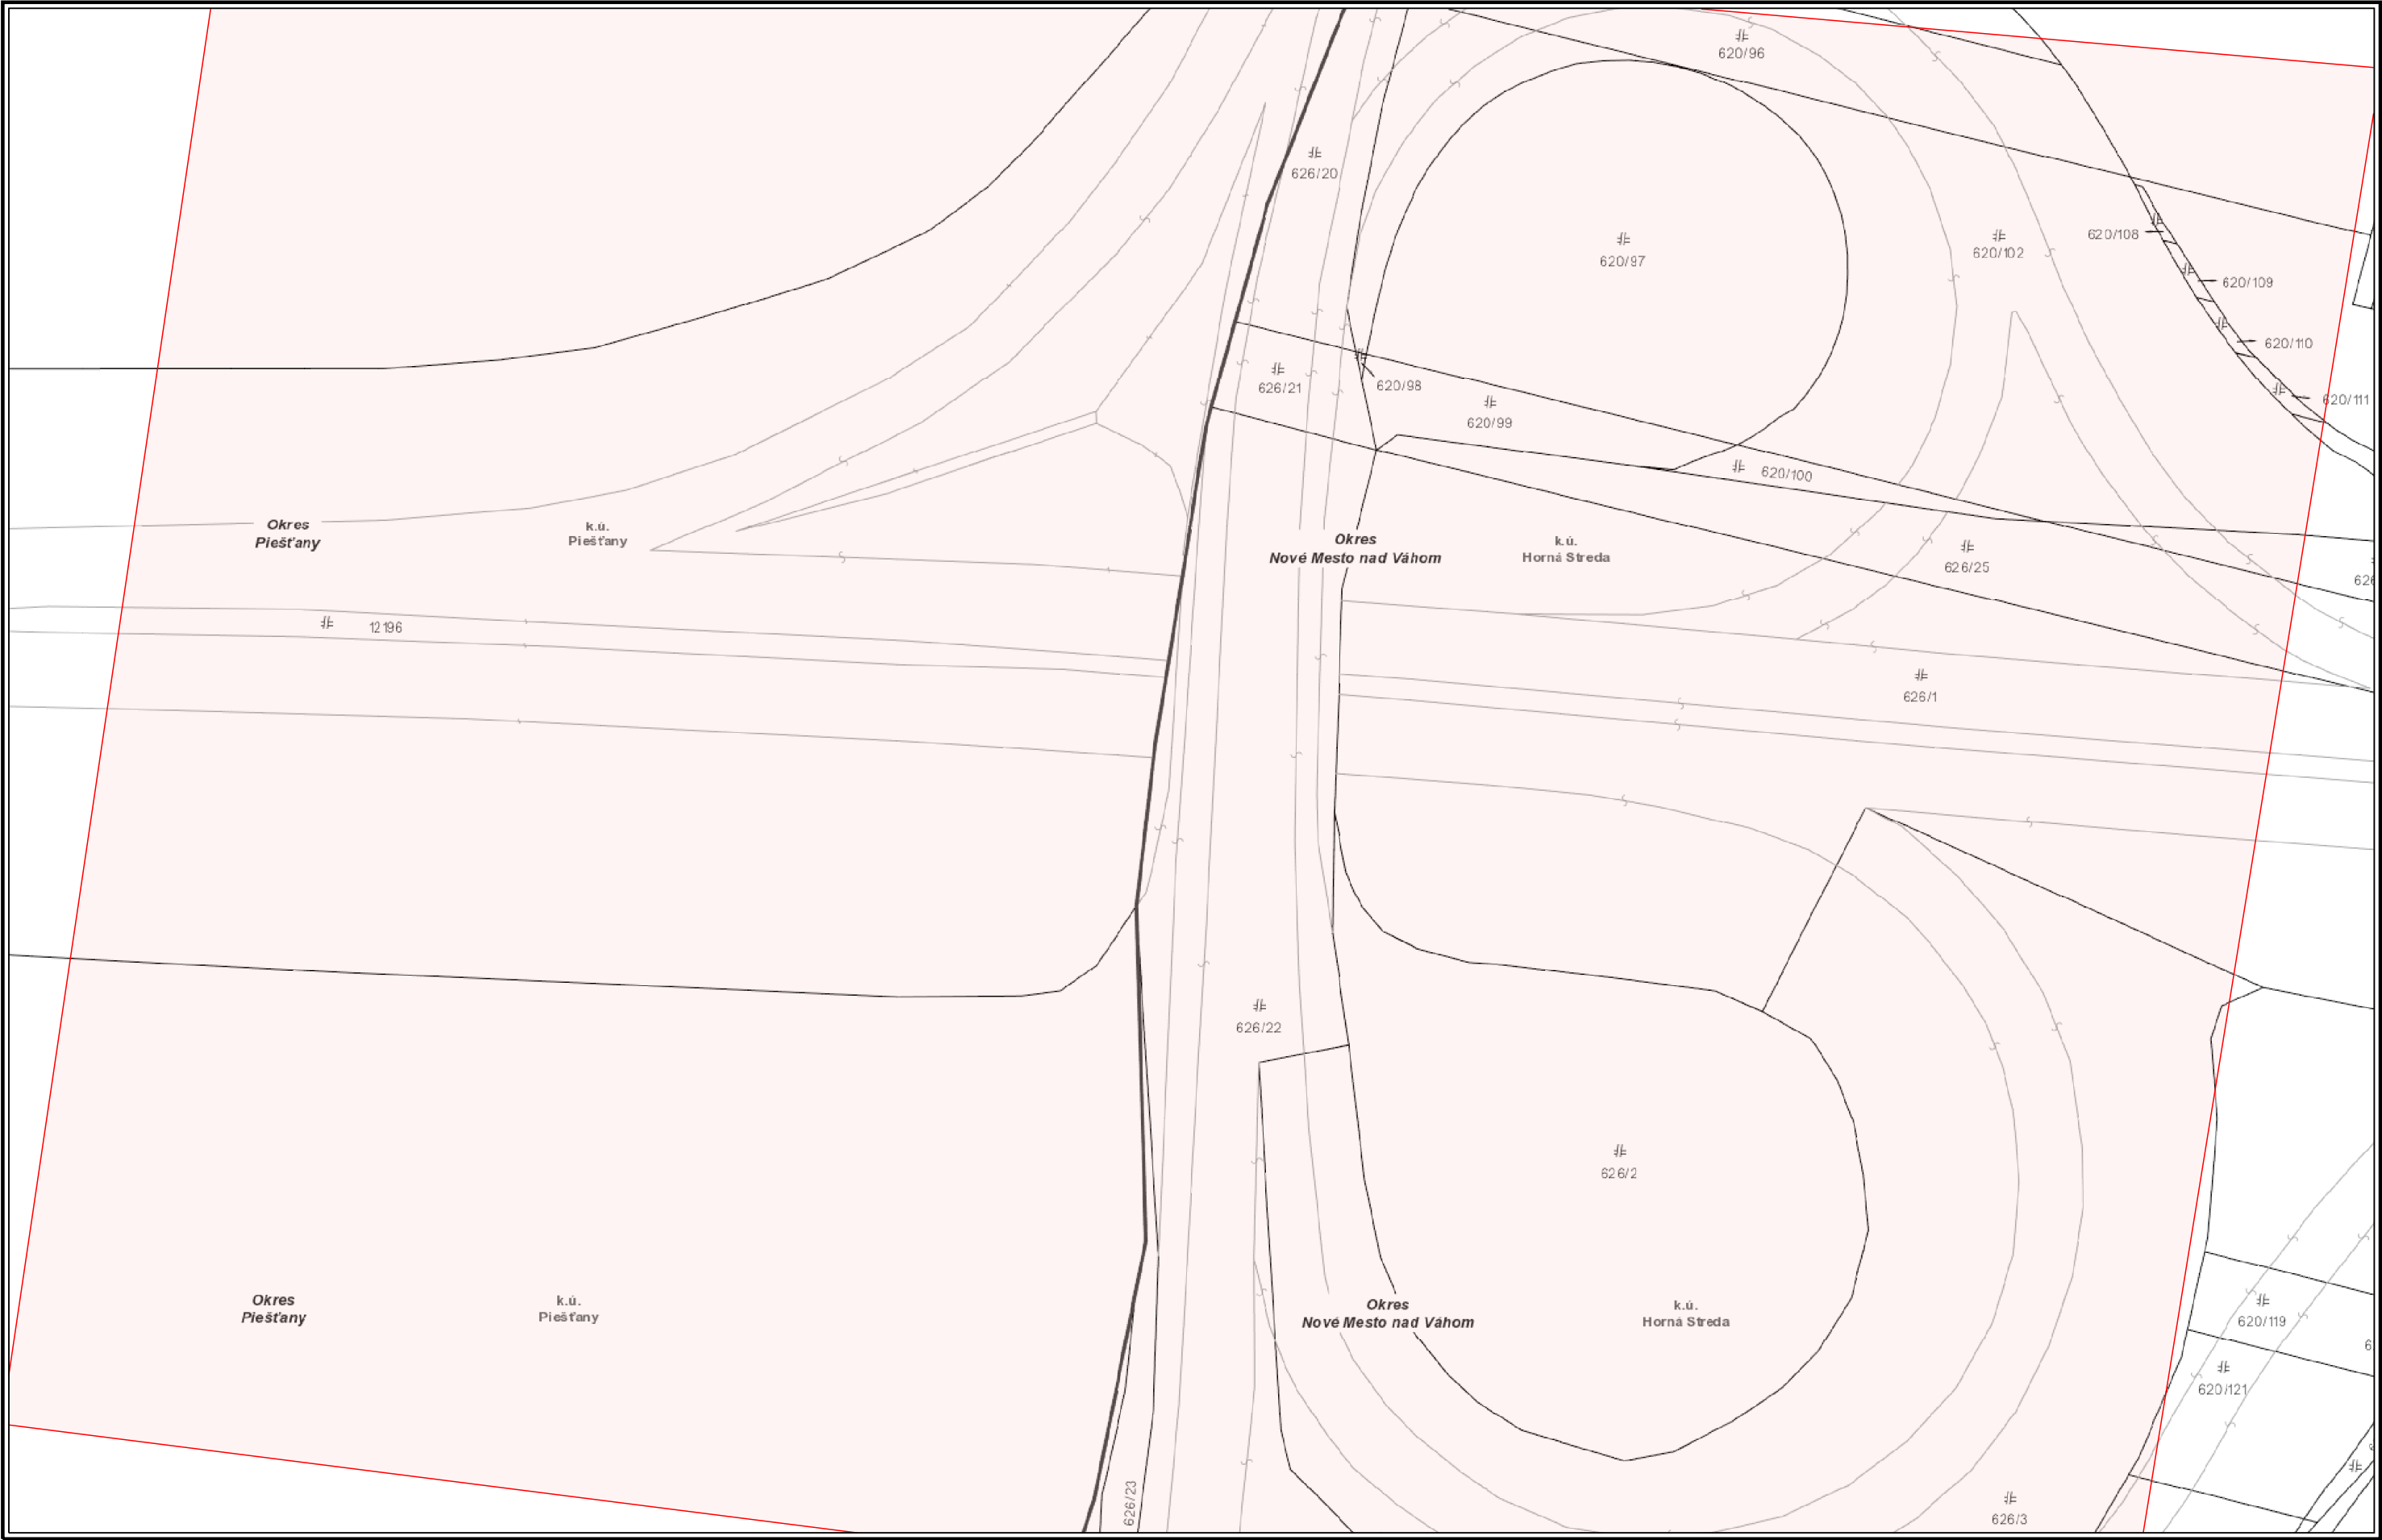


Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.
ZBGIS©, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky



VYSVETLIVKY


- | | | |
|---------------|------------------|---------------------|
| NTL plynovod | STL2 plynovod | Elektrická prípojka |
| STL1 plynovod | VTL plynovod | Kábel PKO |
| | Zrušený plynovod | Anódové uzemnenie |

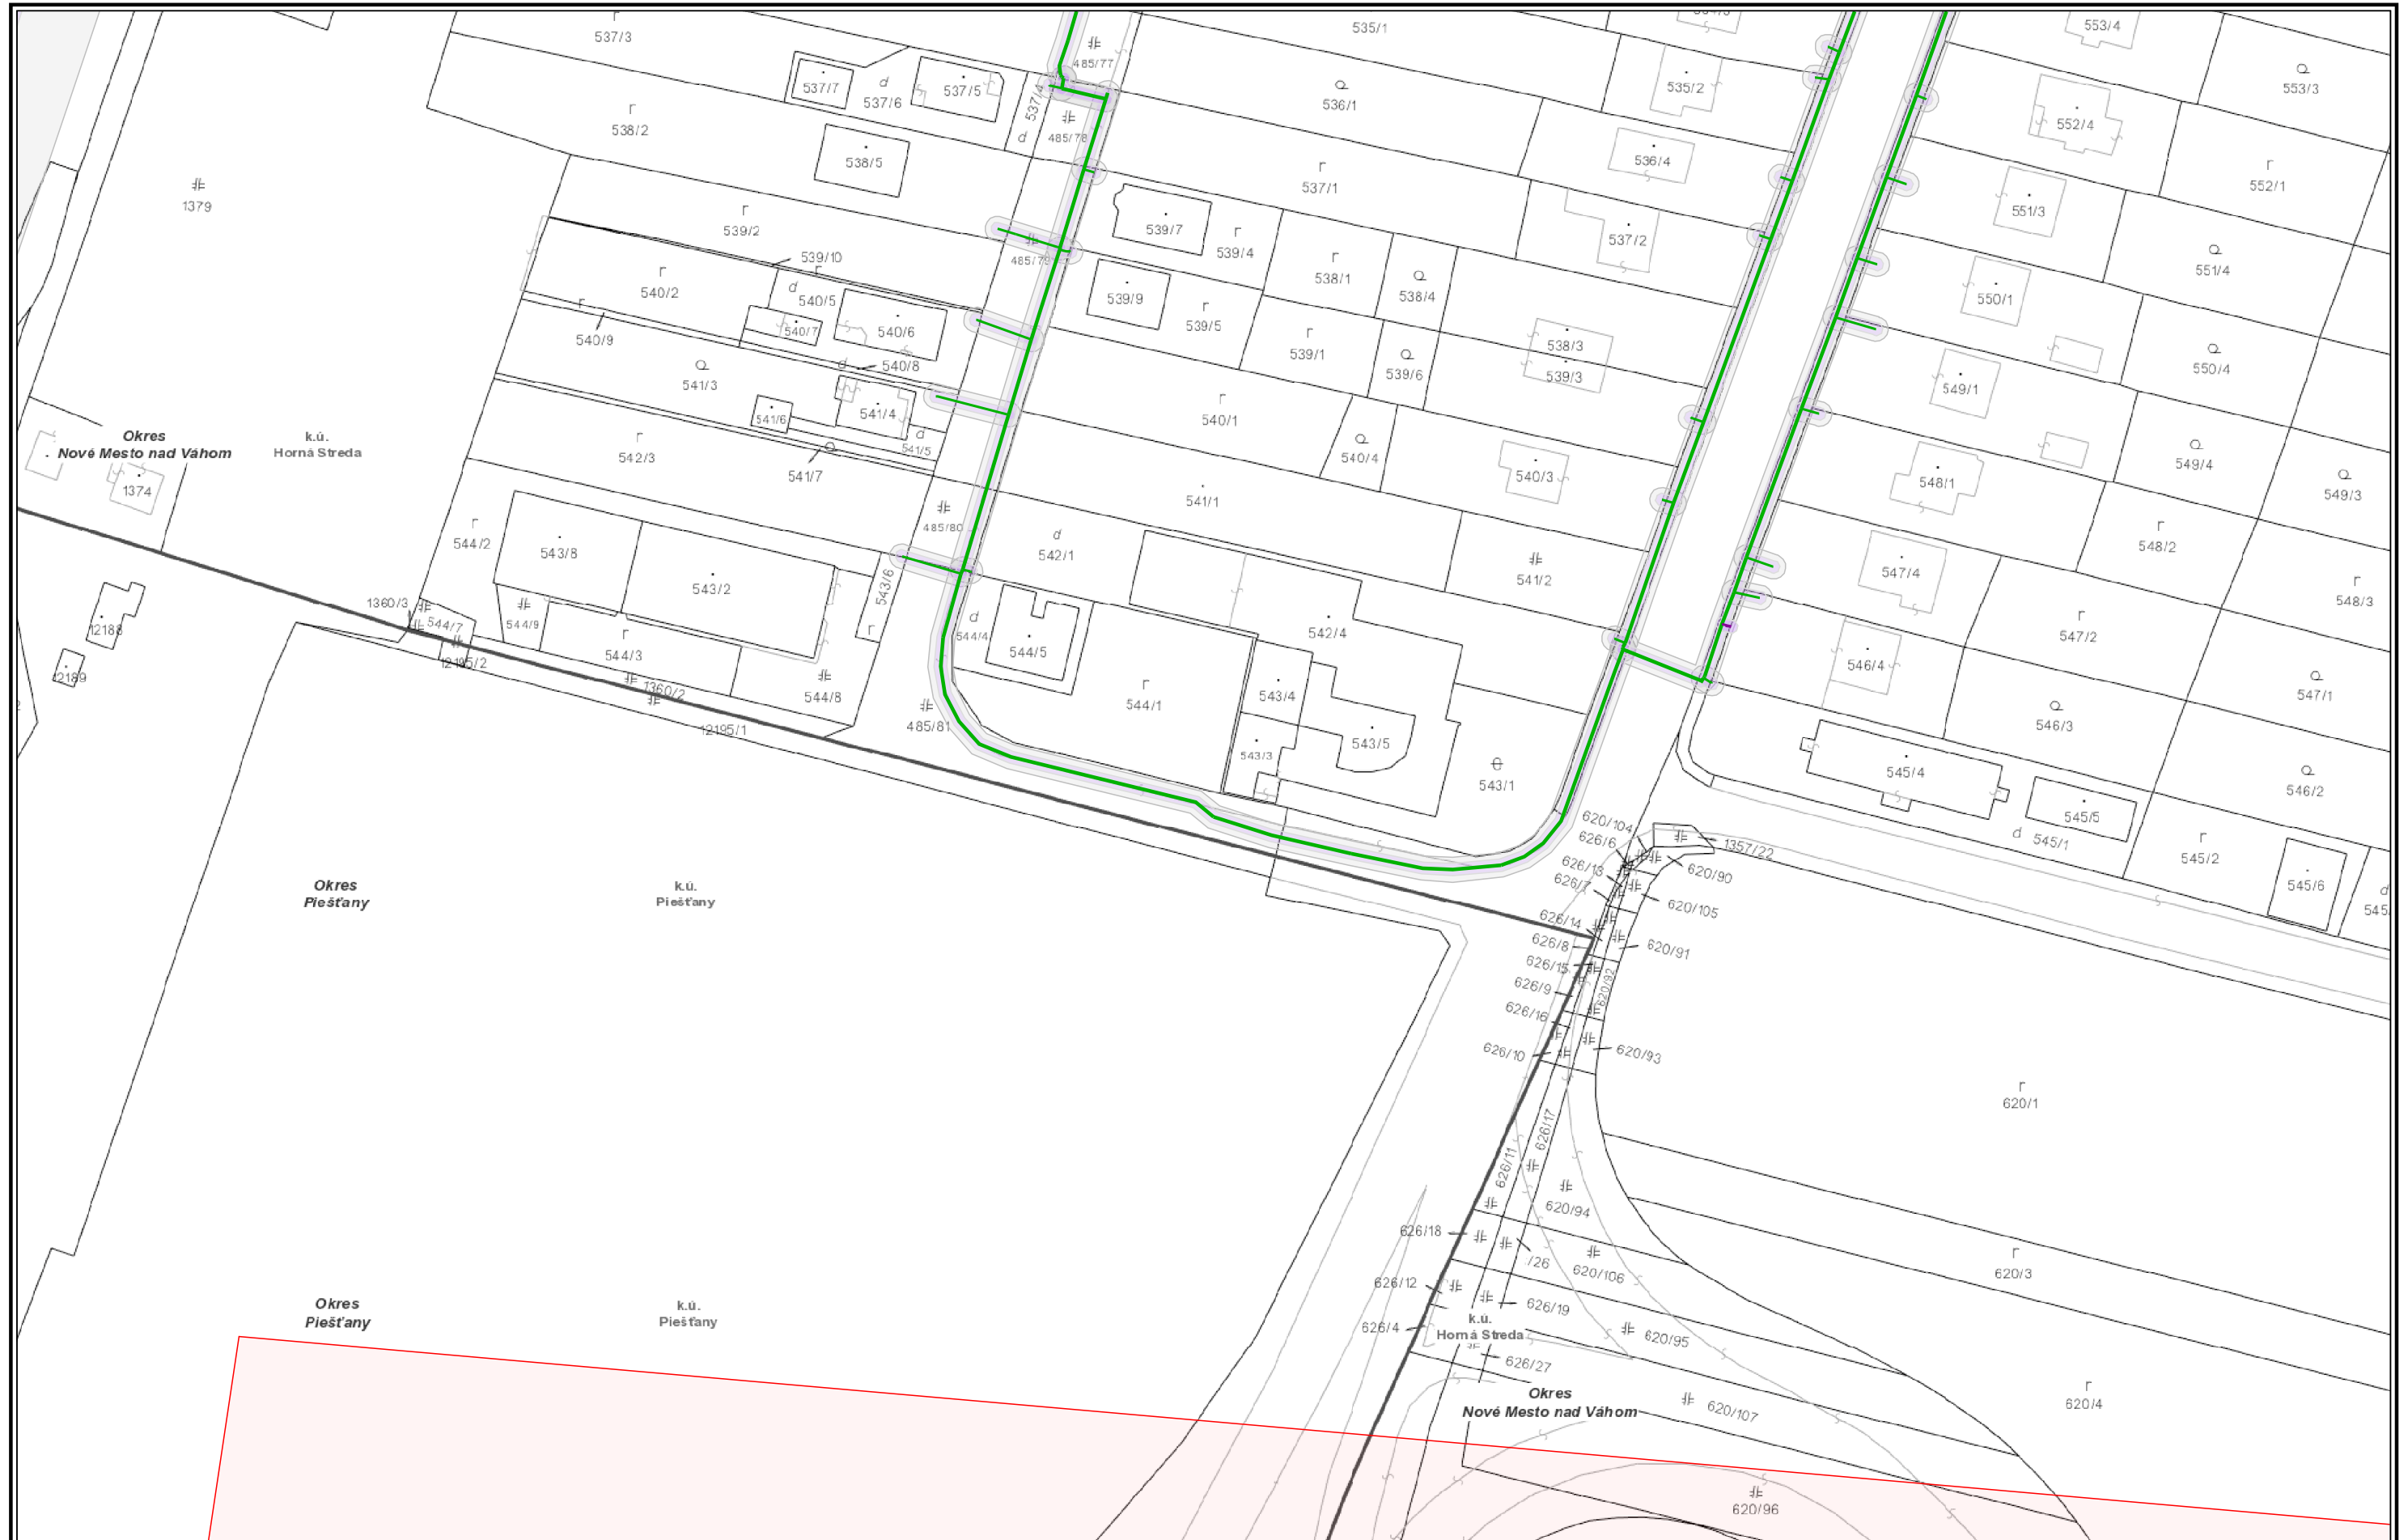


Použitie v súlade s internými predpismi.


© SPP - distribúcia, a.s.
ZBGIS©, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

M 1:1000



VYSVETLIVKY



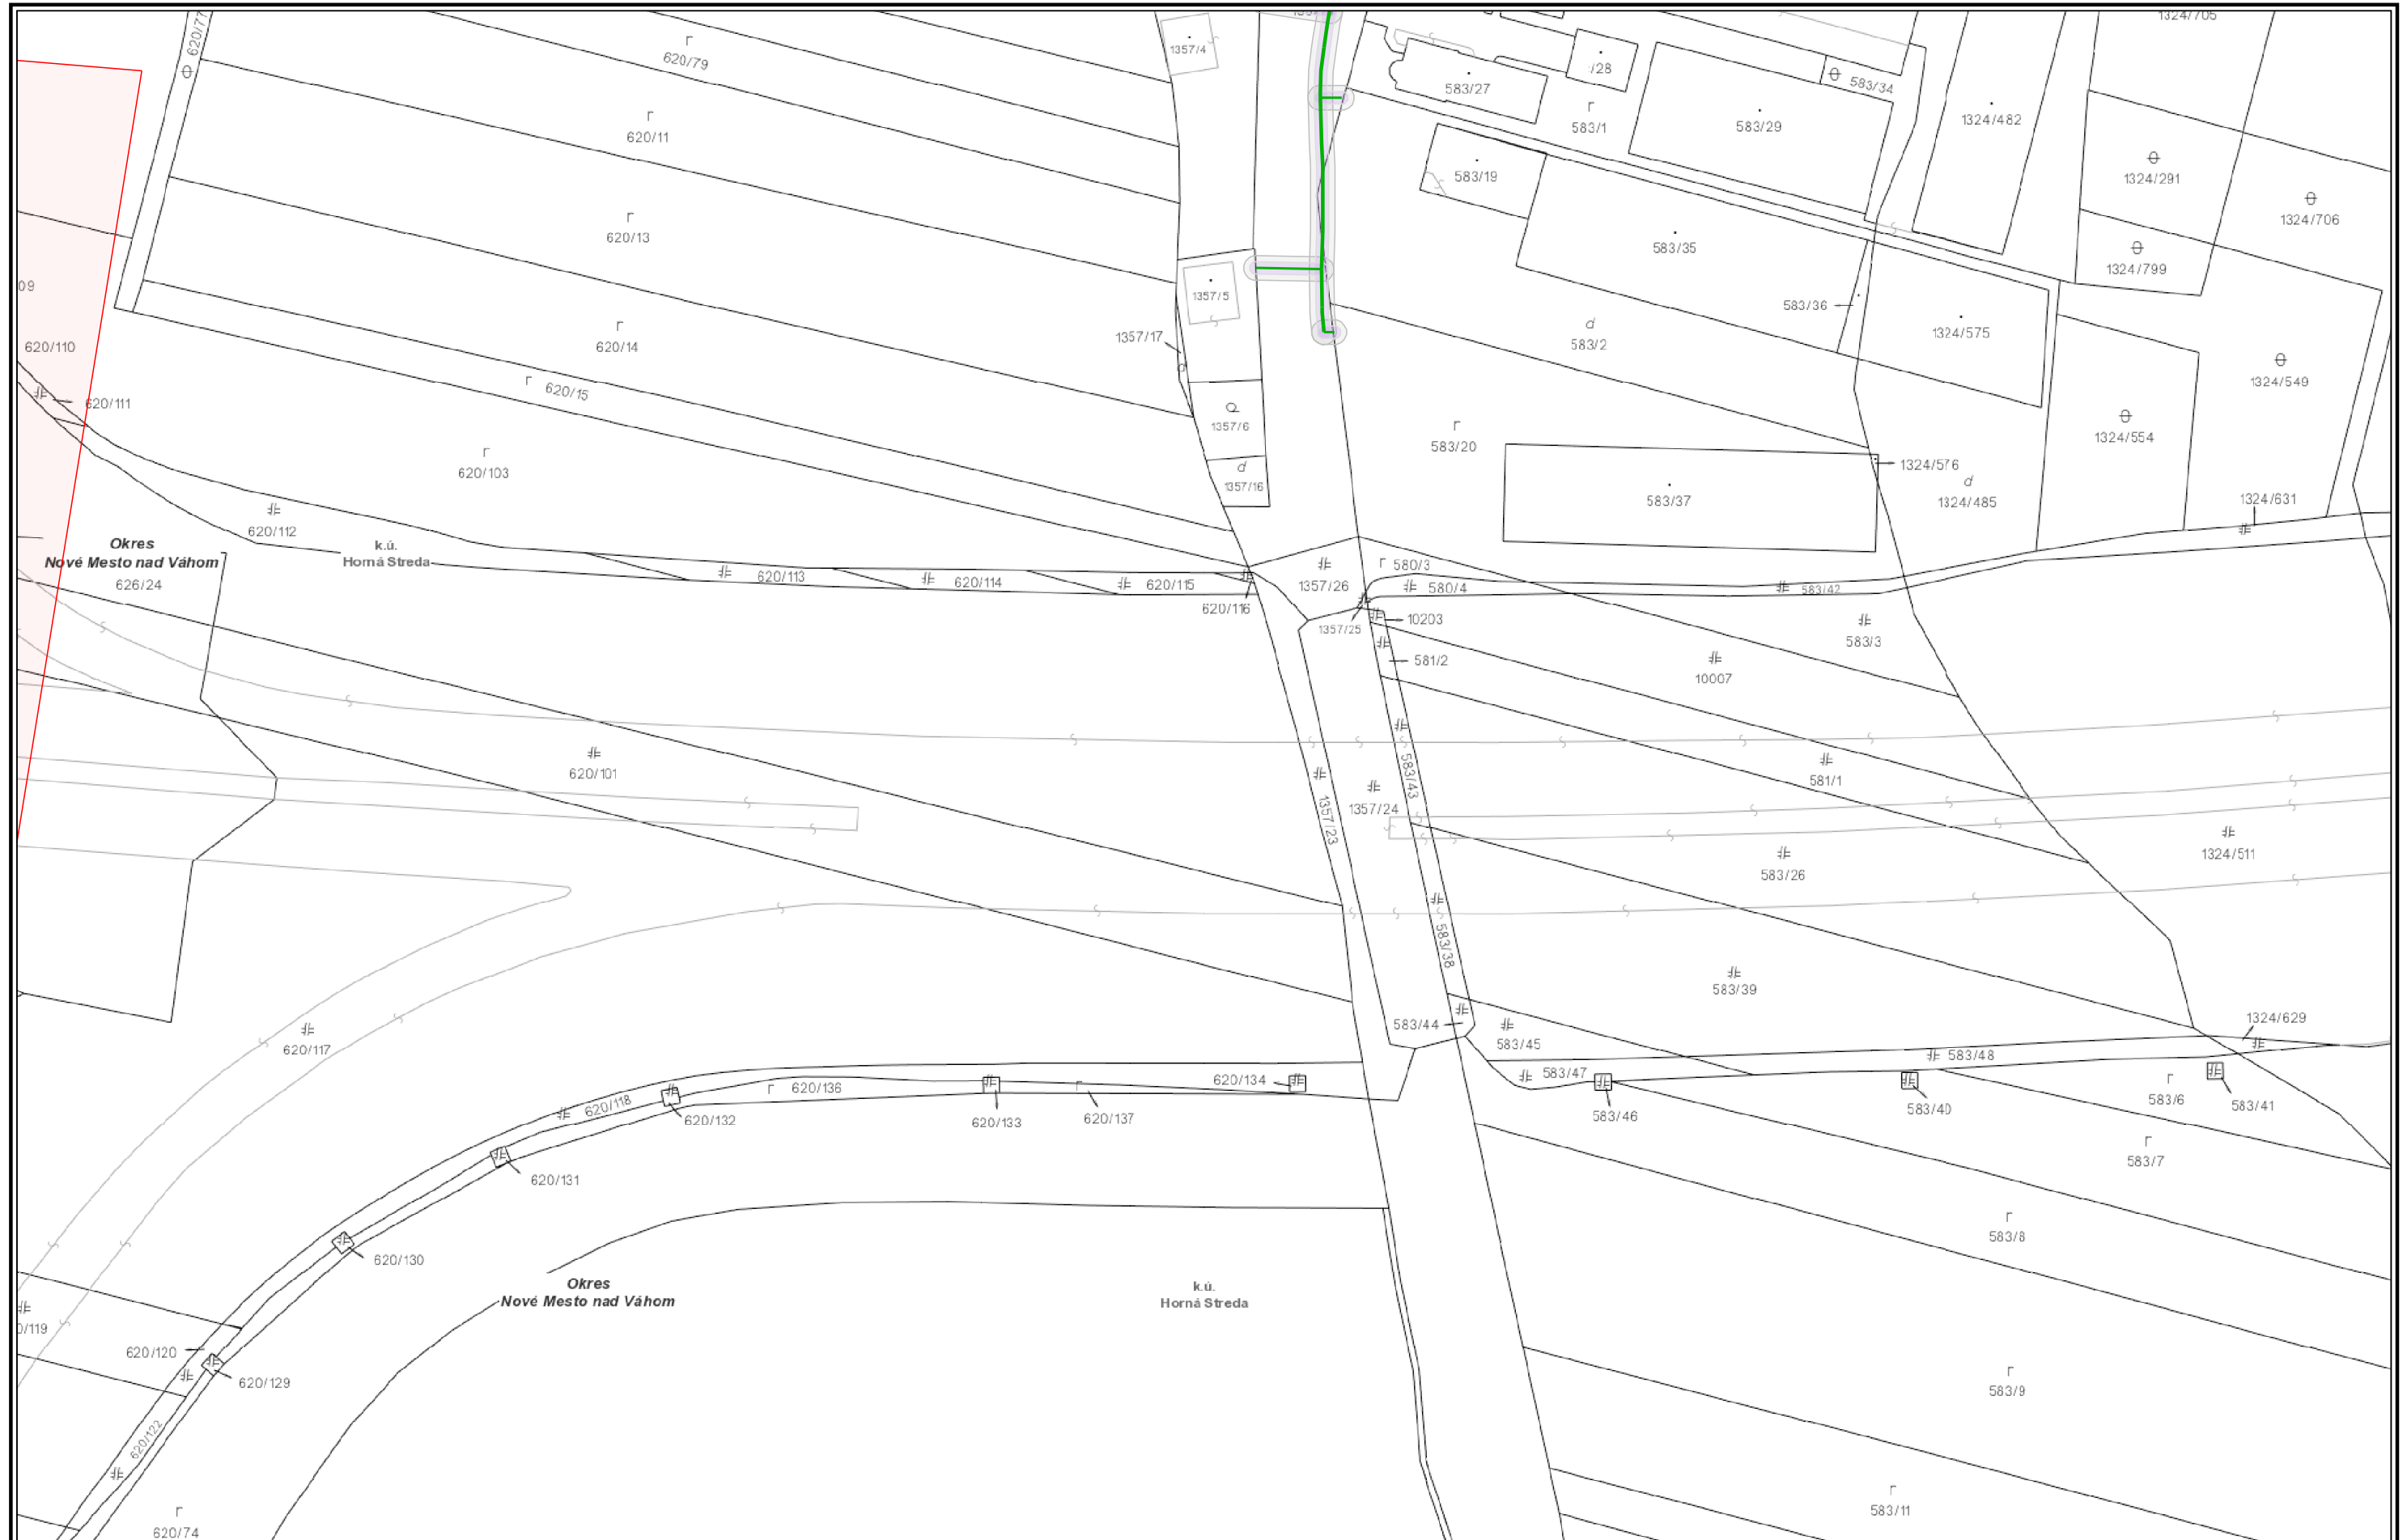

Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.
ZBGIS©, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

M 1:1000



VYSVETLIVKY

NTL plynovod	STL2 plynovod	Elektrická prípojka
STL1 plynovod	VTL plynovod	Kábel PKO
	Zrušený plynovod	Anódové uzemnenie



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

TRIEMZET s. r. o.
Pod Vachmajstrom 8
831 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
4. 8. 2021	SSC/9091/2021/6470/27506	Jaroslav Gabriš/0903892160	16. 8. 2021

Vec: „Žiadosť o informačný zakres podzemných vedení“, stanovisko

Slovenská správa ciest Investičná výstavby a správa ciest Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, predkladá k Vašej žiadosti nasledujúce stanovisko.

Slovenská správa ciest IVSC Žilina na štátnej ceste I/61 v záujmovom území (jedná sa o križovatku diaľnice D1 a štátnu cestu I/61) má v správe **cestnú kanalizáciu**, ktorá sa nachádza v pravom jazdnom pruhu v smere staničenia Piešťany - Trenčín.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

PhDr. Ivan Brečka, MBA
riaditeľ IVSC Žilina





Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6612123315
TRIEMZET s.r.o.
Ing. Juraj Bahna
Pod Vachmajstrom 35201/8
831 01 Bratislava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.*

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre správcu dotknutej pozemnej komunikácie (§ 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961):

Stavebník	TRIEMZET s.r.o. Ing. Juraj Bahna	
Záujmové územie	Názov stavby	oprava mosta v Hornej Strede
	Dôvod žiadosti	Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961
	Účel stavby	Realizácia stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
	Katastrálne územie	Horná Streda, Piešťany
	Parcelné číslo	626/22

Číslo vyjadrenia:
6612123315

Platnosť vyjadrenia do:
04.02.2022

Dátum vydania:
04.08.2021

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840; František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 82 6521289

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

17. Prílohy k vyjadreniu:


- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa


T . .
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
48
za prevádzkovateľa SEK



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612123315 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.


Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)

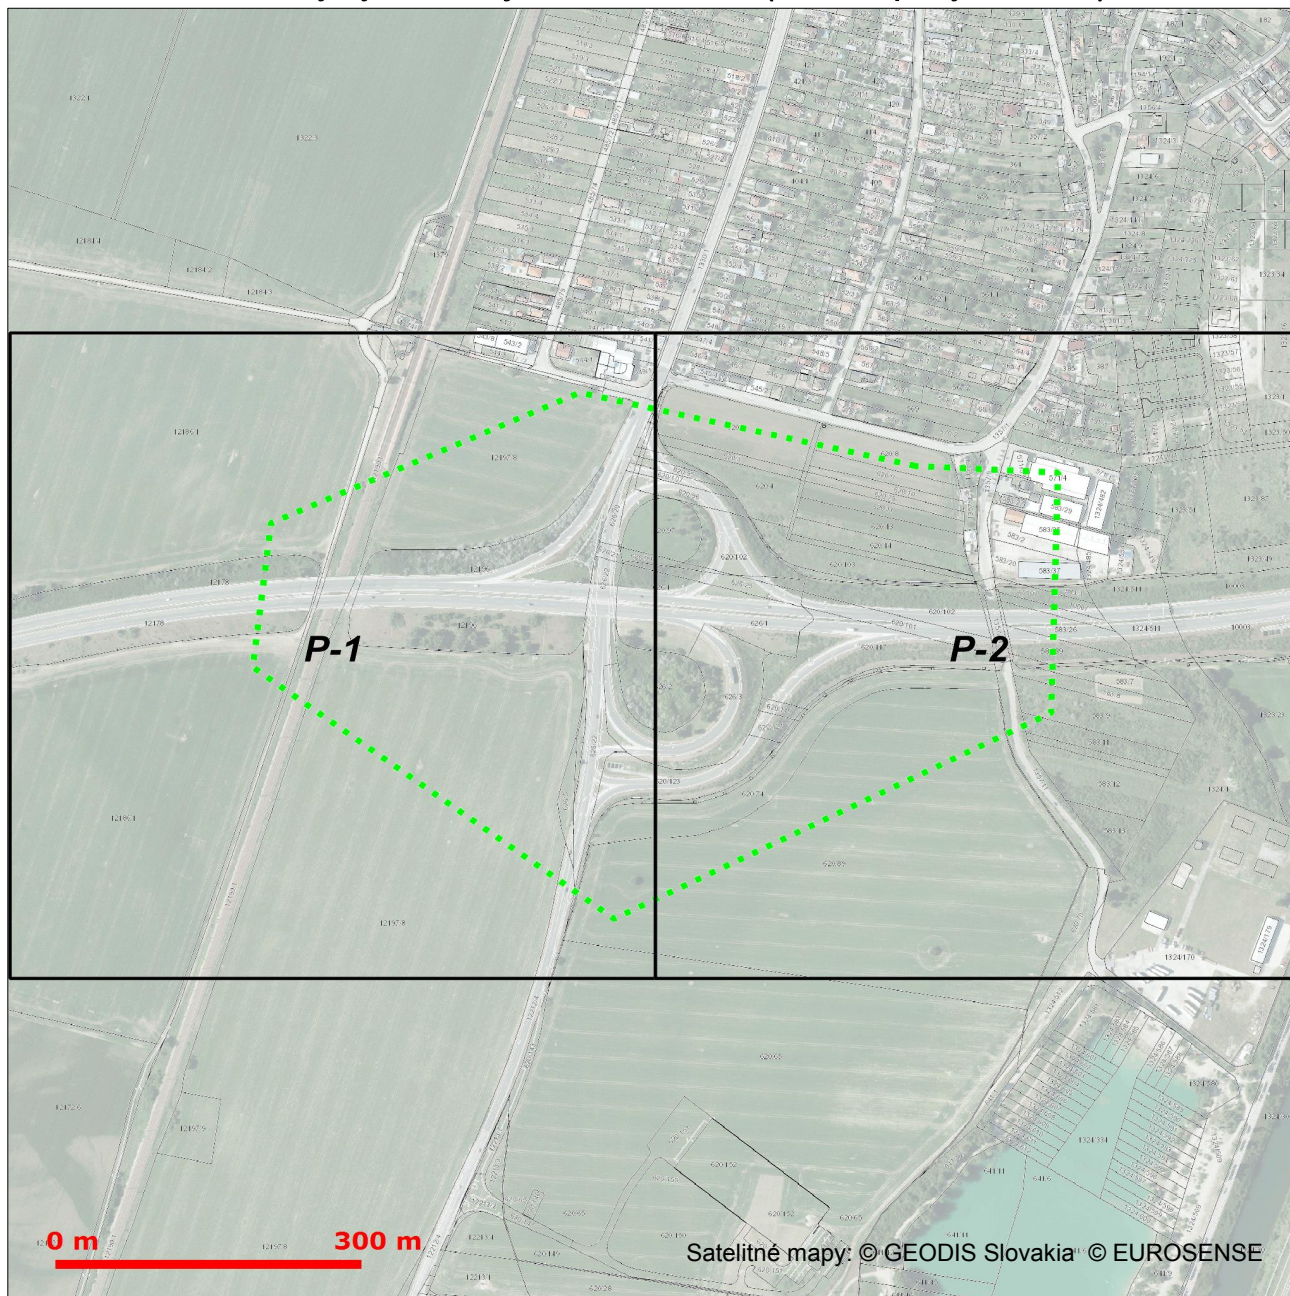



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612123315 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1

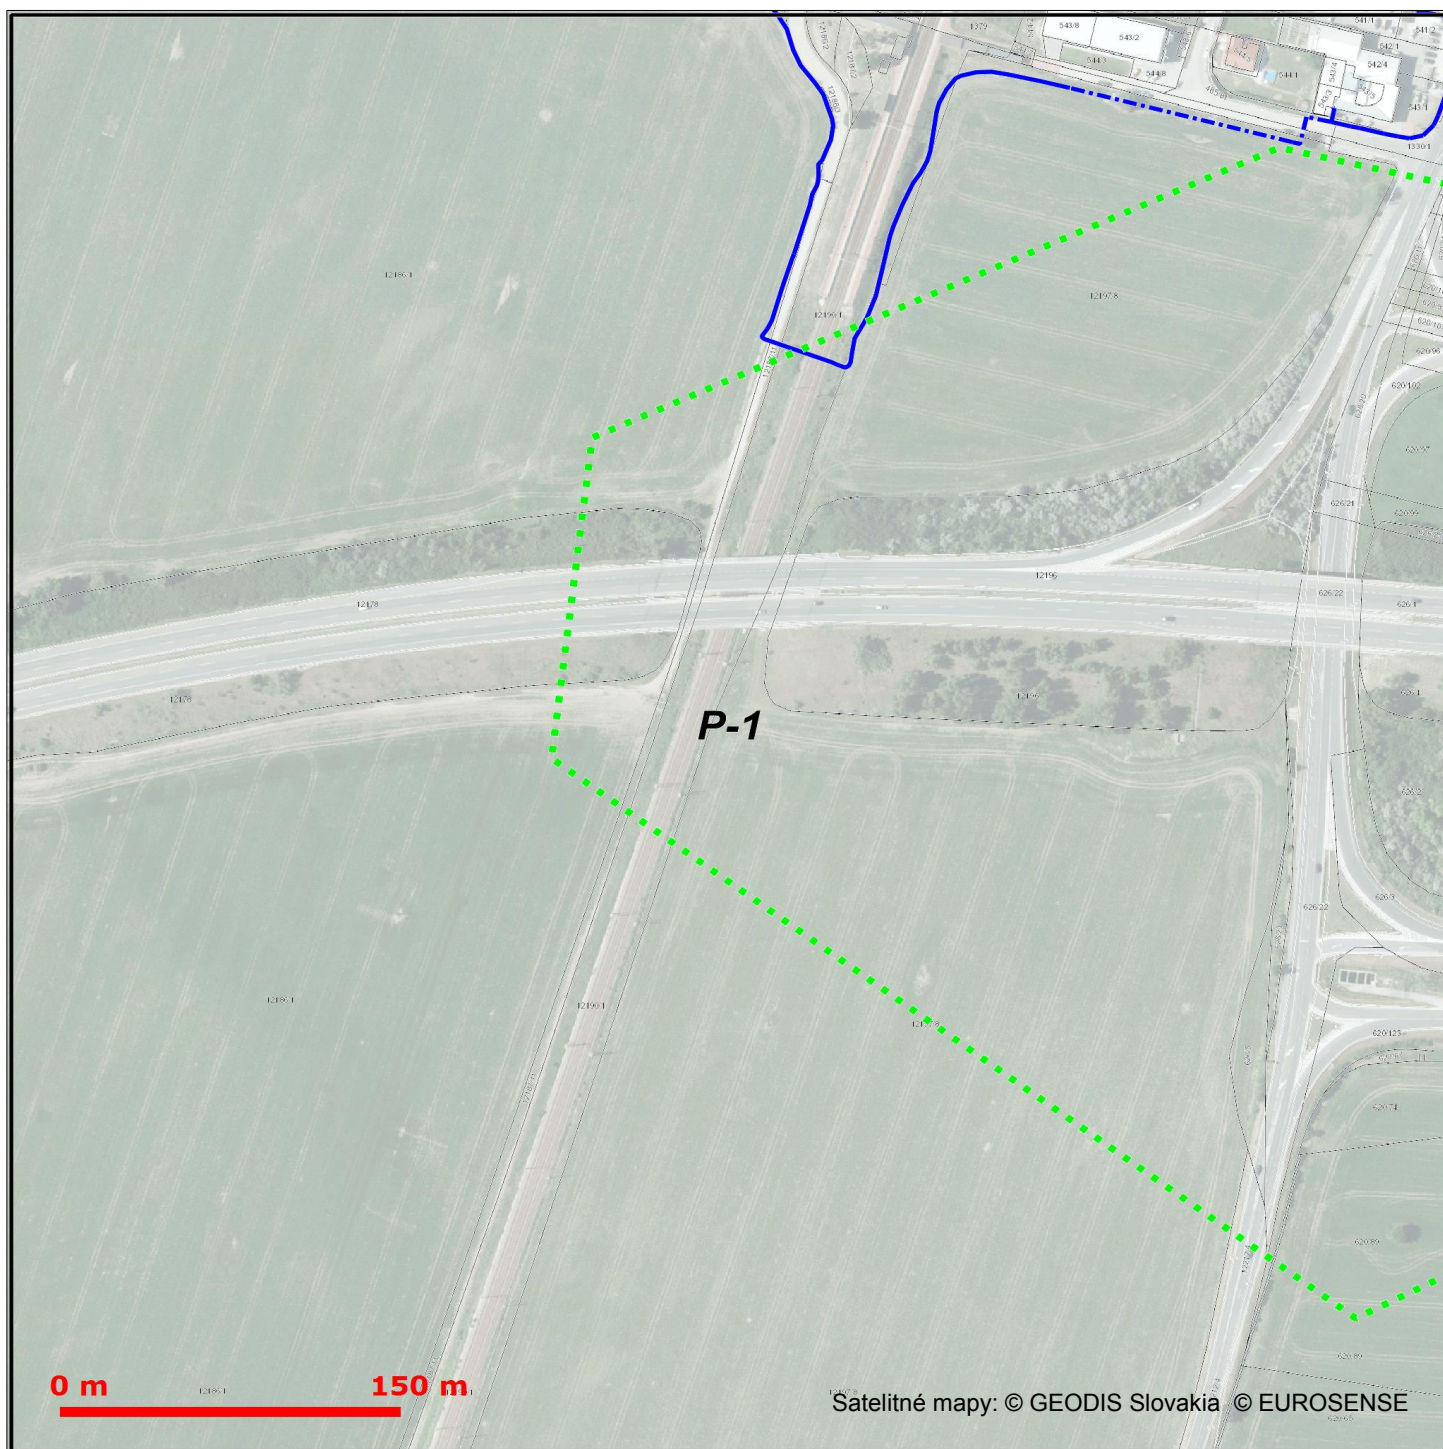

LEGENDA


- Zájmové územie
- Ⓟ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612123315 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-2

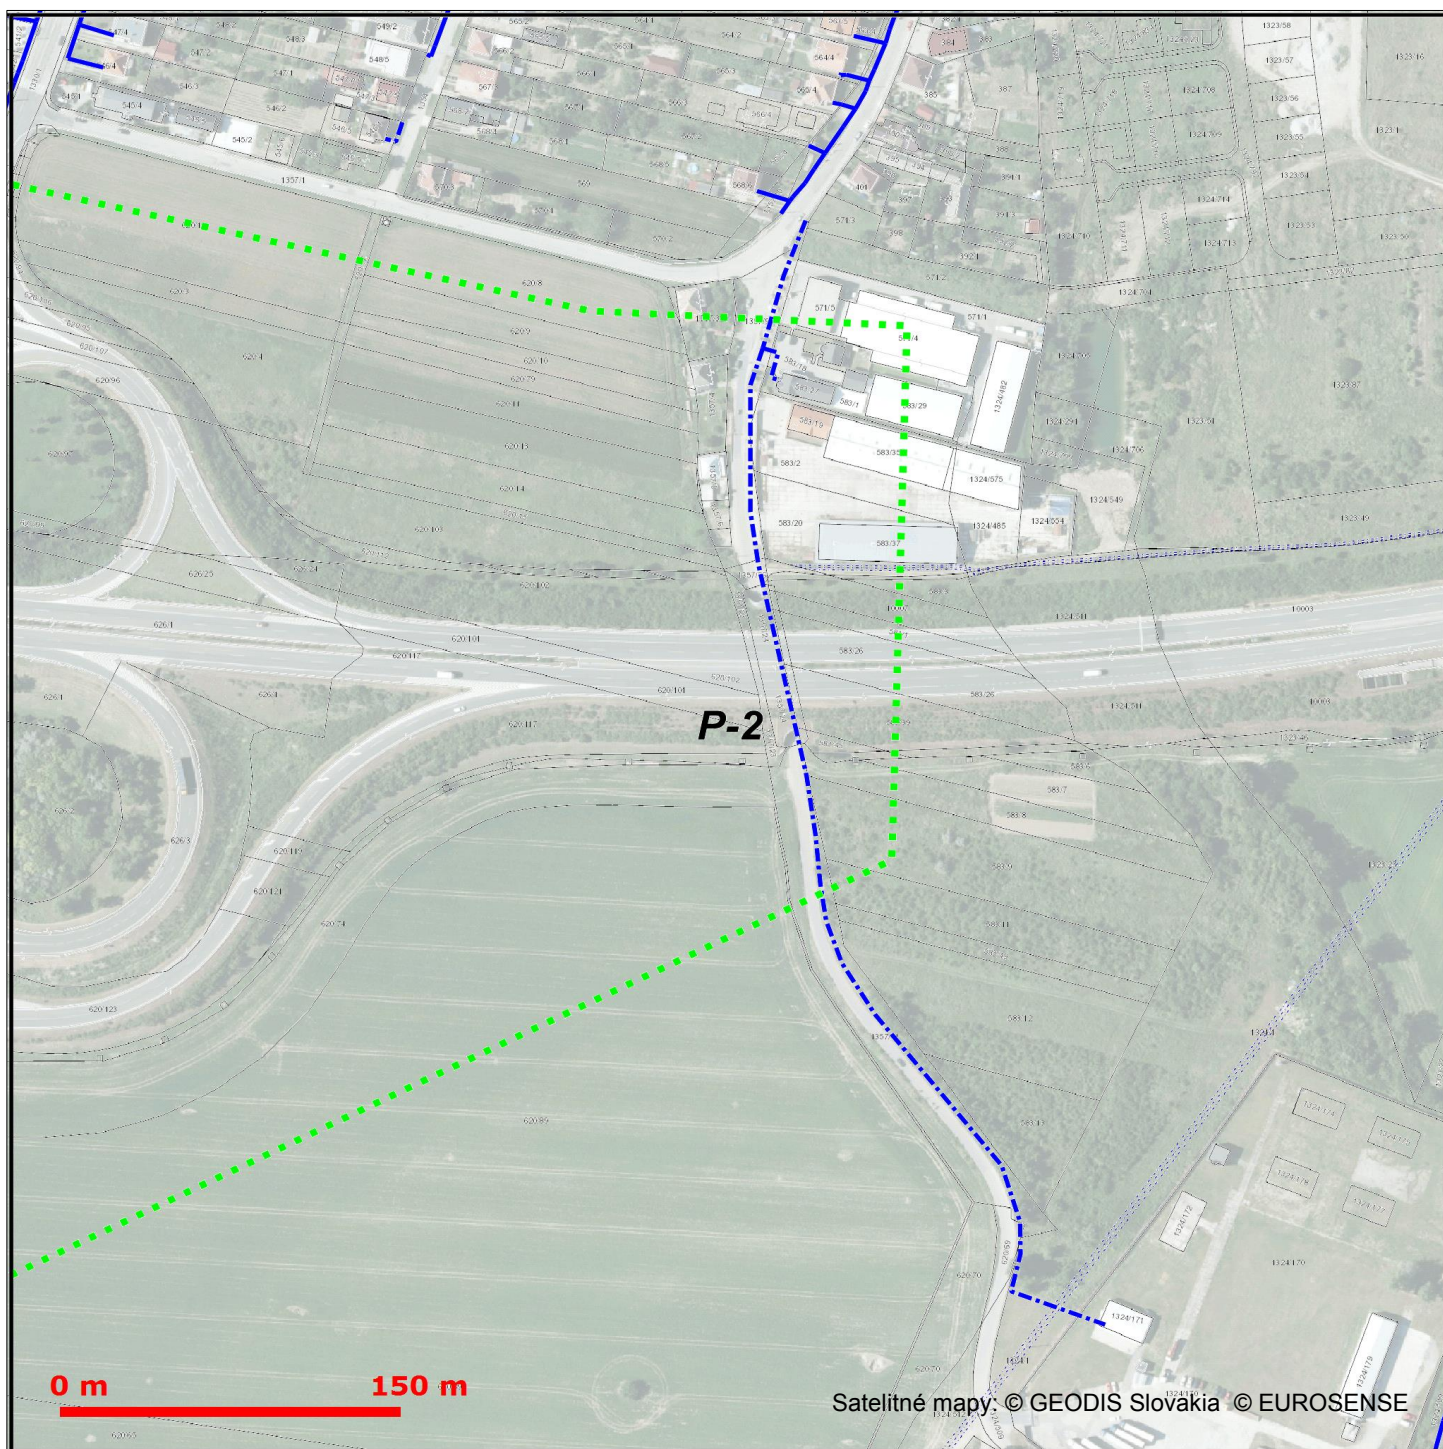

LEGENDA

- Zaujímavé územie
- Ⓟ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh


- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
sídlo Piešťany, Priemyselná 10

V záujmovom území sa naše sieť nachádza - 88,0
- nenachádza
- Jestvujúce siete v správe TAVOS sú zakreslené
- len orientačne

Toto nenahrádza vyjadrenie TAVOS
k technickému riešeniu stavby!
PIEŠŤANY, dňa 16.8.2014

podpis

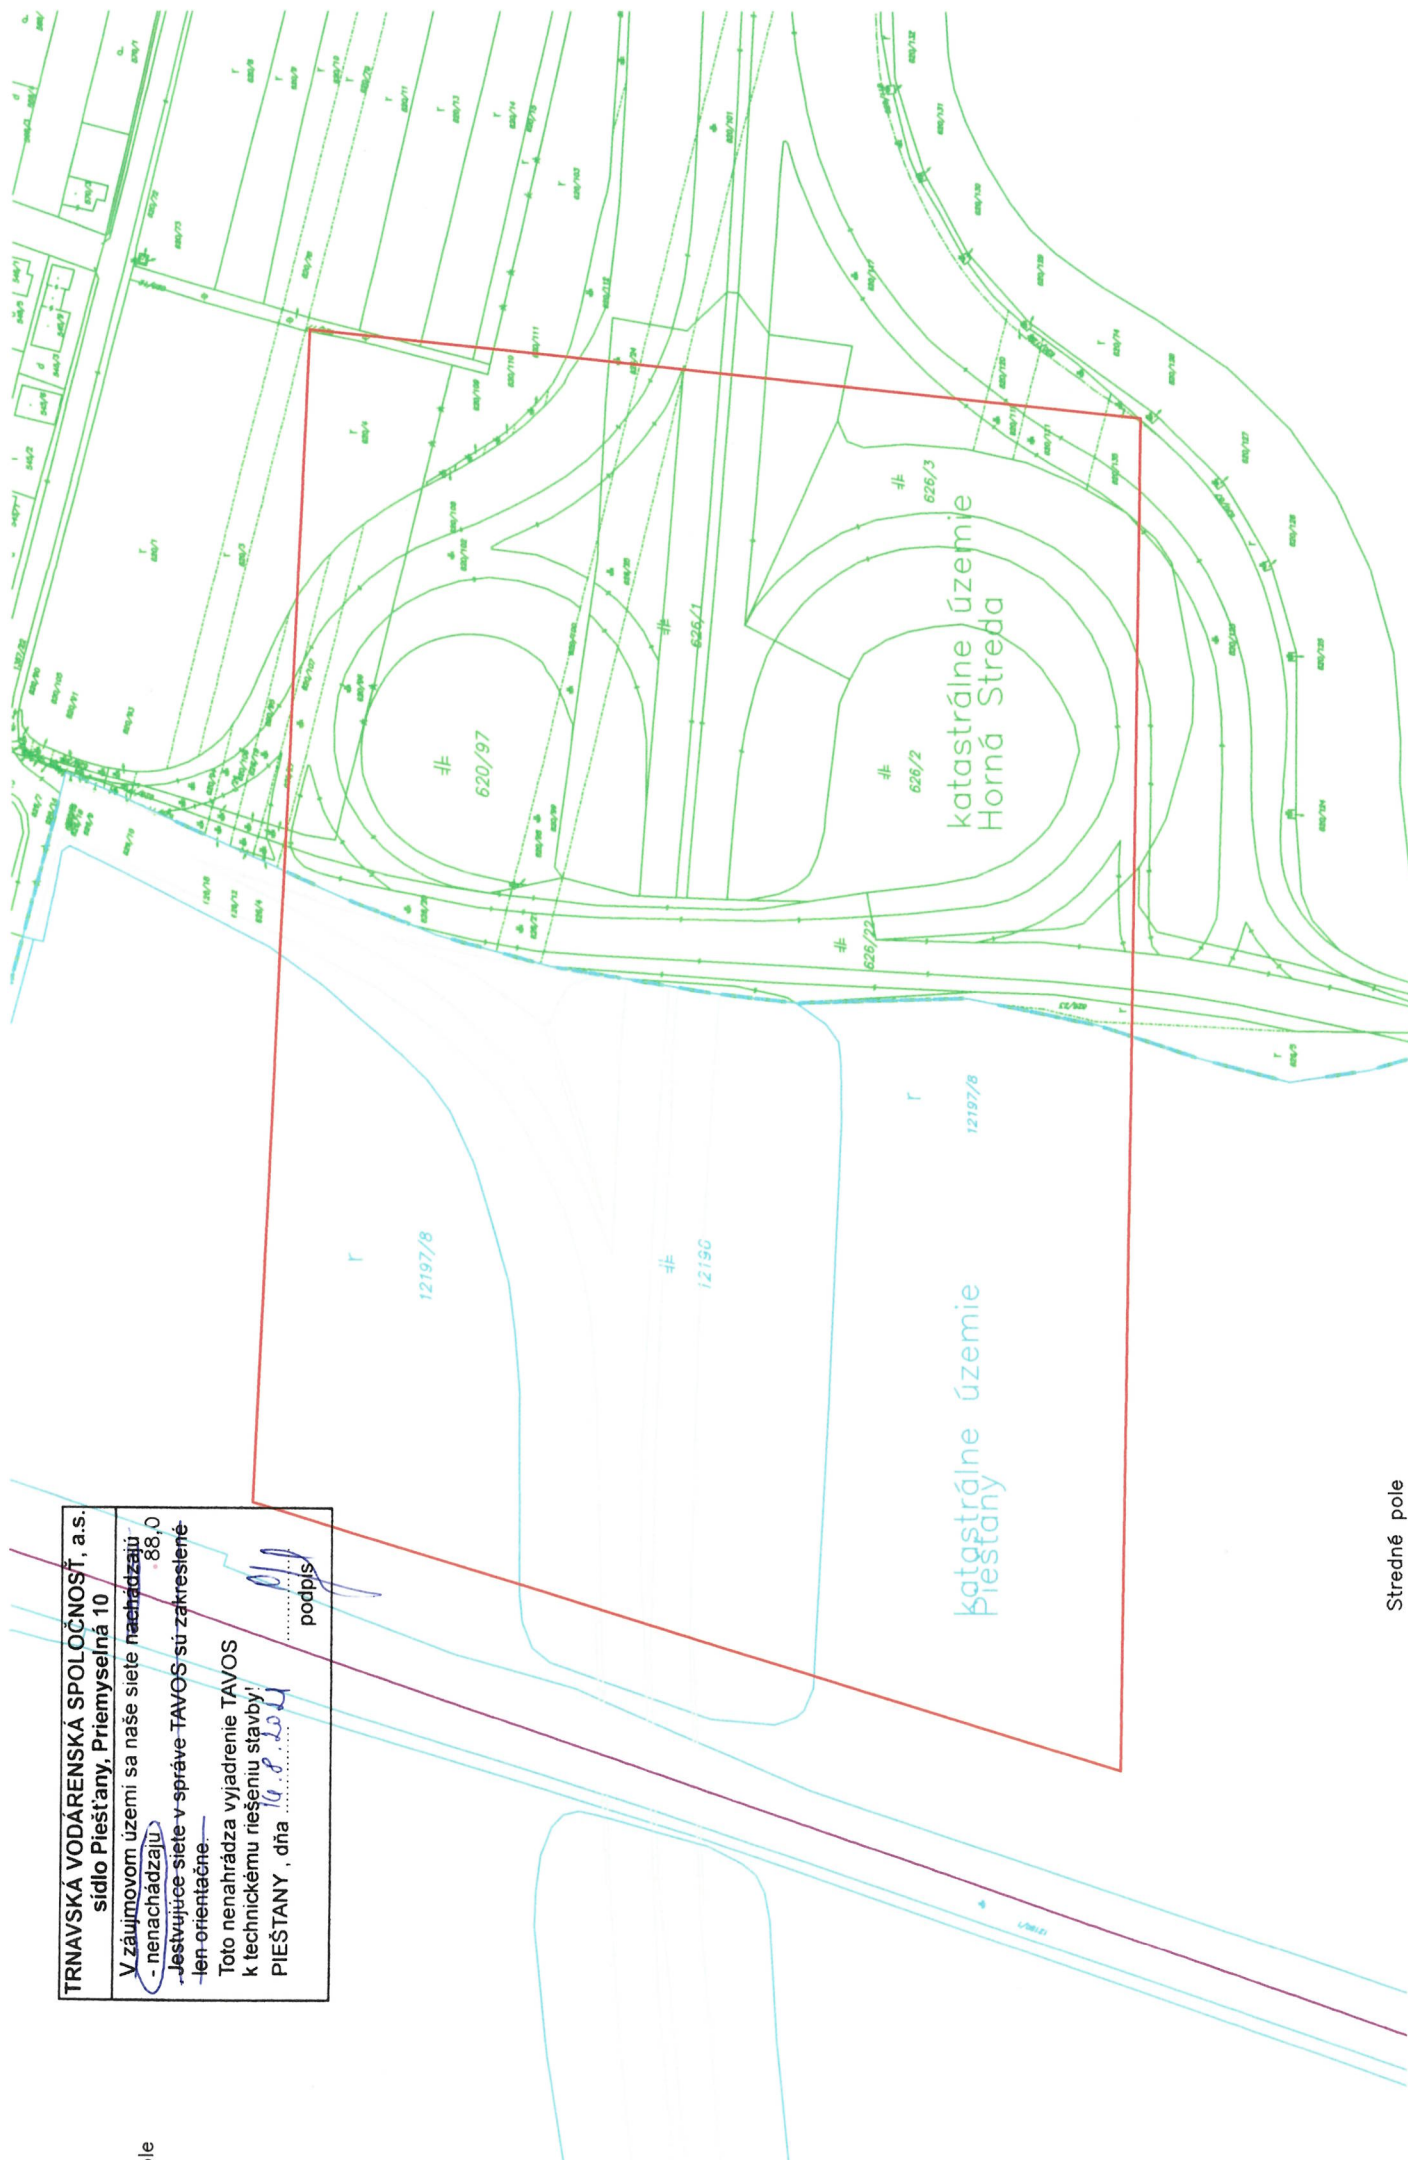

Stredné pole

VEC : Poskytnutie informatívneho zakresu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a. s. k existencii sietí

V záujmovom území sa **nenachádzajú** elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s.

Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu vrátane ich ochranných pásiem (viď príloha č. 2). Elektrické siete v záujmovom území sú zakreslené informatívne.

Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a. s. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.

Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., telefónne číslo: 0800 111 567.

Takto poskytnutá informácia vrátane grafickej prílohy **nenahrádza vyjadrenie k dokumentácii pre územné alebo stavebné konanie a nie je možné ju použiť pre akékoľvek právne úkony v súvislosti s existenciou elektrického vedenia/zariadenia.**

Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s. v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Vyjadrenie je platné 90 dní odo dňa vydania.

Dňa : 04.08.2021

S pozdravom,
Západoslovenská distribučná a. s.

Príloha č. 1 : Informatívny zakres sietí

Legenda k informatívnemu zakresu sietí :

— NN vzduch	— VN vzduch	— VVN vzduch
- - - NN kábel	- - - VN kábel	- - - VVN kábel

Príloha č. 2 : Definícia ochranných pásiem

102021080428555/1/3

Príloha č. 2

V zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. sa na ochranu elektrických zariadení distribučnej sústavy zriaďujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Vymedzenie ochranného pásma:

Ochranné pásmo vonkajšieho **nadzemného elektrického vedenia** je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí:

- a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblivé vedenie 1 m,
- b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.

Ochranné pásmo **zaveseného káblového vedenia** s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo **vonkajšieho podzemného elektrického vedenia** je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

V ochrannom pásme je zakázané:

Pri **vonkajšom nadzemnom elektrickom vedení** a pod elektrickým vedením:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

Pri **vonkajšom podzemnom elektrickom vedení** a nad týmto vedením je zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

102021080428555/2/3

Ochranné pásmo elektrickej stanice:

- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

V ochrannom pásme je ďalej nutné dodržiavať nasledovné podmienky:

- Pri práci sa nesmú osoby ani predmety priblížiť k živým častiam pod napätím bližšie ako 2 metre.
- Nesmú sa vykonávať zemné práce, ktoré by mohli narušiť stabilitu elektrických zariadení a stavieb.
- Nesmie sa skladovať materiál alebo predmety brániace prístupu k zariadeniu.
- Na elektrické zariadenia a stavby nie je možné umiestňovať predmety, antény, reklamy a pod. bez súhlasu prevádzkovateľa.
- Pred začiatkom prác musí realizátor prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení.
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení je možné vykonávať iba ručne.
- V prípade prejazdu vozidiel a mechanizmov cez podzemné elektrické vedenia je potrebné po dohode s prevádzkovateľom zabezpečiť ochranu pred mechanickým poškodením.
- Je zakázané manipulovať s káblami pod napätím.
- Pred zahrnutím odkopaných káblov je potrebné prizvať prevádzkovateľa na kontrolu uloženia.
- V prípade potreby je potrebné požiadať s dostatočným predstihom (25 dní) prevádzkovateľa zariadenia o zabezpečenie vypnutia zariadenia.
- V ochrannom pásme podzemného vedenia nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať zemné práce, odkopanie alebo navýšovanie vrstvy zeminy.

102021080428555/3/3

