
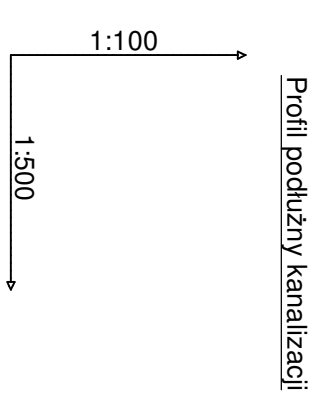
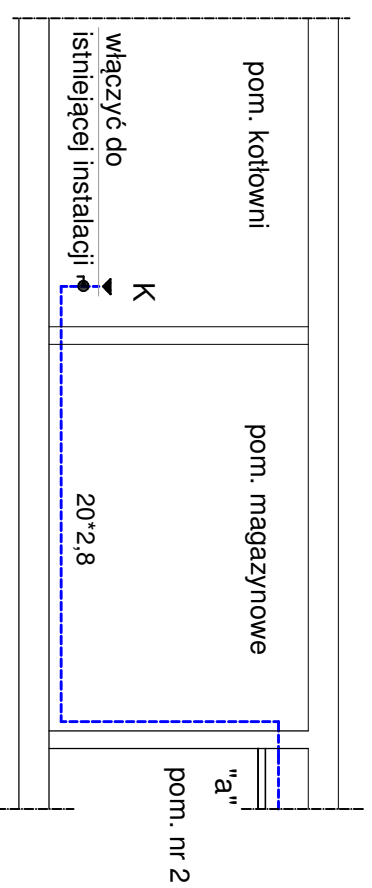


# Schematy rozwinięć instalacji wod.-kan.

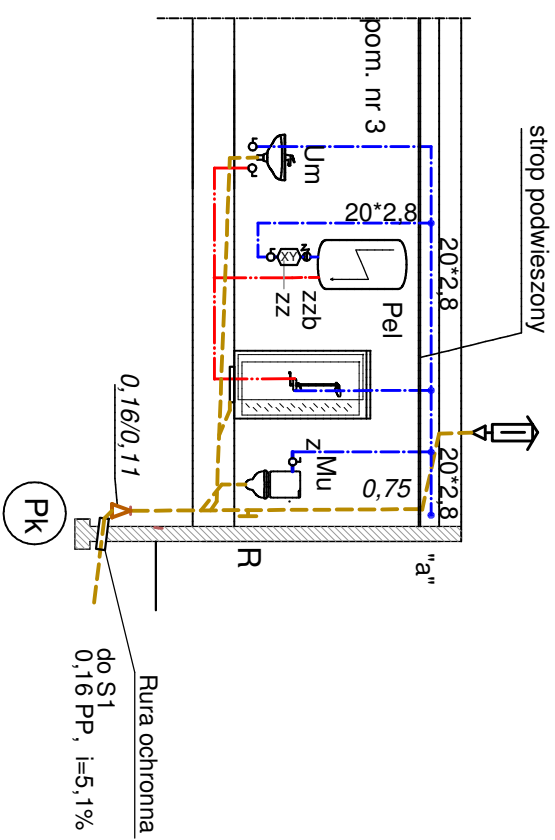

Poziom porównawczy 53,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	58,45	58,39	58,50	istniejąca kanalizacja
Rzędna dna kanału	58,86	57,83	58,39	
Zagłębienie dna kanału [m]	-0,41	0,59	0,71	
Odległości [m]	1,5	8,8		
Materiał	160x4,7 PVC-U_SDR34_1			
Spadek	L=8,8			
Długość trasy [m]	0,5	0,1	10,3	B S1 S2

## LEGENDA:

- - - - - proj. inst. kanalizacji sanit.
- - - - - proj. inst. wody zimnej
- - - - - proj. inst. ciepłej wody
- Um - umywalka
- Mu - muszla ustępowa
- KPr - kabina prysznicowa
- R - rewizja
- zz - zawór zwrotny EA (antyskażeniowy)
- zzb - zawór zwrotny-bezpieczeństwa
- Pel - podgrzewacz el. wody
- W - zestaw wodomierzowy

## Uwaga

1. Nie oznaczone średnice wodoc.: 16x2,2
2. Nie oznaczone średnice kanalizacji: Ø50

LUNAR-2 Krzysztof Janowicz ul. Hallera 39/1 82-500 Kwidzyn		Skala:
Inwestor: NADLEŚNICTWO CIERPIKSZEWO		Branża: <i>sanitarna</i>
Objekt: BUDYNEK GOSPODARCZY		Stadium: <i>PT</i>
Adres: CIERPICE, UL. SOSNOWA 42		
Nazwa rysunku: <i>Schematy rozwinięć instalacji wod.-kan.</i>		
Opracował: <i>mgr inż. Grzegorz Szczepanek</i>	Podpis: _____	Nr rys.: _____
Data: 01-2024r.		
Projektował: <i>mgr inż. Grzegorz Szczepanek</i>	Podpis: _____	
Data: 01-2024r.		
		<b>S-3</b>