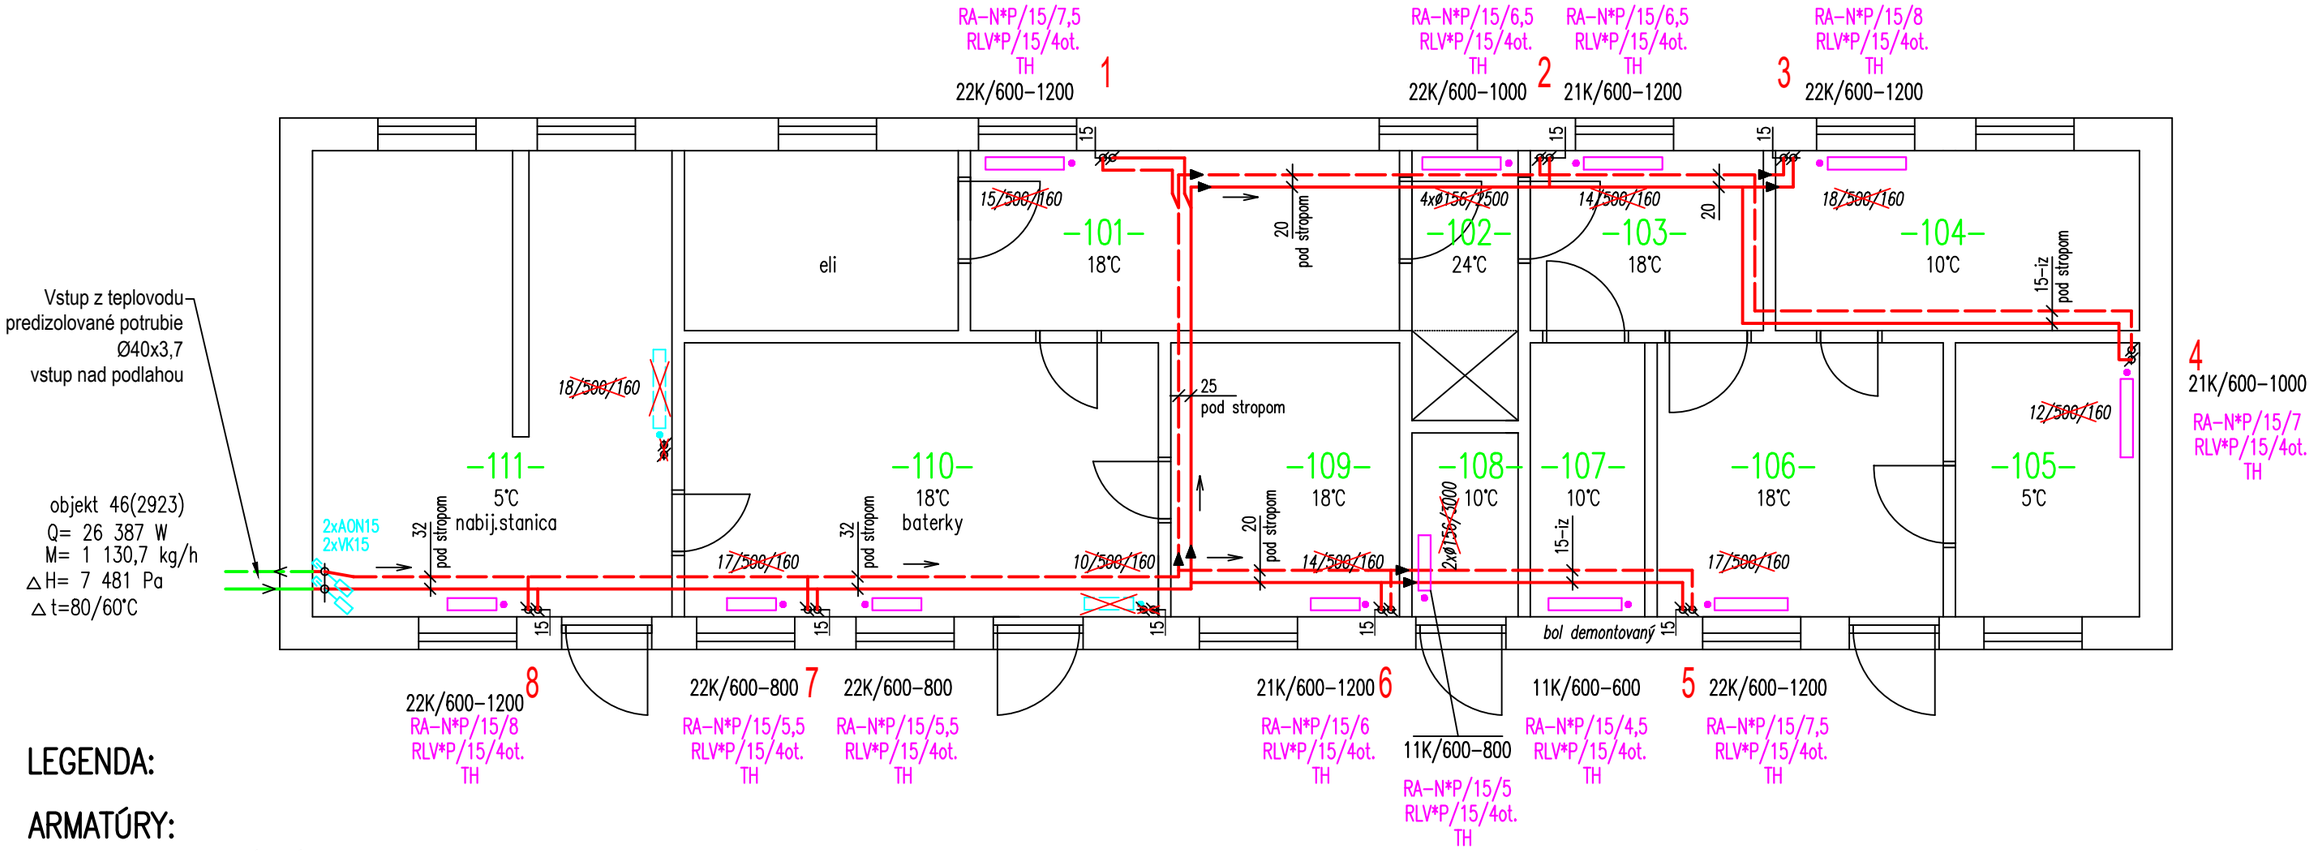

LEGENDA:

ARMATÚRY:

- F – FILTER ZÁVITOVÝ, PN 1,6 MPa, 100°C
- ZK – ZPATNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- OV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL –VOA 12
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICA DANFOSS TYP RAE 5054
- RA–N*P/15/8 – RADIÁTOROVÝ REGULAČNÝ VENTIL PRIAMY, DANFOSS, TYP RA–N, DN 15, POČET OTÁČOK PREDNASTAVENIA 8
- RLV*P/15/4ot. – RADIÁTOROVÉ REGULAČNÉ ŠRÚBENIE PRIAME, DANFOSS, TYP RLV, DN 10, POČET OTÁČOK 4
- GK15 – GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ UZATVÁRACÍ PLNOPRIETOKOVÝ, OVLÁDANIE PÁČKA,
- VK15 – KOHÚT PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ STN 13 7061 PN 1,0 MPa/100°C
- AON – AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA DN15
- T – TEPLOMER

POTRUBIE:

- PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACIEHO MÉDIA–RADIÁTORY VODA 80/60°C, t=20°C NAVRHOVANÉ
- SPÁD POTRUBIA
- REDUKCIA POTRUBIA
- ULOŽENIE NOVÉHO POTRUBIA POD STROPOM, UHOLNÍK L 40x40x4

VYKUROVACIE TELESÁ:

- 28/500/110 – JESTVUJÚCI LIATINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR, DEMONTOVAŤ
- 22K/600–1600 – OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR–PREVEDENIE KOMPAKT 22 VÝŠKA 600mm, DLŽKA 1600mm – NAVRHOVANÝ

POZNÁMKA:

RADIÁTORY VRÁTANE ARMATÚR PRE OBJEKT 46–DEMONTOVAŤ
JESTVUJÚCE PRÍPOJKY Z PODLAHY KU RADIÁTOROM–DEMONTOVAŤ
JESTVUJÚCE ROZVODY POD STROPOM–DEMONTOVAŤ

Číslo kópie:

Vypracoval: Ing. Eva KAČALOVÁ	Zodpovedný projektant: Ing. Eva KAČALOVÁ	Vedúci projektant: Ing. Ján KAČALA	*Ing. Ján KAČALA* projekcia–vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné			
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribínova č.2, 812 72 Bratislava			
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Formát: 2xA4
			Dátum: 10.2019
			Účel: DSP+RP
Objekt: SO 17- Budova 2923, Nabíjacia stanica			Číslo zákazky: 201926
Obsah: PÔDORYS 1.NP			Časť: Vykurovanie; Mierka : 1:75; Č. výkr.: 02