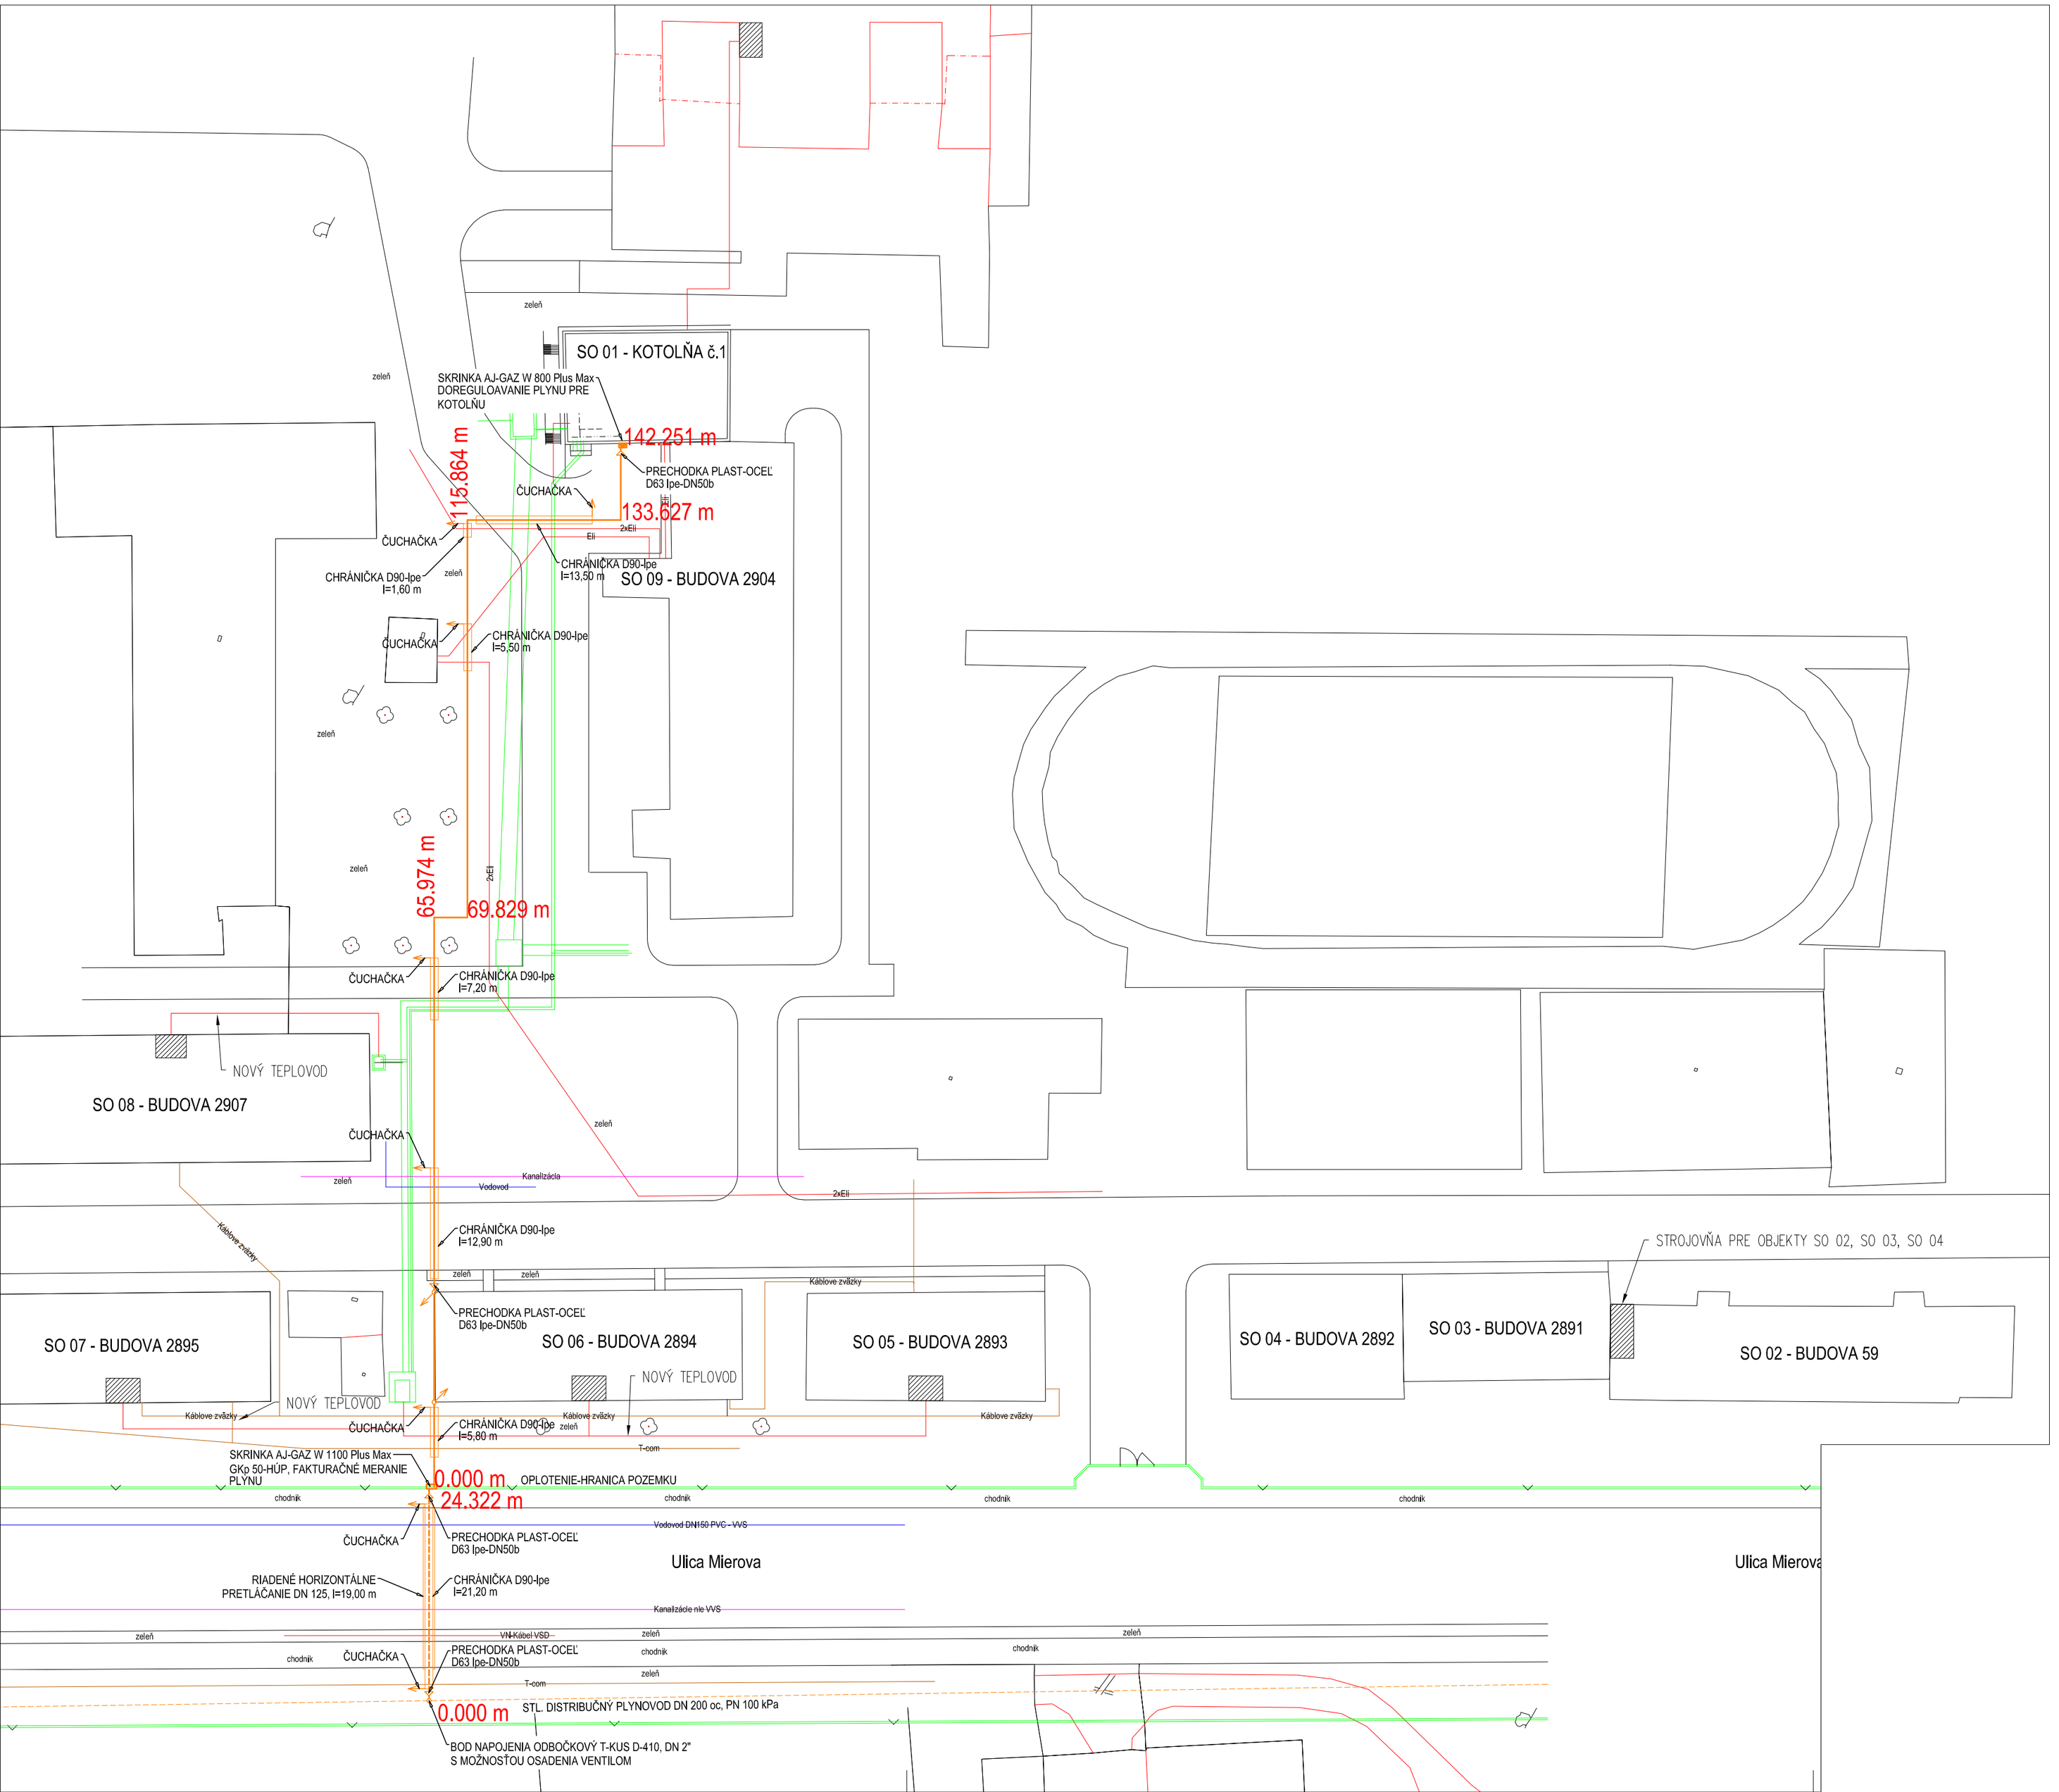

OCHRANNÉ PÁSMA:

OCHRANNÉ PÁSMA KOMUNIKÁCIÍ

Cesta III. triedy	18 m od osi vozovky
MK I. a II. triedy	15 m od osi vozovky

OCHRANNÉ PÁSMA ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ:

Vzdialenosti od krajných vodičov vonkajších elektrických zariadení:

1-35 kV	10 m
35-110 kV	15 m
110-220 kV	20 m
220-400 kV	25 m
nad 400 kV	35 m
zavesené káblové vedenia 1-110 kV	2 m

Vzdialenosti od krajných vodičov vonkajších elektrických zariadení:

do 110 kV	1 m
nad 110 kV	3 m
Transformovňa	10 m od transformovne

OCHRANNÉ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ:

Diaľkový kábel	1 m na každú stranu

OCHRANNÉ PÁSMA TEPLOVODOV:

V zastavanom území	1 m na každú stranu

OCHRANNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ:

Plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou

do 200 mm	4 m
do 500 mm	8 m
do 700 mm	12 m
nad 700 mm	50 m
NTL a STL plynovody v zastavanom území	1 m
Technologické objekty	8 m

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODOV:

Od pôdorysných rozmerom potrubia	2 m

OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV:

PHO 1. stupňa	10-50 m

OCHRANNÉ PÁSMA KANALIZÁCIÍ:

Od pôdorysných rozmerov potrubia	1 m

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE.
- PRI REALIZÁCII VONKAJŠÍCH PLYNOVÝCH ROZVODOV DODRŽAŤ STN 73 6005 PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.
- V PRÍPADE KRÍŽOVANIA PLYNOVEJ PRÍPOJKY S OSTATNÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI POTRUBIE VLOŽIŤ DO CHRÁNIČKY, KTORÁ BUDE NA VYŠIE OSADENOM KONCI OPATRENÁ ČUCHAČKOU UKONČENOU POD LIATINOVÝM POKLOPOM

LEGENDA:

- STL PLYNOVÝ ROZVOD
- NAVRHOVANÝ PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
- ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
- PRECHODKA PLAST-OCEĽ
- CHRÁNIČKA S ČUCHAČKOU
- REGULAČNÁ ZOSTAVA

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: Ing. Ján KAČALA,projekcia-vykurovanie,Smreková č.7,080 01 Prešov

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Ján KAČALA	Ing. Oto SCHOLTZ	Ing. Oto SCHOLTZ

TP-PROJEKT, s.r.o.
NÁMESTIE MIERU 1
080 01 PREŠOV
e-mail:tpprojektpo@gmail.com

NÁZOV STAVBY, MIESTO
HUMENNÉ ZB HaZZ
rekonštrukcia vykurovania areálu

OBJEKT: SO-15, Plynová prípojka

INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

OBSAH VÝKRESU:
SITUÁCIA

DIEL	PLYNOFIKÁCIA
STUPEŇ	DRS
ZÁK. ČÍSLO	TP-26/20
DÁTUM	10/2019
FORMÁT	6xA4
MIERKA	1:500

1