



DETAIL ROZDELOVAČA DN 150



DETAIL ZBERAČA DN 150




vetva "A" Inp vľavo  
Q=50 836 W  
M=1 966,8 kg/h  
ΔH=10 907 Pa  
Δt=80/60°C

LEGENDA:  
viď VÝKR.Č.03

ZOZNAM ZARIADENIA:

- 1 - OBEHOVÉ ČERPADLO vetva "B" GRUNDFOS MAGNA 3 25-80, EEI<0,19, P<sub>a</sub>=9-124W, I<sub>n</sub>=0,09-1,02A -1 ks
- 2 - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE vetva "B" typ VRG 131 DN 25, kvs=10 m<sup>3</sup>/h, SERVOPOHON -1 ks
- 3 - OBEHOVÉ ČERPADLO vetva "A" GRUNDFOS MAGNA 3 25-80, EEI<0,19, P<sub>a</sub>=9-124W, I<sub>n</sub>=0,09-1,02A -1 ks
- 4 - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE vetva "A" typ VRG 131 DN 25, kvs=6,3 m<sup>3</sup>/h, SERVOPOHON -1 ks
- 5 - OBEHOVÉ ČERPADLO vetva "S" GRUNDFOS MAGNA 3 25-80, EEI<0,19, P<sub>a</sub>=9-124W, I<sub>n</sub>=0,09-1,02A -1 ks
- 6 - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE vetva "S" typ VRG 131 DN 25, kvs=10 m<sup>3</sup>/h, SERVOPOHON -1 ks
- 7 - ROZDELOVAČ DN 150, l=1650mm -1 ks
- 8 - ZBERAČ DN 150, l=1650mm -1 ks

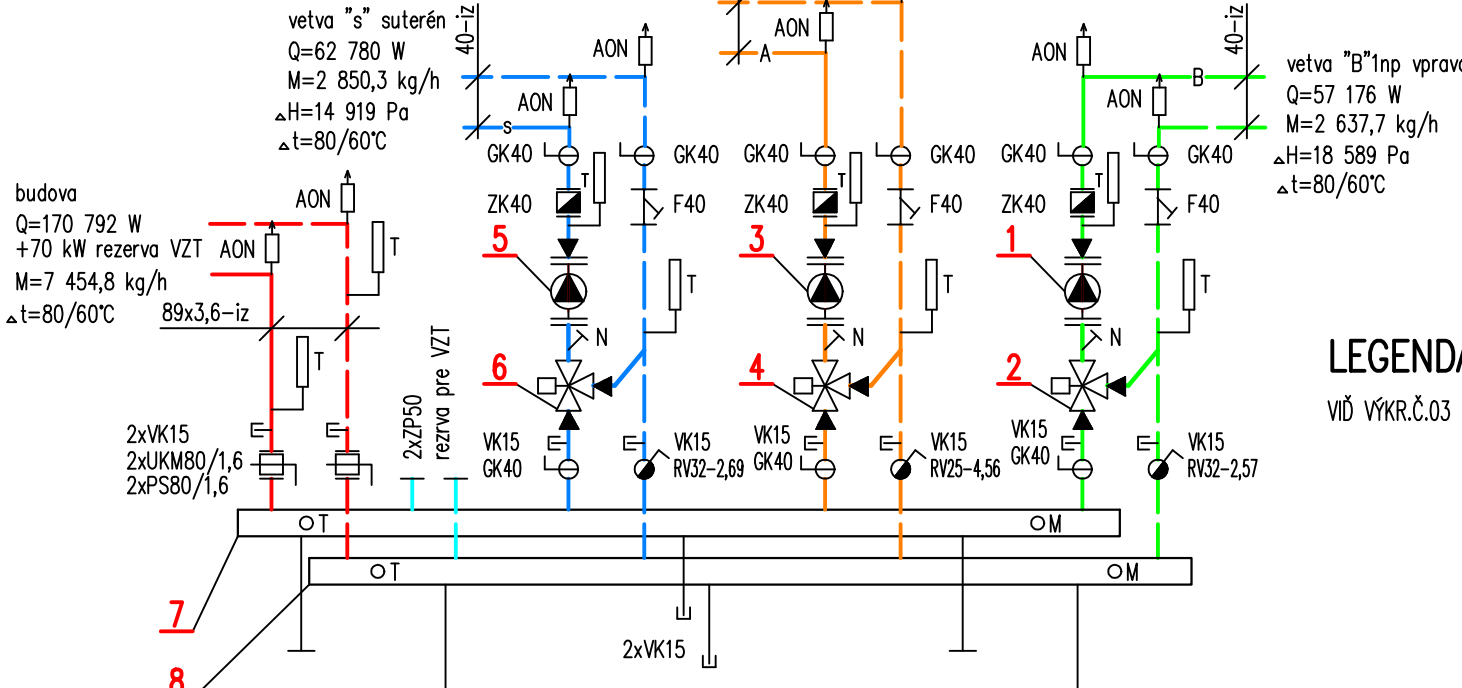

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	Ing. Ján KAČALA projekcia-vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné			Formát	4xA4
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			Dátum	10.2019
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Účel	DSP+RP
Objekt: SO 10 - Budova 2920, Kuchyňa, jedáľenský blok			Číslo zákazky	201926
Obsah: PÔDORYS 1.PP			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
			Mierka : 1:100	