PÔDORYS KOTOLNE:
M=1:50

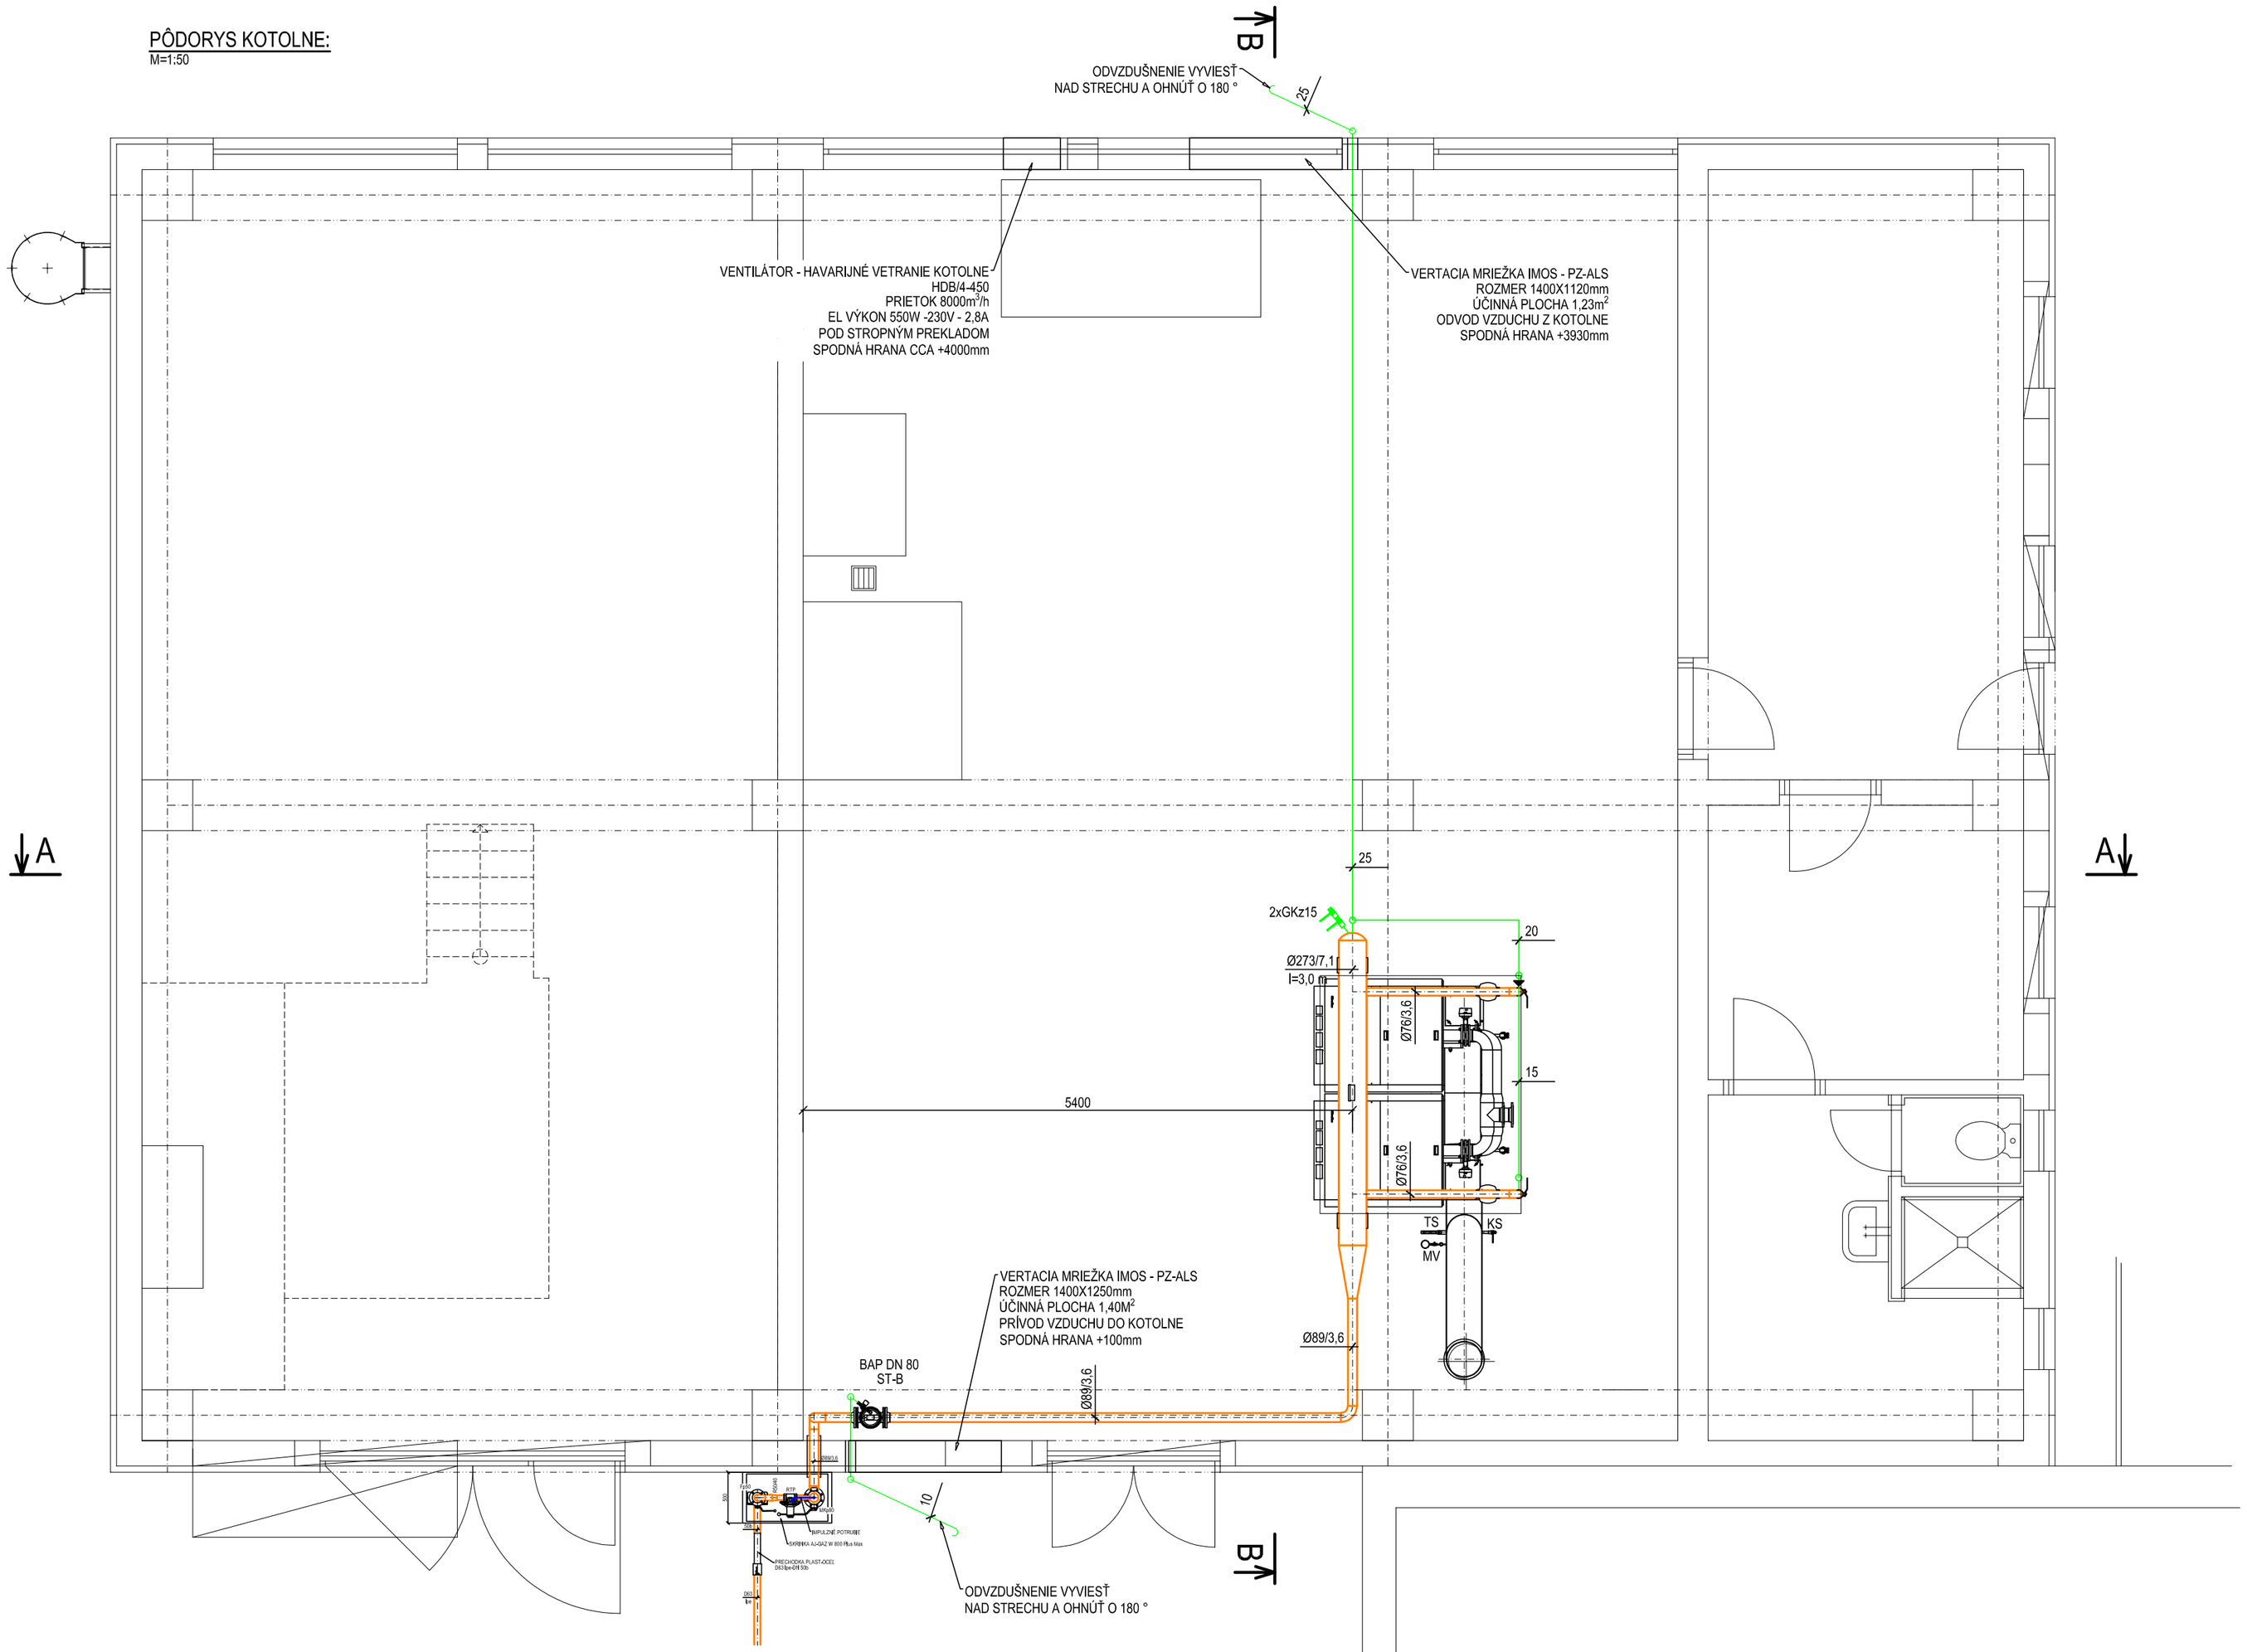

DETAIL DOREGULOVANIA:
M=1:20

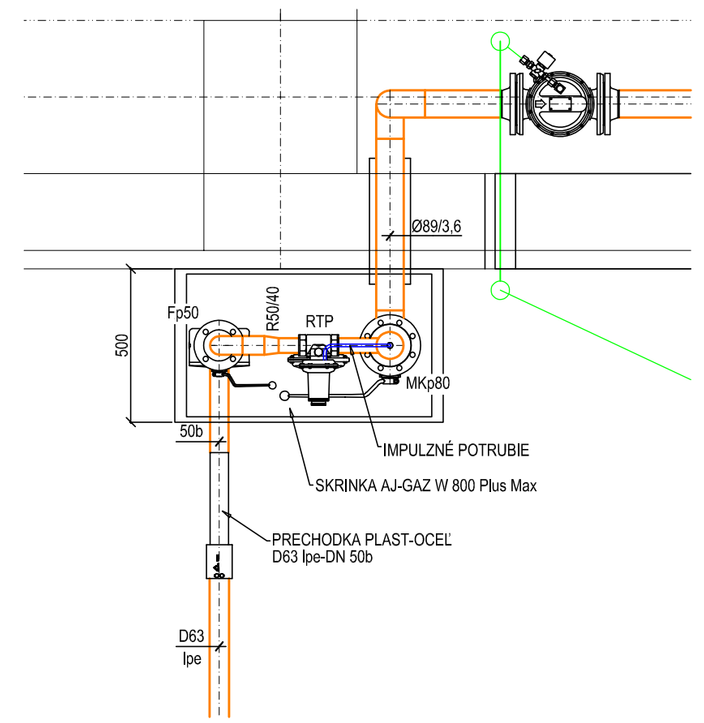

POHĽAD:
M=1:20

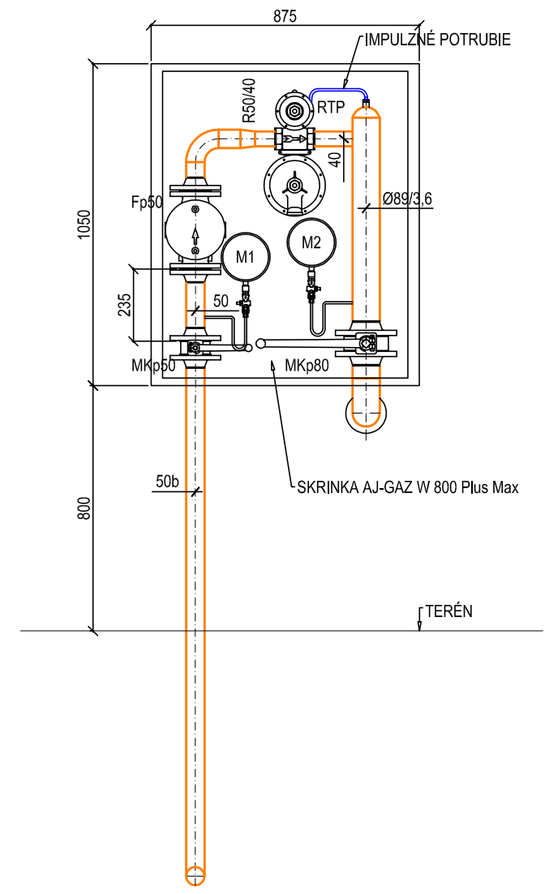

ROZVOD POTRUBIA:

- AKUMULAČNÉ POTRUBIE
- STL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU
- ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE
- REDUKCIA POTRUBIA

LEGENDA ARMATÚR A ZARIADENÍ:

- **MKp** - MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA
- **GKz** - GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ
- **PS** - PRIAME ŠRÚBENIE
- **Fz** - FILTER PLYNOVÝ ZÁVITOVÝ
- **Fp** - FILTER PLYNOVÝ PRÍRUBOVÝ
- **M1** - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-160 kPa, PRESNOSŤ 1,6 %
- **M2** - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-16 kPa, PRESNOSŤ 1,6 %
- **RTP** - REGULÁTOR TLAKU PLYNU TARTARINI B 249, P_{out} 100 kPa, P_{vpst} 5,00 kPa, BEZPEČNOSTNÝ RÝCHLOUZÁVER, P_{max}=8,00 kPa, P_{stp}=2,00 kPa, P_v=7,00 kPa
- **BAP** - BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU BAP DN 80, ST-B

POZNÁMKA:

-PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV
A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
-UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
-PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
-PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
-MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI
- OCHRANNÝ NÁTER ZÁKLADNÝ, KRYCÍ ŽLTÝ, PRE ARMATÚRY SIVÝ
- POTRUBIE PRED MONTÁŽOU VYČISTIŤ, ZÁVITOVÉ SPOJE UTESNIŤ KONOPÍM S NEVYSYCHAJÚCIM TMELOM, NA VOĽNÝCH ZÁVITOCH TMEL ODSTRÁNIŤ
- SKUŠKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIESŤ VZDUCHOM
- UZEMNENIE PLYNOVÉHO POTRUBIA RIEŠI PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
- UZATVÁRACIE TLAKY BEZPEČNOSTNÉHO RÝCHLOUZÁVERU: Pmin=2,00 kPa
Pmax=8,00 kPa
- OTVÁRACÍ TLAK POISTNÉHO VENTILU: Ppv=7,00 kPa

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: Ing. Ján KAČALA,projekcia-vykurovanie,Smreková č.7,080 01 Prešov			
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail:tpprojektpo@gmail.com
Ing. Ján KAČALA	Ing. Oto SCHOLTZ	Ing. Oto SCHOLTZ	
NÁZOV STAVBY, MIESTO: HUMENNÉ ZB HaZZ rekonštrukcia vykurovania areálu			DIEL: PLYNOFIKÁCIA
OBJEKT: SO-01, Kotolňa č.1			STUPEŇ: DRS
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			ZÁK. ČÍSLO: TP-26/20
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS KOTOLNE, DETAIL DOREGULOVANIA, POHĽAD			DÁTUM: 10/2019
			FORMÁT: 6xA4
			MIERKA: 1:50, 20
			1