



REZ A-A:  
1:1=150

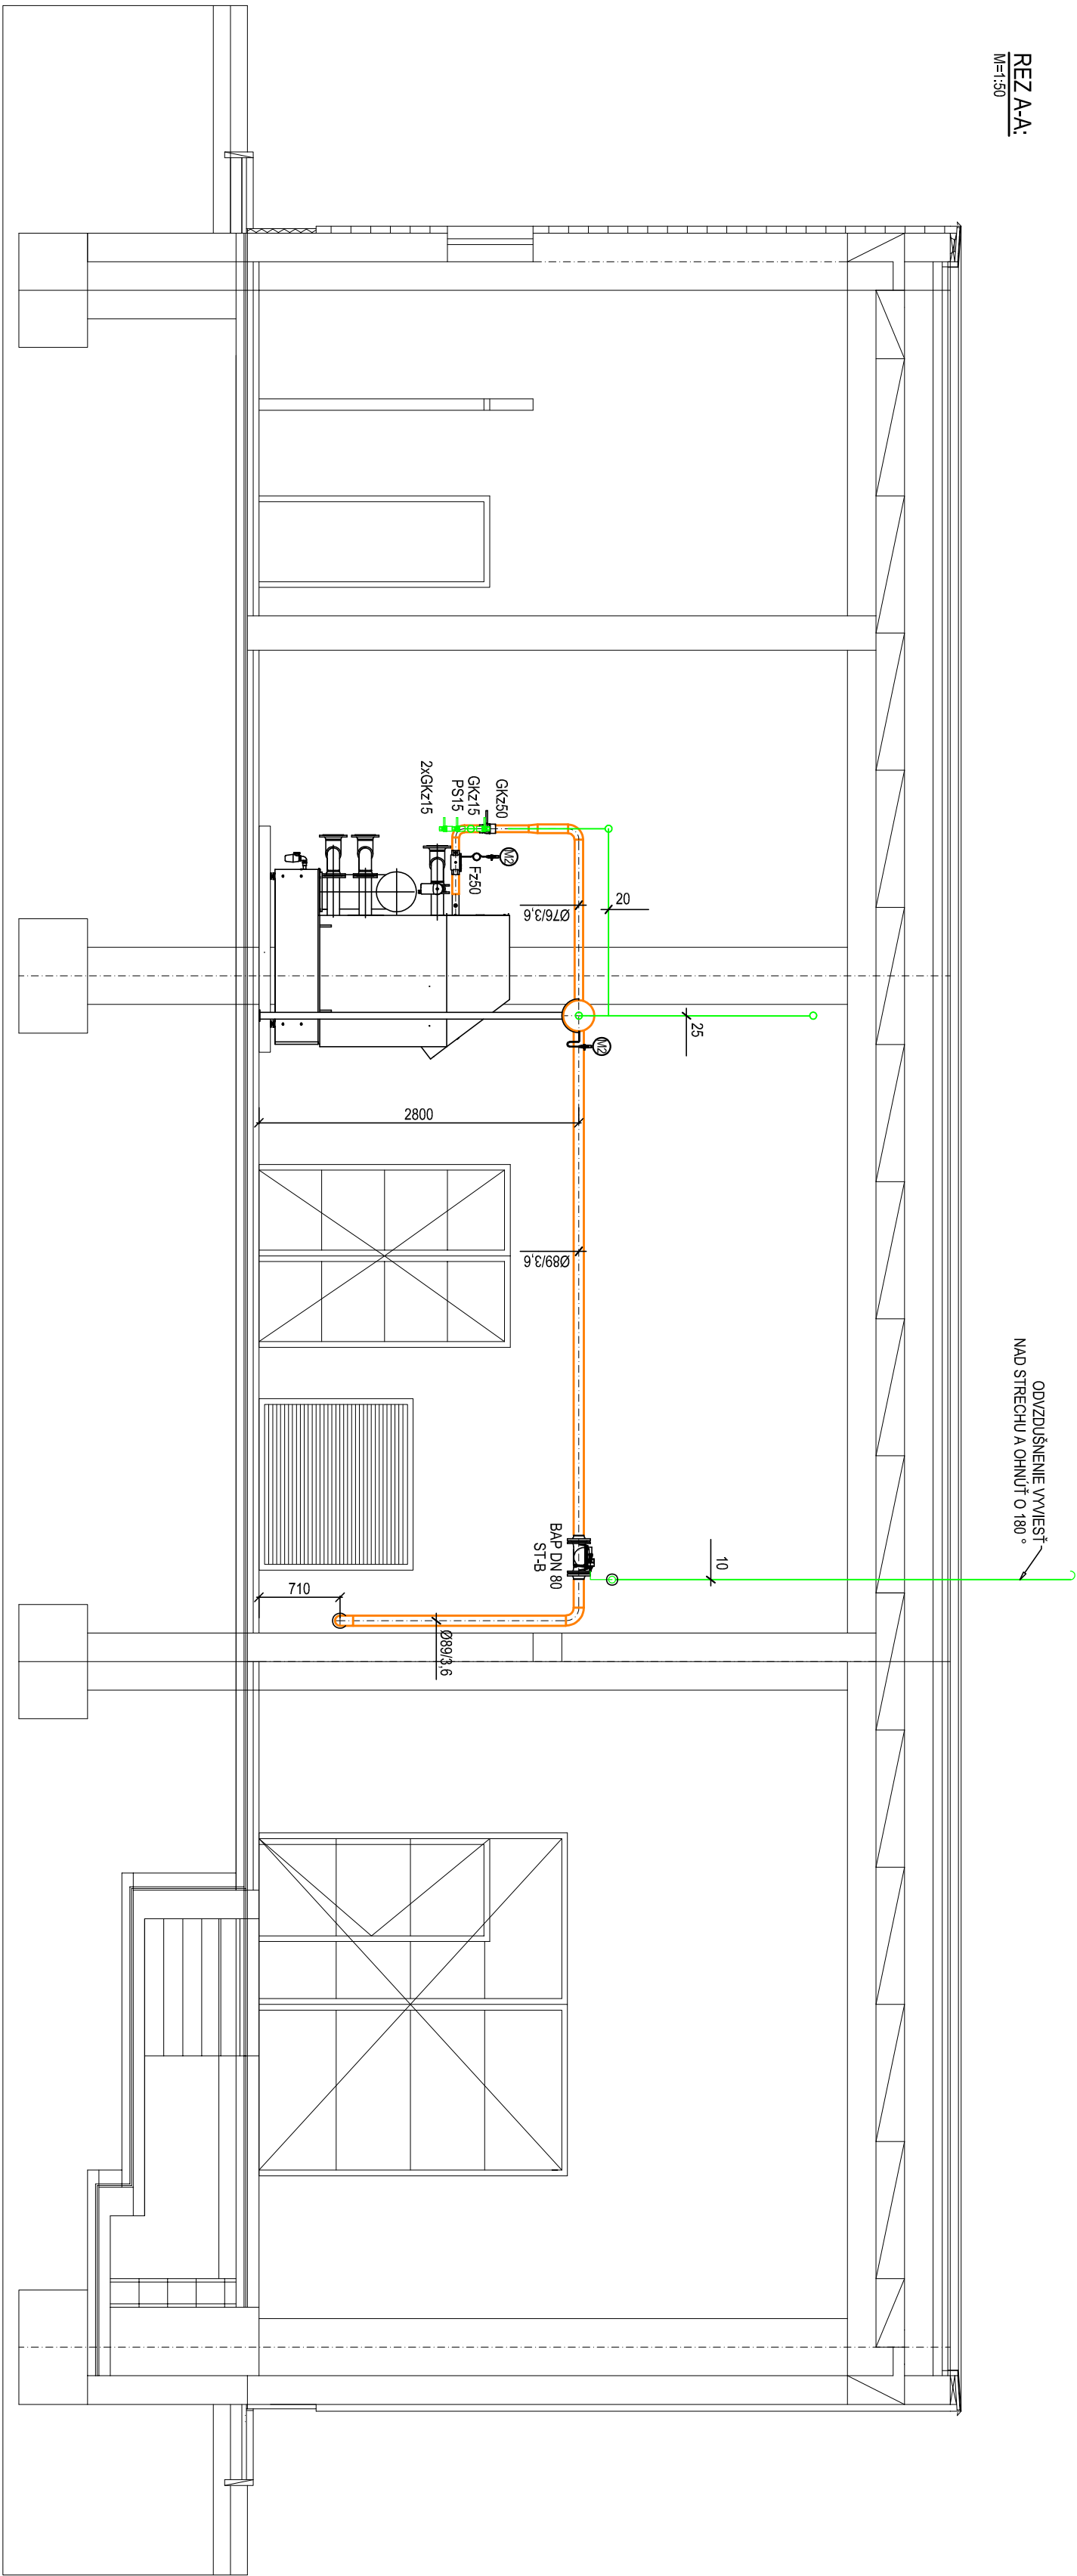

REZ B-B:  
1:1=150

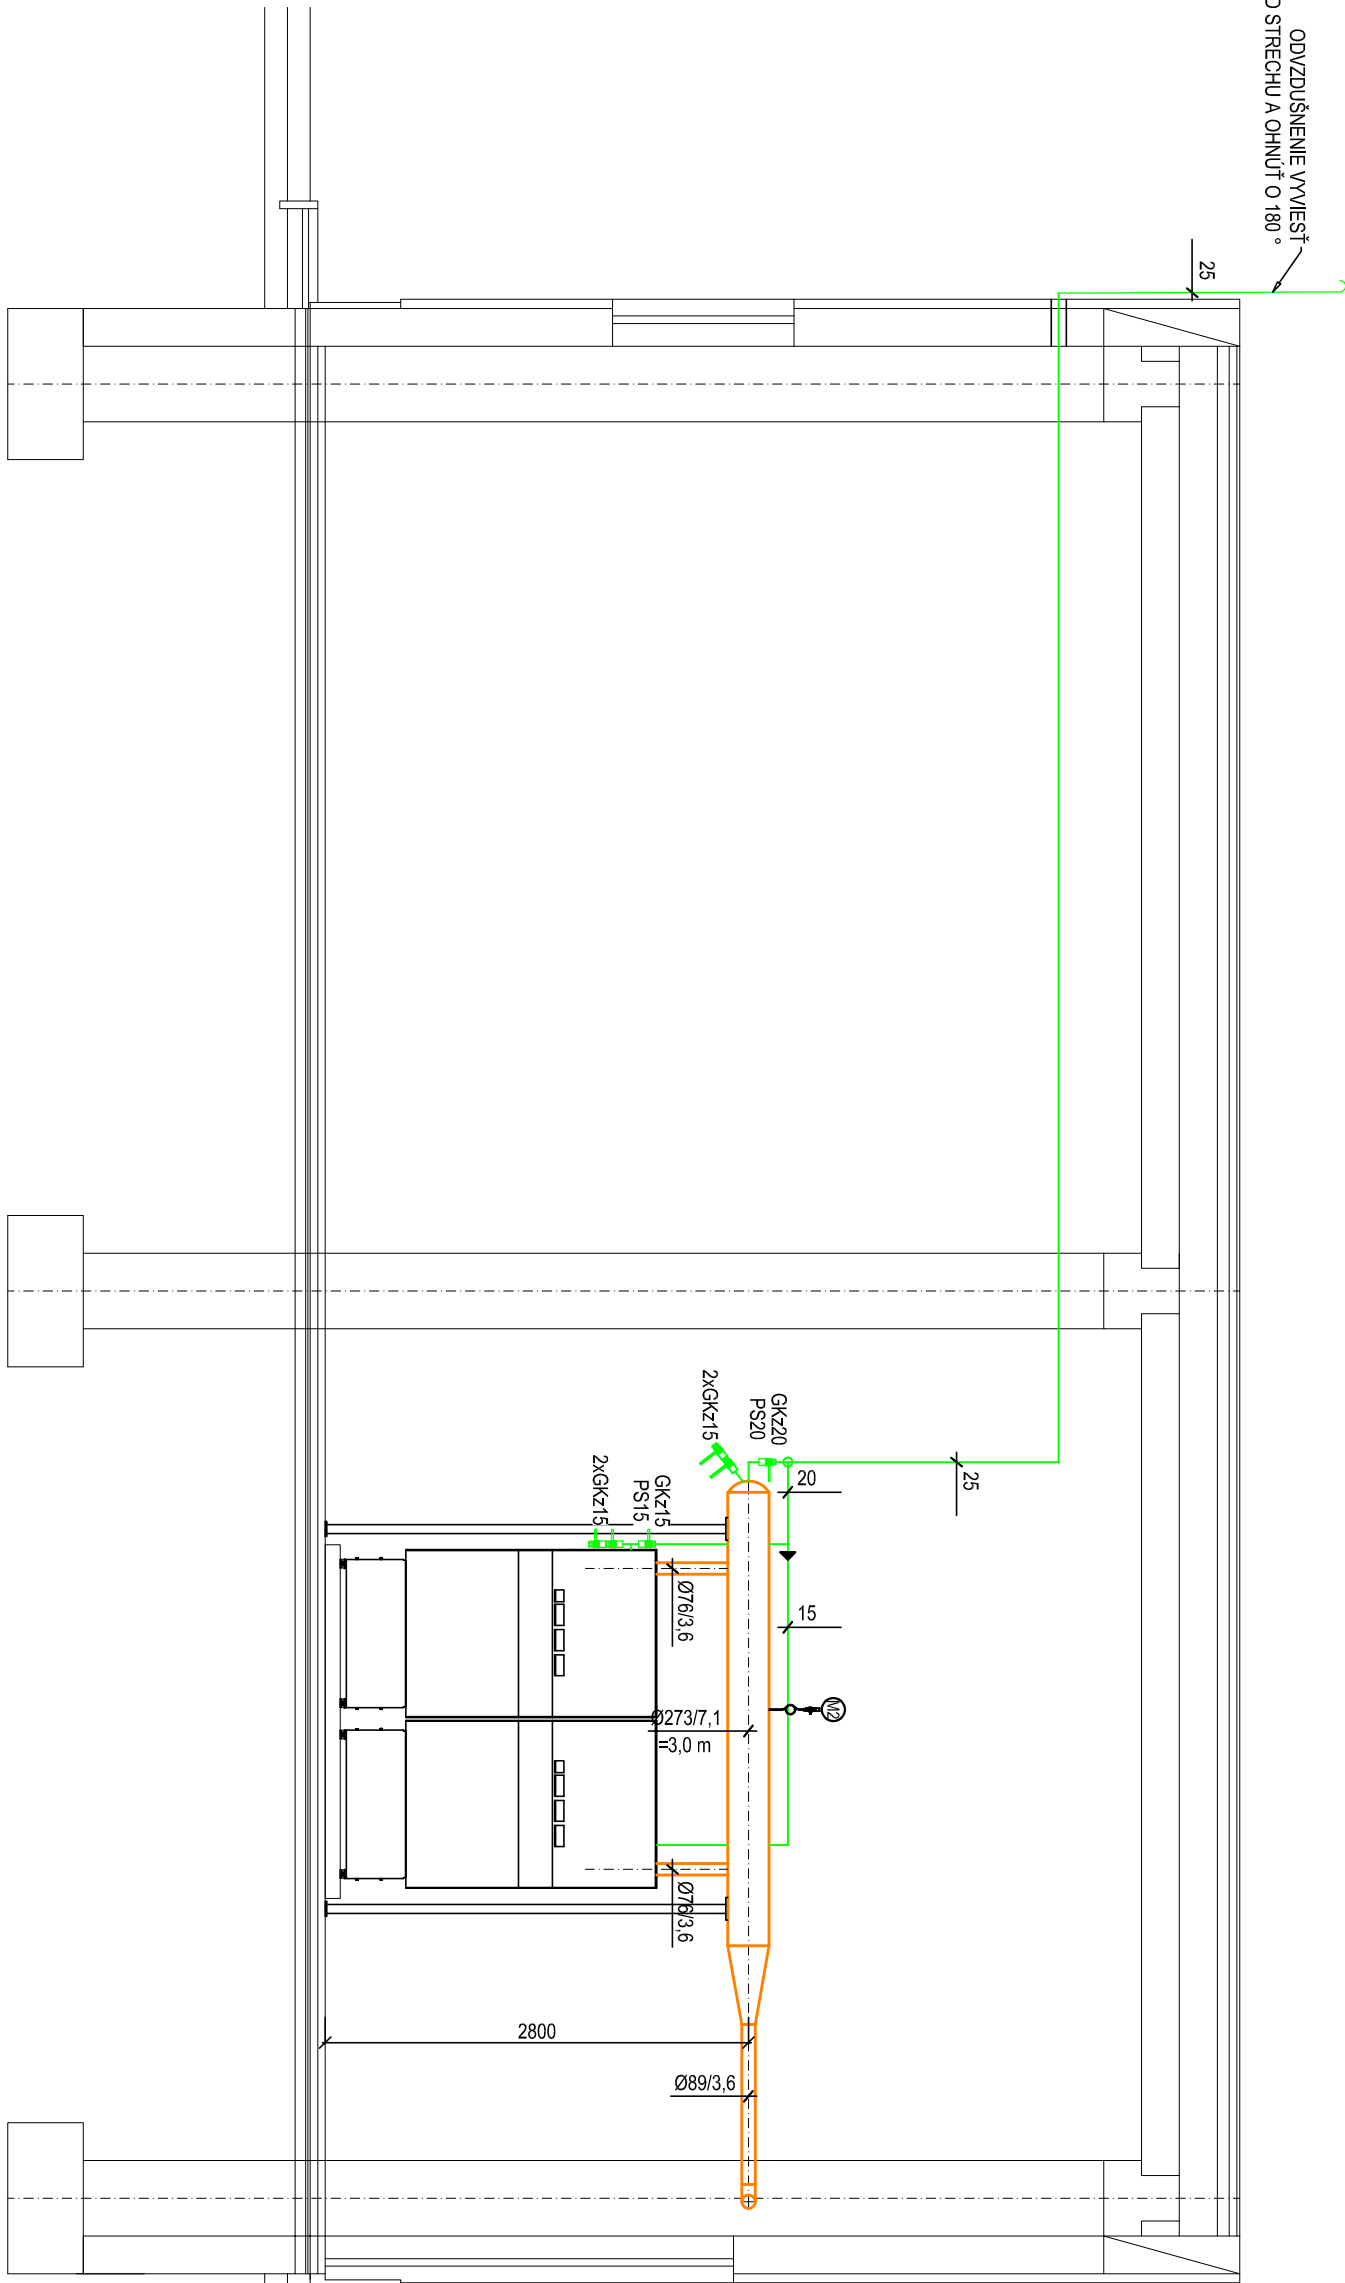

ROZVOD POTRUBIA:

- AKUMULAČNÉ POTRUBIE
- STL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU
- ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE
- REDUKCIA POTRUBIA

LEGENDA ARMATÚRY A ZARIADENÍ:

- MK0 - MEDZIPRIBUROVÁ UZATVÁRAČIA KLAPKA
- GK2 - GUKOVÝ UZAVIER ZÁVITOVÝ
- PS - PRÍRAME SRUBE
- FZ - FILTER PLYNOVÝ ZÁVITOVÝ
- Fd - FILTER PLYNOVÝ PRÍRUBOVÝ
- M1 - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-160 kPa, PRESNOSŤ 1,6 %
- M2 - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-16 kPa, PRESNOSŤ 1,6 %
- RTP - REGULÁTOR TLAKU PLYNU TJARTARINI B 249, P<sub>max</sub> 100 kPa, P<sub>min</sub> 5,00 kPa, BEZPEČNOSTNÝ RÝCHLOUZÁVIER P<sub>max</sub> = 600 kPa, P<sub>min</sub> = 200 kPa, P = 7,00 kPa
- BAP - BEZPEČNOSTNÝ UZAVIER PLYNU BAP DN 80, ST-B

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZACII BEZ JEHO SOHLASU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODLA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNÍ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁCH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSAZOVANÍ STROJNEHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIONÁLMI
- OCHRANNÝ NÁTER ZAKLADNÝ, KRYCÍ ŽLTÝ, PRE ARMATÚRY SIVÝ
- POTRUBIE PRED MONTÁŽOU VYČISTIŤ, ZÁVITOVÉ SPOJE UTESNIŤ KONOPOM S NEVYSYCHAJUCIM TMELOM, NA VOLNÝCH ZÁVITOCH TMELO OSTRÁNIŤ
- SKÚSKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIESŤ VZDUCHOM
- UŽÍVANIE PLYNOVÉHO POTRUBIA RIEŠI PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
- UZATVÁRAČIE TLAKY BEZPEČNOSTNÉHO RÝCHLOUZÁVIERU P<sub>max</sub> = 200 kPa P<sub>min</sub> = 20 kPa P = 7,00 kPa
- OTVÁRAČI TLAKU POISTNÉHO VENTILU: P<sub>pv</sub> = 7,00 kPa

SKODA Č.

GENERÁLNY PROJEKTANT: Ing. Ján KAČALA, projektanta-vykurovanie, Smerková č. 7, 080 01 Prešov				TP-PROJEKT, s.r.o.			
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁV		TP-PROJEKT, s.r.o.			
Ing. Ján KAČALA	Ing. Odo SCHOLTZ	Ing. Odo SCHOLTZ		NÁMESTIE MIESTO			
HUMENNÉ ZB HaZZ				rekonštrukcia vykurovania areálu			
OBJEKT: SO-01, Kódka č. 1				DIEL	PLNOVÝKADIA		
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitkova č. 2, 812 72 Bratislava				STUPEŇ	DRS		
OBSAH VÝKRESU: REZ A-A, REZ B-B				ZÁK. ČÍSLO	TP-2820		
				DATUM	10/2019		
				FORMÁT	6x4		
				MIERKA	1:50		
						2	