PÔDORYS
M 1:50

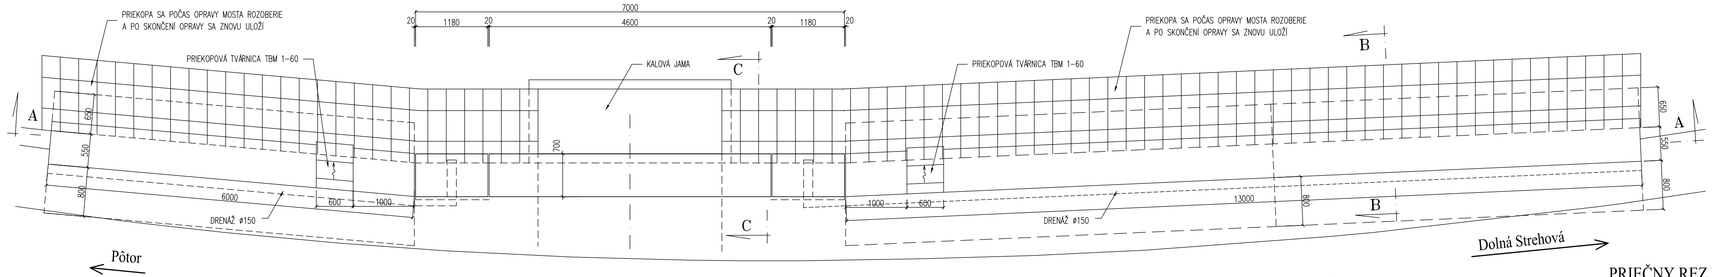

VÝKAZ VÝSTUŽE OPORNÉHO MÚRA

č.	ø	DĹŽKA [m]	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM [m]		
				R12	R10	R14
1	R12	2,650	31	82,15		
1a	R12	2,700	36	97,2		
1b	R12	2,210	31	68,51		
2	R10	5,900	18		106,2	
2a	R10	6,900	10		69	
3	R14	1,985	118			234,23
			m	247,86	175,20	234,23
			kg/m	0,888	0,617	1,208
				221	109	284
Hmotnosť celkom+spoj.mat. +g				706		

S1 KARI SIEŤ 8/150/ 8/150- 6,0x2,76=16,56x5,27=87,30kg
S2 KARI SIEŤ 8/150/ 8/150- 7,0x2,80=19,60x5,27=103,30kg
S3 KARI SIEŤ 8/150/ 8/150- 6,0x2,30=13,80x5,27=72,73kg

PRIEČNY REZ B-B
M 1:50



PRIEČNY REZ C-C
M 1:50



REZ A-A
M 1:50

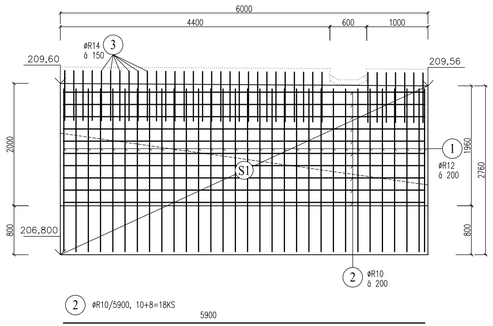

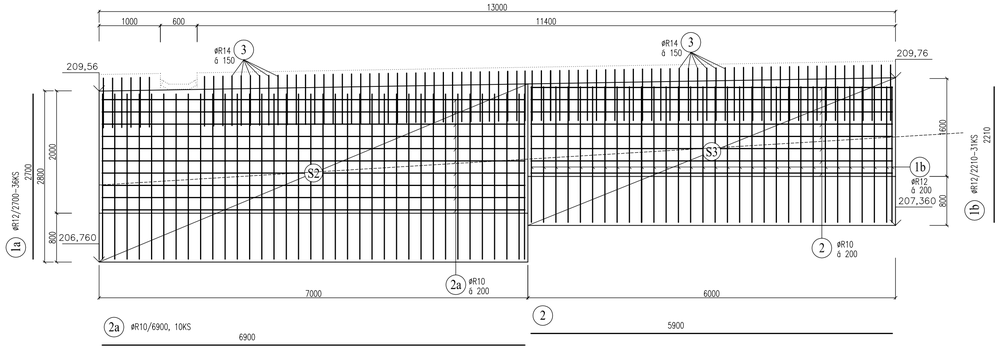



STAVEBNÉ MATERIÁLY:	PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY:
BETÓN: MÚR: C 30/37 XD2/XF2 (SK)-C10,2 , Dmax 16 S2 ZÁKLAD: C 25/30 XF1, XC2, XA1 (SK) **OCEĽ:** 10 505 (R)	VÝKRES TVARU: VÝKRES VÝSTUŽE: 11
PRVÁ / POSLEDNÁ POLOŽKA: 1 / 3	VYNECHANÉ:
POZNÁMKY:	
KRYTIE VÝSTUŽE [mm]:	

STAVEBNÝ PRVOK:	MÚR							
	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c
VNÚTORNÉ/SPODNÉ	40	50						
VONKAJŠIE/HORNÉ	40	50						

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VLOŽIEK dr[mm]:



ØD	≤ 20mm	> 20mm	t [mm]	≥ 100	50<t≤ 100	<50
Ødr	4D	7D	Ødr	10D	15D	20D

203-00

SPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.J.KURUC	ING.J.KURUC	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ		DÁTUM	11/2010
OBJEDNÁVATEĽ	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BB		FORMÁT	4xA4
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585 DOLNÁ STREHOVÁ-PÔTOR		STUPEŇ	DSP, DRS
			Č. ZÁKAZKY	2024/2005
			MIERKA	1:50
OBJEKT :	203-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 585-20 V KM 2,782		Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VÝKRES OPORNÉHO MÚRIKA		11	