




STL DOPOJENIE BUDOVA "C"

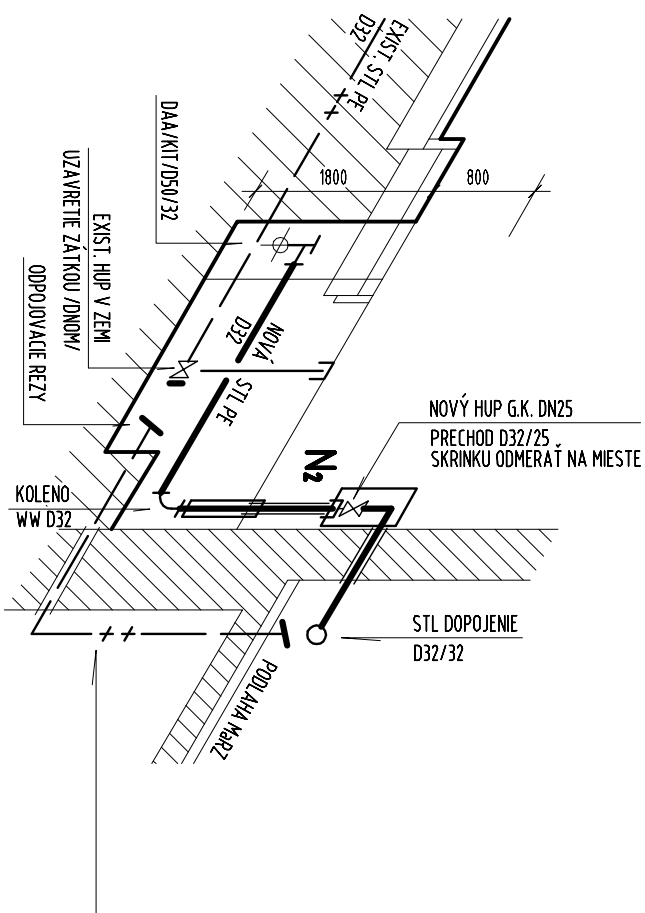


STL DOPOJENIE BUDOVA "A"

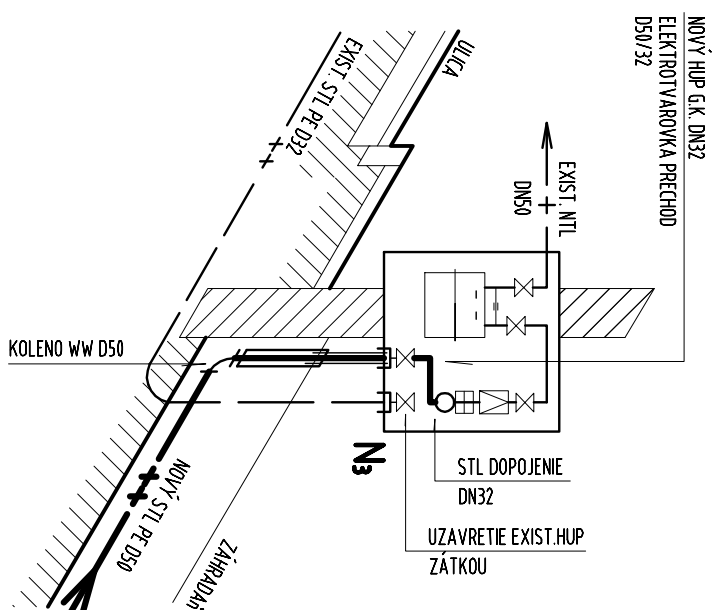

STL DOPOJENIE BUDOVA "B"

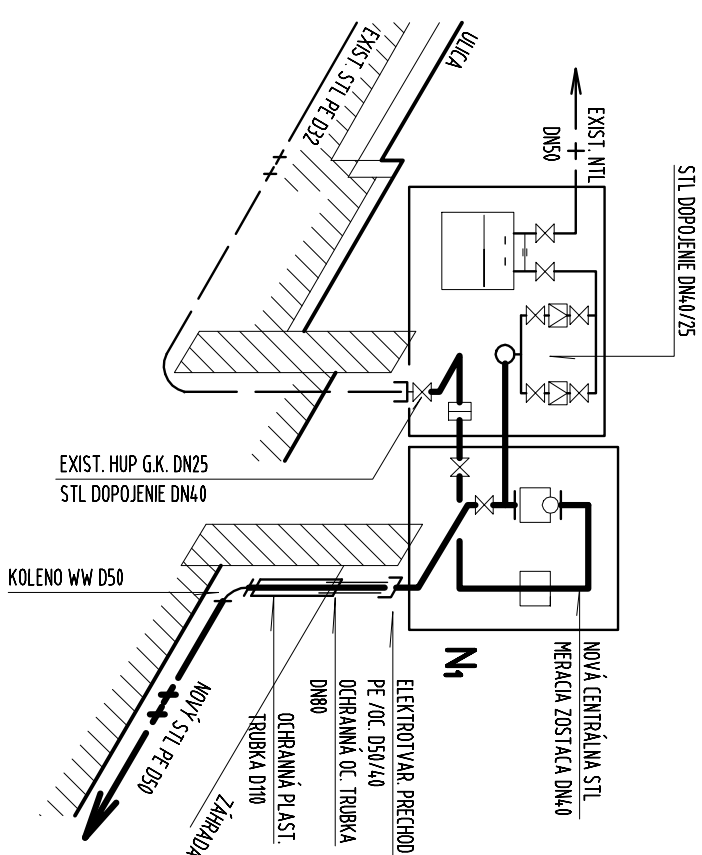

STL DOPOJENIE BUDOVA "C"
PÔDORYS

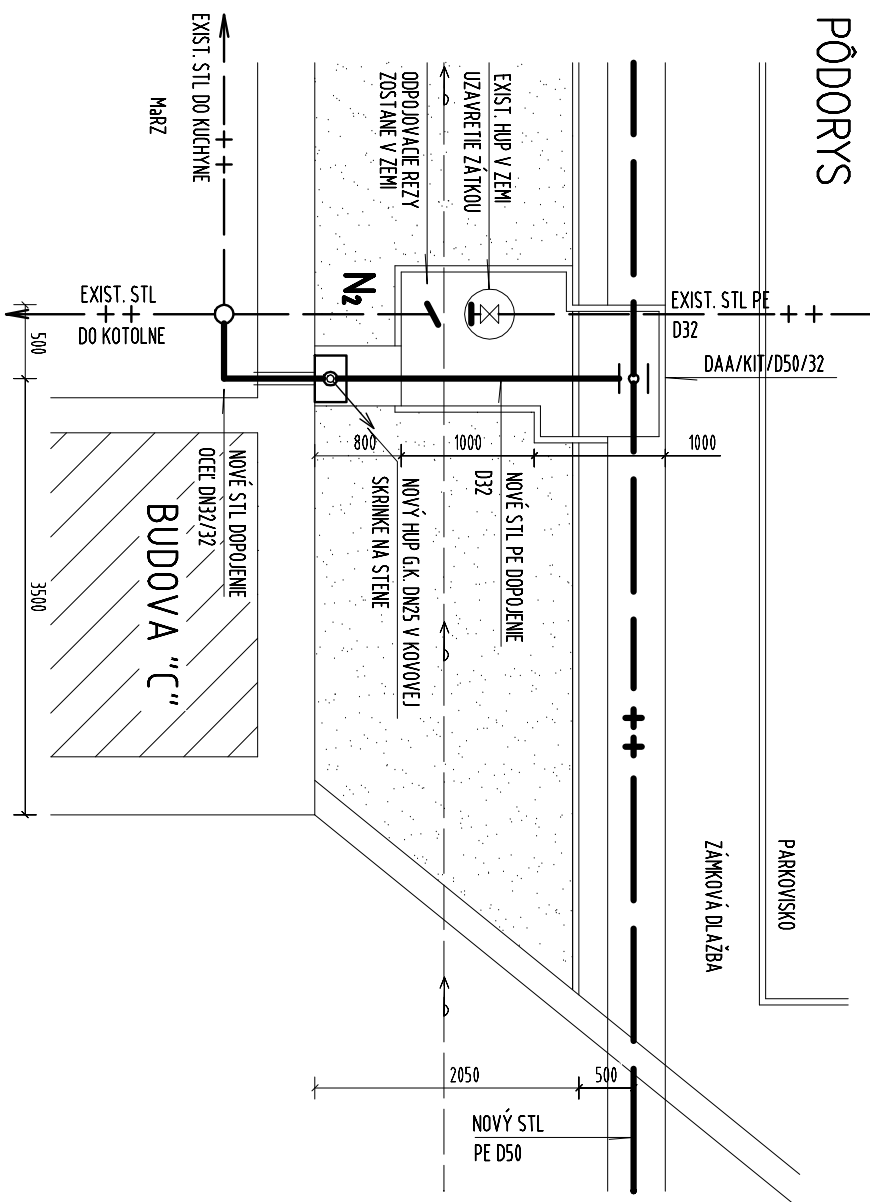

POZNÁMKA:

VŠETKY DOPOLNĚJACÍ REZY A PŘIPOJOVACÍ ZVÁRY PŘEVĚSTI LITNA NA BEZPEČNĚ ODPEVNĚNOM POTRUBÍ, PODLA STĚNEN 12007, TYP 60902, 93401 A STN 386442. TLAKOVÝ SKUSOK STL PŘEPOJOV OKREM PE POTRUBIA. V ZEMĚ UROBIT PRACOVNÝM PŘETLAKOM DOPRAVOVANEHO PLYNŮ.

UZAVRETIE HUP PRE BUDOVU "C" V ZEMI UROBIŤ ZATŇOU ALBO DIELKOM PODA TYPU UZAVIERU. *
AK PRI UZATVÁRANÍ SA ZISTÍ JEHO NETESNOSŤ, POŽIADAŤ SPP AKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SEŤI
O JEHO VÝMENNÚ.

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. LUKÁŠ RÁČZ PHD.	JÁN LACKO	JÁN LACKO	
INVESTOR: ZSS HARMÓNIA, TUHÁRSKE NÁMESTIE č. 886/70, LUČENEC	FORMÁT	2x44	
STAĽBA:	DÁTUM	10/2022	
ZMENA NA EXISTUJÚCOM ODBERONOM PL YNOVOM ZARIADENÍ ZSS HARMÓNIA, LUČENEC			
	STUPEŇ	J.P.	
	Č. ZAKAZKY	P91/2022	
OBŠAH:	MIERKA:	Č. VYKRESU:	
VONKAŠÍ STL PE PL YNOVOD – DOPAJENIE	t50	P04	