

OVĽADACÍ KABEL


N2xH 3Ax1,5

RH  
LSN—25C/3

RH


N2xH 5Cx6,0

Pi = 22 kW  
Ps = 11 kW




VYPINACIA CIEVKA

X2-1-4

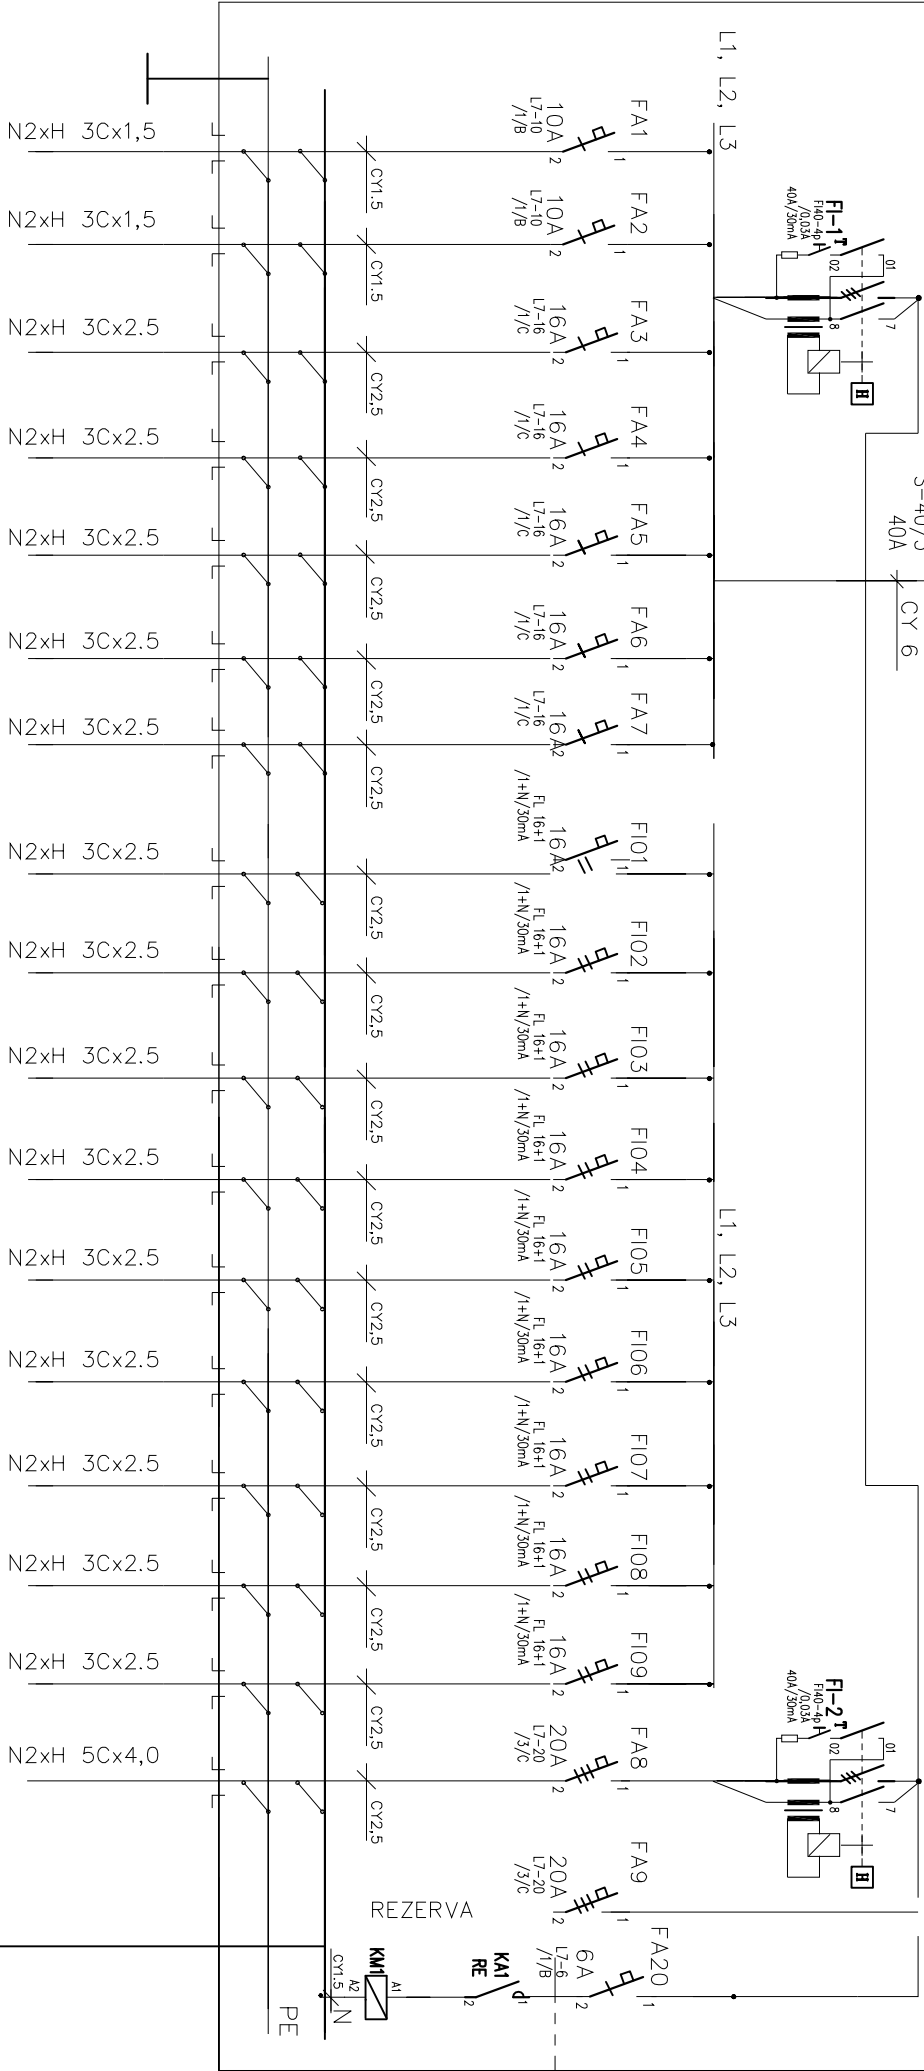

CYA 10mm2 ZEL/ŽLTÝ

420

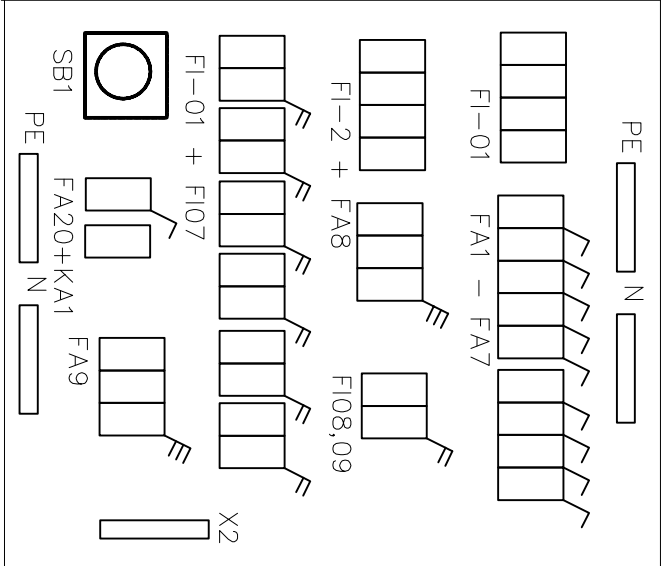

R01.4

- SVETELNÝ OBVOD 1
- SVETELNÝ OBVOD 2
- ZÁSUV. OBVOD ZS1
- ZÁSUV. OBVOD ZS2
- ZÁSUV. OBVOD ZS3
- NAPOJENIE MULTI TABYLE
- ZÁSUV. OBVOD UČITEL
- ZÁSUV. OBVOD ZV1
- ZÁSUV. OBVOD ZV2
- ZÁSUV. OBVOD ZV3
- ZÁSUV. OBVOD ZV4
- ZÁSUV. OBVOD ZV5
- ZÁSUV. OBVOD ZV6
- ZÁSUV. OBVOD ZV7
- ZÁSUV. OBVOD ZV8
- ZÁSUV. OBVOD ZV01
- 3-FÁZOVÝ VÝVOD UČEBNE

PD slúži pre vydanie stavebného povolenia a nendhrádza PD pre realizáciu stavby

OCHRANA PRED NDN : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41  
NAPAT. SÚSTAVA : 3 NPE~50Hz 230 /400V /TN-S  
MEN. PRÚD : In= 25A  
SKRAT.PRÚD : 10kA

POZNÁMKA:

- NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz 230/400V , TN-S
- OCHRANA: V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
- DOPLNKOVO – PRÚD. CHRÁNIČMI
- OCHRANA: PRI PORUČHE
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

Index zmeny		
	Dátum	Meno
Investor	Stredná odborná škola techniky a služieb	
Investor	Loskomerského č.3, 977 01 Brezno	
Stupen	PROJEKT STAVEBNÉ POVOLENIE	
Profesia	TECHNOLÓGICKE VYBAVIE STAVBY	
Navrhov	Ing. A. Rosík	
Vypracoval	Ing. A. Rosík	
Kontroloval	T. Pepich	
Dátum	08 / 2023	
Formát	x fA4	
Merítko	N	

Číslo výkresu : SO-308-01-02-5

Ing. Anton ROSÍK  
Projektovanie a konštruovanie  
elektrických zariadení

Názov celku :

Podpora komplexného rozvoja  
stredného odborného vzdelávania  
Kú: Brezno, parcela č. 3247 / 8, 11, 14  
SO.01 - učebne

Názov výkresu :

ELEKTROINŠTALÁCIA  
Schéma rozvádzača R01-4