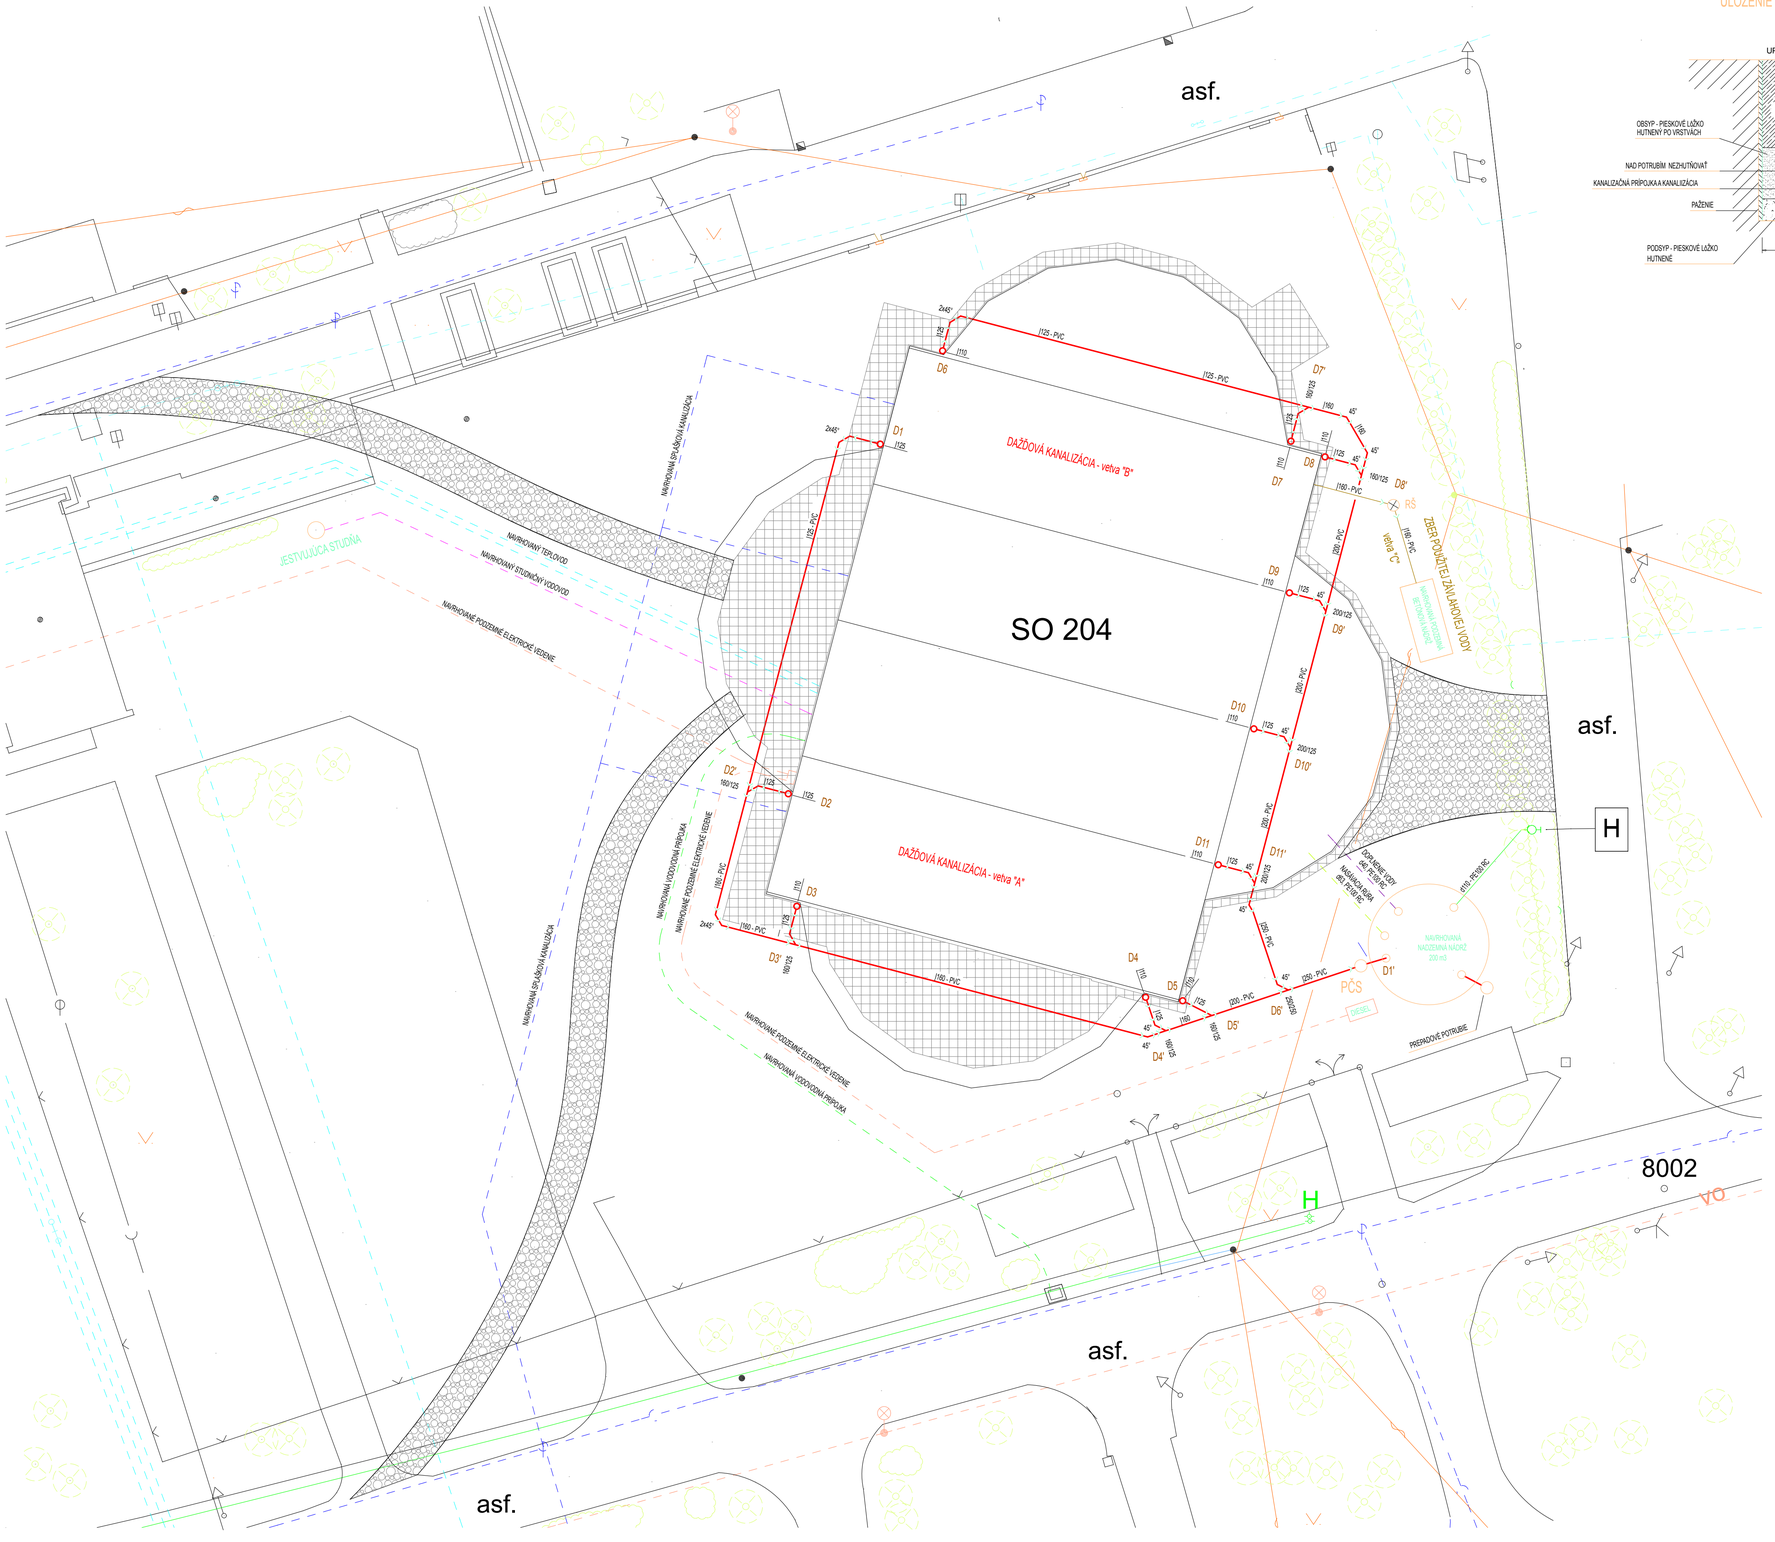

ULOŽENIE KANALIZAČNEJ RÚRY

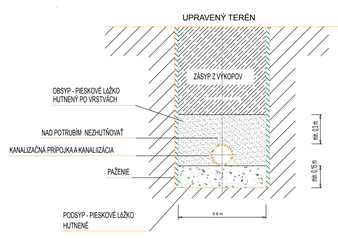

ULOŽENIE VÝTLAČNEJ RÚRY

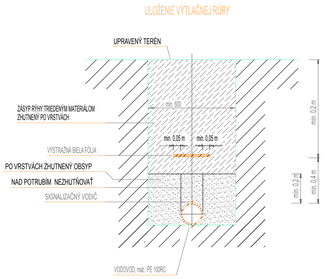

LEGENDA

- Projektovaná dažďová kanalizácia, mat.: PVC
- Projektovaná prolipodárnyj vodovod, mat.: PE 100 RC
- Projektované doplňovanie vody, mat.: PE 100RC
- Projektovaná saca rúra, mat.: PE 100 RC

SK SPÄTNÁ KLAPKA

PČS PREČERPÁVACIA STANICA DAŽĎOVEJ VODY
PONORNÉ ČERPADLO Wilo-Drain TM 30-0,4
čerpací výkon: max. 20 m3/hod
dopravná výška: max. 12 m
príkon: 0,8 kW

POZNÁMKA

* NA KANALIZAČNÉ A VODOVODNÉ POTRUBIE VEDENÉ CEZ PRIEPRAZY V ZÁKLADOCH BUDE NAVINUTÁ PENOVÁ PÁSKA, HRÚBKY min. 10 mm

* OCEĽOVÉ RÚRY SÚ NA VÝKRESOCH OZNAČOVANÉ MENOVITOU SVETLOSŤOU napr.:DN 50, A PLASTOVÉ VONKAJŠÍM PRIEMEROM RÚRY, napr.: 50

* PROJEKT JE SPRACOVANÝ DO ÚROVNE POTREBNEJ K VYDANIU STAVEBNÉHO POLOVANIA. K REALIZÁCII JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ REALIZAČNÝ PROJEKT

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA vetva "A"

|125 - PVC, dĺžka: 40,7 m
|160 - PVC, dĺžka: 44 m
|200 - PVC, dĺžka: 5,5 m
|250 - PVC, dĺžka: 7 m

ZBER POUŽITEJ ZÁVLAHOVEJ VODY vetva "C"

|160 - PVC, dĺžka: 11,2 m

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA vetva "B"

|125 - PVC, dĺžka: 48,2 m
|160 - PVC, dĺžka: 7,1 m
|200 - PVC, dĺžka: 28,8 m
|250 - PVC, dĺžka: 8,1 m

T 0,000 = 137,900 mnm, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

GENERÁLNY PROJEKTANT

L A D I S L A V M O L N Á R
925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511
mail: molnar.l100@gmail.com

AUTOR PROJEKTU	ing. Ladislav MOLNÁR
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ing. Ladislav MOLNÁR

NÁZOV A MIESTO STAVBY

BIODOM - SKLENÍK

NITRA, areál SPU

INVESTOR
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
TRIEDA A. HLINKU 2, 94976 NITRA

PROJEKTANT ČASTI

HAJDÚ s.r.o.
Diakovce č. 580, 925 81 Diakovce, tel. 0903 439 919
mail: zsolt@hajdu.sk

OBSAH VÝKRESU

SITUÁCIA

STAVEBNÝ OBJEKT	SO 103 ZBER DAŽĎOVEJ A POUŽITEJ ZÁVLAHOVEJ VODY			
KRESLIL	ing. Zsolt HAJDÚ			
ZODP. PROJEKTANT	ing. Zsolt HAJDÚ			
KONTROLOVAL	ing. Zsolt HAJDÚ			
ČASŤ PROJEKTU	POTRUBNÉ ROZVODY	PEČIATKA	MIERKA	PARÉ
ČÍSLO ZÁKAZKY			1 : 200	
DÁTUM EXPEDÍCIE	júl 2016		OZNAČENIE VÝKRESU	
FORMÁT VÝKRESU	8 A4		103.2	
STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÉ POVOLENIE			
ZMENA 1				
ZMENA 2				