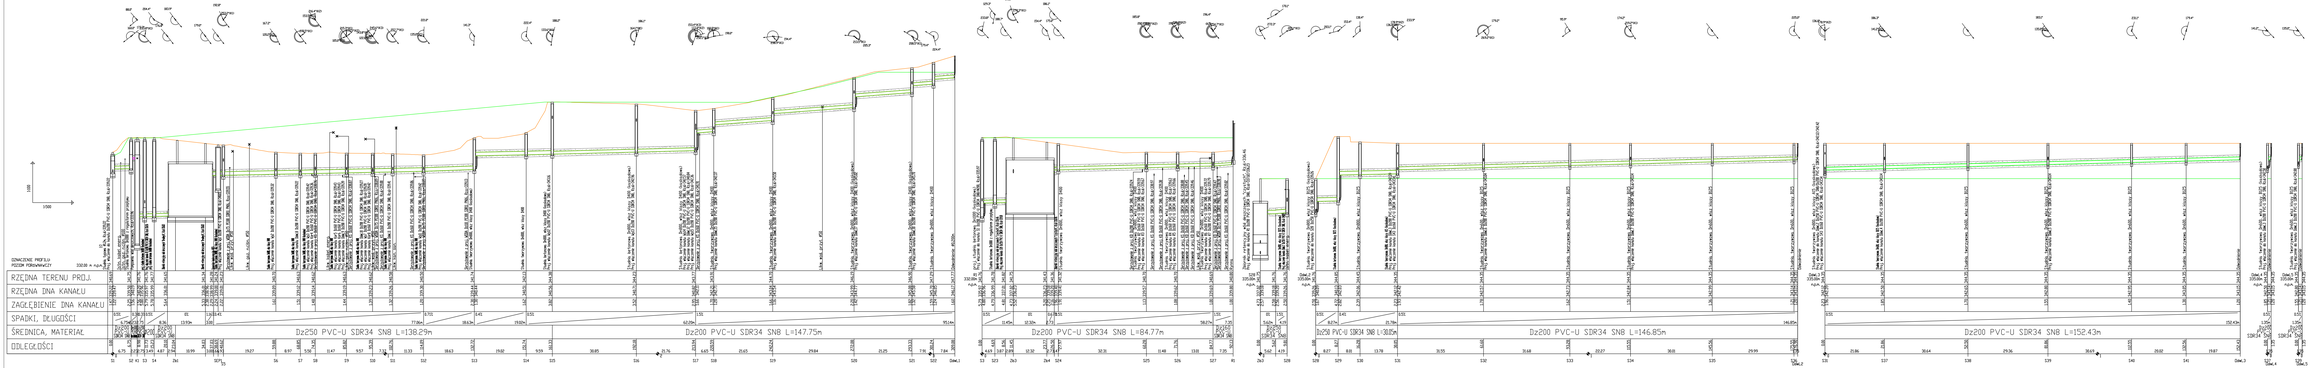

LEGENDA:

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna "czysta"
- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna "brudna"
- proj. kanał drenażowy
- proj. kanalizacja deszczowa ciśnieniowa

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC-U W WYKOPIE



UWAGI:

1. Wskazuje przykręcenie kanałizacji min.150m do otworu przewodu.
2. Wszystkie wymiary podane w milimetrach.
3. Wszystkie zmiany 0.5m nad dnem kwoty wykonać ręcznie.
4. Dla wylotu na brzeg zbiornych danych dotyczących zagłębienia dna, zabezpieczenia dna przed erozją należy zastosować kamienie.
5. Kopiec gdy studni zawartości z istniejącym z projektowanym terenem.
6. Przed utrzymaniem rur należy wykonać podsypkę piaskową gr. 15cm.
7. Po ułożeniu rur należy wykonać zasypkę piaskową do wysokości rury o następnie zasypkę piaskową gr. 15cm ponad rurą.

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
mgr inż. Marcin Kowalski
upr. bud. nr 123/2015
tel. 123 456 789

Projektował:	mgr inż. Marcin Kowalski	SUKCESPROJ	
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Nowak	SUKCESPROJ	

PROJEKT Dyrekcja nr 500.00.00
www.przykład.pl

Obiekt: 1. Przebudowa ul. Al. 1000-lecia na odcinku 0620 - ul. Jabłoniowa (wraz z ZRID) 2.ZRID dla budowy kanalizacji deszczowej

Adres: ul. Al. 1000-lecia, Jabłoniowa na terenie działek: 98/2/AR-2 w miejscowości Jabłonka, jednostka ewidencyjna Jabłonka-Kościelna, obręb ewidencyjny 0001 Jabłonka-Kościelna

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej w Kościelnej

Branża: Instalacyjna

Temat: Profil kanalizacji deszczowej

Nr rys.: SUKC/3.1

Data: 2024

Skala: 1:500 / 1:100

Projekt Wykonawczy

Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części projektu bez zgody autora zabronione. Projekt chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.