

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141 / 2
831 04 Bratislava

V Bratislave, 28.08.2024

Stanovisko k Žiadosti o vykonanie preložky

Identifikátor Preložky: **2413100092-ZoVP**

Názov Preložky/Stavby: BA_BRATISLAVA_Nová trolejbusová trať Patrónka-Riviera, el. vedenie, el. skriňa

Umiestnenie Preložky: Bratislava, BA23673, BRATISLAVA

Vážený žiadateľ,

na základe Vašej Žiadosti o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia (ďalej len „Preložka“) pre vyššie uvedenú Stavbu Vám zasielame naše stanovisko.

1. Rozsah preložky

a/ Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:

NN kábel typu NAYY-J 4x 240 v dĺžke cca 380 metrov

distribučná skriňa typu RIS - 3x

VN kábel typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 437 metrov

NN prípojka cca 41 metrov (cudzie zariadenie – je potrebné to riešiť s majiteľom prípojky)

b/ Nové preložené zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:

NN kábel typu NAYY-J 4x 240 v dĺžke cca 405 metrov

distribučná skriňa typu HASMA SR5 - 3x

spojky na NN kábel – 3 sady

koncovky na NN kábel – 5 sád

korugovaná chránička priemer 160 – 300 metrov

VN kábel typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 450 metrov

spojky na VN kábel – 8 sád

korugovaná chránička priemer 200 – 1980 metrov

NN prípojka cca 38 metrov (cudzie zariadenie – je potrebné to riešiť s majiteľom prípojky)

Grafický návrh technického riešenia Preložky tvorí prílohu tohto stanoviska.

2. Suma odhadovaných nákladov na vykonanie Preložky: 305128,64 EUR.

V zmysle § 45 Zákona 251/2012 Z. z. o energetike hradí náklady súvisiace s vykonaním Preložky ten, kto potrebu Preložky vyvolal – Žiadateľ.

V prípade záujmu o vykonanie preložky v zmysle vyššie uvedených technických podmienok vypracujte projektovú dokumentáciu Preložky a požiadajte našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle "Štandardov projektovej dokumentácie", "Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc" a "Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" zverejnených na <https://www.zsdis.sk/Uvod/Developeri/Postup-riesenia-developerskych-projektov/Stavebne-povolenie>

Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Vám do 30 dní vypracujeme Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (ďalej len „Zmluva o preložke“), ktorú Vám odošleme na podpis.


Bližšie informácie a kroky potrebné k vykonaniu Preložky nájdete na www.zsdis.sk (Vykonanie preložky).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú **platné 12 mesiacov** od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy o preložke, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto stanovisko nie je možné použiť pre vydanie **územného alebo stavebného povolenia**. Slúži výlučne len pre účely vypracovania projektovej dokumentácie.

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.

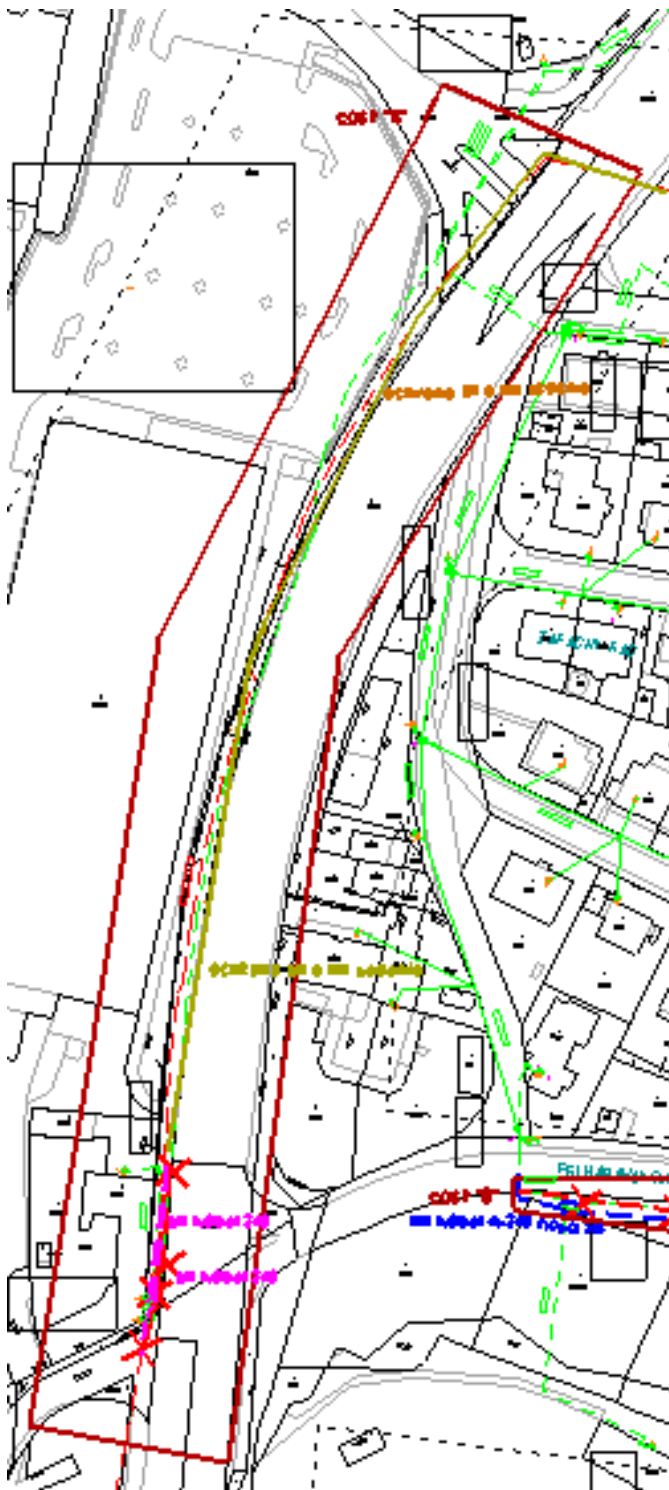

časť "A"


čast' "B"



časť "C"




časť "D"

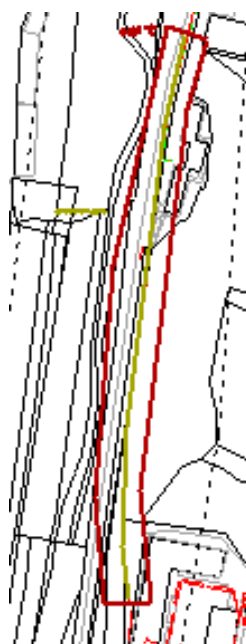

časť "E"



časť "F"

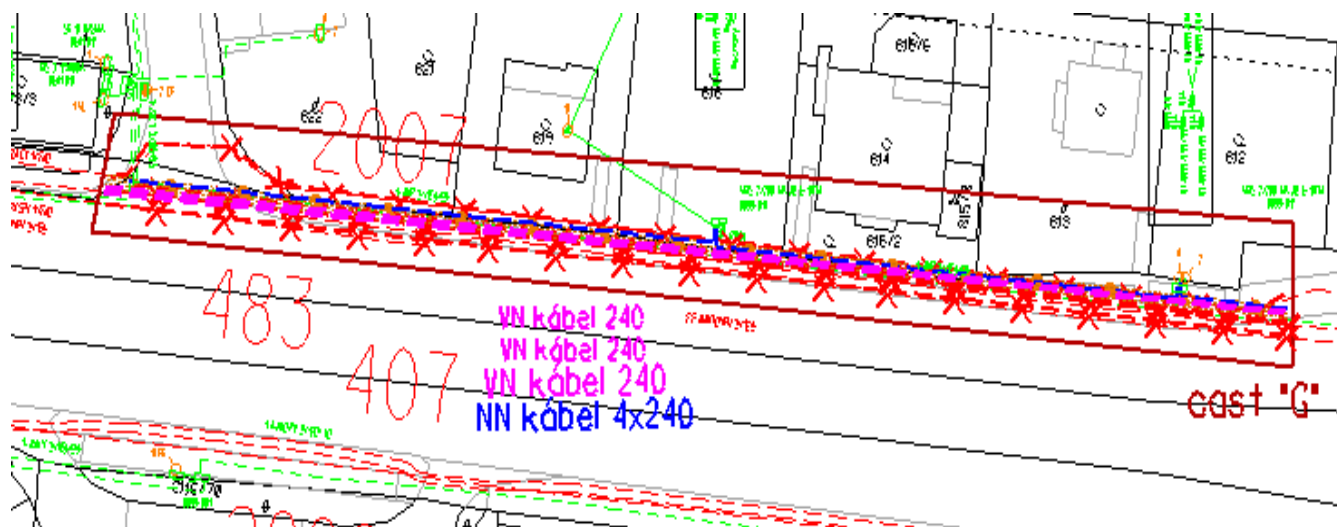

časť "G"



Preložka elektroenergetických zariadení

