
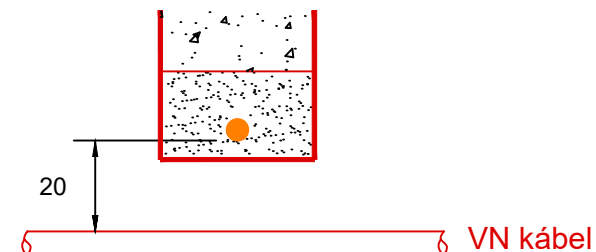
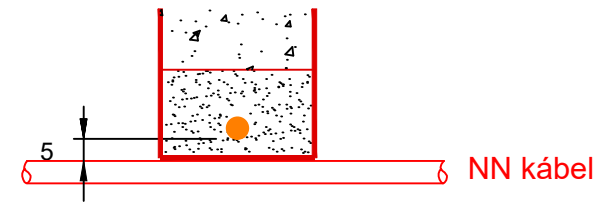
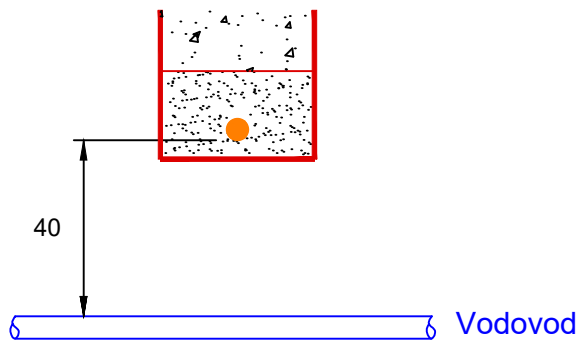
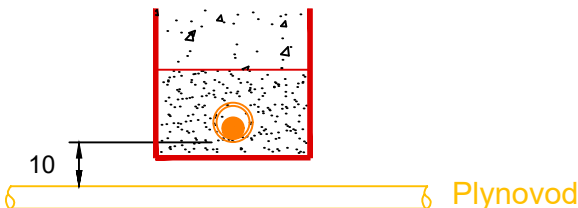
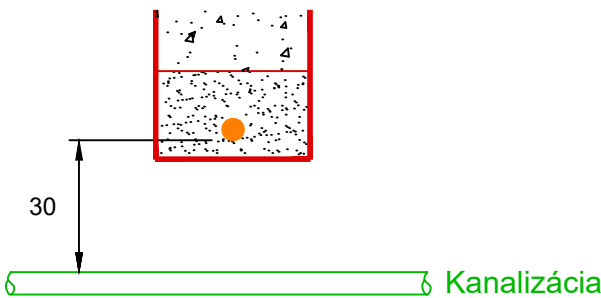


Ochranné pásmo:  
Zemný kábel do 110kV - 1m od krajného kábla

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plýn NTL	Plýn STL	Vodovod	Teplotov	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (3 10(4	40	60	40	30	10	50	(5	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (3 30(4	40	60	40	70	30	50	(5	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (3 30(4	40	60	40	100	30	50	(5	100

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plyn NTL	Plyn STL	Vodovod	Tepluvod	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (4 10(5	10(6	10 (6	40(4 20(5	30 (7	30	30	(8	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	30	(8	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	50	(8	100

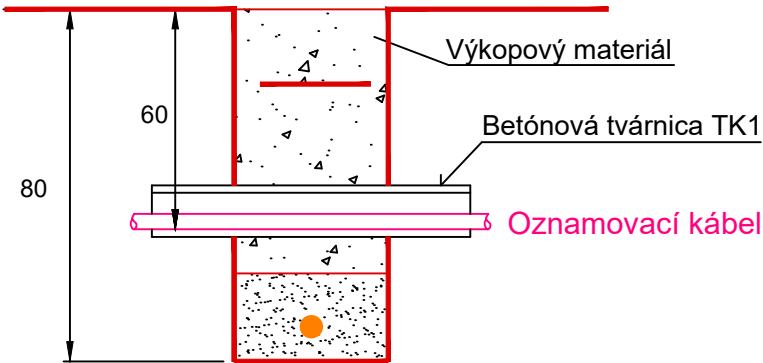

## Križovanie VO kábla s oznamovacím káblom








# E SO 631

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		<b>Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra</b>	
STAVEBNÍK	 <b>BRATISLAVA</b>	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava	
OBJEDNÁVATEĽ? DOKUMENTÁCIE		Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava	
 <b>DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA</b>			

PROJEKTANT 	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto		PODPIS 
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Marta KODAŘOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	7859-00	

PROJEKTANT   OBJEKTU		PRIVEL spol. s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter JACKO	PODPIS	
	VYPRACOVAVAL	Ing. Andrej JACKO	PODPIS	
	KONTROLOVAL	Ing. Peter JACKO	PODPIS	
	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		TTPRB-DSP-C-E000-63100-010-X	

KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto	DÁTUM	07. 2024
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto	Bratislava IV, MČ – Karlova Ves	FORMÁT	3x1 A4
NÁZOV ČASTI		MIERKA	---
PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA		STUPEŇ PD	DSP
		Č. ZÁKAZKY	2549/22
		Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY
Súbehy a križovania			10