



ZOSTAVA
MIERKA - 1:10

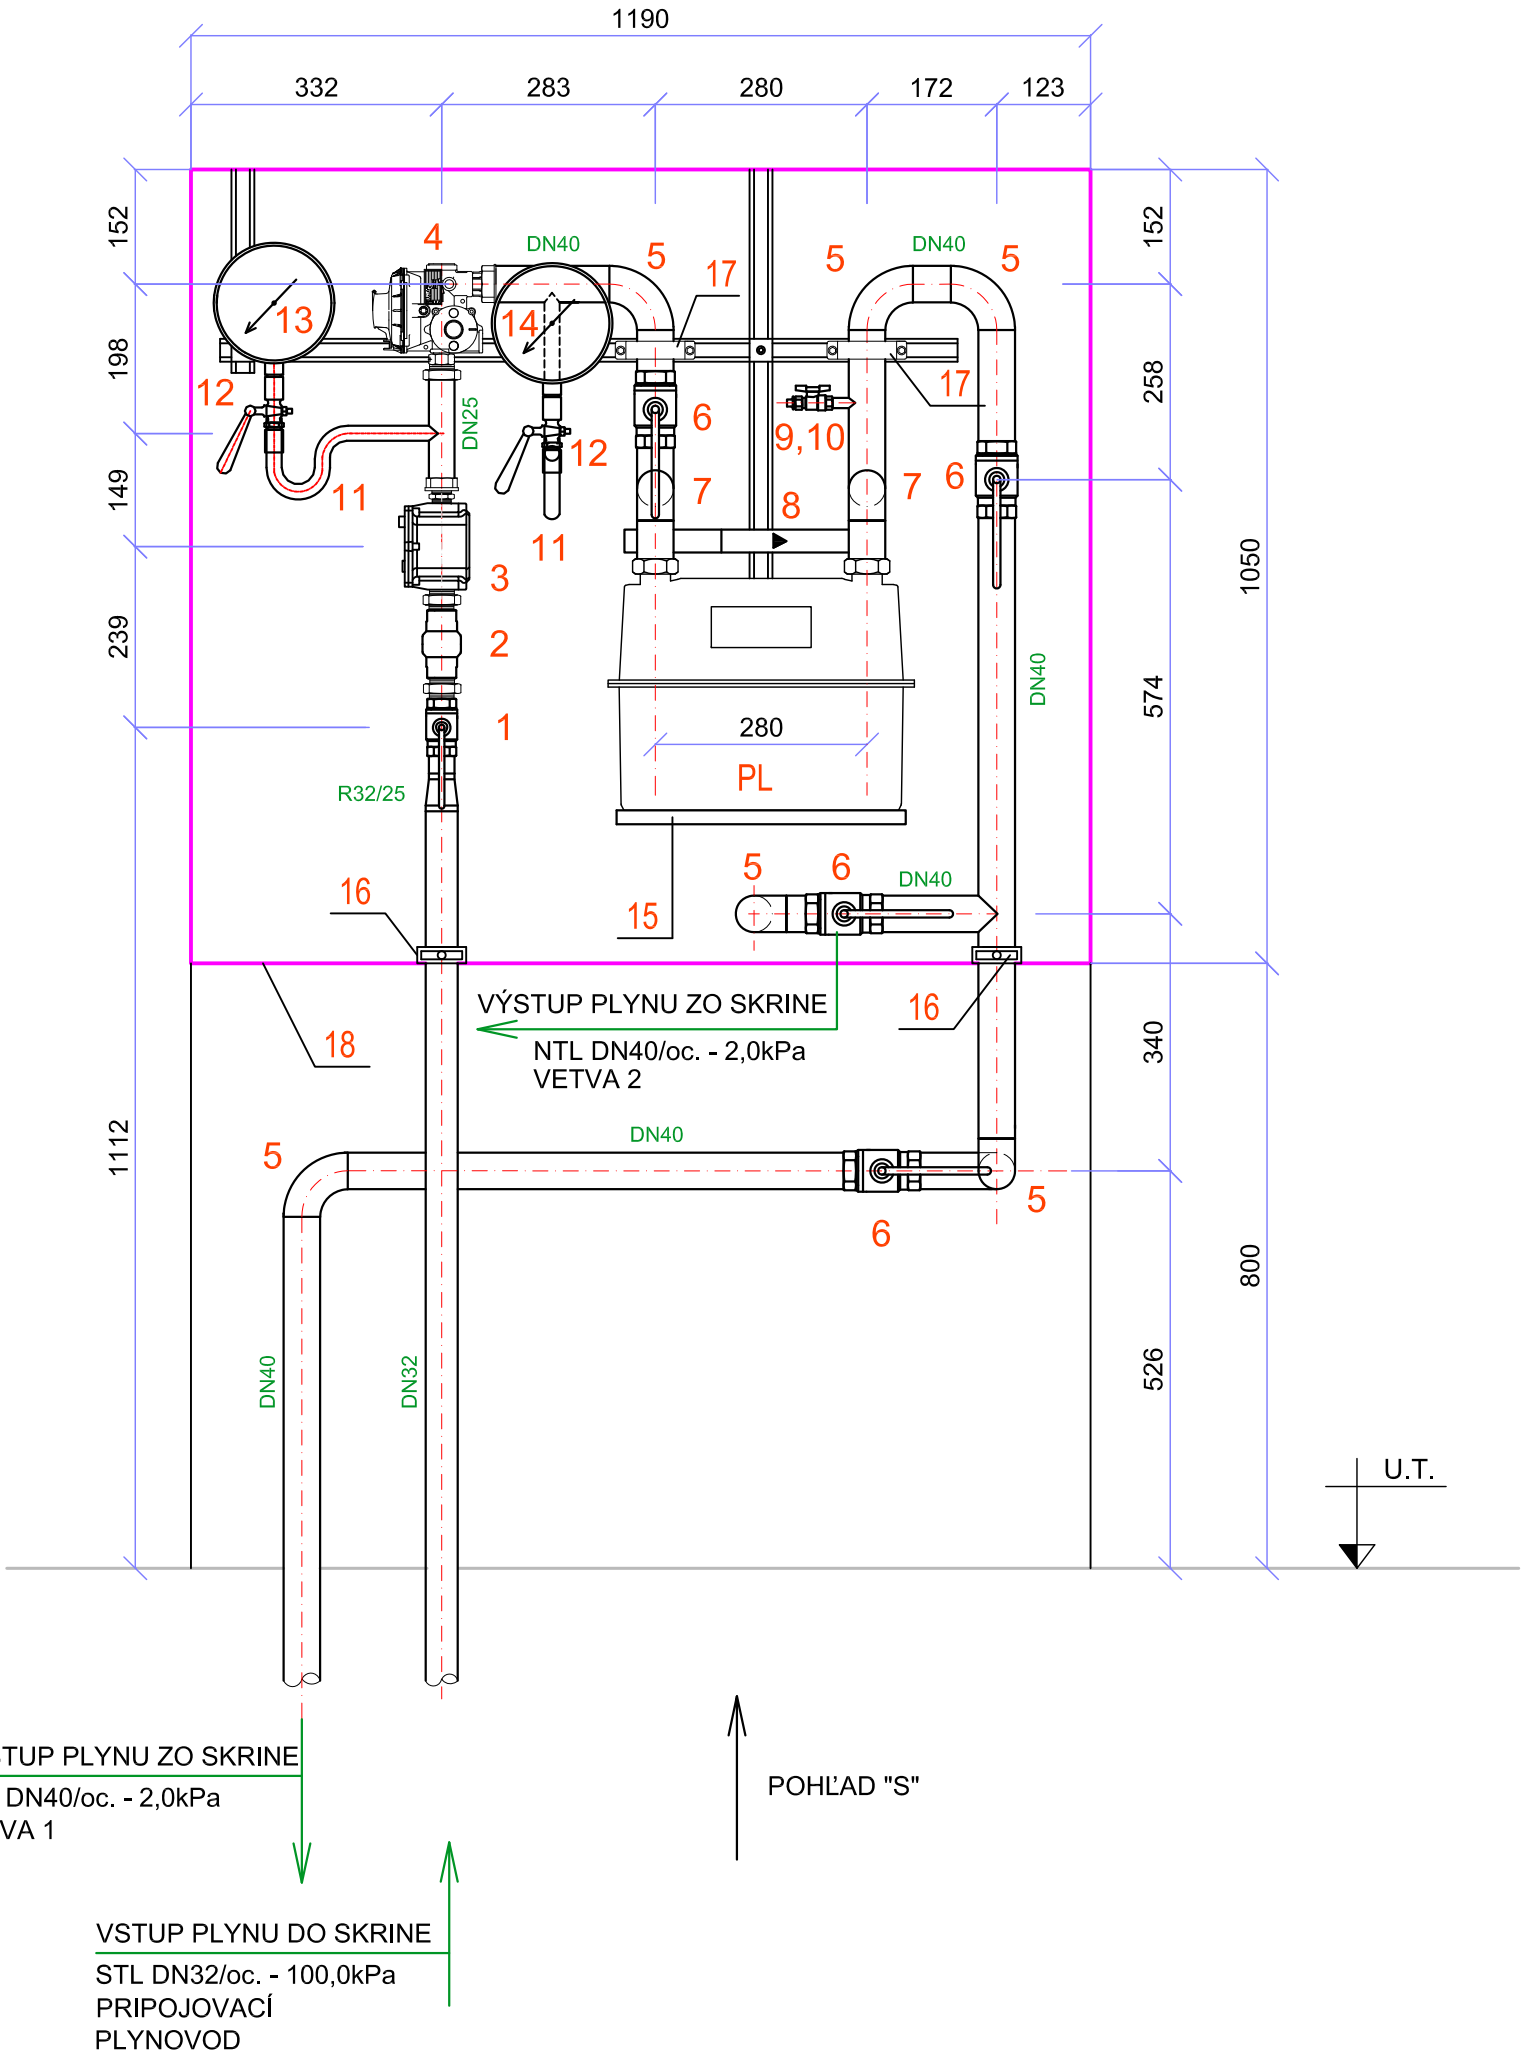

DISPOZÍCIA
MIERKA - 1:10

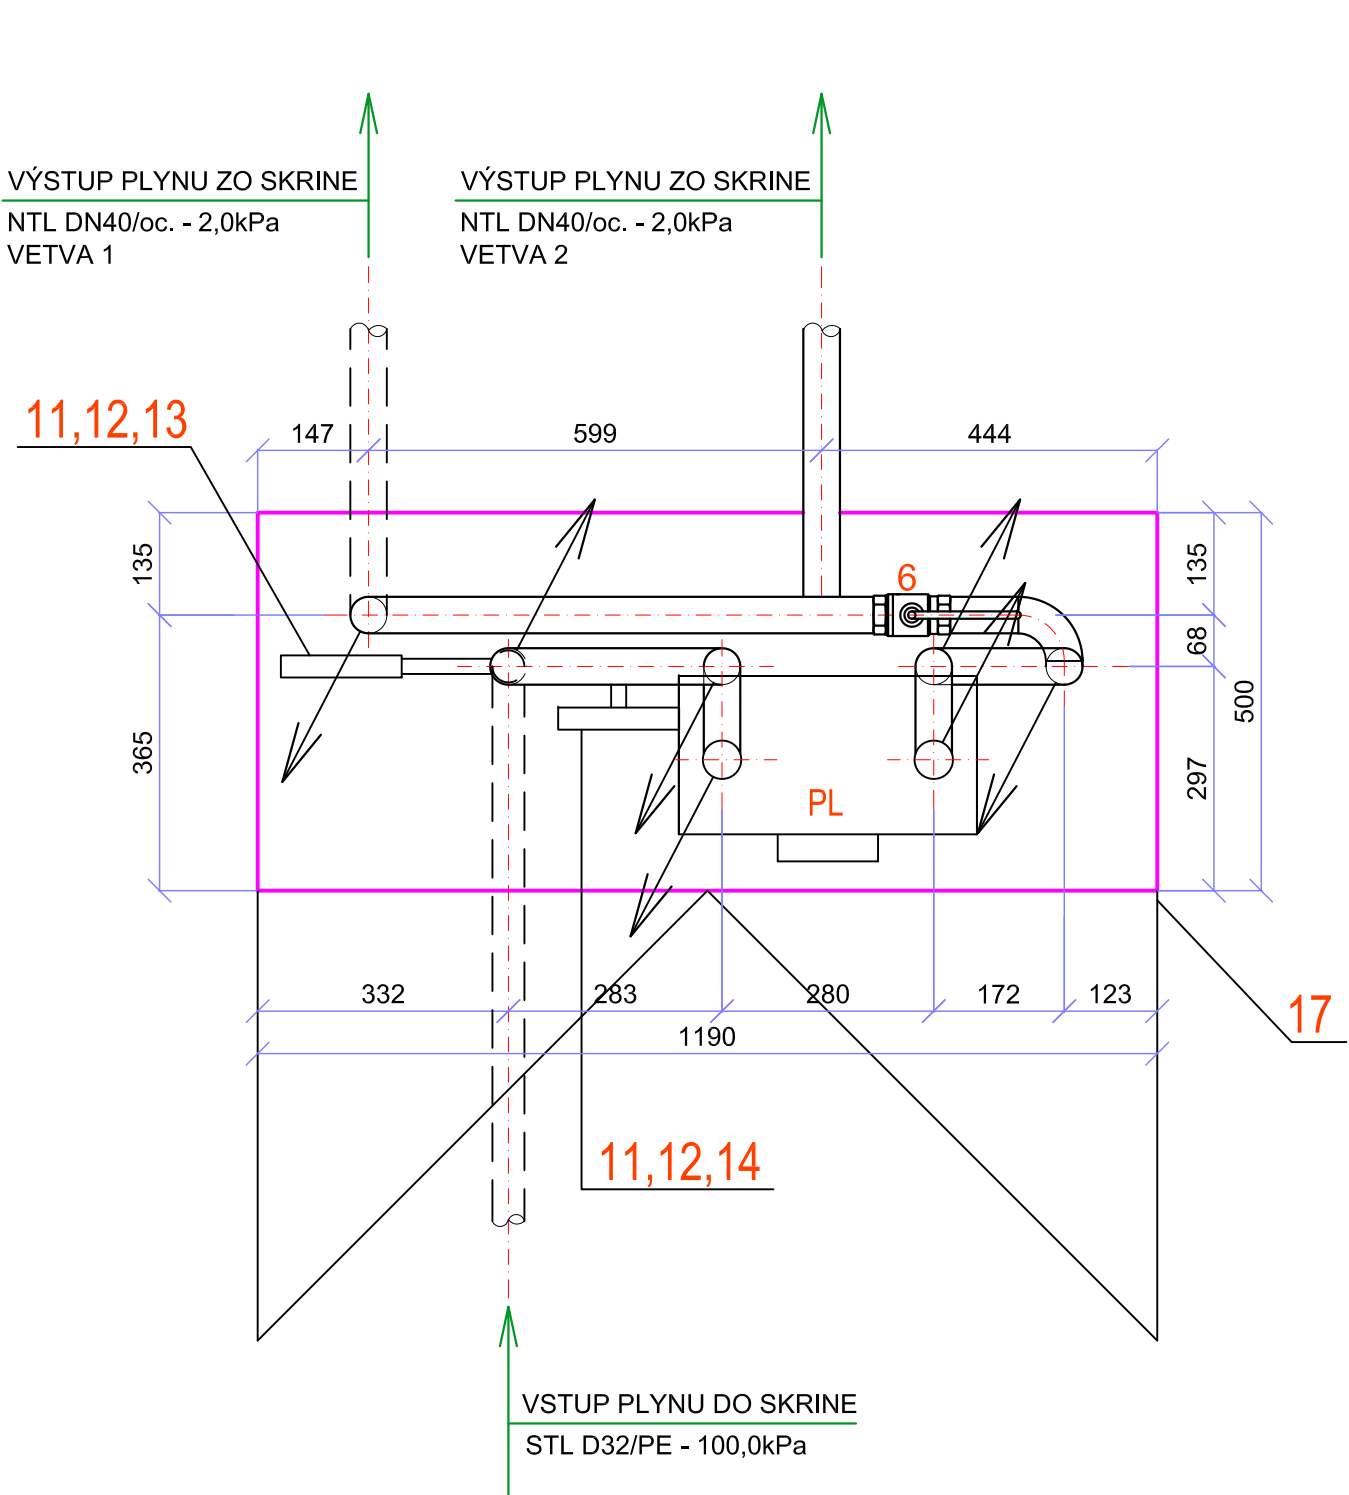

LEGENDA :

- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU GUL'OVÝ UZÁVER DN25
- IZOLAČNÝ SPOJ DN25
- FILTER PIETRO FIORENTINI 10603 1" ZÁVITOVÝ
- REGULATOR TLAKU PLYNU STL/NTL (100/2,0 kPa) napr. PIETRO FIORENTINI FE25 VÝKON 25m3/h
- KOLENO VARNÉ DN40
- UZÁVER PLYNU, GUL.K. DN40 PN16
- KOLENO ZÁVITOVÉ DN40
- STAVITEĽNÁ ROZPERKA DN40
- GULOVÝ UZÁVER DN 15
- ZÁTKA ZÁVITOVÁ DN15
- TLAKOMERNÁ PRÍPOJKA M20x1,5 STN 137524 A
- TLAKOMEROVÝ KOHÚT TROJCESTNÝ M20X1,5
- TLAKOMER Ø 160 mm V KOVOVOM PÚZDRE, ROZS. 0-160kPa, TR.PR. 1,6%
- TLAKOMER Ø 160 mm V KOVOVOM PÚZDRE, ROZS. 0-6kPa, TR.PR. 1,6%
- PODPERA PLYNOMERA NASTAVITEĽNÁ
- UCHYTENIE POTRUBIA
- UCHYTENIE ARMATÚR
- TYPIZOVANÁ SKRINKA AJ-GAZ W 1100 PLUS MAX 1190x1050x500 (ŠxVxH)

PL - membránový plynomer BK-G16MT, G16,DN40 s TK, Rozs. merania 0,16-25m3/h (DODÁVKA SPP)

POZNÁMKA :

ZOSTAVA FAKTURAČNÉHO MERANIA BUDE PLATNÁ AŽ PO ODSÚHLASENÍ DODÁVATELOM ZEMNÉHO PLYNU SPP–DISTRIBÚCIOU a.s.,
– NAVRHOVANÉ VÝSTUPY DOPOJÍŤ NA JESTVUJÚCI ROZVOD

ZÁKAZKA:		LEVICE HS, REKONŠTRUKCIA NÁDVORIA A SPEVNENÝCH PLÔCH		TK PLYN Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel.: 0908 277 367 e-mail: tomas.tkac@yahoo.com, IČO:47 926 741 DIČ: 2024169917	
OBJEKT:		SO 401 PRESUN REGUL. STANICE PLYNU			
PRÍLOHA:		MERANIE A REGULÁCIA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	23-34
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA Č.2, 812 72 BRATISLAVA				DÁTUM:	08/2023
KRAJ: NITRIANSKY	OKRES: LEVICE	K.Ú.: LEVICE		STUPEŇ:	DSP/RP
MANAŽÉR PROJEKTU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		MIERKA:	1:10
doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.		ING. JÚLIUS HLAVÁČ		FORMÁT:	2xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
ING. TOMÁŠ TKÁČ		ING. TOMÁŠ TKÁČ		03	