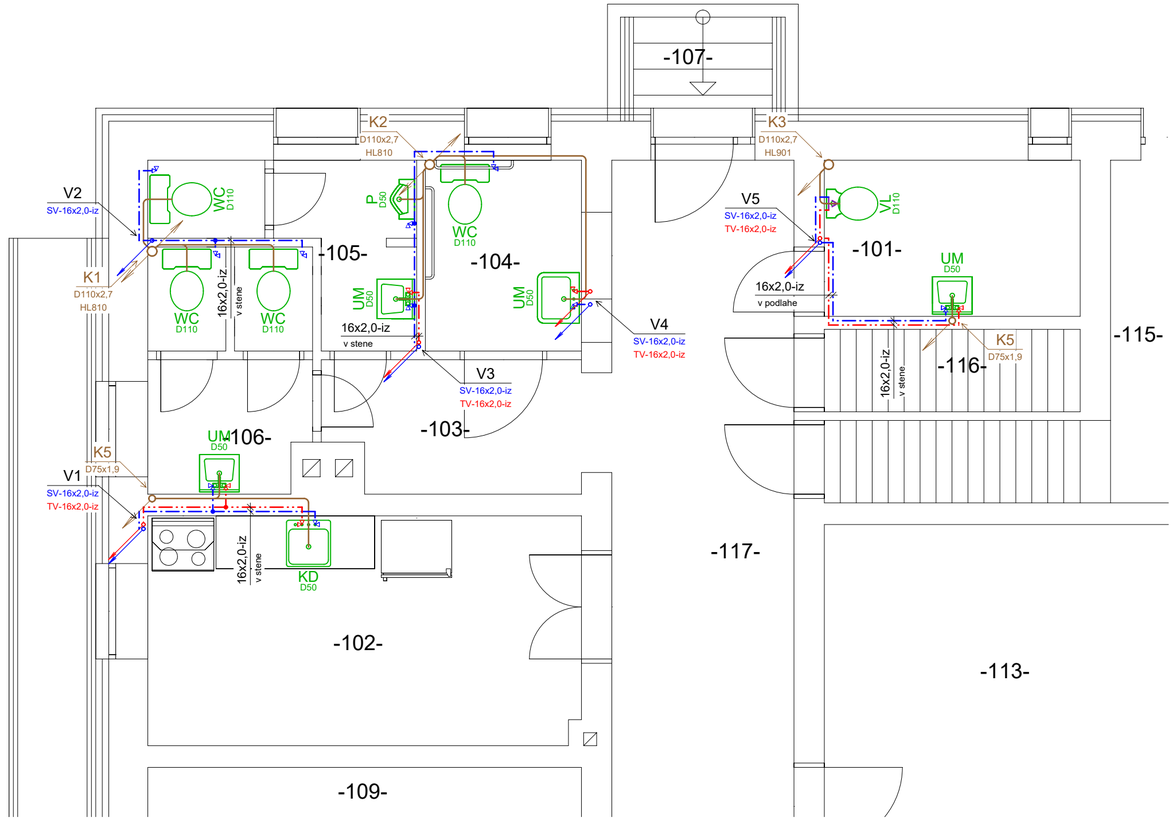

LEGENDA MIESTNOSÍ

OZN. MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	PODLAHA	TEPLOTA (°C)
101	UPRATOVACIA KOMORA	5,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,0
102	ČAJOVÁ KUCHYŇA	13,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	20,0
103	CHODBA	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,0
104	WC IMOBILNÝCH	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,0
105	WC MUŽI	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,0
106	WC ŽENY	4,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,0
107	VSTUPNÉ SCHODISKO	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
108	RAMPA+VSTUPNÉ SCHODISKO	16,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
109	SKLAD	16,50	PVC	20,0
110	SKLAD	20,75	PVC	20,0
111	KANCELÁRIA	34,55	PVC	20,0
112	SKLAD	25,00	PVC	20,0
113	SKLAD	45,24	PVC	20,0
114	SKLAD	37,80	PVC	20,0
115	SKLAD	10,64	PVC	15,0
116	VSTUP NA POVALU	-	-	-

POZNÁMKY

- POISTNÉ VENTILY MUSÍ BYŤ NAPOJENÝ NA KANALIZÁCIU CEZ VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM - ODPAD Z POISTNÝCH VENTILOV MUSÍ BYŤ OPTICKY KONTROLOVATEĽNÝ
- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOĽNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI
- KANALIZAČNÉ STUPAČKY IDÚCE V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH TREBA ZVUKOVO IZOLOVAŤ, V PRÍPADE VYHOTOVYŤ ZO ŠPECIÁLNEHO ZVUKOTESNÉHO POTRUBIA
- VŠETKY POTRUBIA IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU MIRELON PODĽA NORIEM A PREDPISOV - VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA PROFESIE ZTI
- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOĽNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI. MIESTO ODBOČIEK A KOLIEN TREBA ZABEZP. PROTI ZATEKANIU BETÓNOM RESP. MALTOU PRI BETONÁŽI POTERU ALEBO PRI OMIETNUTÍ, BETÓNOVÝ POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE MUSÍ MAŤ HRÚBKU MIN. 4 cm, RESP. MUSÍ BYŤ POSILNENÝ SIEŤOVINOU
- PRECHOD ZVISLÉHO ODPADOVÉHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE NA LEŽATÝ ZVOD RIEŠIŤ OSADENÍM 2x KOLENOM 45° A MEDZIKUSOM MIN. DĹŽKOU 250mm
- PRIERAZY V ZÁKLADE SÚ DOPLNENÉ OCEĽOVÝMI CHRÁNIČKAMI
- VYNECHAŤ PRIERAZY V ZÁKLADE PODĽA VÝKRESU A IZOLOVANIE POTRUBÍ PRED VSTUPOM DO BUDOVY
- SKLON POTRUBIA PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝMI ZÁKLADOVÝMI POMERMI

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

OZN.	POPIS	KS
WC	WC MISA KOLO REKORD, HĹBOKÉ SPLACHOVANIE, ODPAD HORIZONTÁLNY/VVERTIKÁLNY PRIPOJOVACIE KOLENO PE-HD D110, 1x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	4
UM	UMÝVADLO KOLO REKORD, STOJANČEKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, ZÁPACH. UZÁVIERKA D50, 2x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	4
KD	KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ DREZOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D50, 2x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	1
VL	VÝLEVKA KOLO, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, PRIPOJOVACIE KOLONE PE-HD D110	1
HL810	SADA VETRACEJ HLAVICE, D110	2
HL901	SADA PREVETRACEJ HLAVICE, D110	1
P	PISOÁR KOLO REKORD, ZÁPACH. UZÁVIERKA D50, 2x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	1

LEGENDA ZNAČENIA

	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE, PIPELIFE PVC-KG, HRDLOVÉ S GUMOVÝM TESNENÍM
	PWC- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENÉ V SPÁDE SMEROM
	PWH- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENÉ K SPÁDE SMEROM
K1 - K2	ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ K., PIPELIFE PP, VYVIESŤ NAD STRECHU, UKONČIŤ HLAVICOU HL810
K3	ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ K., PIPELIFE PP, UKONČIŤ HLAVICOU HL901
K4 - K5	ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ K., PIPELIFE PP
V1 - V5	PZVISLÉ STÚPACIE VODOVODNÉ POTRUBIE, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, 1.P.P. - 1.N.P.
-102-	OZNAČENIE MIESTNOSTI
	VYPÚŠŤANIE
	PRIAMY UZÁVER (VENTIL)
	ROHOVÝ UZÁVER (VENTIL)
	VÝTOKOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
	PRIAMY UZÁVER S VYPÚŠŤANÍM
	KLESANIE A STÚPANIE POTRUBIA

Spracovateľ:	T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035 tel.: 0915 342 777 mail: ladislav.tazky88@gmail.com		
Zodp. projektant:	Ing. Barnabáš Máté		
Vypracoval:	Ing. Ladislav Ťažký, PhD.		
Kreslil:	Ing. Alexandra Ťažká		
	REKONŠTRUKCIA SKLADOVÝCH PRIESTOROV SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA ÚZEMNÉHO SPOLKU RIMAVSKÁ SOBOTA rekonštrukcia	Sada:	Dátum: 4/2023
Miesto stavby:	Rimavská Sobota, kat. územie: Rimavská Sobota, č.p.: 1045, 1046, okres: Rimavská Sobota	Mierka: 1:50	Číslo výkresu: 2.
Objednávateľ:	Slovenský Červený Kríž územný spolok Rimavská Sobota		
Stupeň:	PpSP		
Diel - časť:	**ZTI - PÔDORYS 1.N.P.**		