


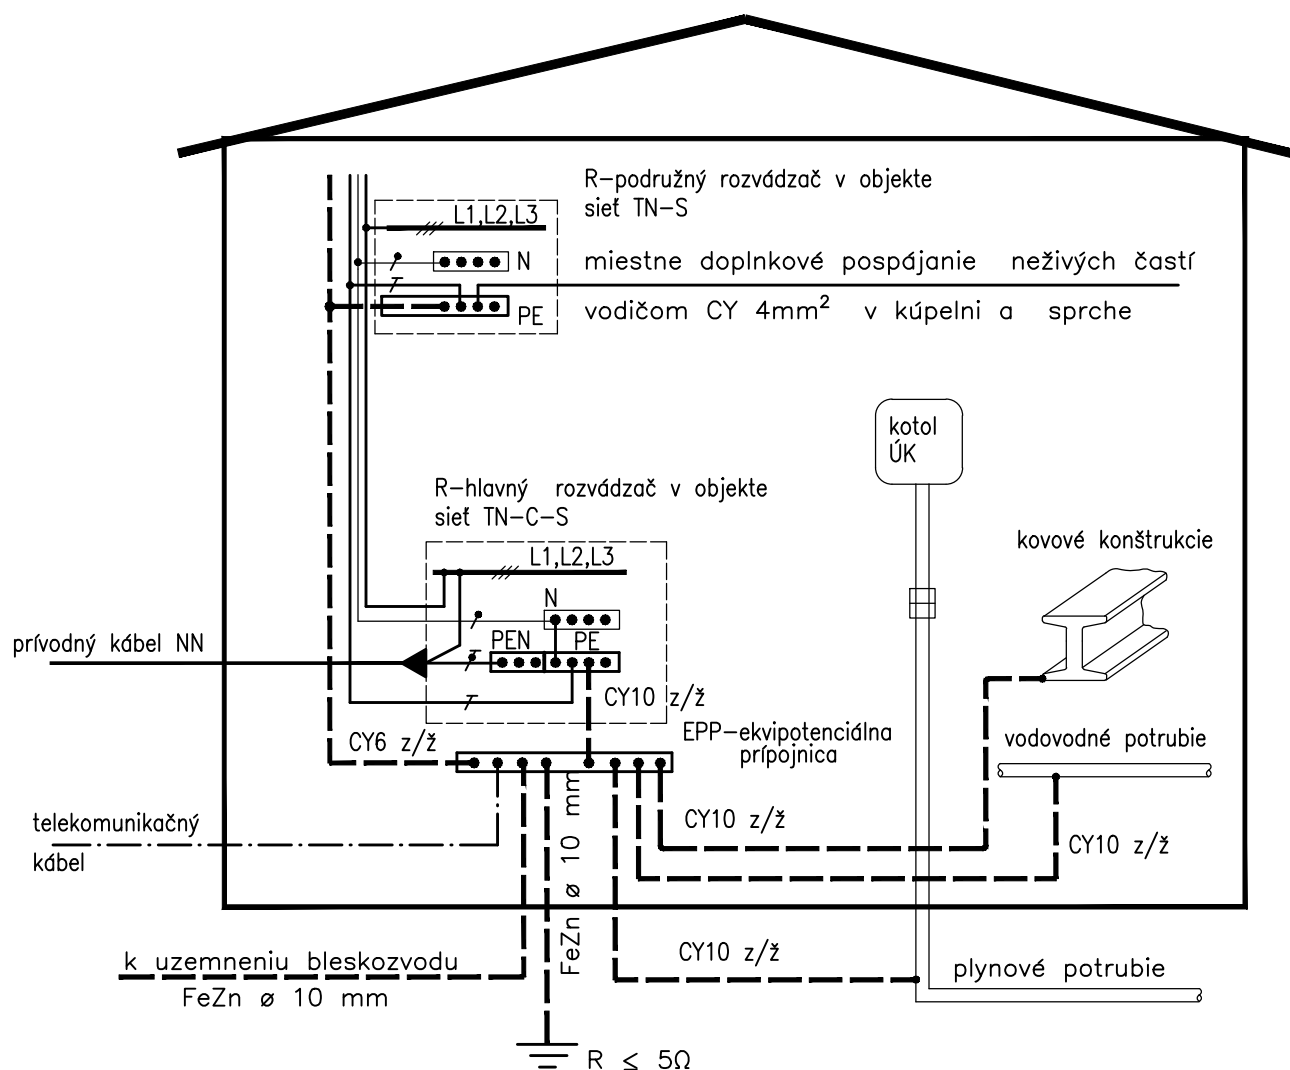

— — — — Vodič hlavného pospájania v zmysle STN 33 2000-5-54

Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však 6 mm². Prierez však nemusí byť väčší ako 25 mm², ak je vodič z medi. Ak je z iného kovu, vodič má mať ekvivalentnú vodivosť, ako uvedený medenný vodič.

K hlavnému pospájaniu vodivých častí v budove

sa musí pripojiť:

- ochranný vodič,
- uzemňovací prívod alebo hlavná ochranná svorka
- potrubie v budove (plyn, voda, ÚK)
- kovové časti konštrukcie

ZODP. PROJEKTANT ING. STANISLAV GAJDOŠ		VYPRACOVAL ING. STANISLAV GAJDOŠ					
INVESTOR		Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra		 Č. VÝKRESU E-4			
NÁZOV AKCIE		Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek					
STAVEBNÝ OBJEKT							
NÁZOV VÝKRESU		HLAVNÉ POSPÁJANIE VODIVÝCH ČASTÍ V BUDOVE		DÁTUM Č. ZÁKAZKY PROFESIA	SEPT. 2015 155/2015 ELEKTRO	ÚČEL MIERKA FORMÁT	PROJEKT 1 A4