


Všechna práva k tomuto dokumentu a informacím v něm obsaženým jsou vyhrazena. Kopírování nebo poskytnutí třetí osobě bez souhlasu vlastníka je zakázáno. VKV Praha s.r.o. 1997.


We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. VKV Praha s.r.o. 1997.

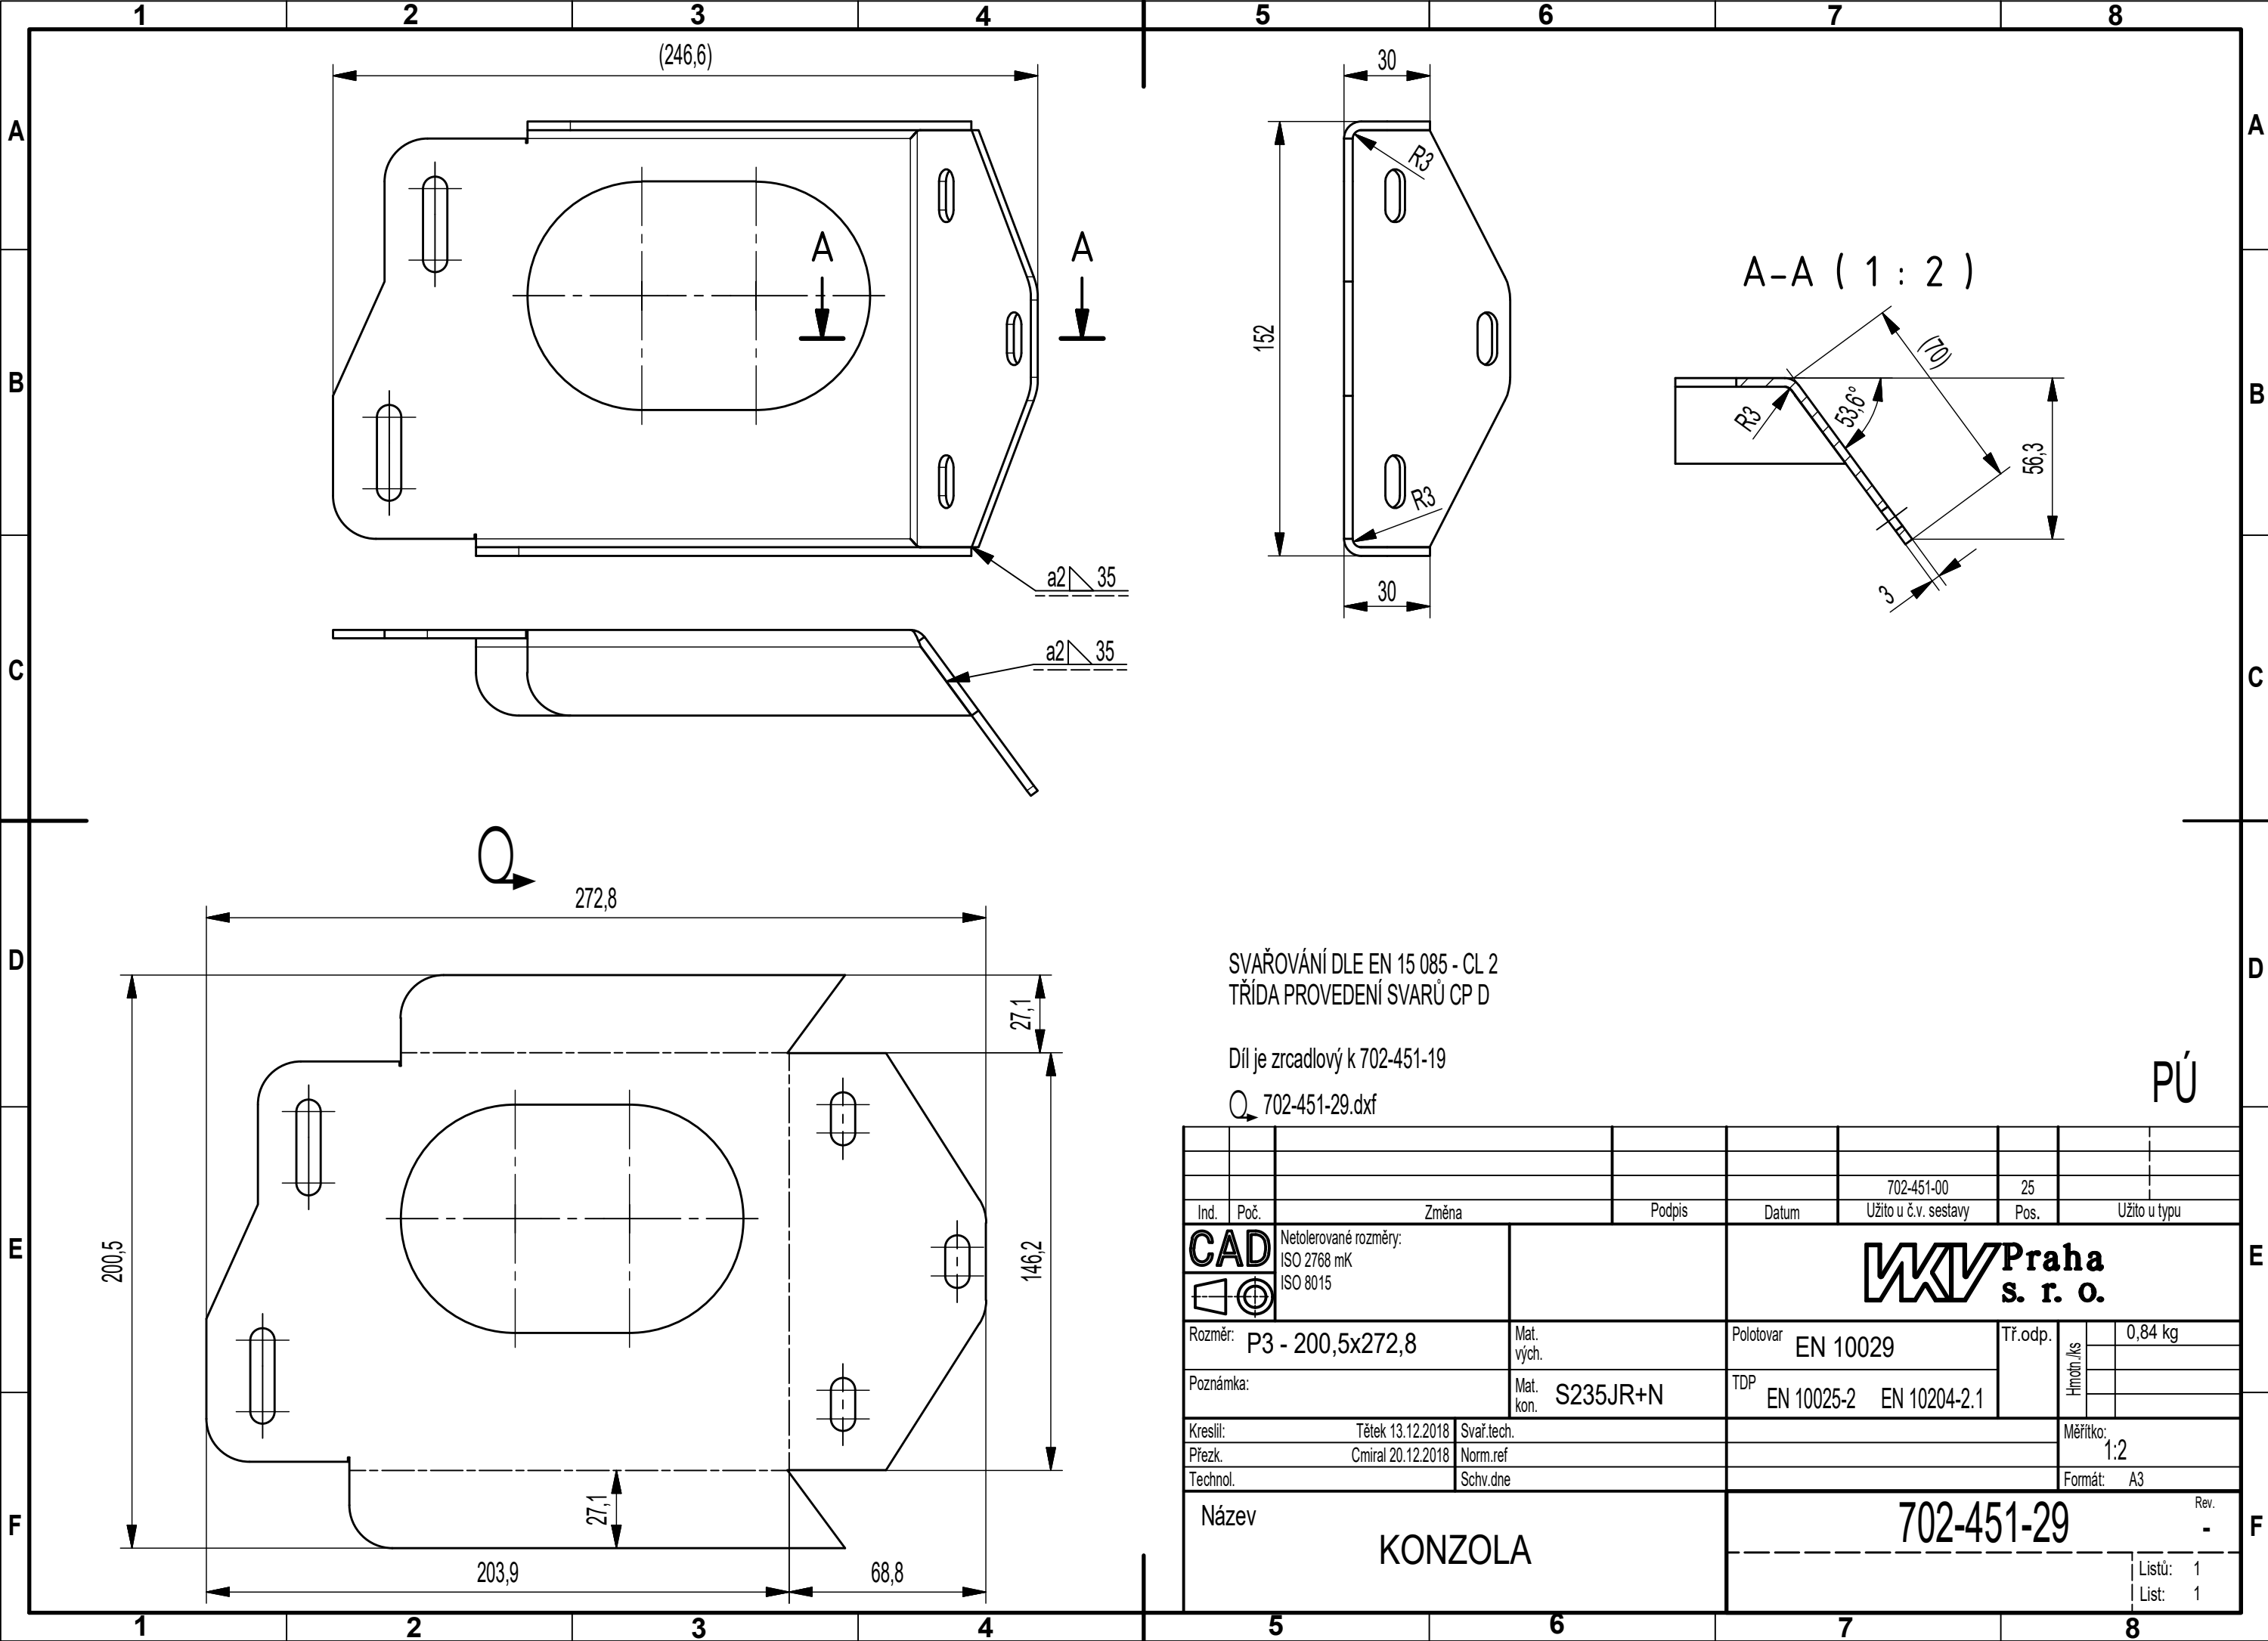

SVAŘOVÁNÍ DLE EN 15 085 - CL 2
TŘÍDA PROVEDENÍ SVARŮ CP D

Díl je zrcadlový k 702-451-19
Q 702-451-29.dxf

PÚ

					702-451-00	25				
Ind.	Poč.	Změna	Podpis	Datum	Užito u č.v. sestavy	Pos.	Užito u typu			
<div>CAD</div> <div></div>		Netolerované rozměry: ISO 2768 mK ISO 8015		<div>WKVPraha</div> <div>s. r. o.</div>						
Rozměr: P3 - 200,5x272,8		Mat. vých.		Polotovár EN 10029		Tř.odp.	Hmotn./ks	0,84 kg		
Poznámka:		Mat. kon. S235JR+N		TDP EN 10025-2 EN 10204-2.1						
Kreslil:	Tětek 13.12.2018	Svař.tech.					Měřítko: 1:2			
Přezk.	Cmíral 20.12.2018	Norm.ref								
Technol.		Schv.dne					Formát:	A3		
Název				702-451-29						Rev. -
KONZOLA										Listů: 1
										List: 1