


## PREKLAD P1




## PREKLAD P2

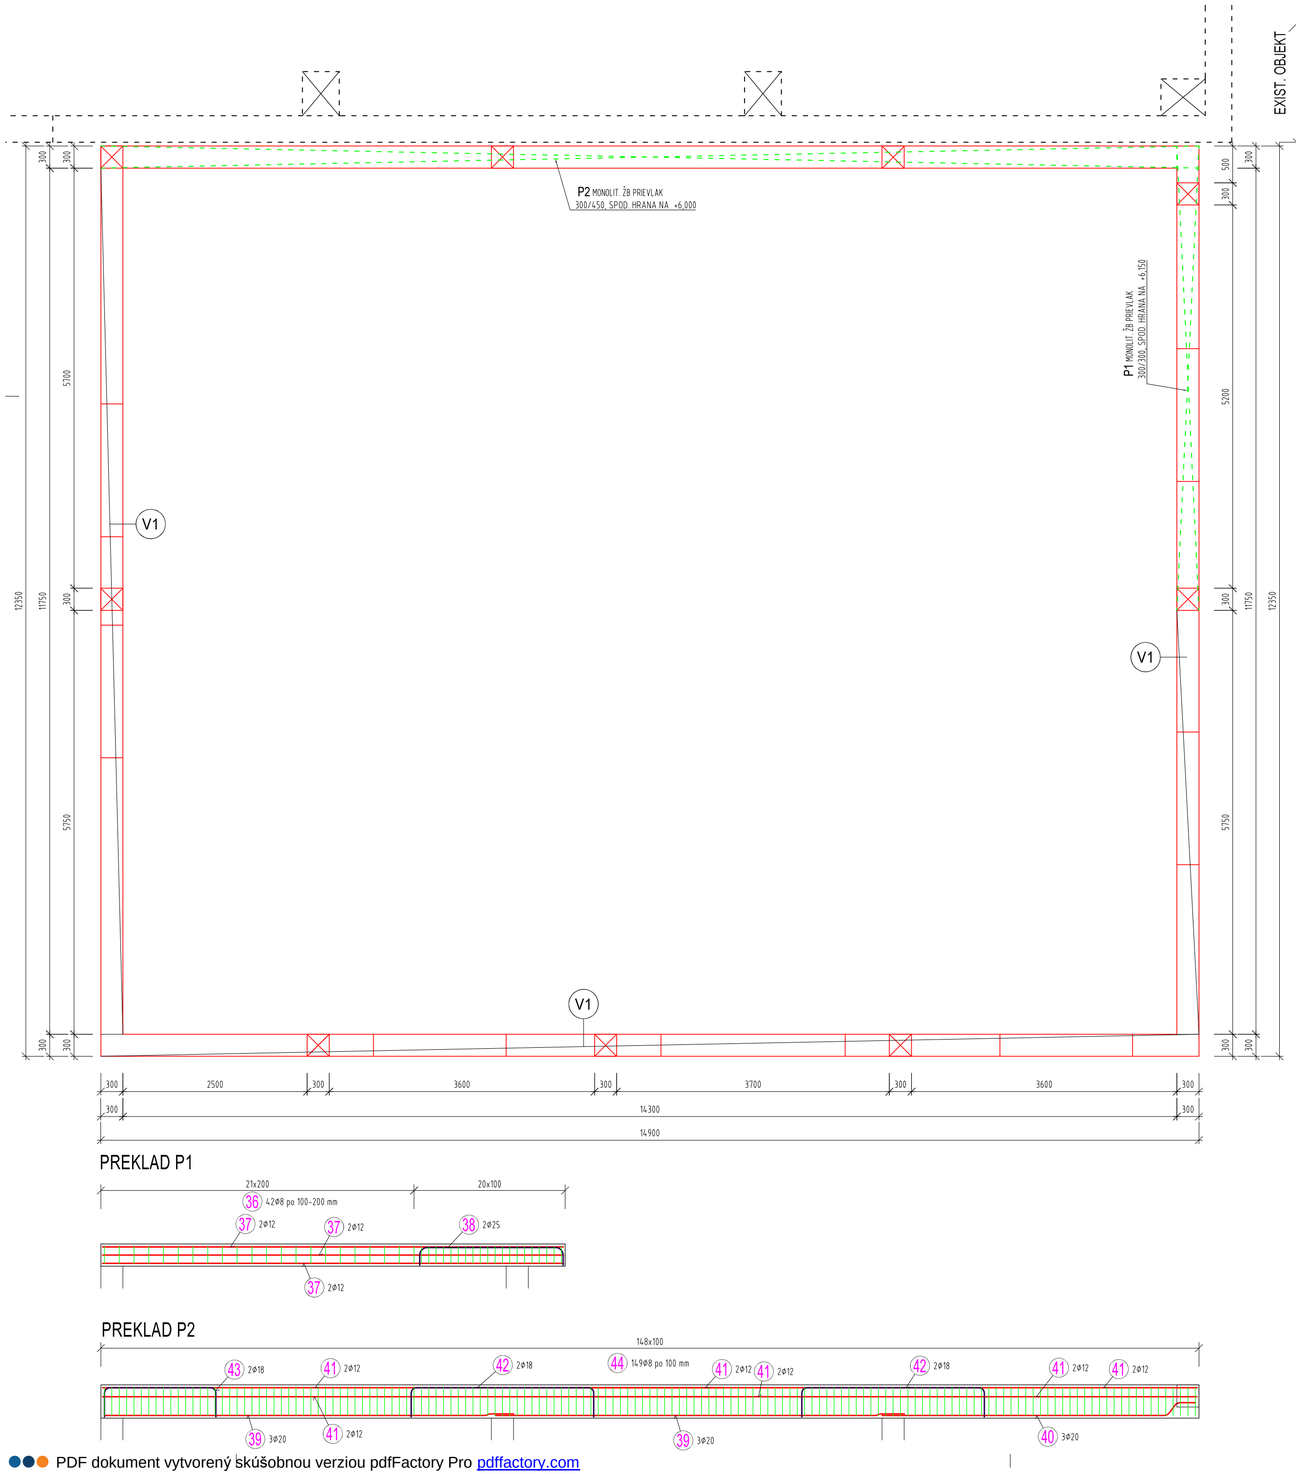


## TABULKA VÝZTUŽE

| Č. pol. | Počet ks. | D [mm] | Tvar | Dĺžka [m] | Špec. hmotnosť [kg/m] | Celková dĺžka [m] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 205 | 8 | 250, 100, 100, 250, 250, 250 | 1.200 | 0.395 | 246.000 | 97.170 |
| 37 | 6 | 12 | 6250 | 6.250 | 0.888 | 37.500 | 33.300 |
| 38 | 2 | 25 | 250, 1970, 250 | 2.470 | 3.853 | 4.940 | 19.034 |
| 39 | 6 | 20 | 335, 50, 45, 5170 | 5.555 | 2.466 | 33.330 | 82.192 |
| 40 | 3 | 20 | 255, 75, 128, 3865 | 4.335 | 2.466 | 13.005 | 32.070 |
| 41 | 8 | 12 | 8425 | 8.425 | 0.888 | 67.400 | 59.851 |
| 42 | 4 | 18 | 405, 2495, 405 | 3.305 | 1.998 | 13.220 | 26.414 |
| 43 | 2 | 18 | 405, 1530, 405 | 2.340 | 1.998 | 4.680 | 9.351 |
| 44 | 14.9 | 8 | 250, 100, 100, 400, 400, 250 | 1.500 | 0.395 | 223.500 | 88.283 |
| 45 | 1 | 12 | 1x | 254.280 | 0.888 | 254.280 | 225.801 |
| Hmotnosť celkom [kg] | | | | | | | 673.464 |

## VENIEC V1




## KOTVENIE ROHU




## STYK PRESAHOM




## POZNÁMKY:

-NAVRHNUTÉ PODĽA: STN EN 1992-1
- SPLNENIE POŽIADAVIEK NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI BETÓNU PODĽA STN EN 206-1
- SPLNENIE POŽIADAVIEK NA ZHOTOVOVANIE KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN EN 13670
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- POŽIARNA ODOLNOSŤ - POZRI PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRADZUJE VÝROBNÚ/DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ VÝROBNÚ/DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PRED BETÓNOVANÍM VLOŽIŤ DO DEBNENIA SÚČASTI UVEDENÉ VO VÝKRESOCH STAVEBNEJ ČASTI A OSTATNÝCH PROFESIÍ
- PRED BETONÁŽOU SKONTROLOVAŤ PRESTUPY PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- TENTO VÝKRES JE NUTNÉ KOORDINOVAŤ V SÚVISLOSTI S OSTATNÝMI VÝKRESMI, STAVEBNOU ČASŤOU A PROFESIAMI, V KTORÝCH SÚ ŠPECIFIKOVANÉ SÚČASTI OSADZOVANÝCH PRVKOV
- PRI AKOMKOĽVEK NESÚLADE PROJEKTU A SKUTOČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTÁCIA SO STATIKOM

| | | |
|---|---|---|
| BETÓN: | STN EN 206-1- C 30/37 XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 | |
| VÝSTUŽ: | B 500B | Najmenší vnútorný priemer pro ohyby, háky a slučky (EC2, TAB 8.1): Ø≤16 4Ø; Ø>16 7Ø |
| KRYTIE: (AK NIE JE NA VÝKRESE) | 25mm konštr. v styku so vzduchom<br>50mm konštr. v styku so zeminou | Rozmery prútov sú uvádzané ako vonkajšie |

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE!
- PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV OD INVESTORA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.z.
- PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO LEN SO SÚHLASOM AUTORA.

| | | |
|---|---|---|
| AUTOR NÁVRHU: | Ing. JOZEF ŠPIRKO | ING. PAVOL TOTH<br>PAVLOVIČOVO NÁMESTIE 3857/5, 080 01 PREŠOV<br>IČO: 50 493 485, DIČ: 1075933892<br>e-mail: projektant@pavoltoth.sk, tel: +421 915 351 329 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | Ing. PAVOL TOTH | |
| VYPRACOVAL: | Ing. PAVOL TOTH | |

| | |
|---|---|
| MESTO/OBEC: SVIDNÍK | KRAJ: PREŠOVSKÝ |
| KAT. ÚZEMIE: SVIDNÍK | OKRES: SVIDNÍK |
| INVESTOR: SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚzS SVIDNÍK<br>STROPKOVSKÁ 717/82<br>089 01 SVIDNÍK | MIESTO STAVBY:<br>PARC. Č. KN-C 578/16 |

STAVBA:

# SKLADOVACIA HALA - PRÍSTAVBA

REG. Č. AUTORIZAČNÉHO OSVEDČENIA: 6317M3

| | |
|---|---|
| FORMÁT: | 6xA4 |
| STUPEŇ: | DSP |
| DÁTUM: | 04/2023 |
| DIEL: | STATIKA |
| ZÁK.ČÍSLO: | 21/2023 |

PARE Č. : 1 2 3 4 5 6

OBJEKT: **SO - 01**

OBSAH:

TVAR A VÝSTUŽ VENCA A PREKLADOV 2.NP

MIERKA: 1:50

Č. PRÍLOHY: 6

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro pdffactory.com