

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA PRAGMA ZAPUSTENÁ

TYP: -

KRYTIE: IP30/41

NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: ZDOLA


VÝVODY: HORE


ROZMERY (Š x V x H mm) 600 x 550 x 107

Pi: 16kW

Pp: 11,2kW

In: 25A

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 4	Stavba : DÚ Malacky, Záhorácka 17	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač R2	Číslo výkresu : EL002

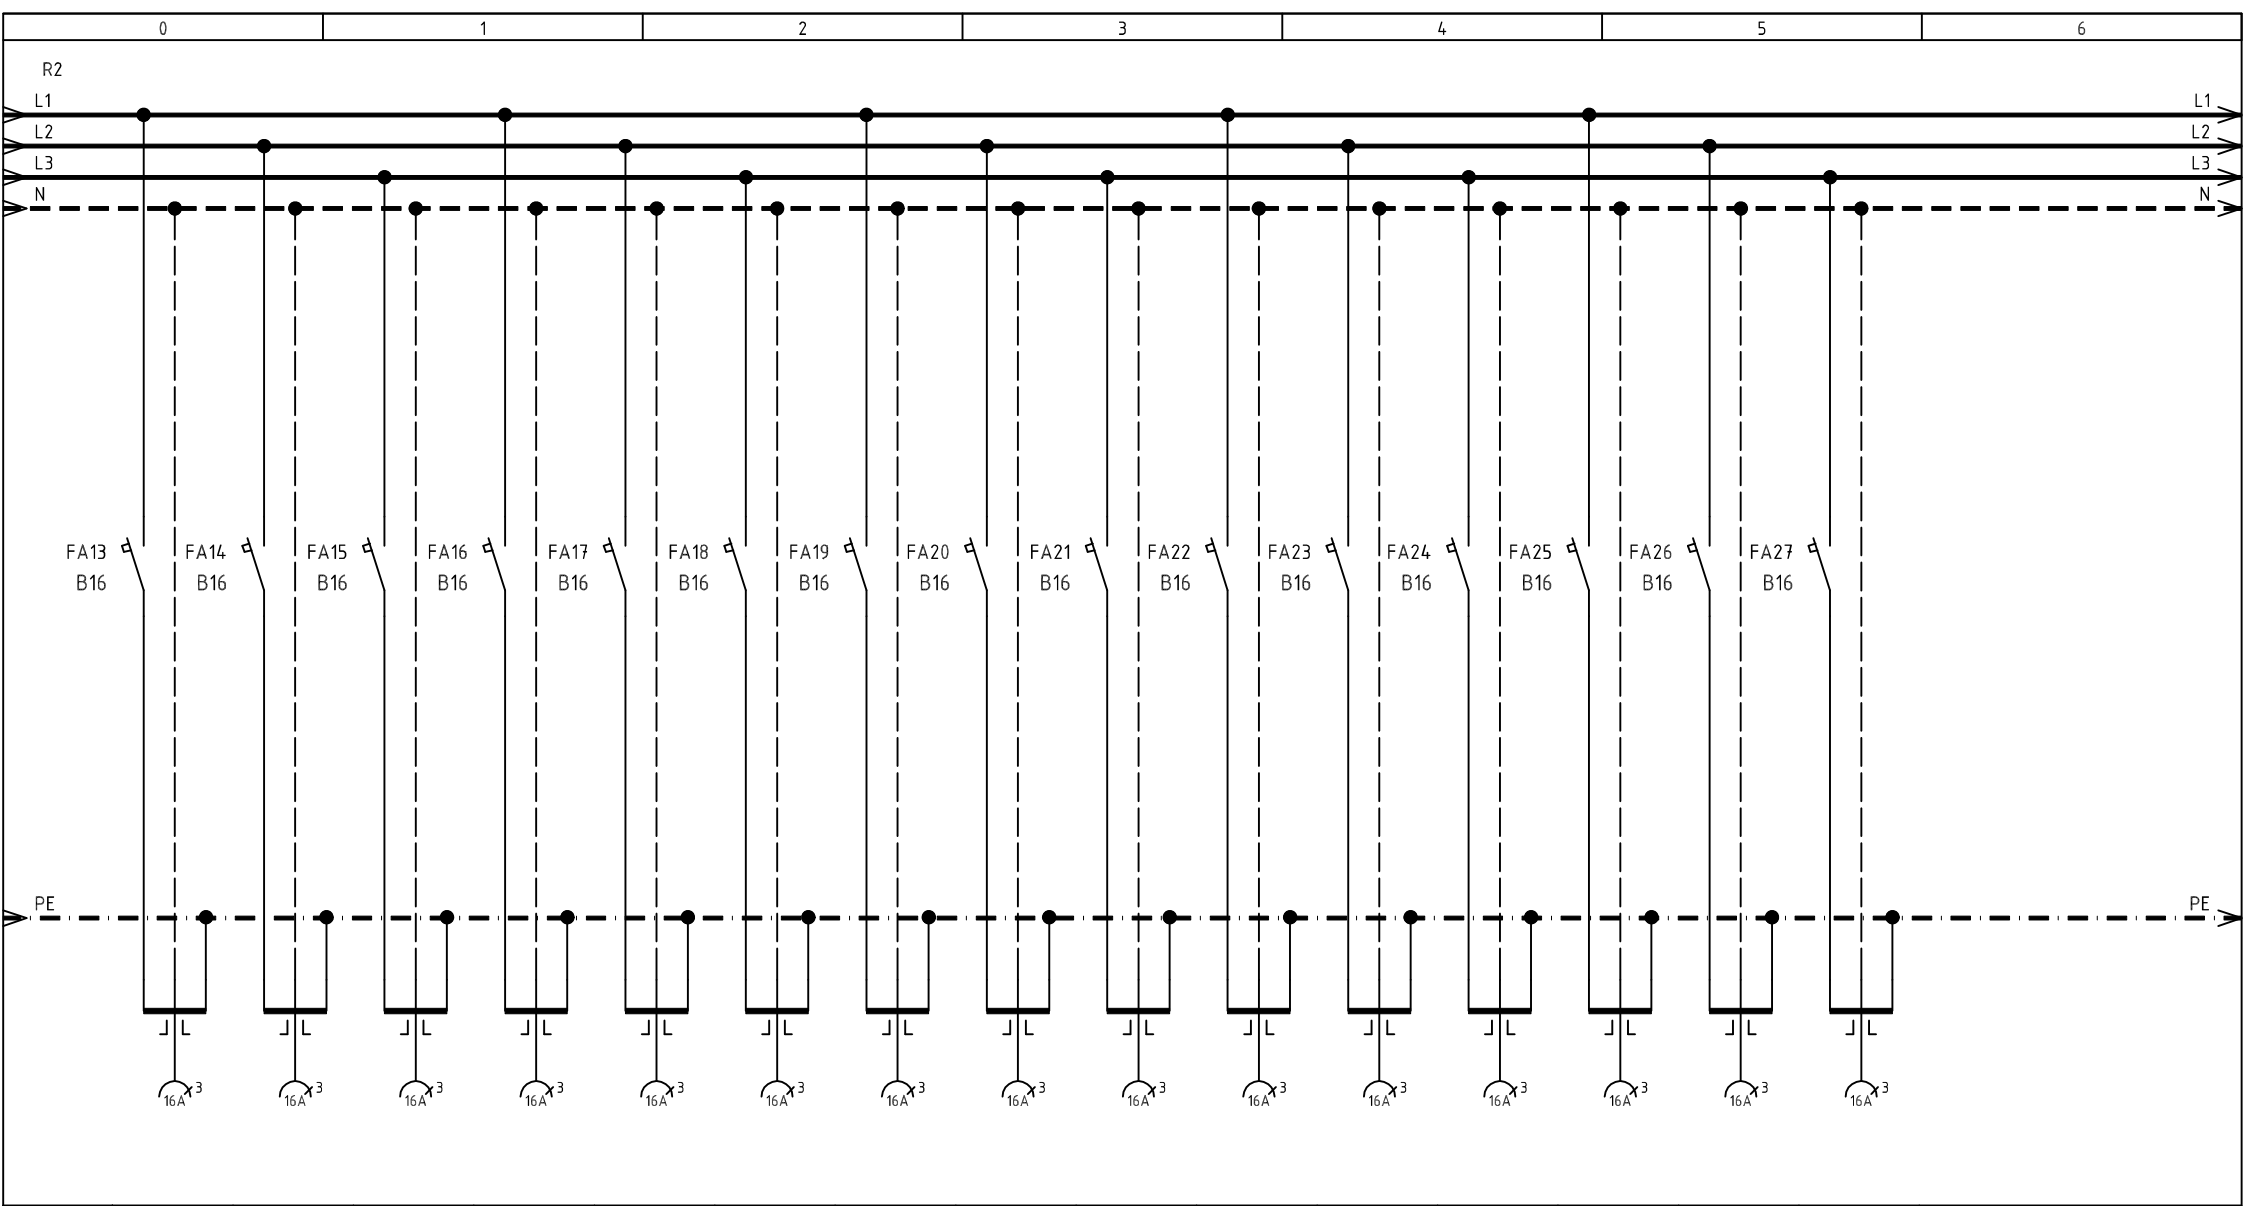

Vývody rozvádzače	WL 13	WL 14	WL 15	WL 16	WL 17	WL 18	WL 19	WL 20	WL 21	WL 22	WL 23	WL 24	WL 25	WL 26	WL 27	
	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	

