


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

- PREVEDENIE: KOVOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ
- TYP: -
- KRYTIE: IP43/20
- NAPĚTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 450 x 650 x 200

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 2	Stavba : Colný úrad Dobrá, Terminálska 5, Dobrá pri Čiernej nad Tisou	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RP-36-02	Číslo výkresu : EL001

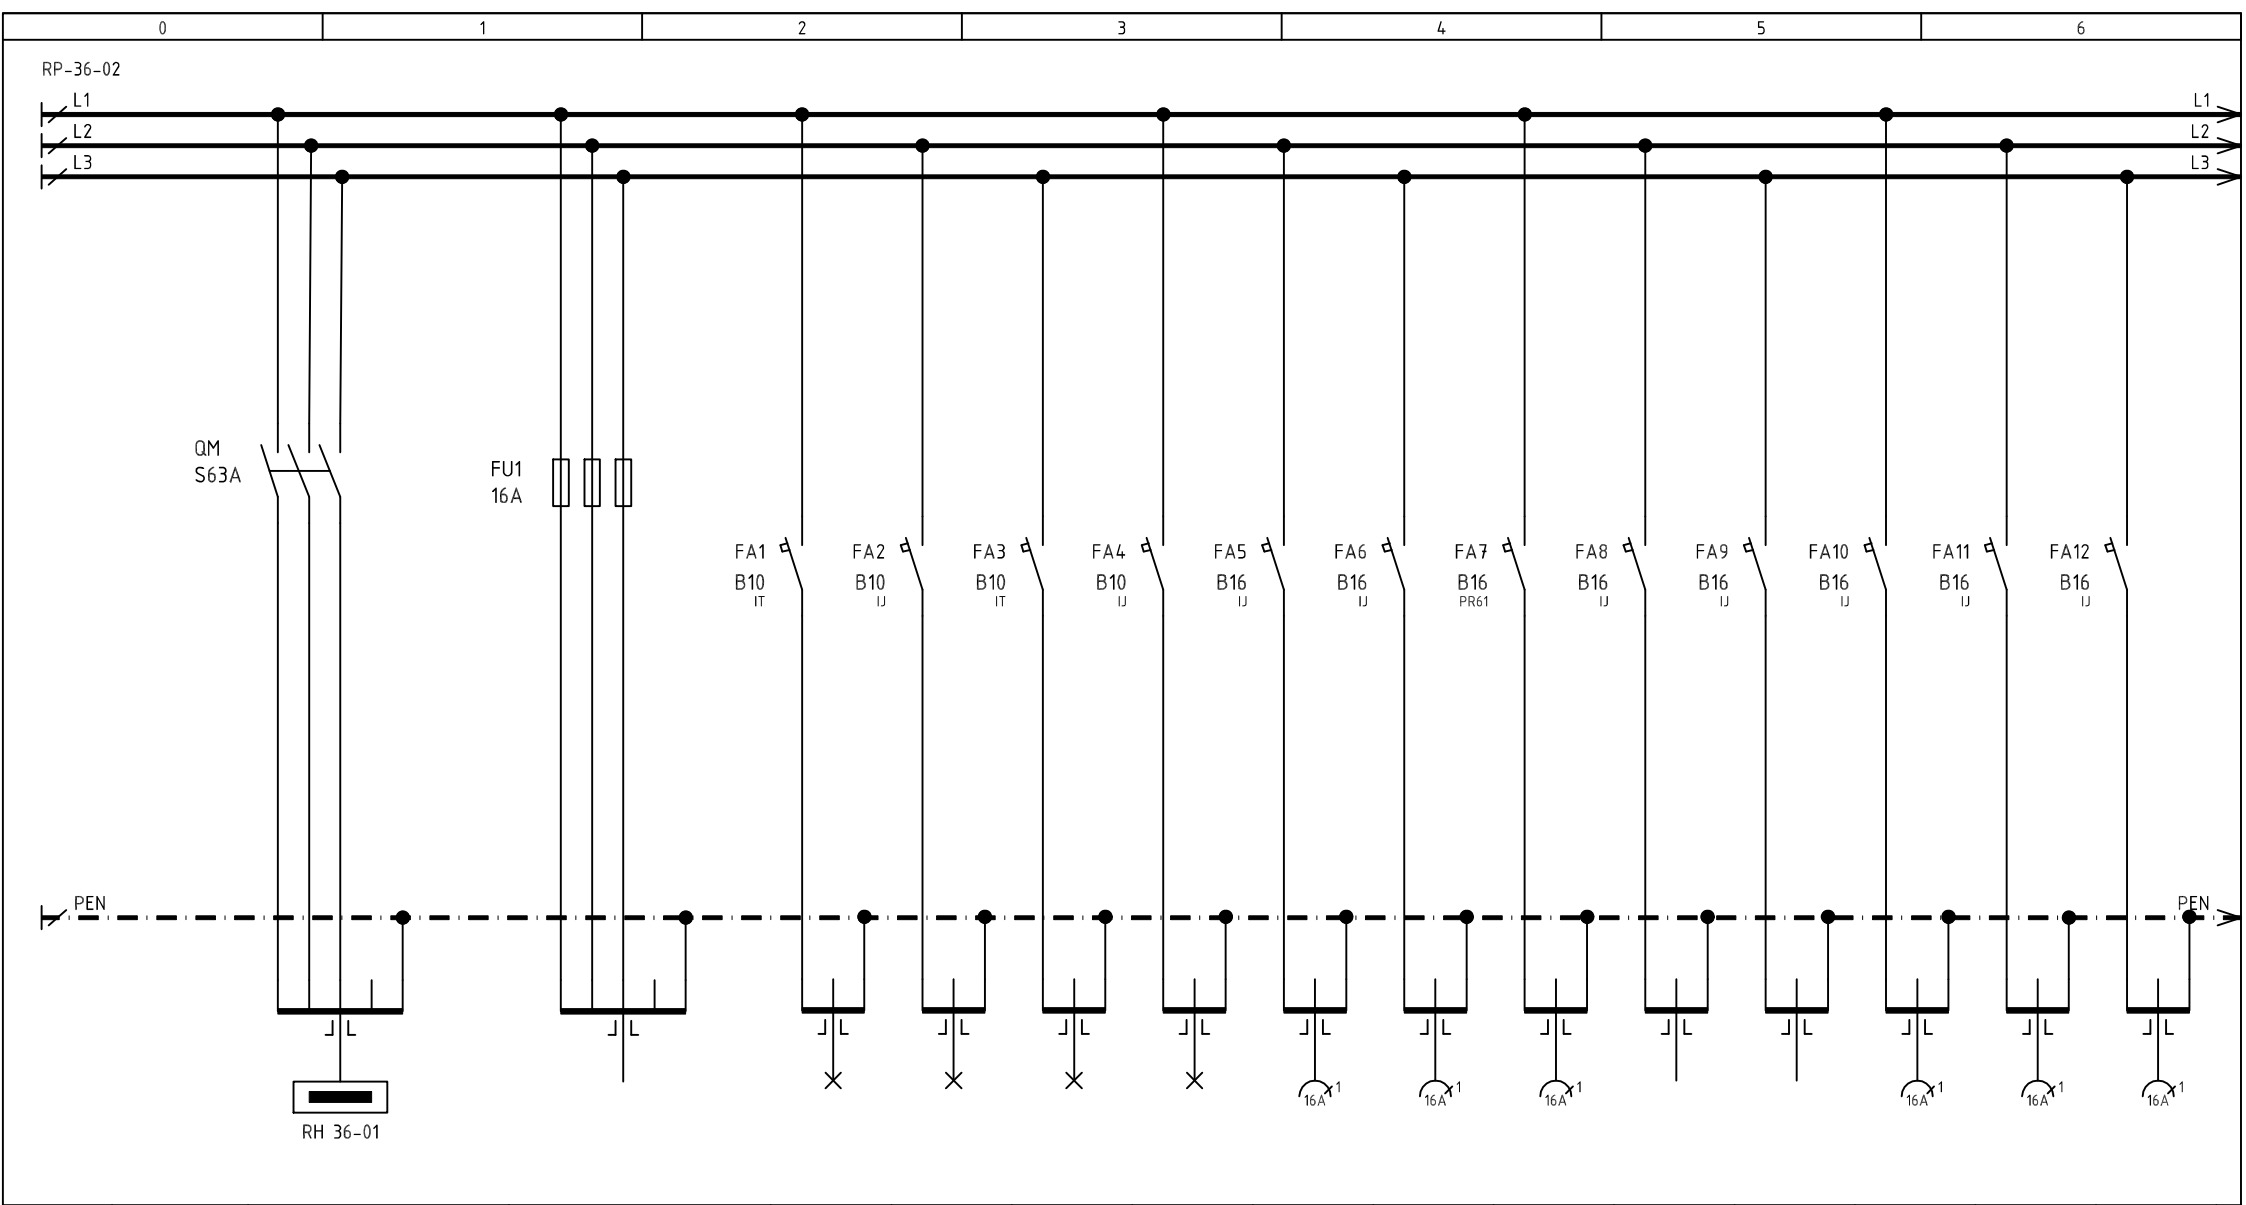

Vývody rozvádzača	Názov :	WL RH01	WL 10	WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 11	WL 12	WL 13	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH 36-01	Elektrický šporák - prívod do šporákového vypínača	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Senzor	Senzor	El. ohrievač vody	El. ohrievač vody	El. ohrievač vody	
	Príkion (Pi) :															
	Poznámka :		214	205,206,207	201,203,204	208,209,211	214,215	206,207,208	203,204,205	214,215	212	212	212	211	211	
	Typ :	CYKY 4Bx10	CYKY 4Bx2,5	CYKY 2Bx1,5	CYKY 2Bx1,5	CYKY 2Bx1,5	CYKY 2Bx1,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	

													NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP-36-02			LIST: 1	VÝKR. Č:	REV.
																LISTOV: 2	EL001	00

