



1.NP

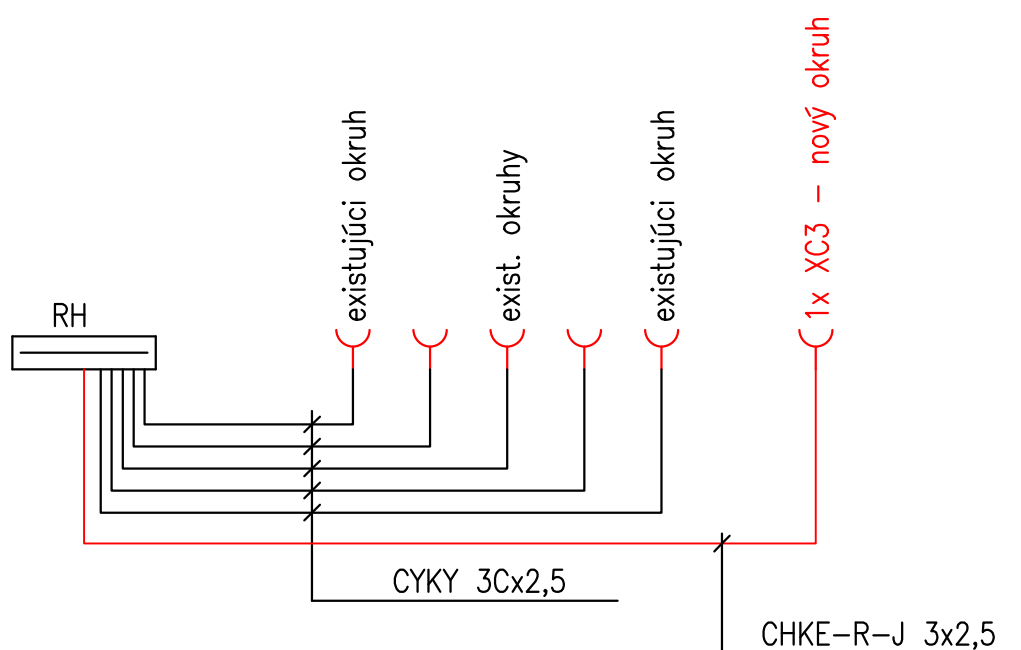

POZNÁMKY:

- v rozvádzači RH sa vymení rezervný istič B6A za istič s hodnotou B16A

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 1	Stavba : Daňový úrad Trebišov, Jána Husa 15	
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu :	Číslo výkresu :
	Schéma napájania	EL001