

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved, projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

3+PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

 čl. A.1 Základná izolácia živých častí

 čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

 čl. B.2 Prekážkami

 čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

 čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

 čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

 čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: PLECHOVÁ ROZVODNICA OSADENÁ V NIKE

TYP: -


KRYTIE: IP40/20


NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: HORE

ROZMERY (Š x V x H mm) 600 x 600 x 200

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Bratislava, Ševčenkova 32	
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RP4-2 – zálohovaná časť	Číslo výkresu : EL005

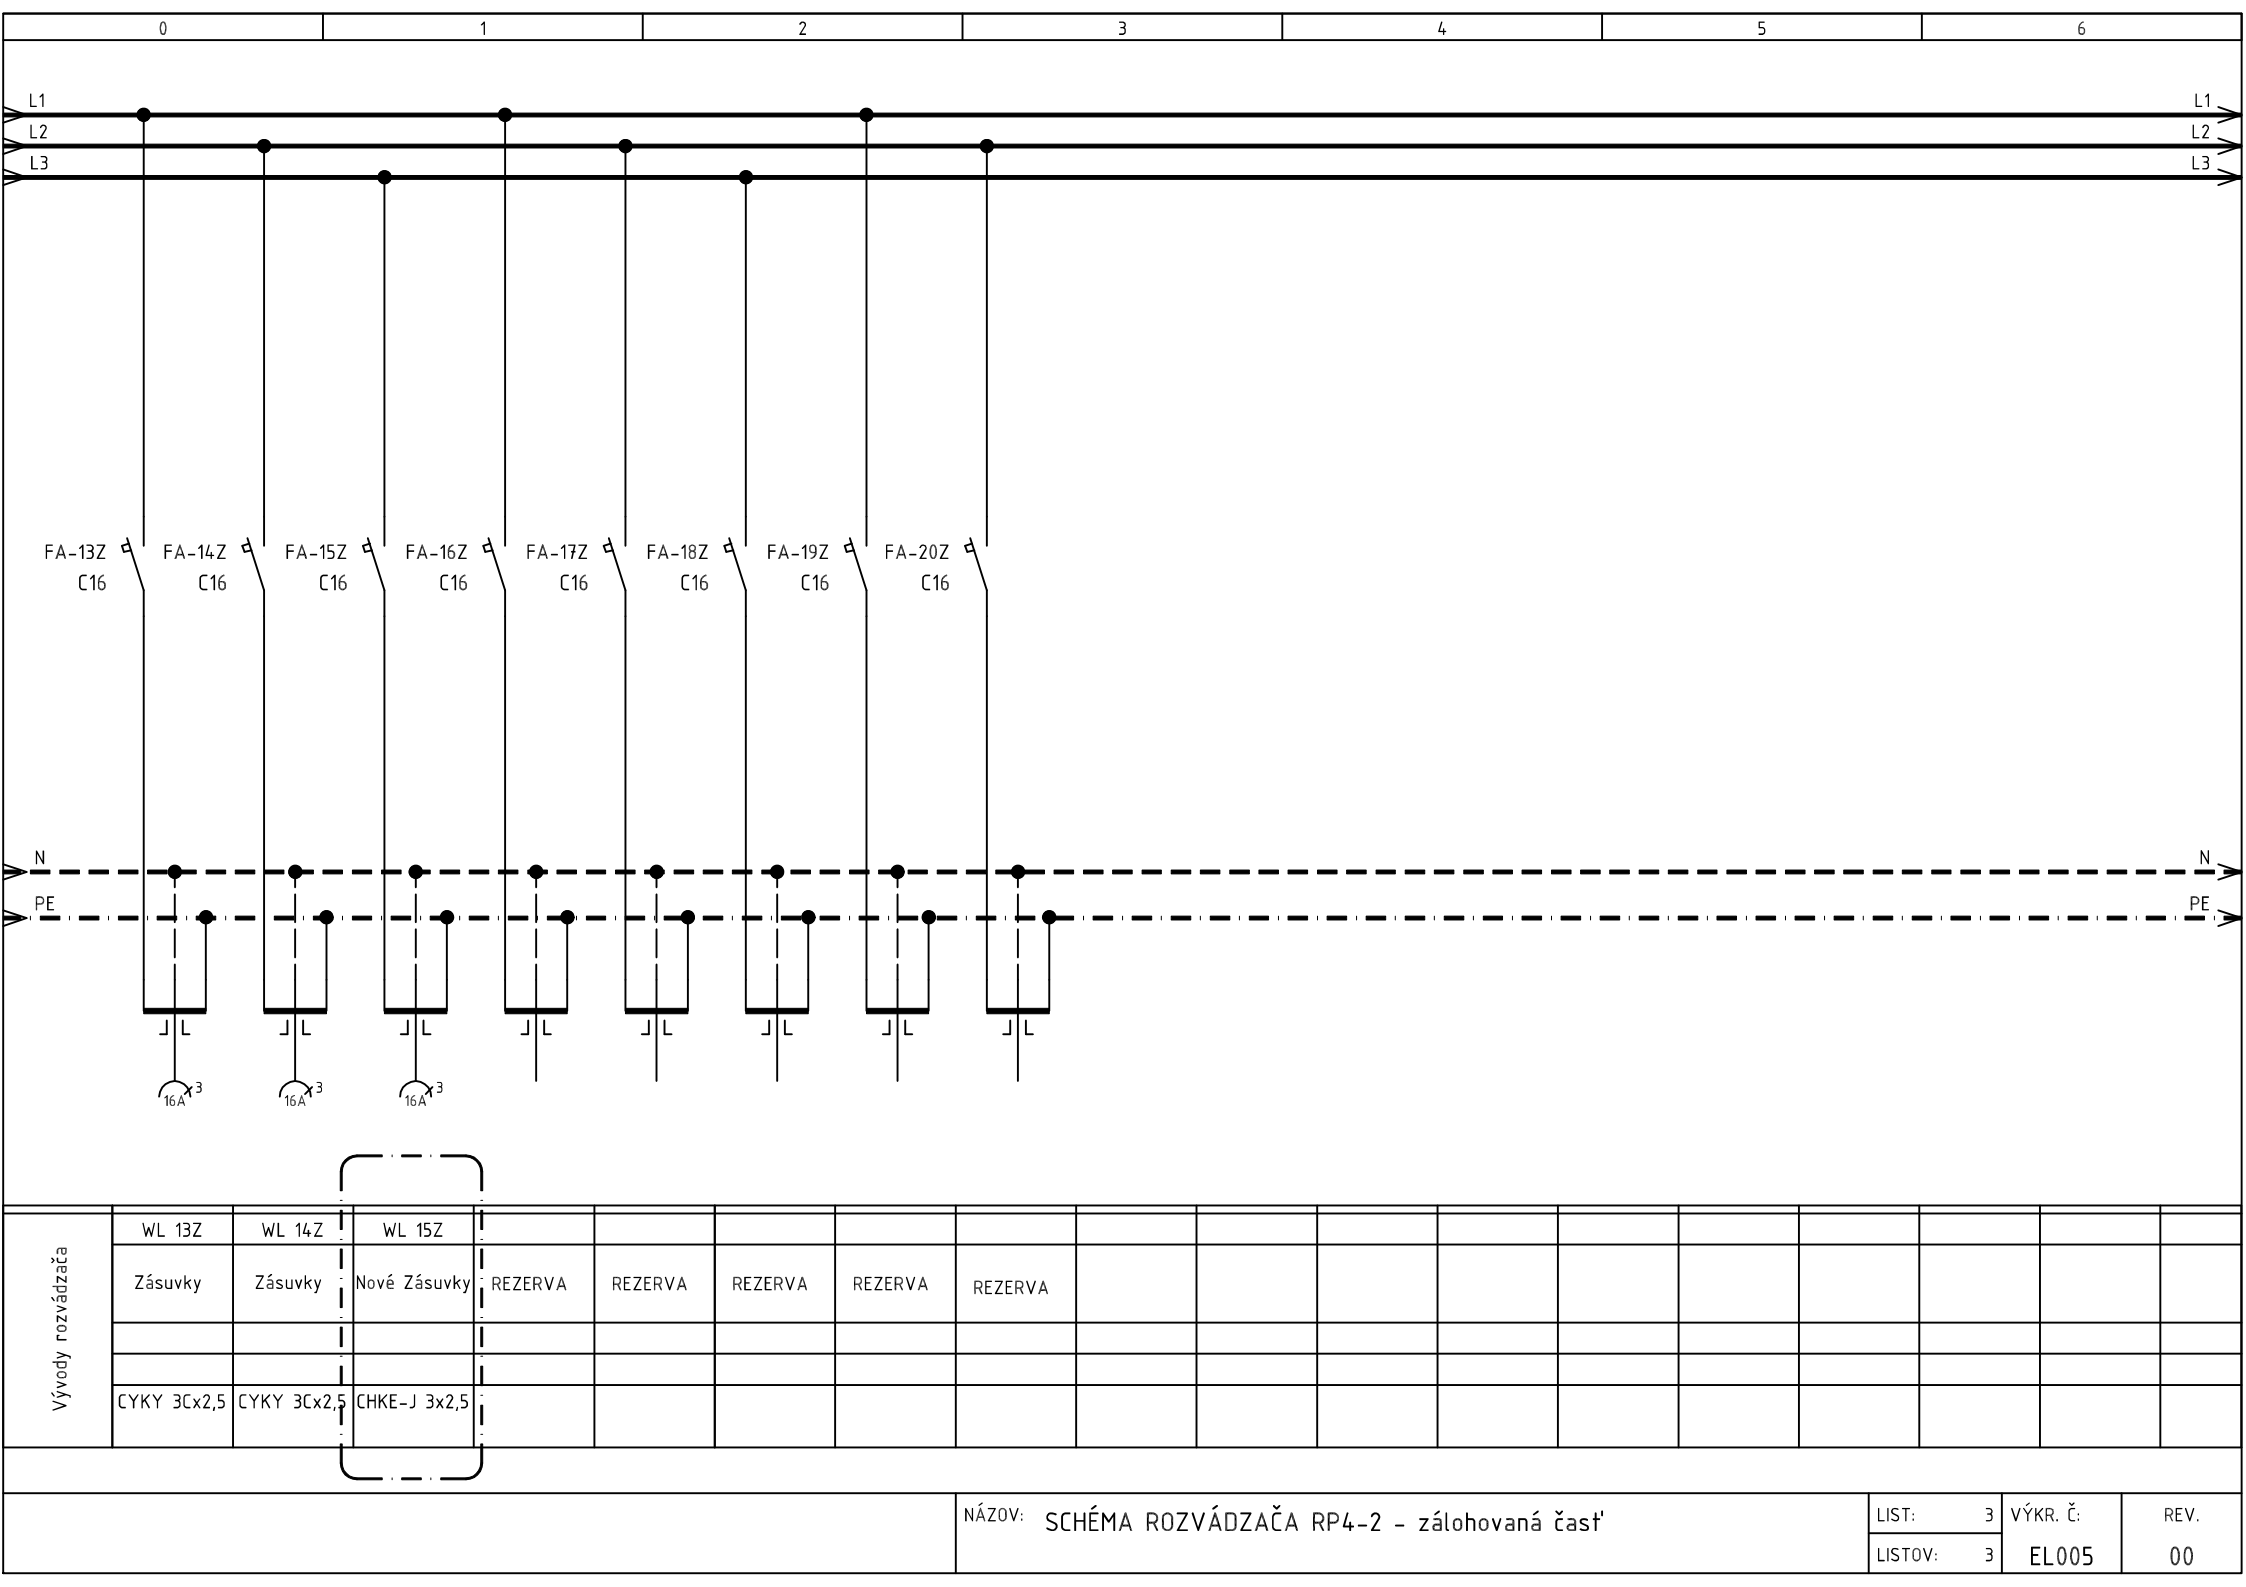

Vývody rozvádzače	WL 13Z	WL 14Z	WL 15Z														
	Zásuvky	Zásuvky	Nové Zásuvky	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA									
	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CHKE-J 3x2,5														

NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP4-2 - zálohovaná část'

LIST:	3	VÝKR. Č:	REV.
LISTOV:	3	EL005	00