


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

- PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA OSADENÁ NA STENE
- TYP: -
- KRYTIE: IP40/20
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: HORE
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 360 x 600 x 170

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Banská Bystrica, Nová 13	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RP 4A	Číslo výkresu : EL003

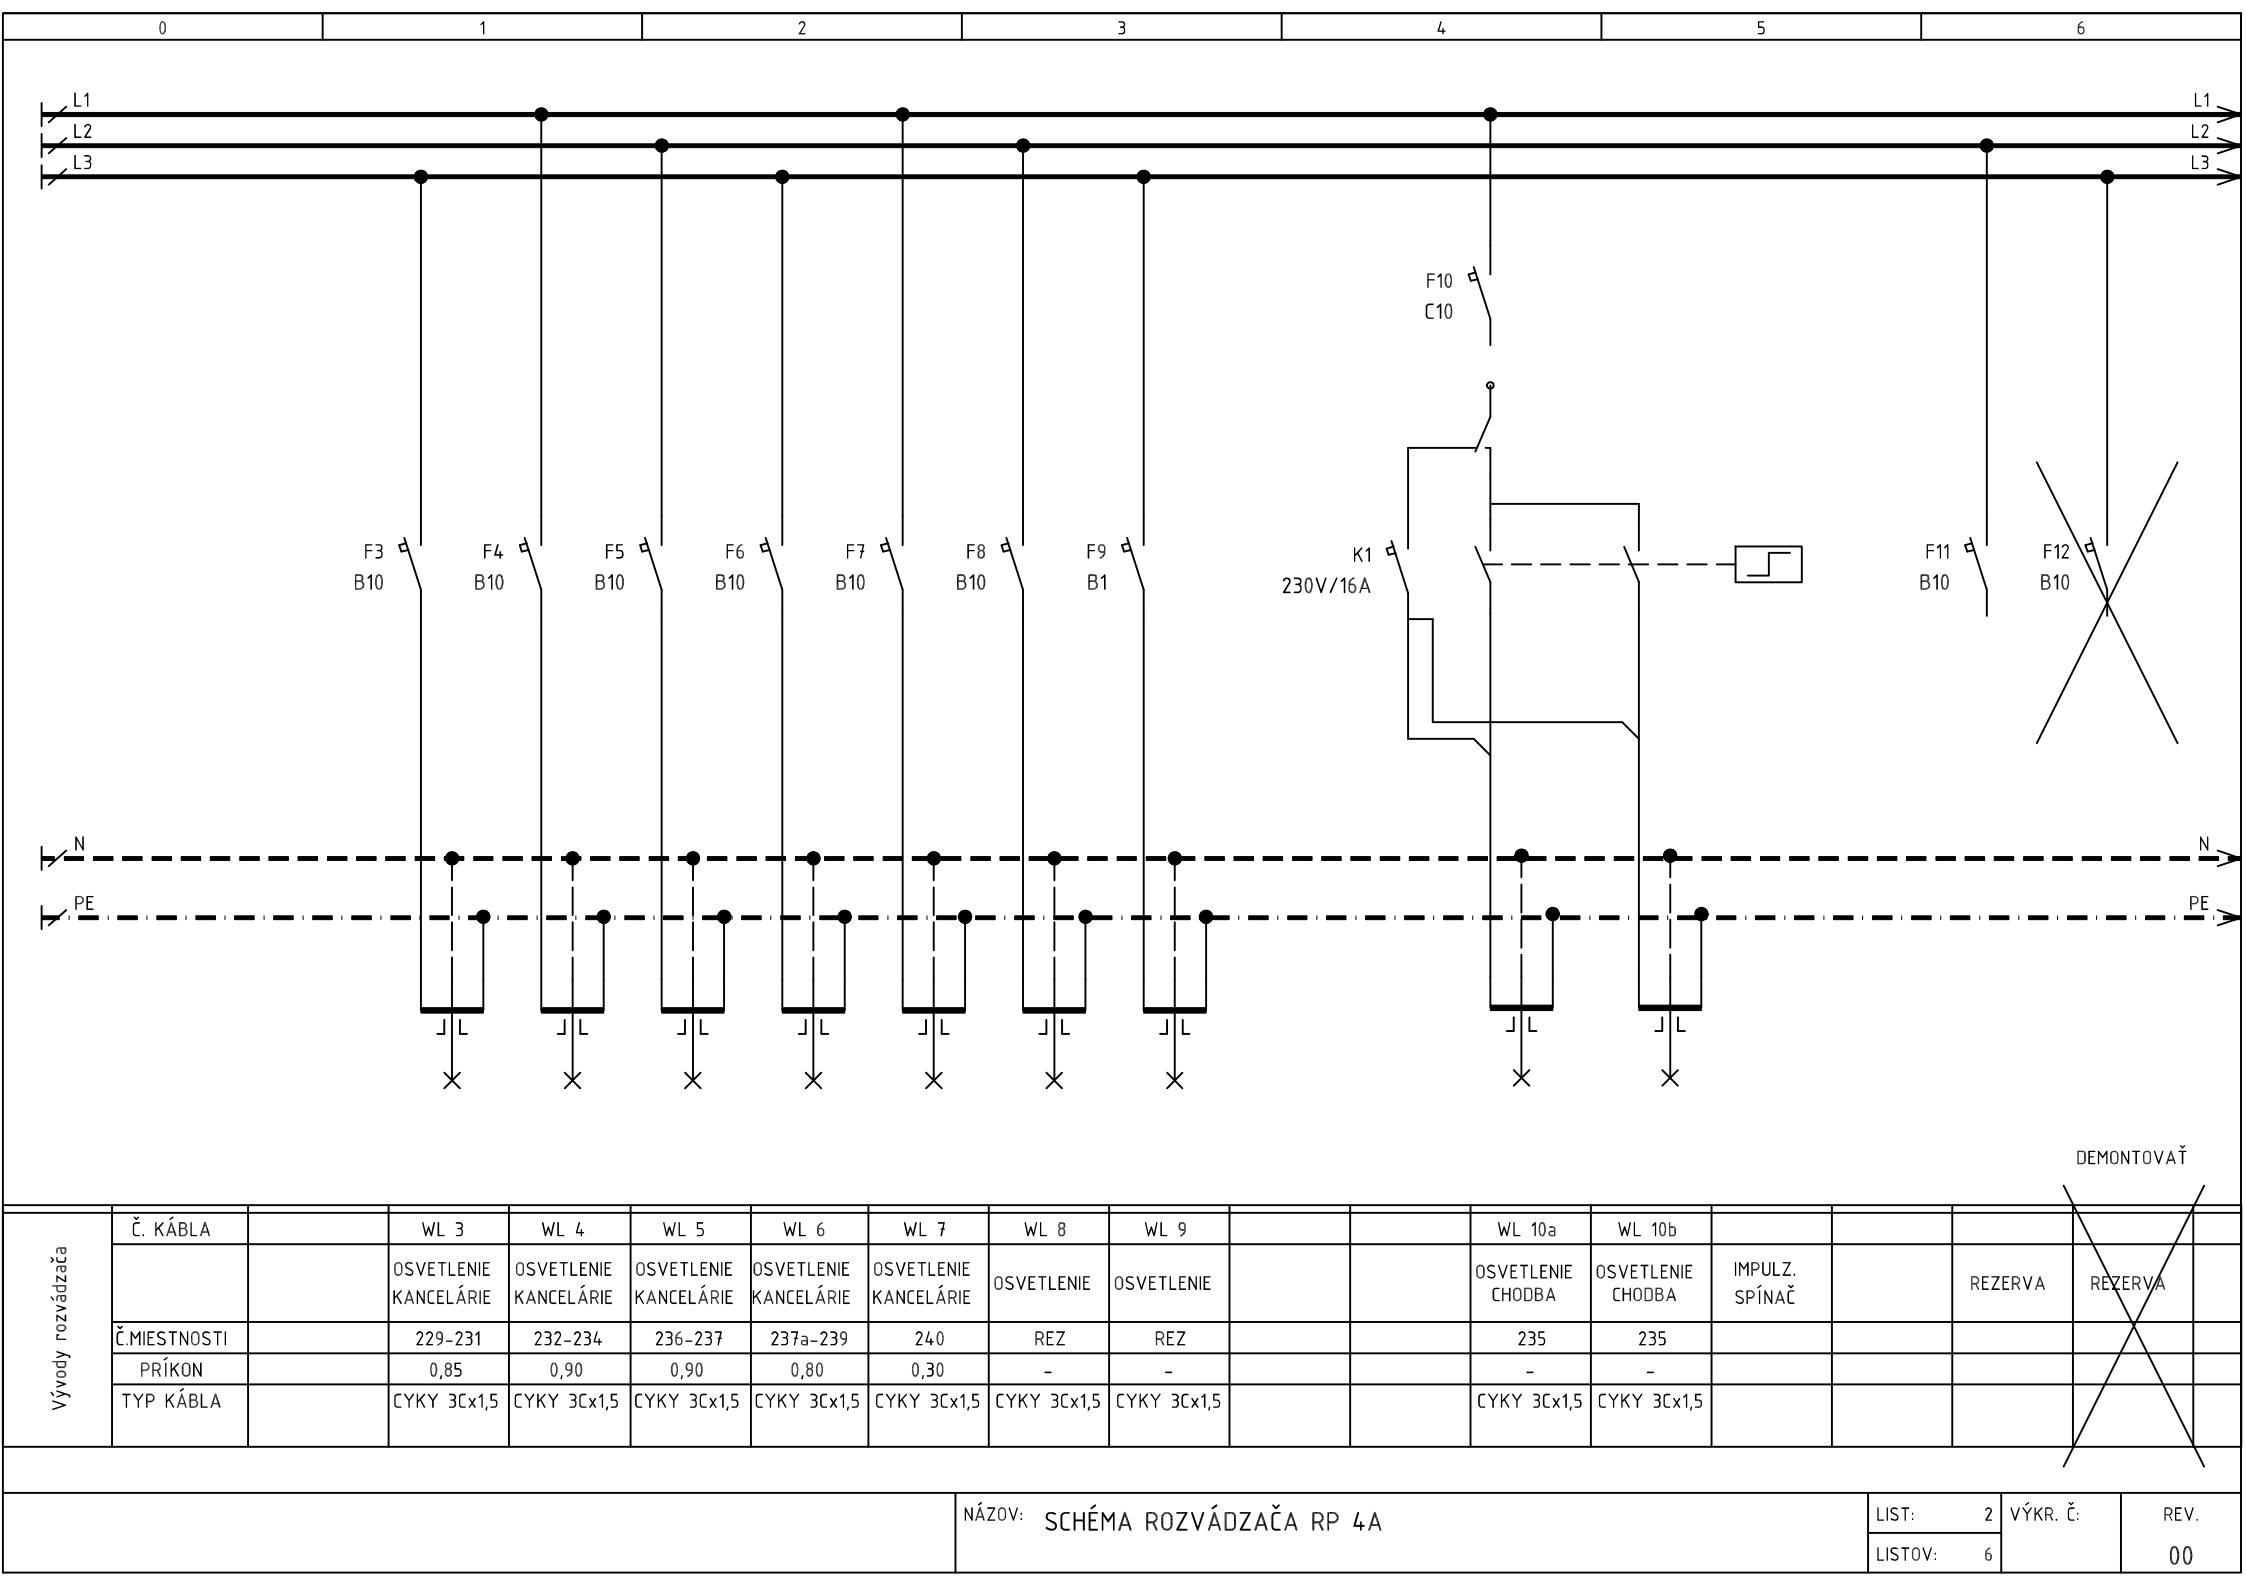

Vývody rozvádzača	Č. KÁBLA		WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9			WL 10a	WL 10b				
			OSVETLENIE KANCELÁRIE	OSVETLENIE KANCELÁRIE	OSVETLENIE KANCELÁRIE	OSVETLENIE KANCELÁRIE	OSVETLENIE KANCELÁRIE	OSVETLENIE	OSVETLENIE			OSVETLENIE CHODBA	OSVETLENIE CHODBA	IMPULZ. SPÍNAČ		REZERVA	REZERVA
	Č.MIESTNOSTI		229-231	232-234	236-237	237a-239	240	REZ	REZ			235	235				
	PRÍKON		0,85	0,90	0,90	0,80	0,30	-	-			-	-				
	TYP KÁBLA		CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5			CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5				

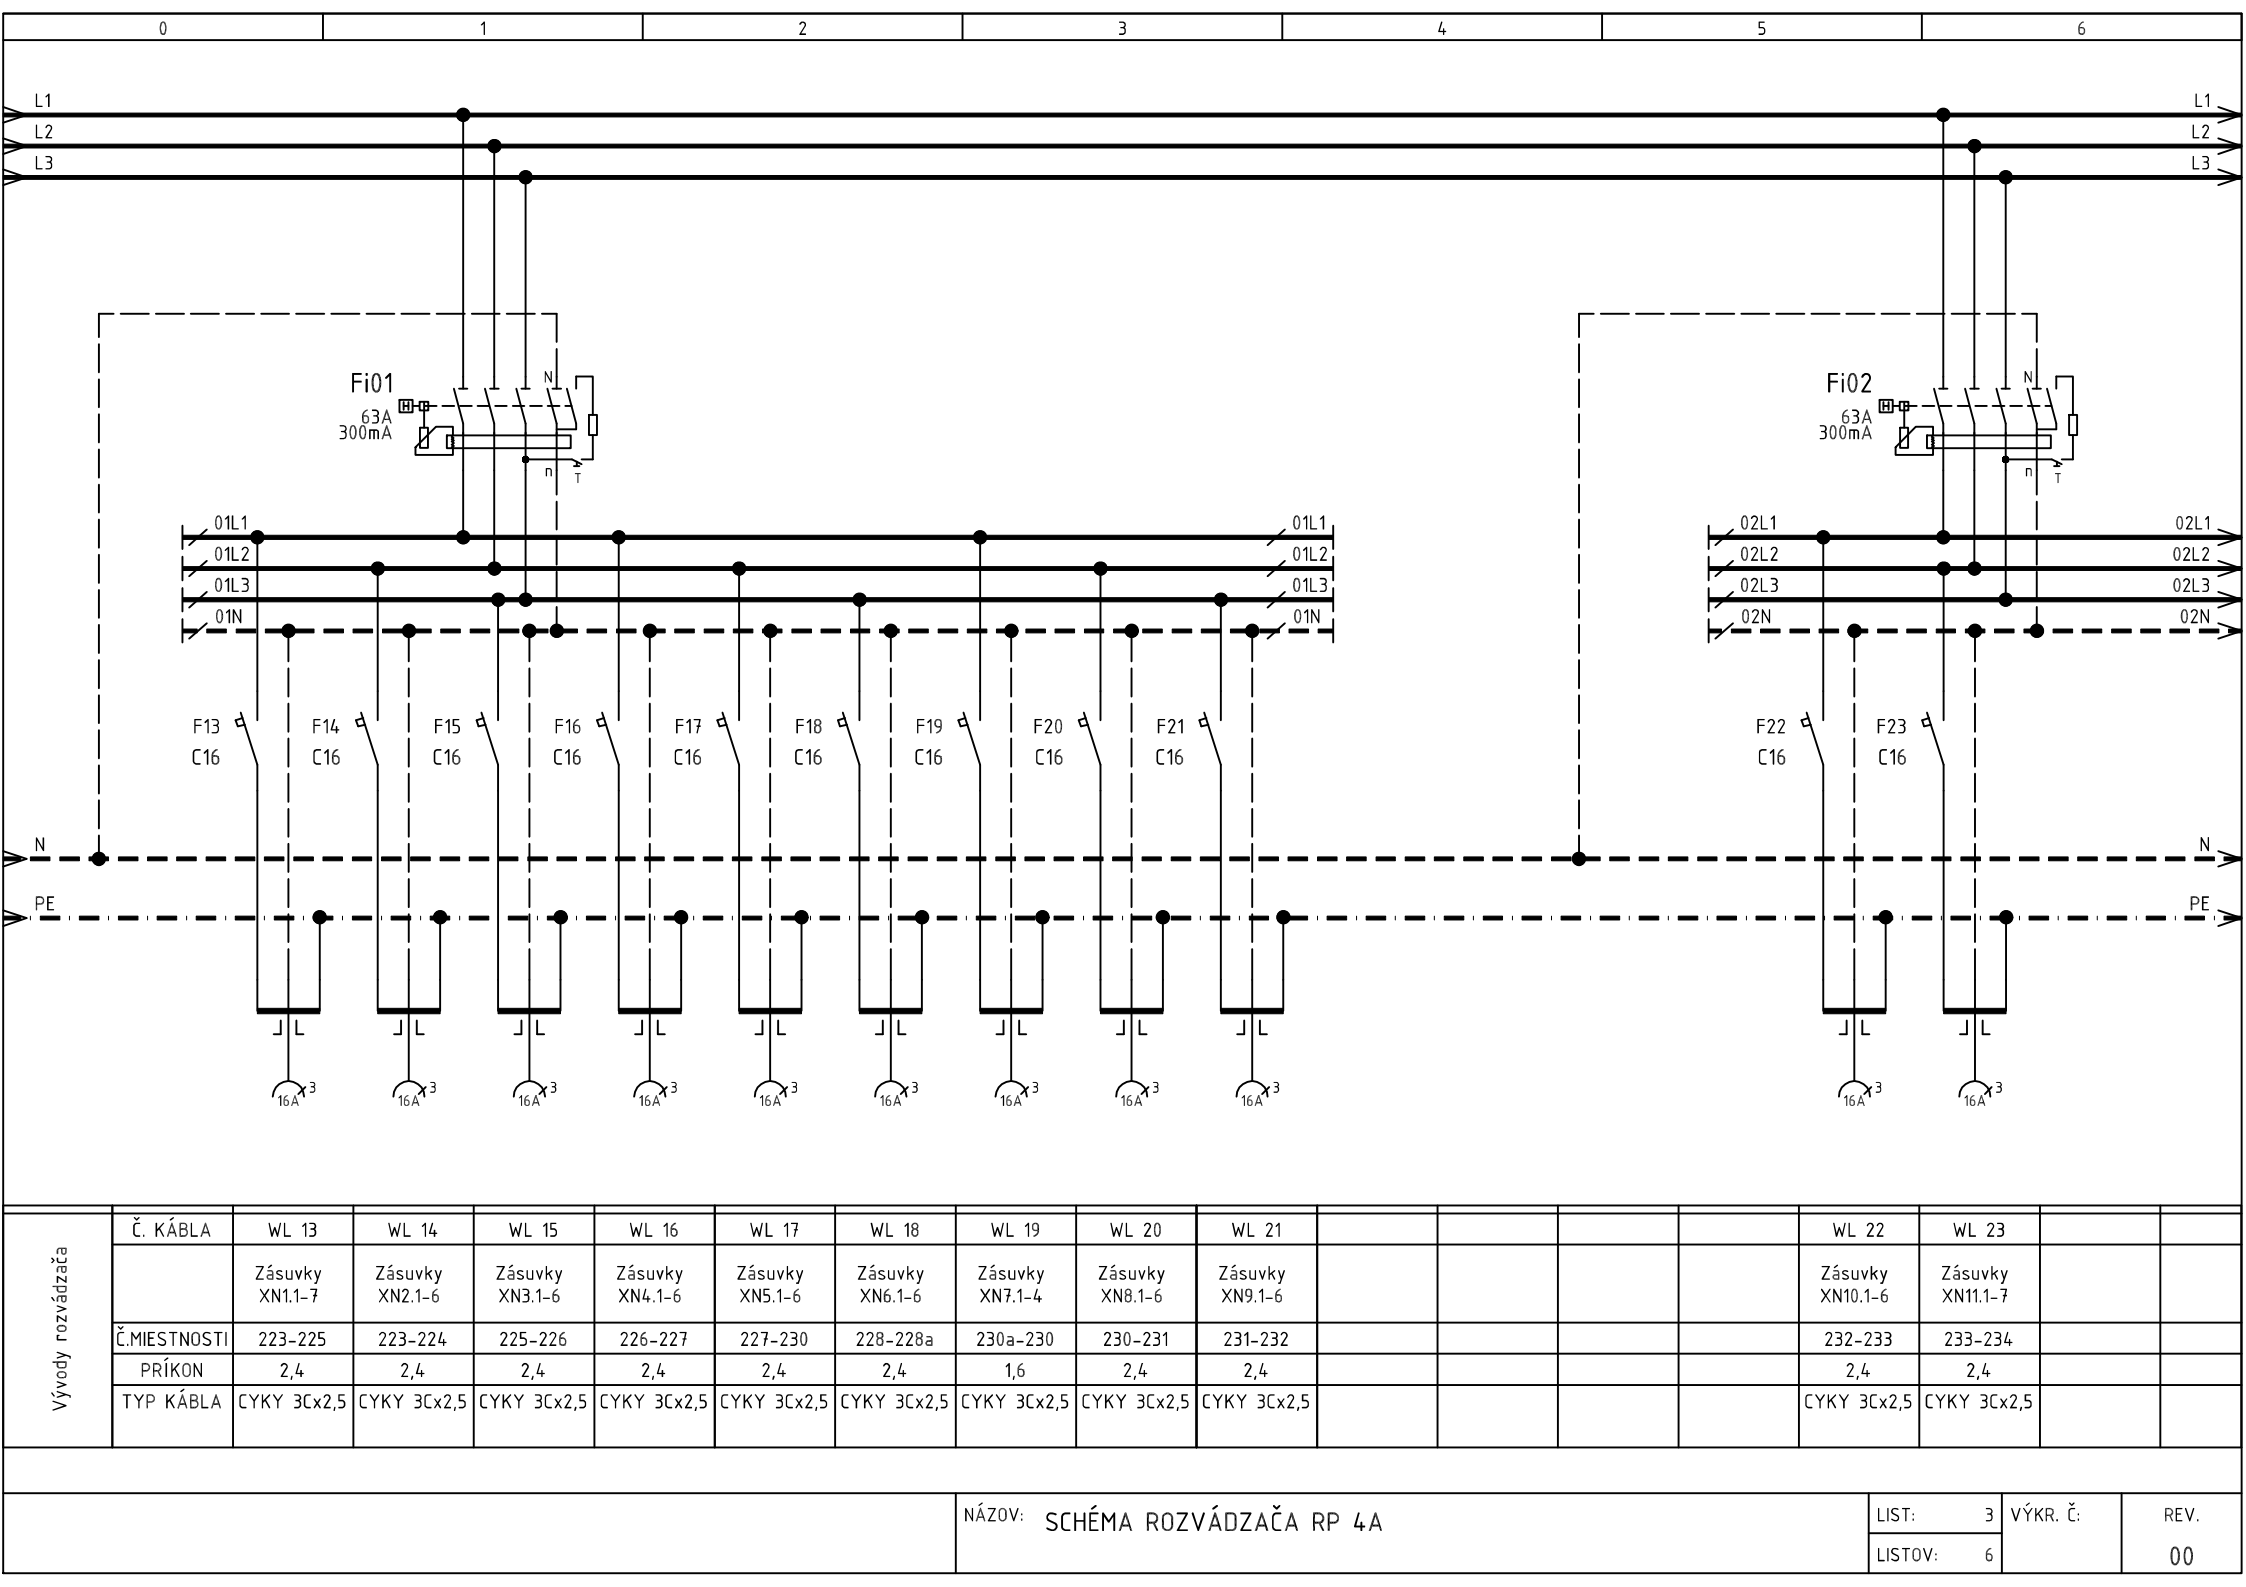

NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP 4A

