

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
- čl. B.2 Prekážkami
- čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA

TYP:


KRYTIE: IP40


NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: HORE


ROZMERY (Š x V x H mm) 660 x 660 x 150

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Nitra, Vodná 33	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač R2	Číslo výkresu : EL002

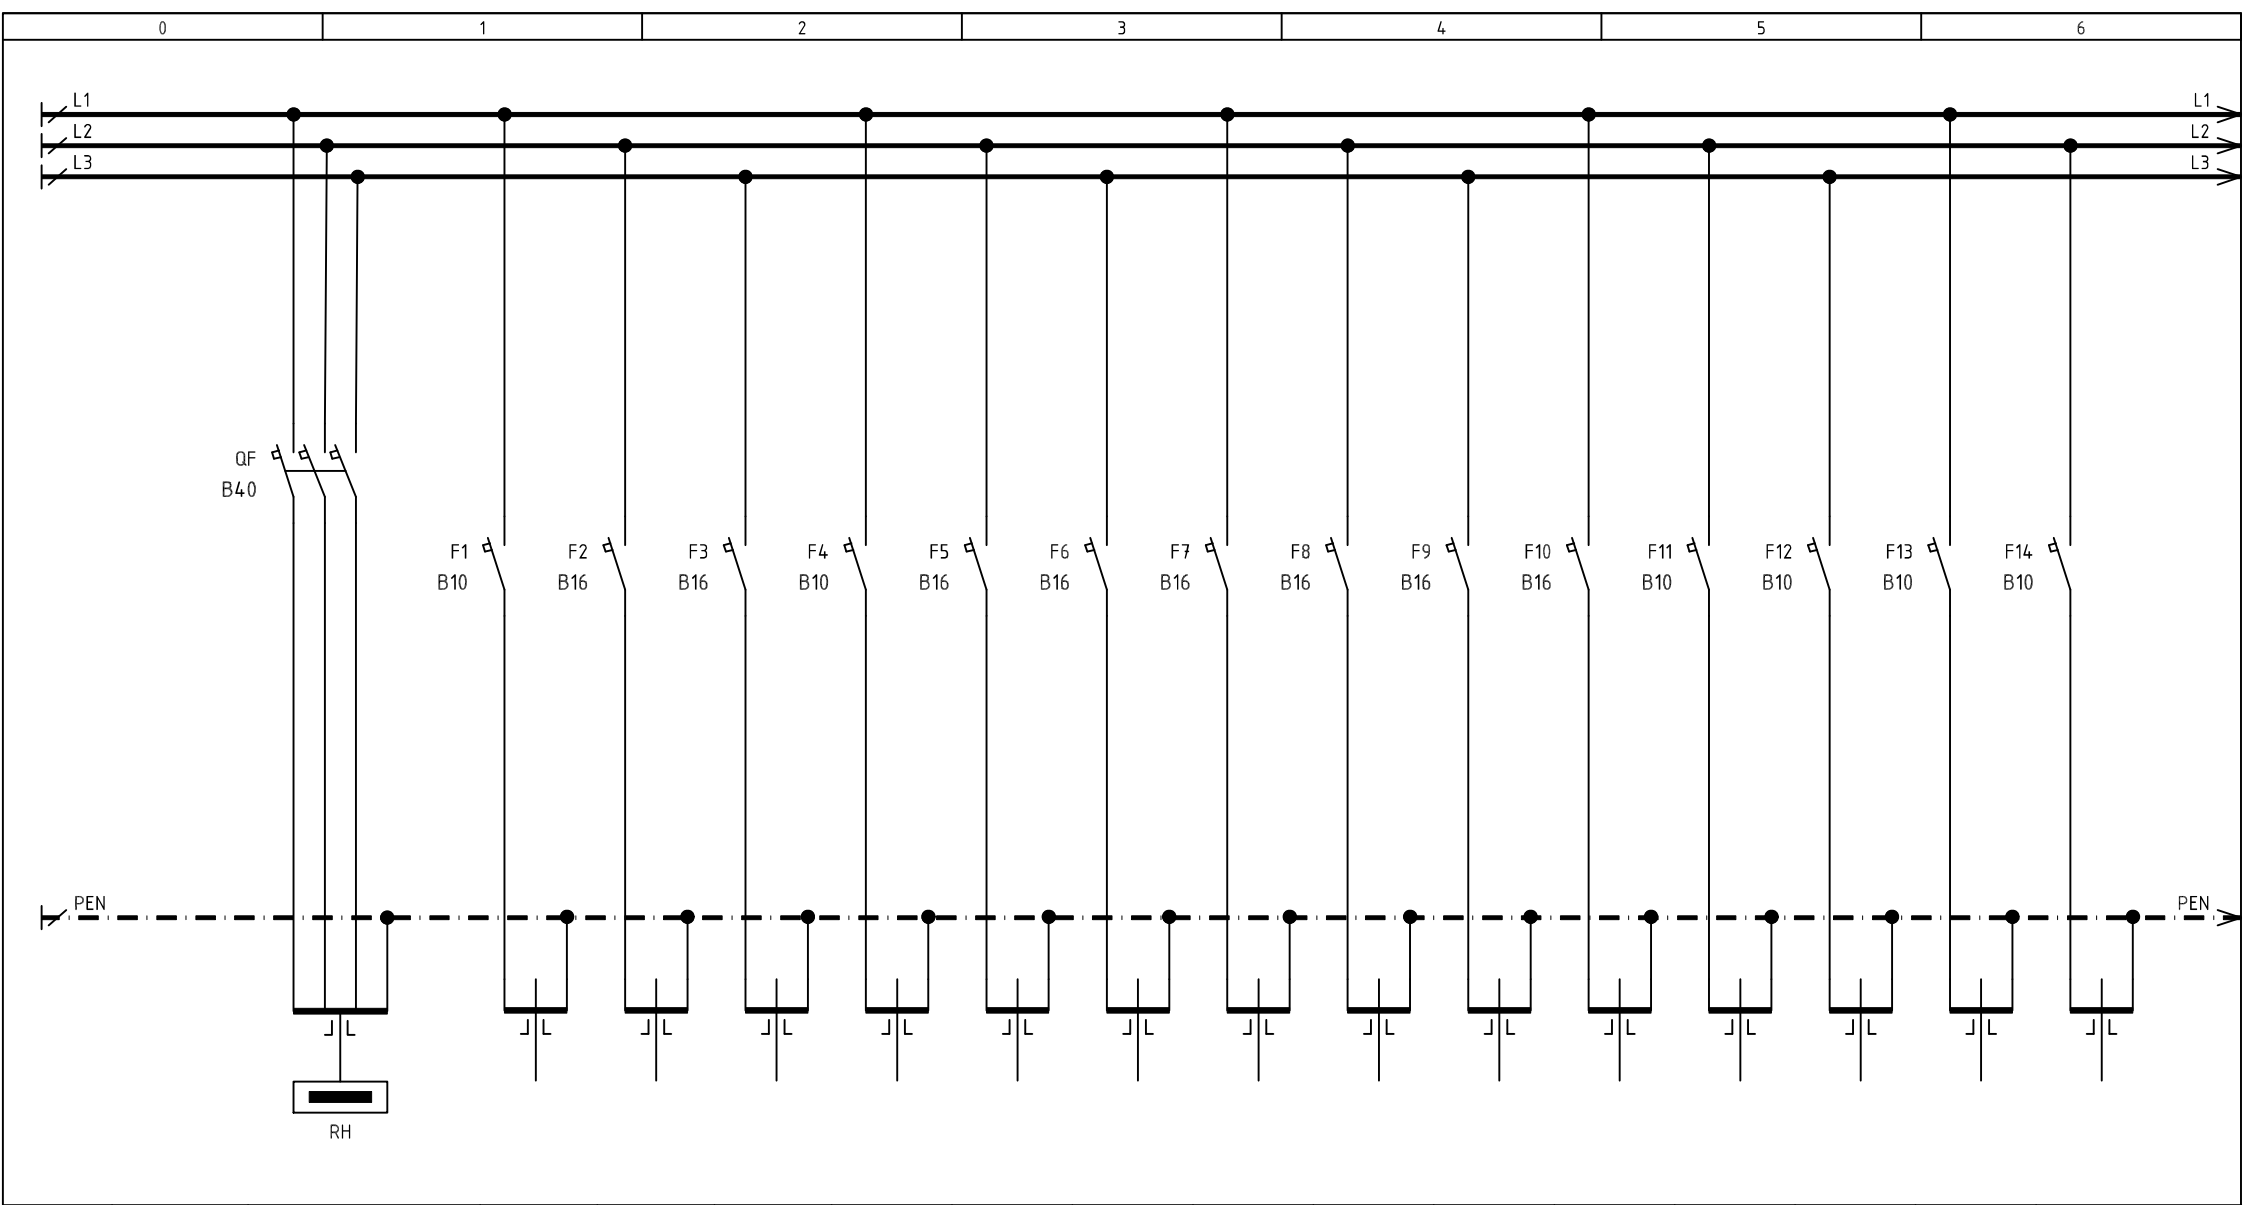

Vývody rozváděče	Názov :	WL R2	WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	WL 11	WL 12	WL 13	WL 14
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH														
	Príkón (Pi) :															
	Poznámka :				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Typ :	AYKY 4Bx10														

												NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA R2				LIST: 2	VÝKR. Č:	REV.
																LISTOV: 3	EL002	00

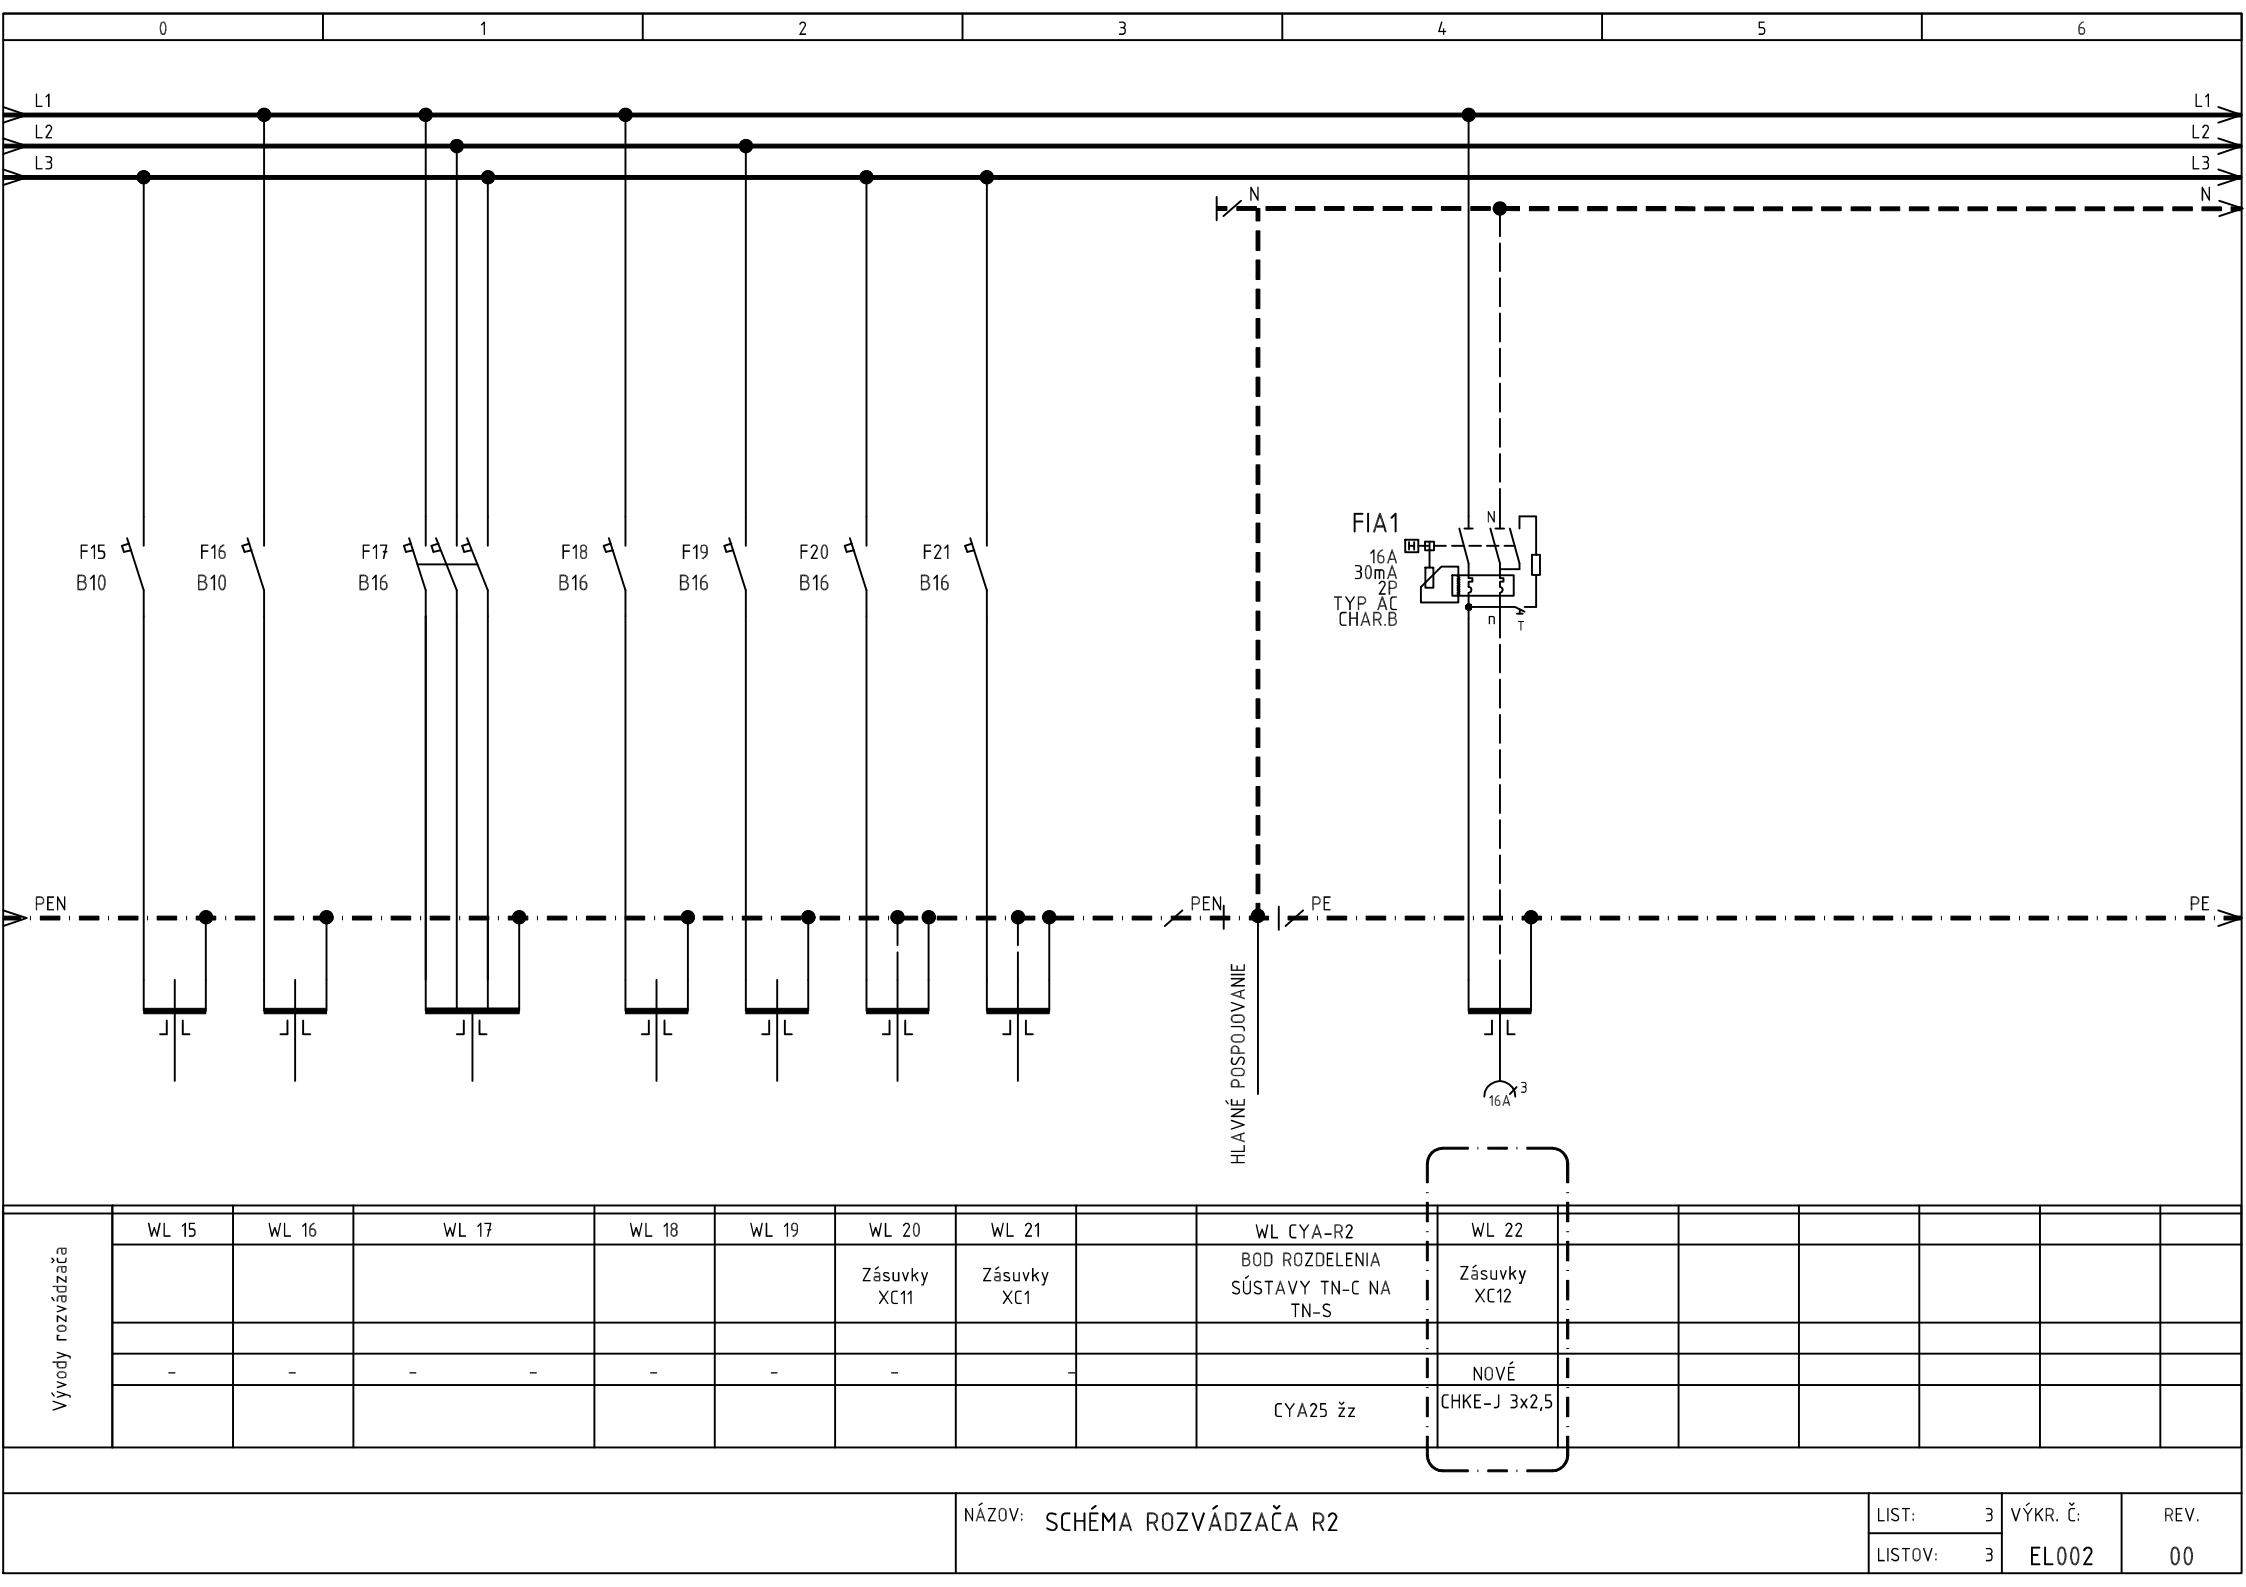

Vývody rozvádzača	WL 15	WL 16	WL 17	WL 18	WL 19	WL 20	WL 21		WL CYA-R2	WL 22					
						Zásuvky XC11	Zásuvky XC1		BOD ROZDELENIA SÚSTAVY TN-C NA TN-S	Zásuvky XC12					
	-	-	-	-	-	-	-	-		NOVÉ					
									CYA25 žz	CHKE-J 3x2,5					