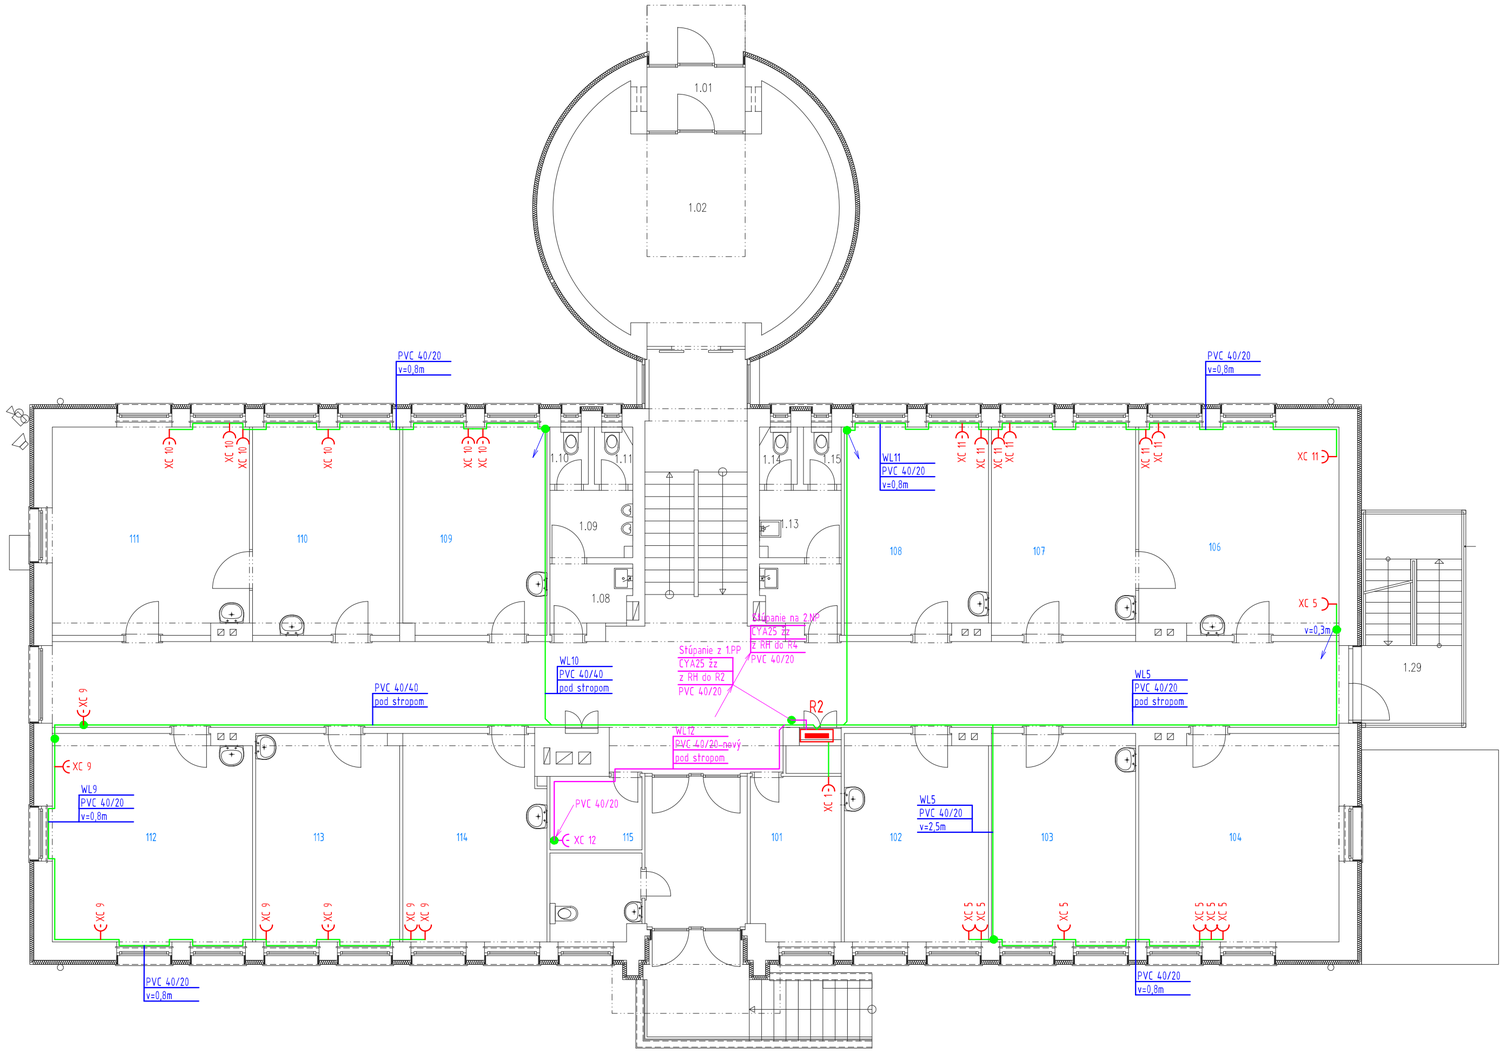

VYSVETLIVKY :

- trasy silnoprúdových elektrických rozvodov pre PC sieť
- trasy silnoprúdových elektrických rozvodov pre PC sieť - nové

XC1 - silnoprúdová elekrická zásuvka dvojitá 2x230V/16A - nová

XC1 - silnoprúdová elekrická zásuvka dvojitá 2x230V/16A

XC1 - silnoprúdová elekrická zásuvka jednoduchá 230V/16A

R3 - silnoprúdový elektrický rozvádzač pre PC sieť

- stúpanie alebo klesanie trasy

WL1 - kábel CYKY-J 3x2,5
WLR3 - kábel CYKY 4Bx16 vedený z HR k podružnému R3
WLx - kábel CHKE-R-J 3x2,5 - nové Káble

POZNÁMKY:

Napäťová sústava 3 NPE, 230V/400V, 50Hz, TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Ochrana izolovaním živých častí, ochrana krytmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Samočinným odpojením napájania

Prostredie podľa STN 33 2000-5-51:2007 - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY
- rozvody sú realizované uložením káblov do PVC žľabov
- silnoprúdové el. zásuvky inštalované vo výške cca 0,5m

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko		Zákazkové číslo :2024120017-002
Mierka : 1:100	Objednávatel : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica		
Počet A4 : 3	Stavba : Daňový úrad Nitra, Vodná 33		
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť		
GITY	Názov výkresu : Pôdorys 1.NP		Číslo výkresu : EL101