


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA


- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
  - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
  - čl. B.2 Prekážkami
  - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
  - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
  - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:


- PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA OSADENÁ V STENE
- TYP: -
- KRYTIE: IP41/30
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 360 x 600 x 170

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 5	Stavba : Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RS42	Číslo výkresu : EL008




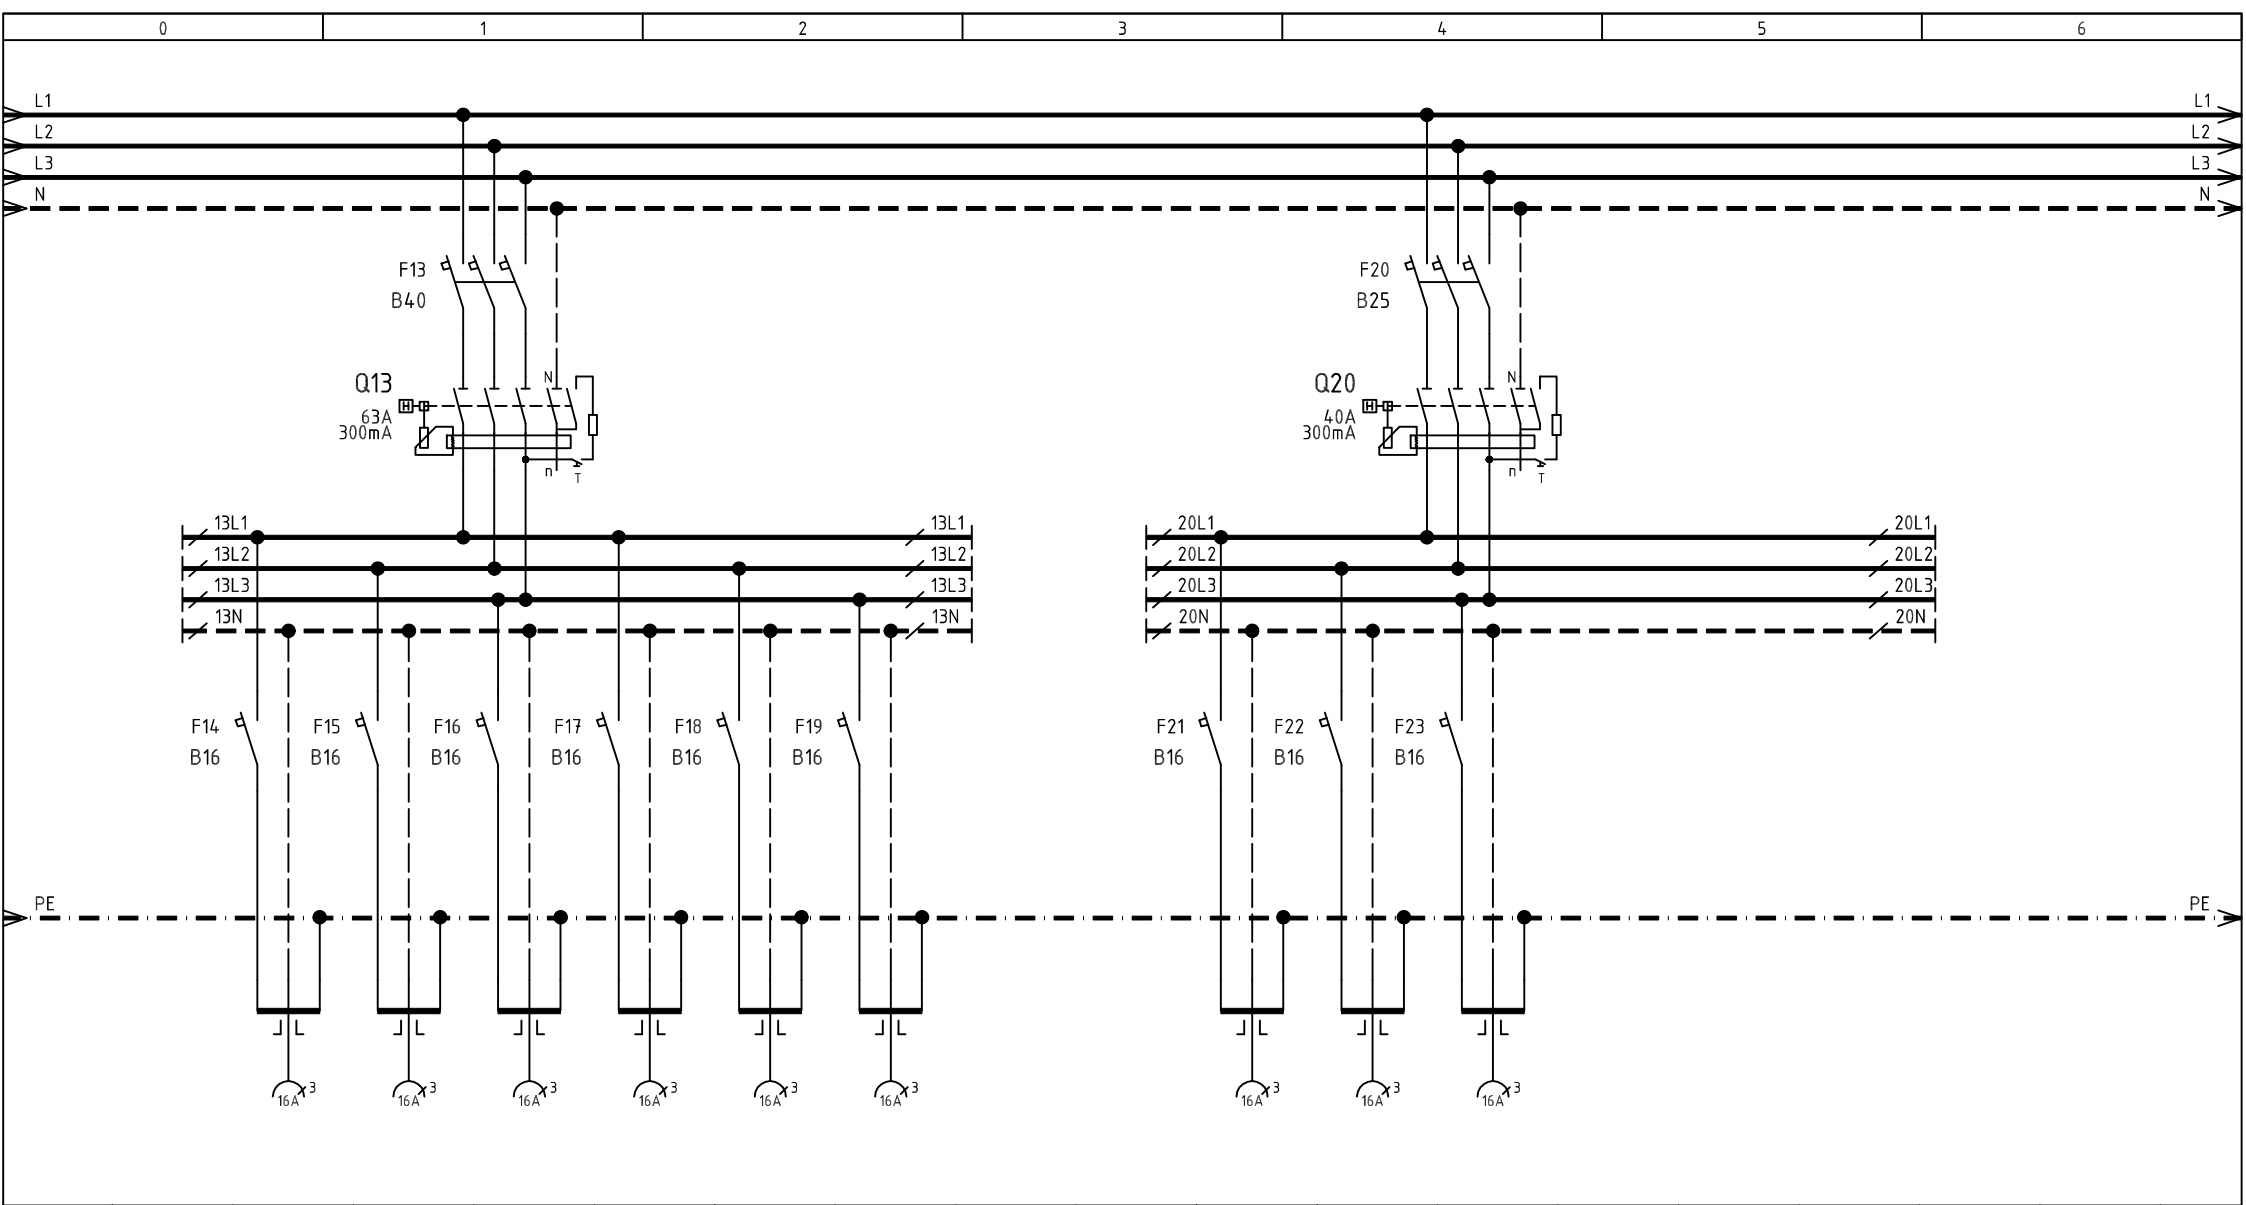

Vývody rozvádzača		WL 14	WL 15	WL 16	WL 17	WL 18	WL 19			WL 21	WL 22	WL 23						
		Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky			Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky						
		-	-	-	-	-	-			-	-	-						
		CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5			CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5						

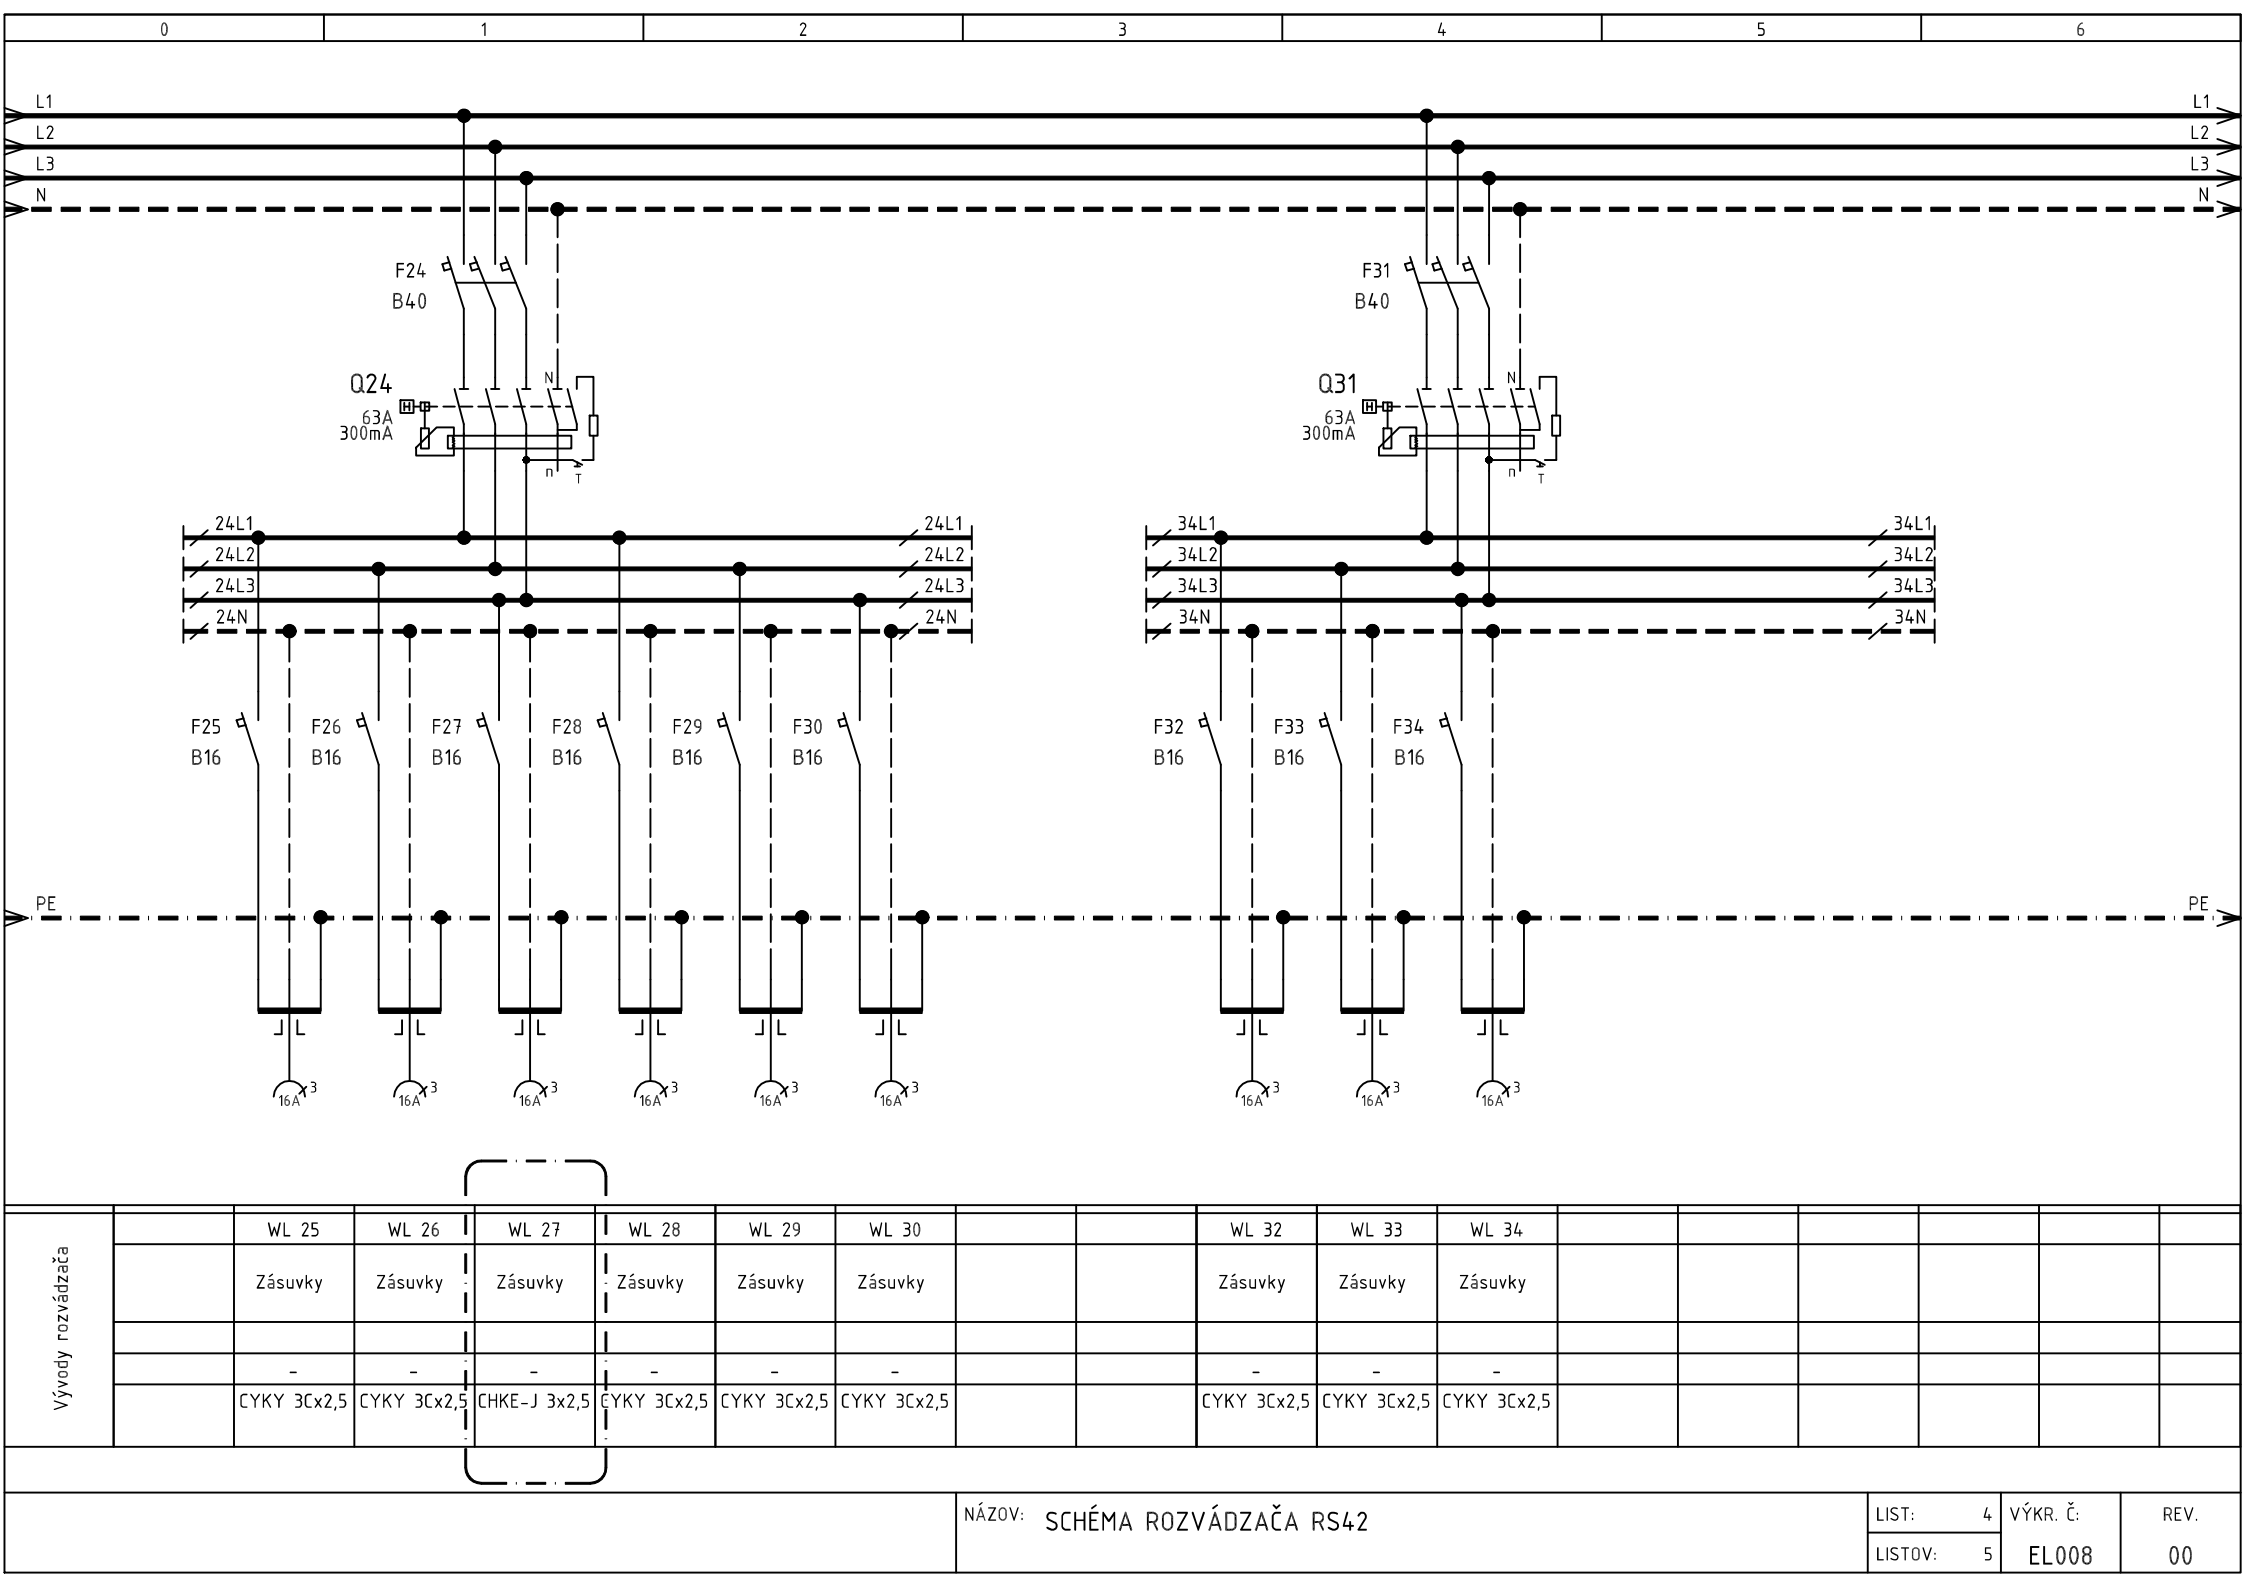

NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS42

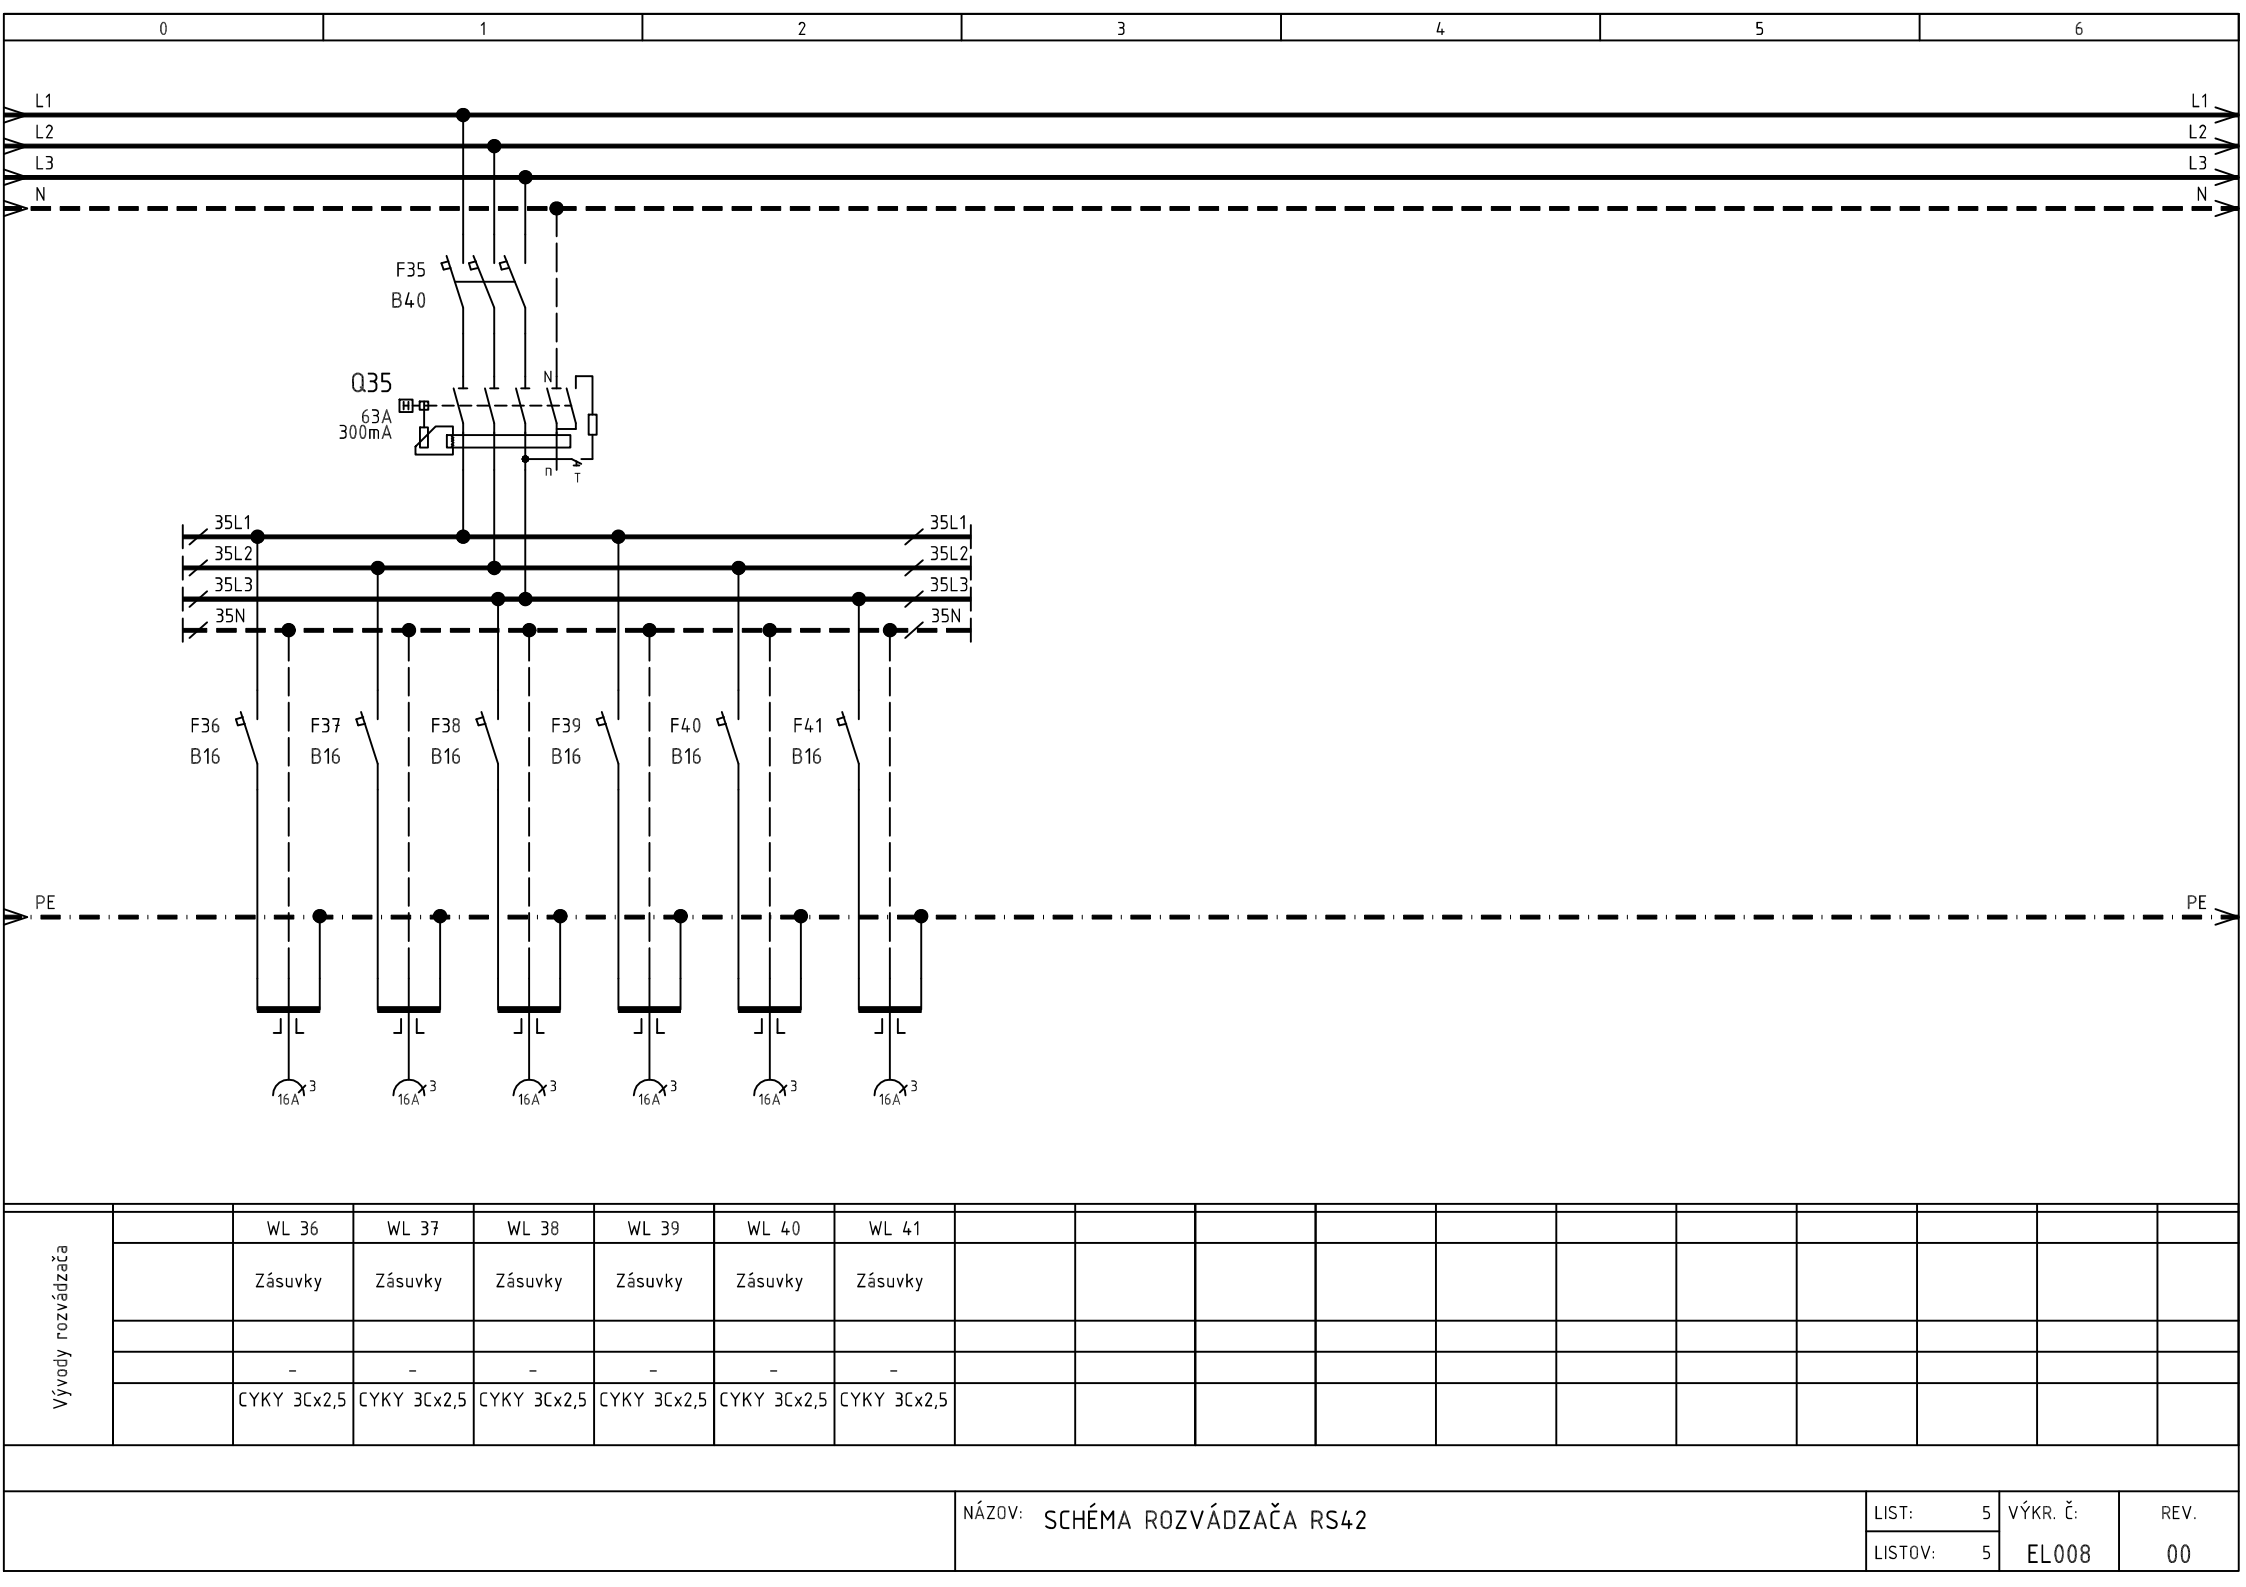

Vývody rozváděče		WL 36	WL 37	WL 38	WL 39	WL 40	WL 41										
		Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky										
		-	-	-	-	-	-										
		CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5										