


12. POSCHODIE

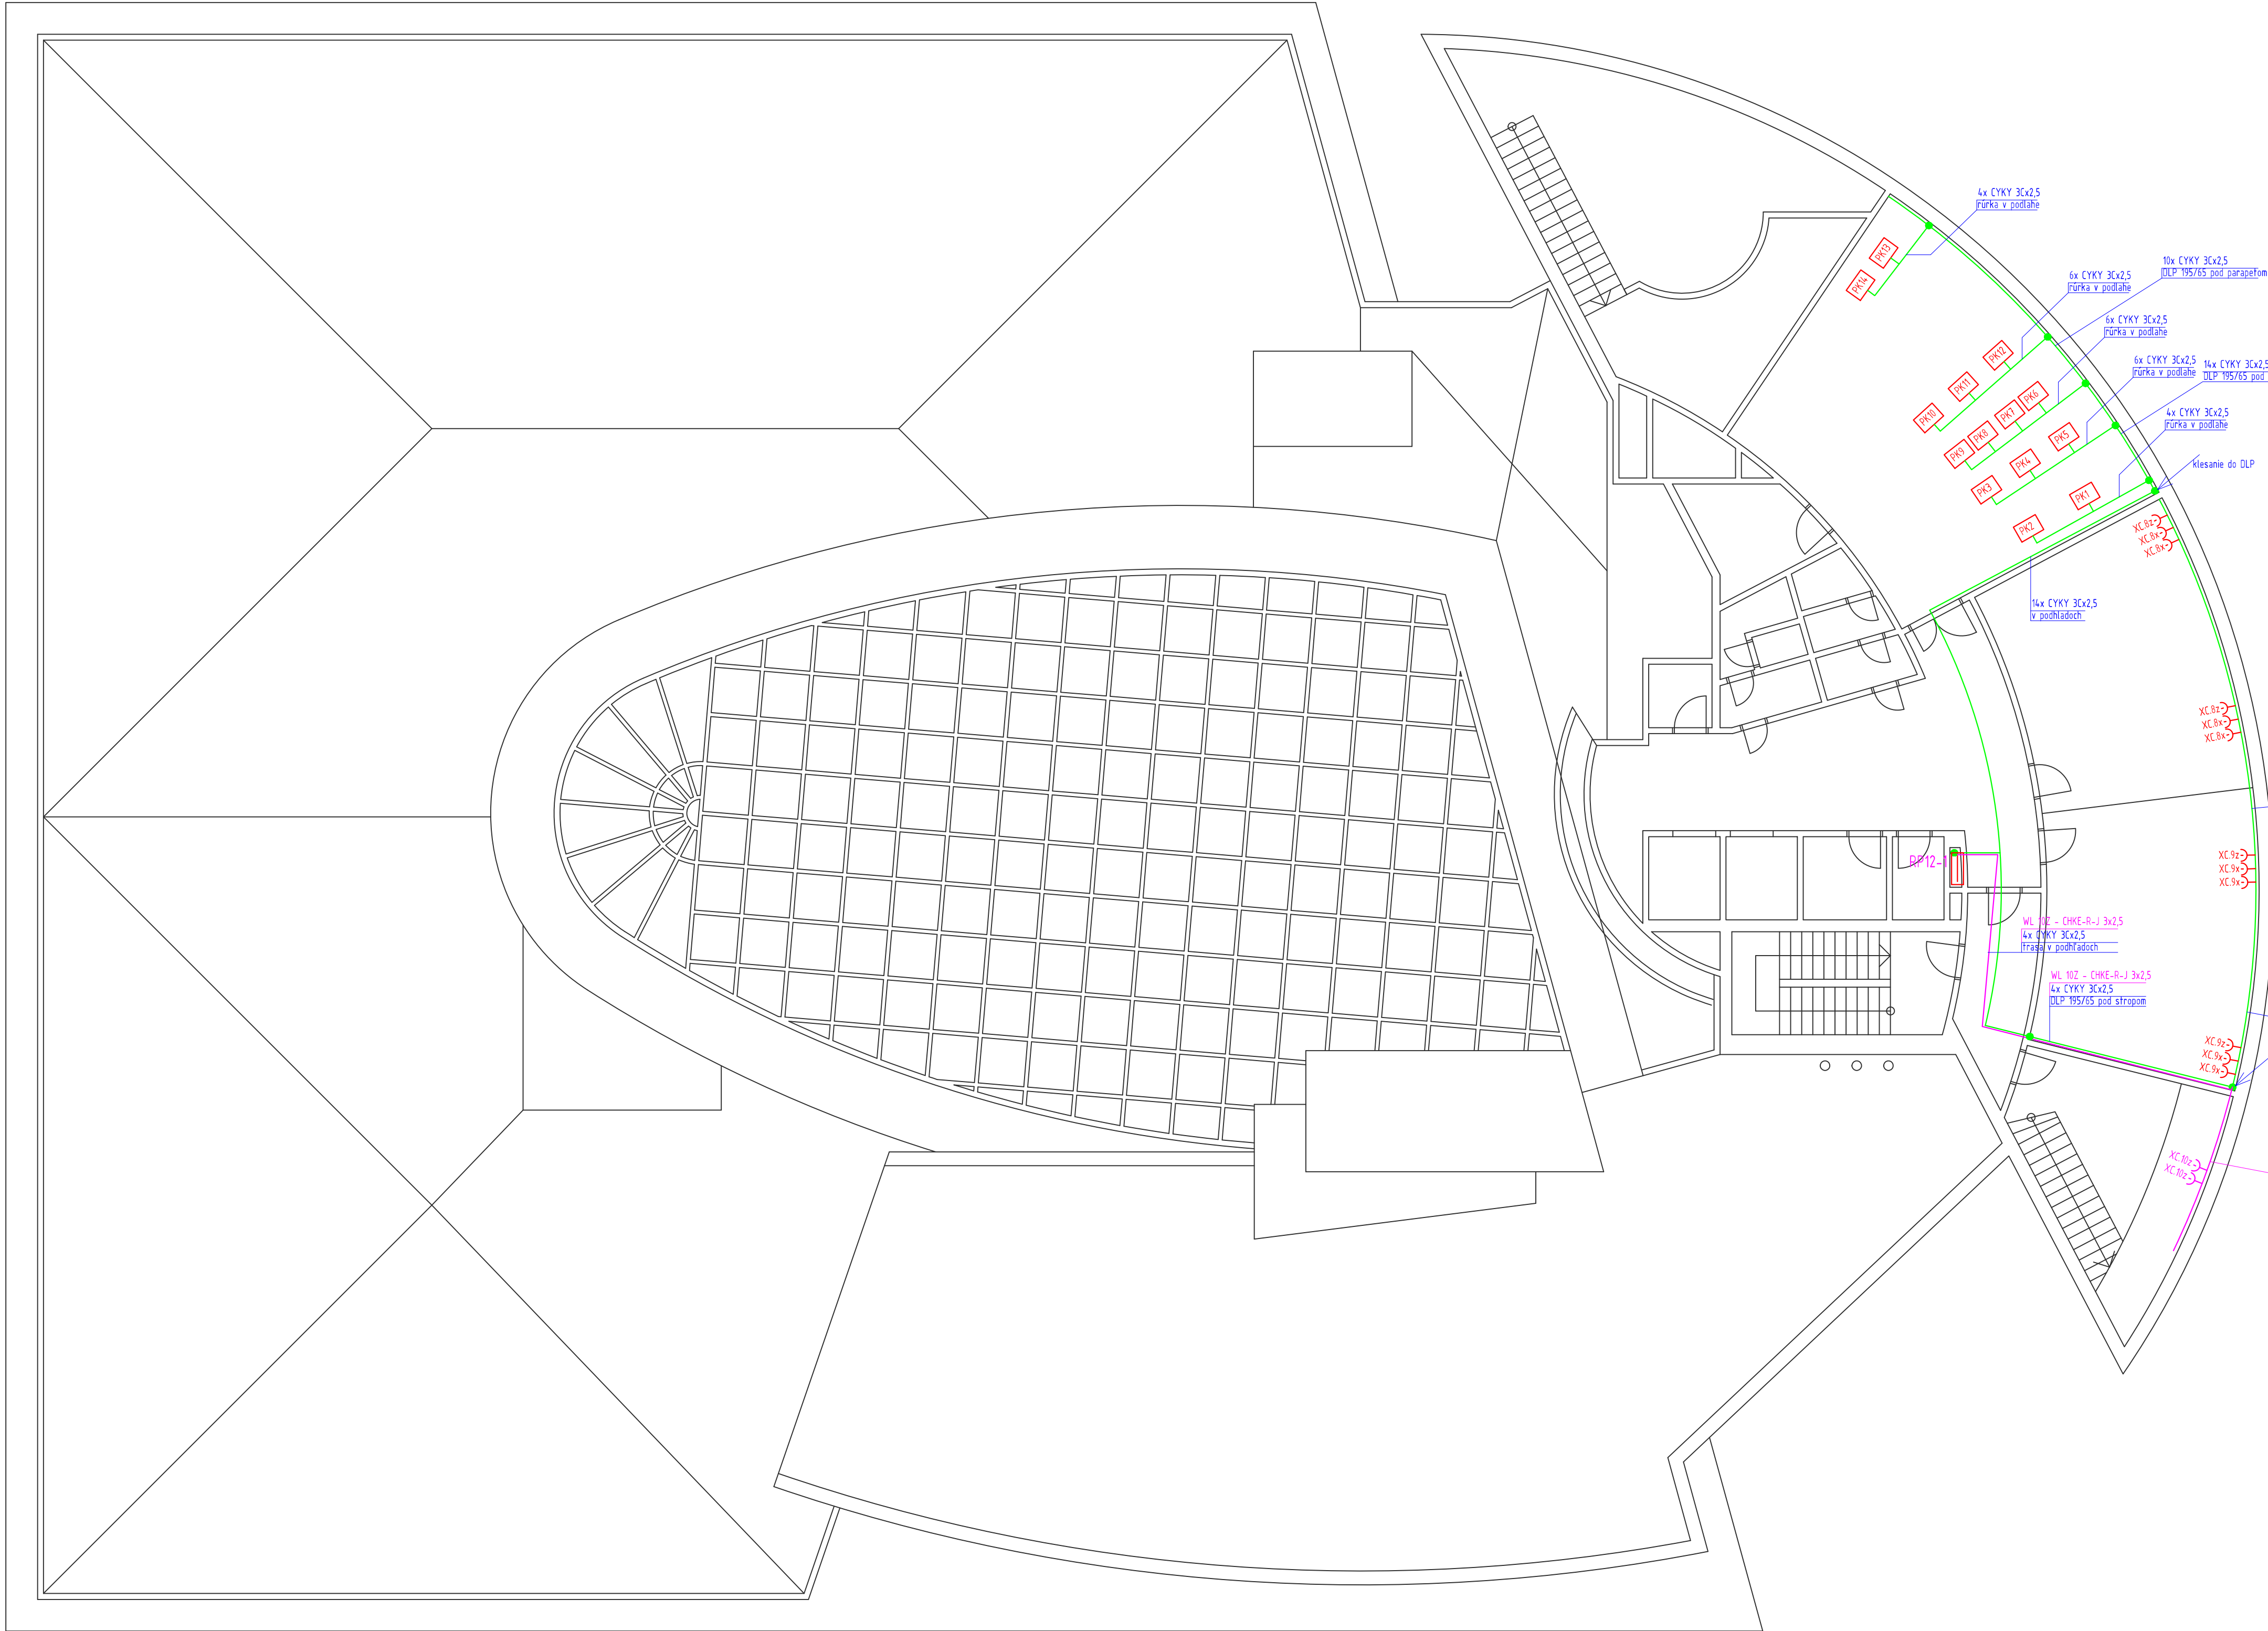

Osadenie podlahových kaziet:

číslo PK	číslo silnoprúdovej zásuvky
PK 1	XC 3x, XC 3x
PK 2	XC 6x, XC 6x
PK 3	XC 7x, XC 7x
PK 4	XC 6x, XC 6x
PK 5	XC 3x, XC 3x
PK 6	XC 2x, XC 2x
PK 7	XC 2x, XC 2x
PK 8	XC 5x, XC 5x
PK 9	XC 7x, XC 7x
PK 10	XC 4x, XC 4x
PK 11	XC 5x, XC 5x
PK 12	XC 1x, XC 1x
PK 13	XC 1x, XC 1x
PK 14	XC 4x, XC 4x

VÝSVETLIVKY :

- trasy silnopráúdových elektrických rozvodov - nová
- silnopráúdová elektrická zásuvka dvojité 2 x 230V/16A - zálohovaná
- silnopráúdová elektrická zásuvka dvojité 2 x 230V/16A - zálohovaná
- silnopráúdová elektrická zásuvka dvojité 2 x 230V/16A - zálohovaná - nová
- silnopráúdová elektrická zásuvka dvojité 2 x 230V/16A - nezálohovaná
- rozložná krabica ASD70 - nová
- zmena výšky, alebo typu trasy
- podlahová kazeta
- silnopráúdový elektrický rozvádzač (napájaný z UPS)
- stúpanie alebo klesanie trasy

POZNÁMKY:

Napájacia sústava 3-N+PE, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S  
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke  
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Ochrana izolovaním živých častí, ochrana krytmi  
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche  
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Samostatným odpojením napájania  
Prostredie podľa STN 33 2000-5-51:2007 - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY  
- rozvody sú realizované uložením káblov do PVC parapetných žľabov a do prídychiek v podlažie

Dátum : 05/2024	Projektovateľ : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : 1:100	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 8	Stavba : DÚ Bratislava, Ševčenkova 32,	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové rozvody pre PC sieť	
Názov výkresu : Pôdorys 13.NP		Číslo výkresu : EL113