


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

- PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA OSADENÁ V STENE
- TYP: -
- KRYTIE: IP41/30
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 360 x 600 x 170

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 5	Stavba : Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RS41	Číslo výkresu : EL007

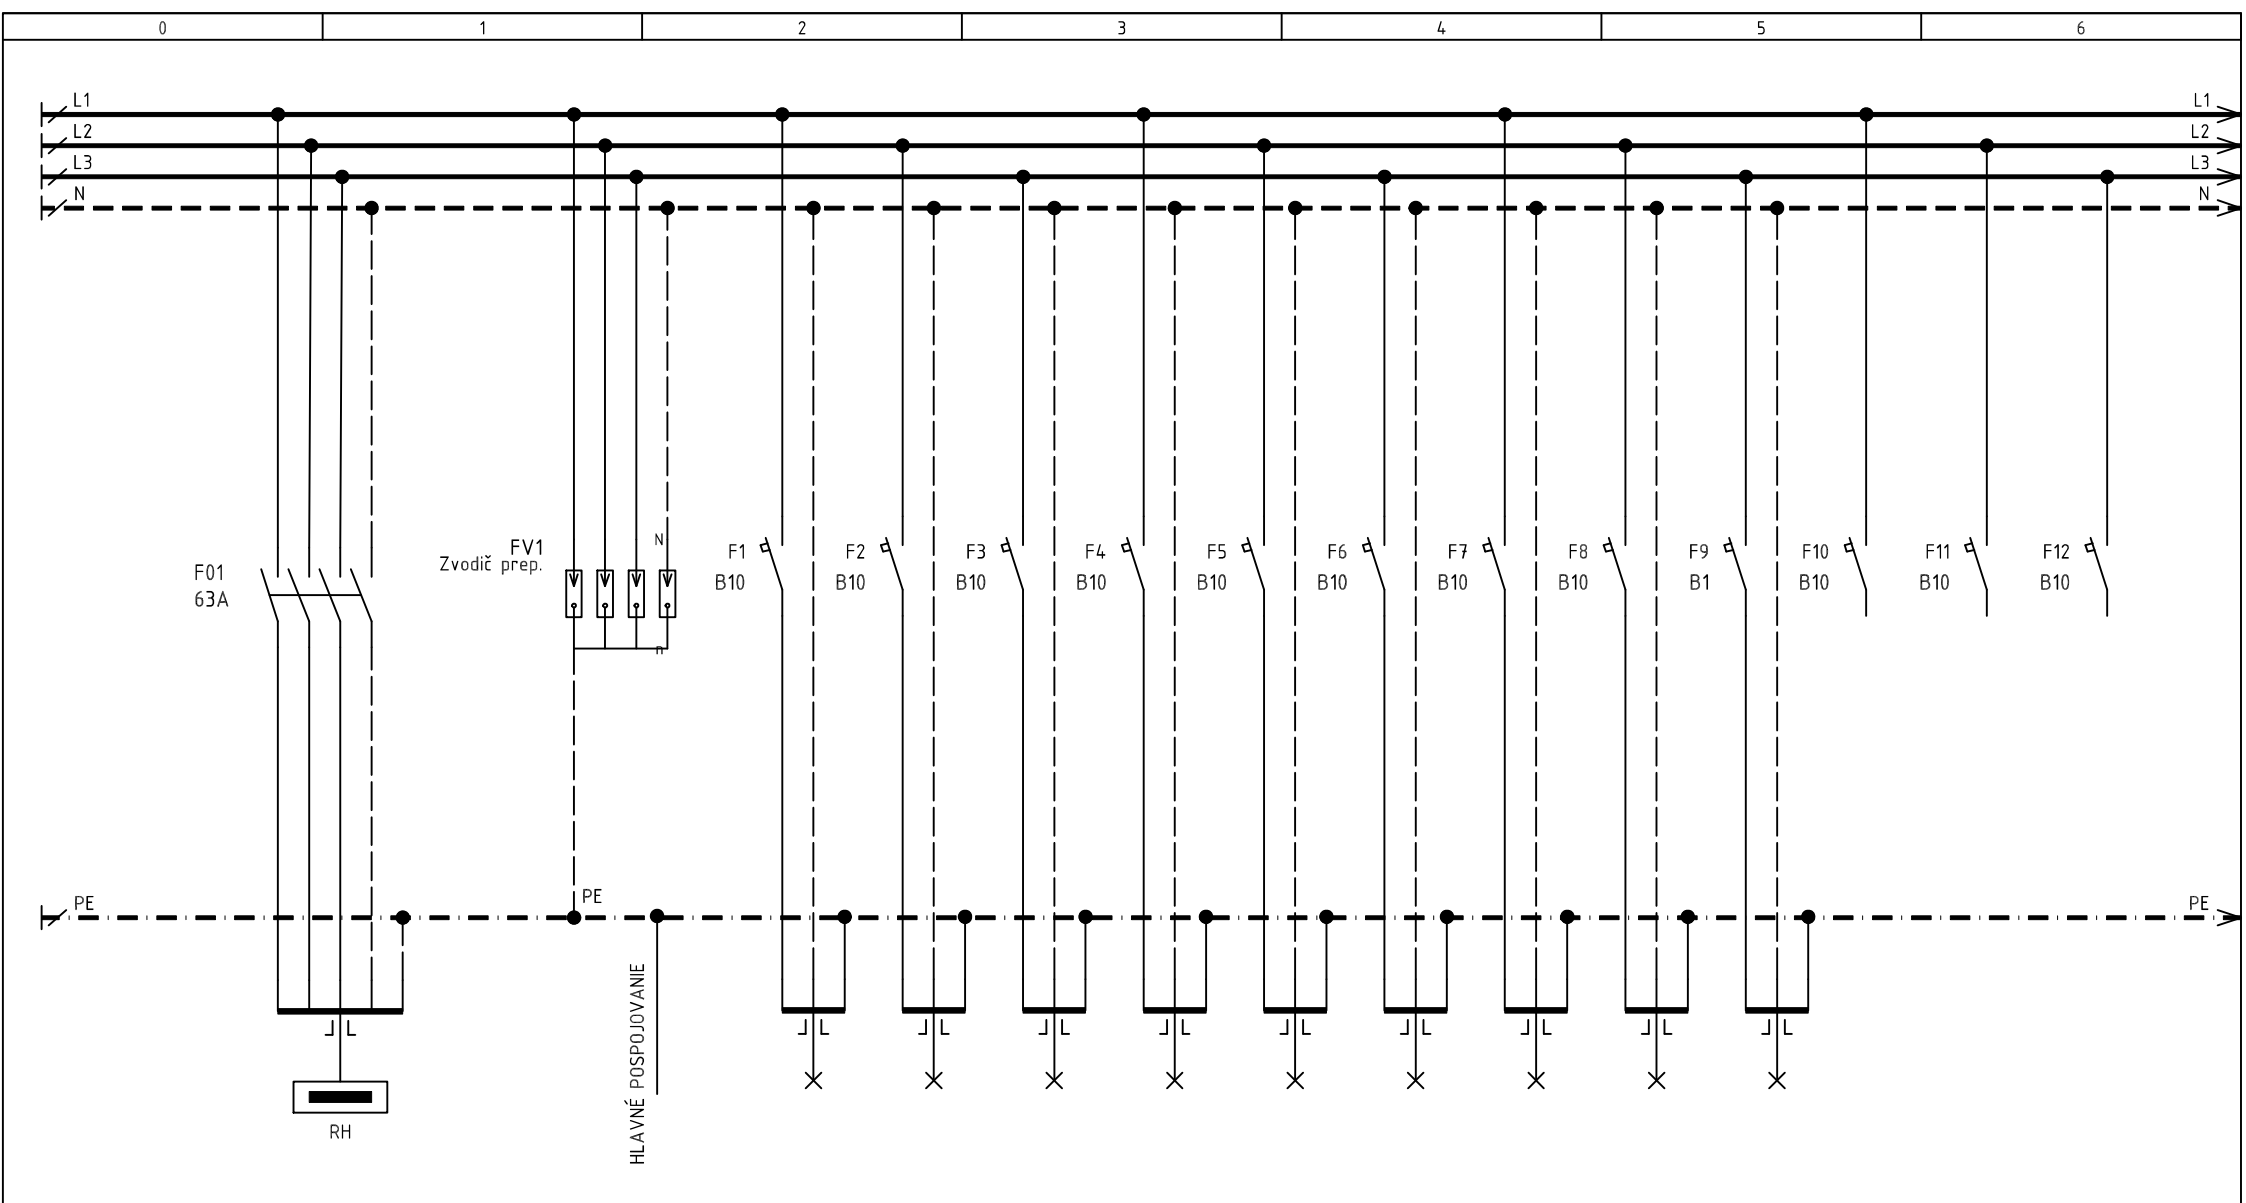

Vývody rozvádzača	Názov :	WL RS41		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9				
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH		Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	NUDZOVÉ OSVETLENIE	REZERVA	REZERVA	REZERVA	
	Príkion (Pi) :															
	Poznámka :			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Typ :	CYKY 5Cx25		CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5				

												LIST: 2	VÝKR. Č: EL007	REV. 00
												LISTOV: 5		

