

Legenda miestností

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PL./M2
1.29	Miestnosť rozvádzačov	

Legenda

- kábel napájania výťahu, CYKY J-5x4
- pripojenie zvodiča prepätia k HUS, CYA25
- ochranné pospájanie, CYA16
- rozdávzač
- hlavná uzemňovacia svorkovnica, HUS
- istič trojpólový
- hlavný vypínač
- poistkový odpojovač
- zvodič prepätia

Poznámky

- RH - rozvádzač s hlavnými ističmi pre rozvádzače RS1 a RS2
- RS1 a RS2 - rozvádzače napájania NN rozvodov múzea a galérie
- RV - rozvádzač výťahu
- WL-V1 - Prívodný kábel do rozvádzača výťahu RV. Vyviešť z RS2 do najvyššej stanice výťahu na III.n.p.Voľný koniec 3m.
- Presné umiestnenie HUS2 a miesto a spôsob pripojenia konštrukcie výťahu k HUS2 konzultovať s dodávateľom výťahu

**Pavel Mišove**  
Projektovanie, Montáž, Opravy Elektro  
Farská 297/3. 98554 Lovinobaňa  
IČO: 51703521 DIČ. 1035763223


*Mišove*

- Systém napájania: 3/ N/PE, 400/230V~ 50Hz / TN-S
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41
- Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ), čl.411.2
- základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ), čl.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche, čl.411.3.2

- Doplňková ochrana, čl.415
- prúdový chránič ( RCD ), čl.415.1
- doplnkové ochranné pospájanie, čl.415.2


Vypracoval :	Pavel Mišove	Schválil :	Pavel Mišove
Investor :	Novohradské múzeum a galéria Námestie Kubíniyho 38/3, 98401 Lučenec		
Názov stavby :	Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec Elektroinštalácia		
Názov výkresu :	Napájanie výťahu	Stupeň :	Mierka :
		SP	.....
Číslo výkresu :	Príloha č.4	Dátum :	Veľkosť :
		12/2022	2A4
			Strana :
			1/1

RS1

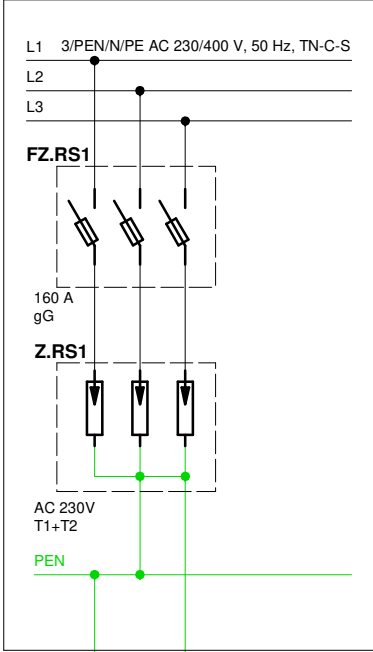


R1	R1
CYA25	CYA25
HUS1	HUS1

RS2

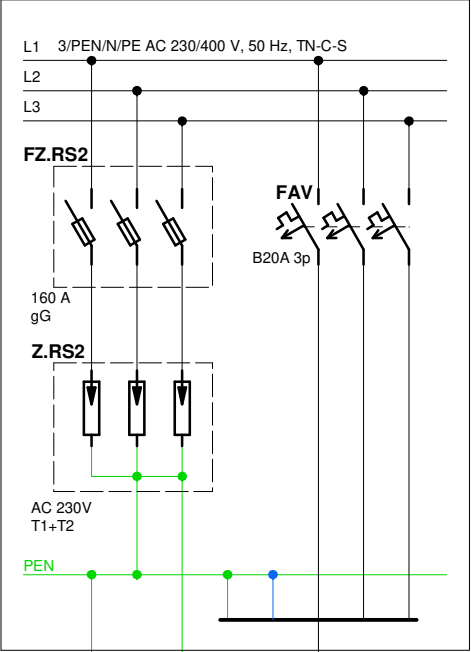

R2	R2	R2
CYA25	CYA25	CYKY J-5x4
		WL-V1
HUS1	HUS1	RV

RV

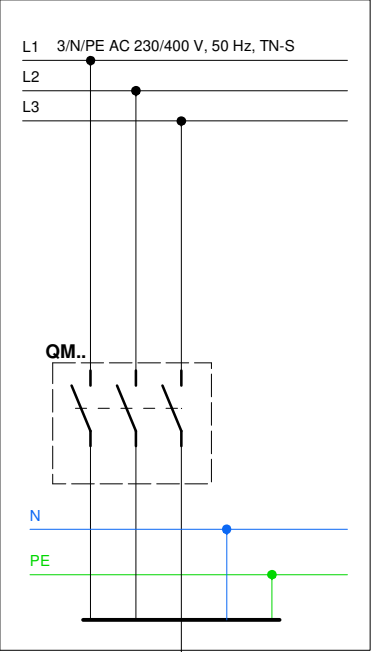

RV
CYKY J-5x4
WL-V1
R2