


PÔDORYS  
M 1:50

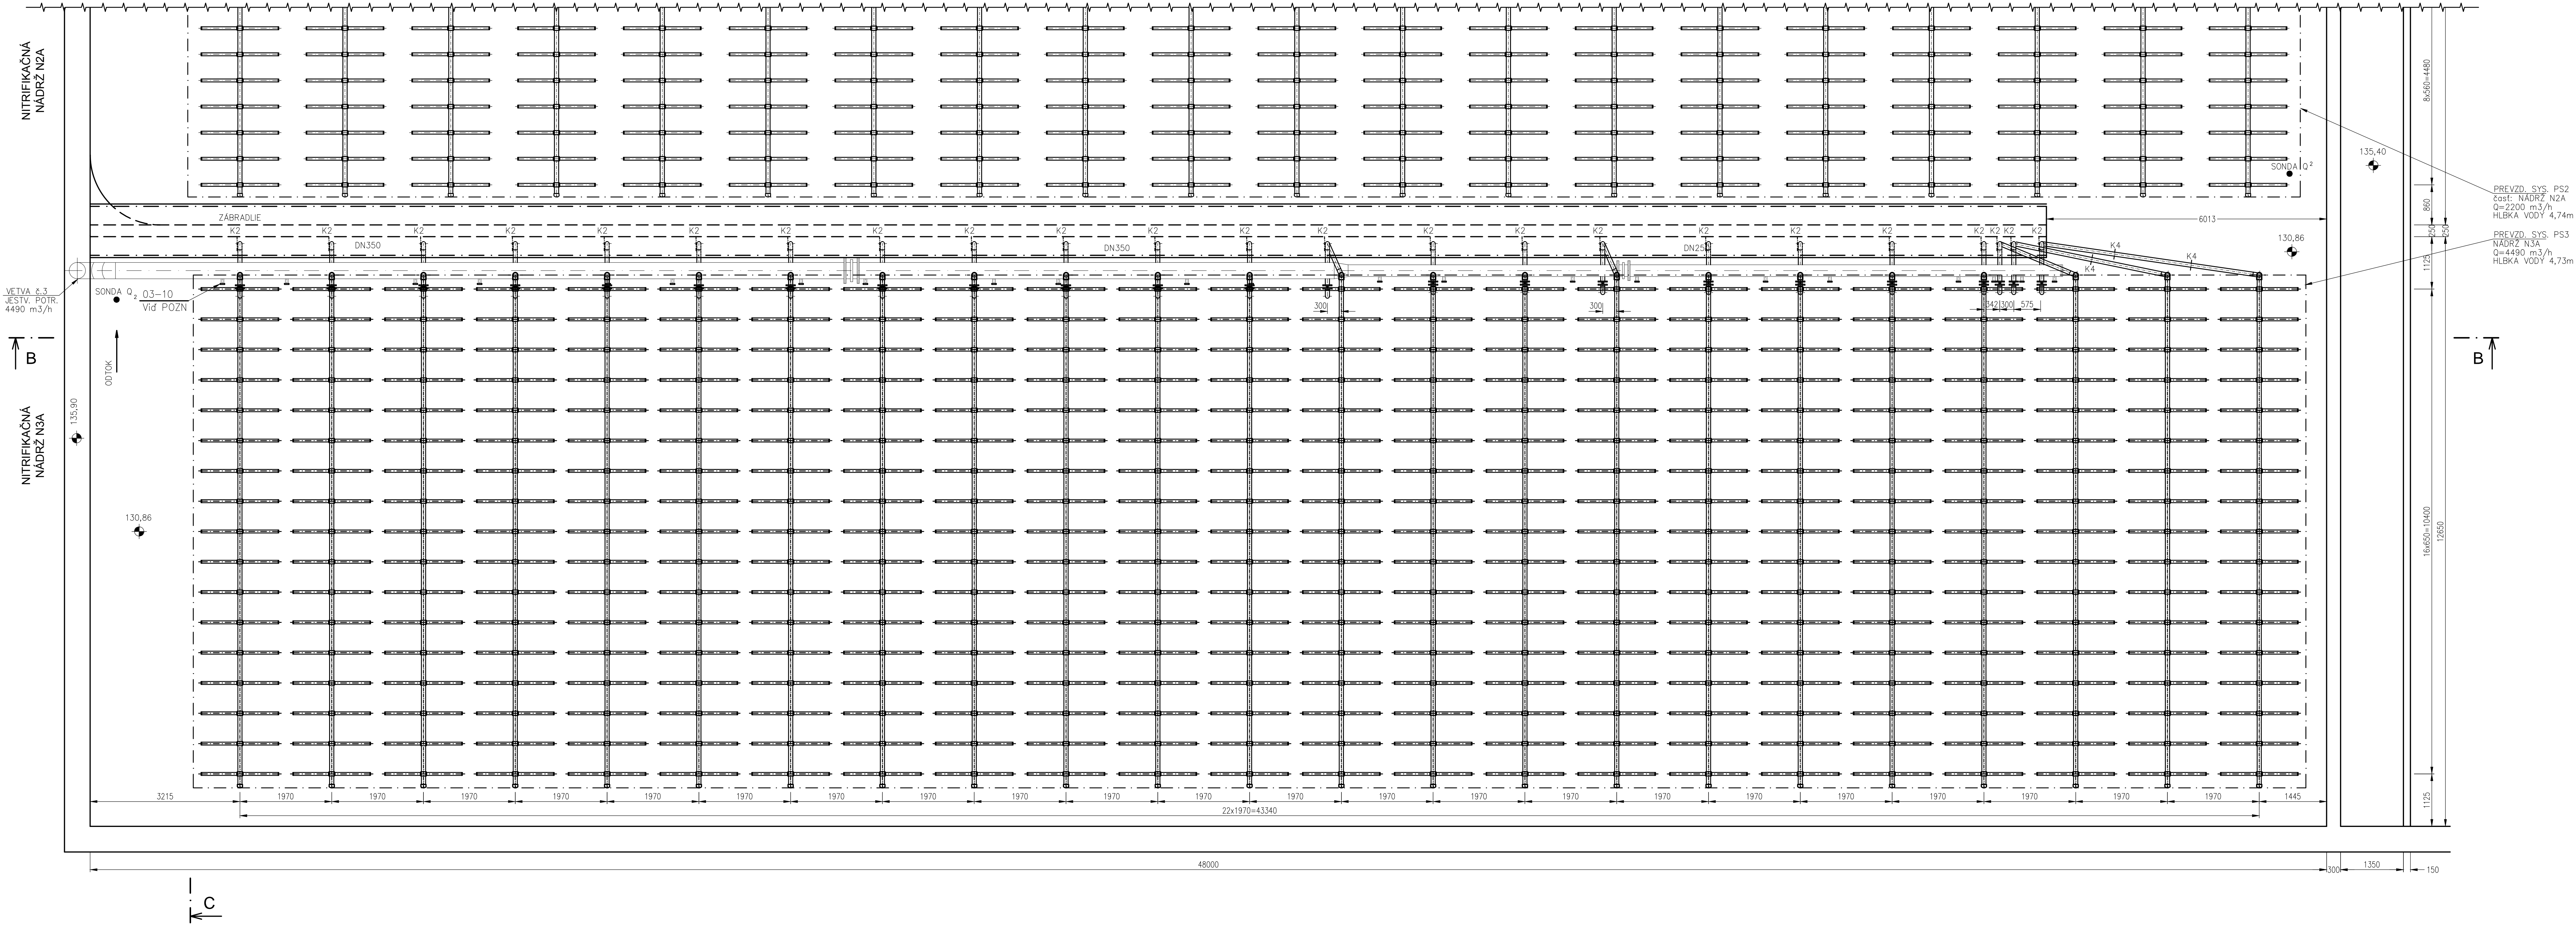

LEGENDA:  
JESTVUJÚCE ZARIADENIA  
NOVÉ ZARIADENIA

POZN.: JESTV. OBOČKY DN50 NA PRÍVODNOM POTRUBÍ ZASLEPIŤ ZÁVŮTOVÝM VIEŠKOM. V PRÍPADE KONFLIKTU S NOVOU OBOČKOU JESTVUJÚCUJ ZASLEPIŤ, ALEBO NOVOU POSUNÚŤ O 300mm.

Ing. ROMAN DREMEL TAJOVSKÉHO 1 811 04 BRATISLAVA		SPRACOVATEL ČASTI PO		
VYPRACOVAL	Ing. DREMEL		MEŠKA	150
ZODP. PROJEKTOV	Ing. DREMEL		FORMAT	12 M
KONTROLA	Ing. DREMEL		DATA	03/2018
INVESTOR	TWOS s.r.o.		ST. DOKUMENTACE	DRS
STAVBA	ČOV ZELENÉČ		ZÁKLADNÉ ČÍSLO	201801
NITRIKAFIČNÁ - VÝMENA PREVZDUŠŇOVACIEHO SYSTÉMU		NÁZOV VÝKRESU		Téma - odberač.dwg
PS/PO	PS-01 STRUKTURNO-TECHNICKÁ ČASŤ	ČÍSLO VÝKRESU		T1-05
NITRIKAFIČNÁ NÁDRŽ N3A PODORYS - II. ETAPA				