


Riešená časť

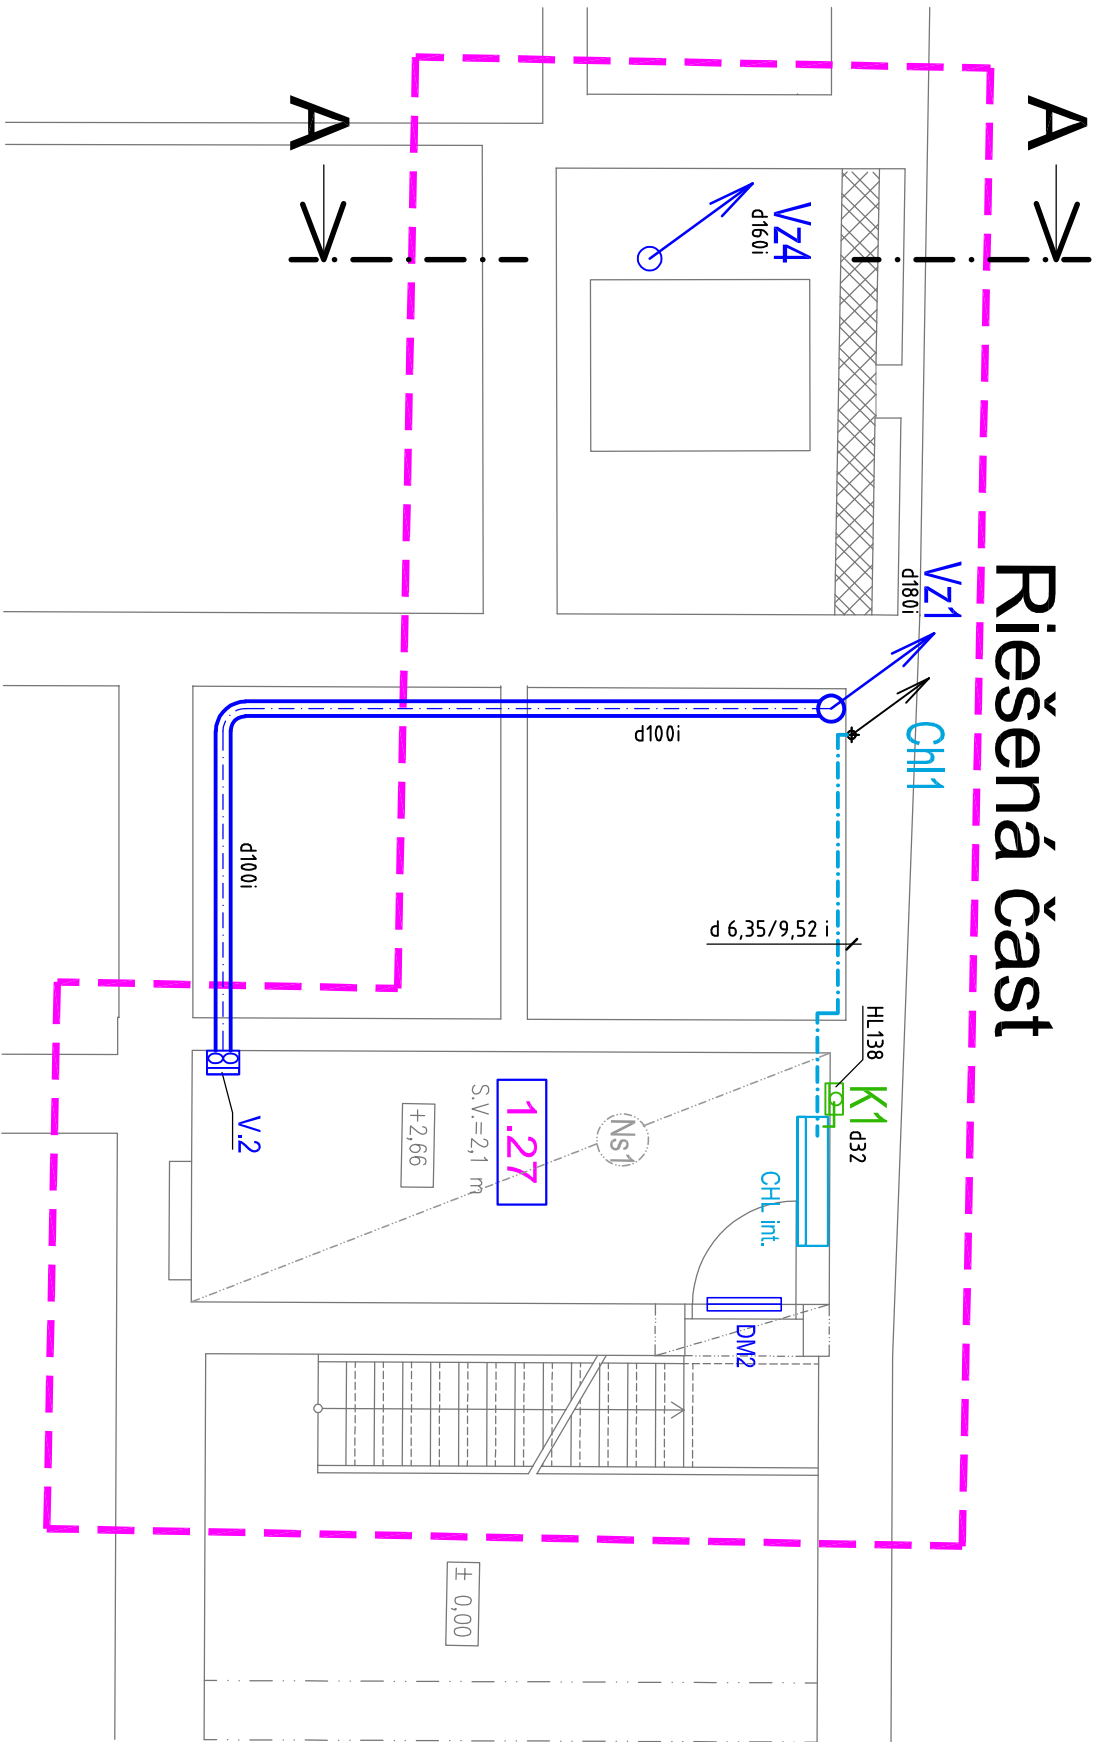

LEGENDA VETRACÍCH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
VIŤ VÝKRES č. 1

LEGENDA OZNAČENÍ ROZVODOV

- VZT - POTRUBIE VETRANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
- AL-FLEXIBILNÉ POTRUBIA
- VZT - POTRUBIE VETRANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
- PEVNÉ SPIRO POTRUBIA
- ROZVODY CHLADIVA - PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ RÚRKY
- ODVOD KONDENZÁTU - POTRUBIE Z PPR PN16 alt. Z PVC

LEGENDA MIESTNOSTÍ S NÚTENÝM VETRANÍM

Č.M.	Účel miestností	Plocha (m2)	Objem (m3)	Intenzita vým.vzduchu (1/h)	Min.množstvo vetr.vzduchu (m3/h)
1.27	Serverovňa	7,32	15,38	3	25,10

VEDÚCI PROJEKTANT		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53 0905 852 879
ING. FARKAŠ ATTILA		ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	
INVEŠTOR		Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB		
STAVBA		Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2 - ZMENA PD – RIEŠENIE ČASTI BUDOVY		
ČASŤ PD		VIII. Vetranie a klimatizácia		
OBSAH		Pódorys medziposchodia "B"		
		1 : 50		2