


# VZOROVÝ PRIEČNY REZ - V NESPEVNENÝCH CESTÁCH

HDPE (PE100) PN10, SDR17 - Ø110\*6,6mm, Ø75\*4,5mm  
M 1:20

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní  
a je podkladom pre uskutočnenie vodnej stavby  
podľa rozhodnutia z čísla 31.5.2022  
č. DV-LM-OSLP-2022/002498-008

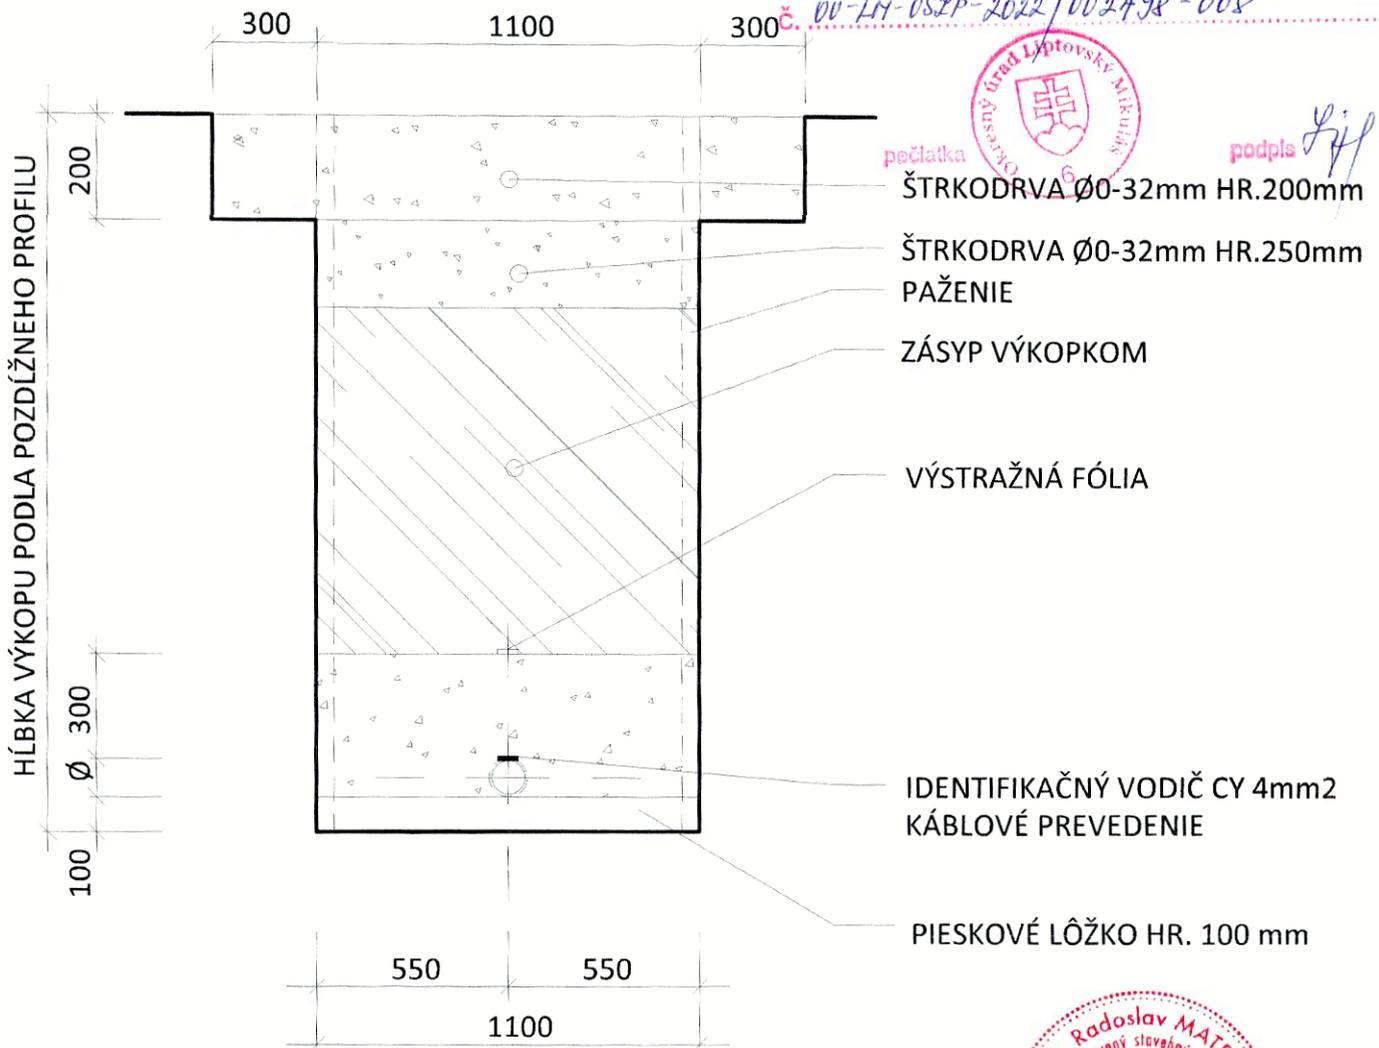

pečiatka  
podpis *[Signature]*

ŠTRKODRVA Ø0-32mm HR.200mm

ŠTRKODRVA Ø0-32mm HR.250mm  
PAŽENIE

ZÁSYP VÝKOPKOM

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

IDENTIFIKAČNÝ VODIČ CY 4mm2  
KÁBLOVÉ PŘEVEDENIE

PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 100 mm



<b>INVESTOR</b> Obec Žiar Žiar 102 032 05 Smrečany		<b>ZHOTOVITEĽ</b> Try More, s.r.o. Bukovina 20 032 23 Bukovina		
Zodpovedný projektant: Ing. RADOSLAV MATEÁŠ	Vypracoval a HIP: Ing. IVAN MRNČO, PhD.			
Výkres: <h2 style="text-align: center;">Vzorové priečne rezy 2</h2>		Dátum 11/2021		Stupeň: DSP
Názov projektu: <h2 style="text-align: center;">Rozšírenie vodovodnej siete Etapa 1 - Žiar</h2>		Formát: A4		Zákazka: 022020
		Mierka: 1:20		Mapa: <h1 style="text-align: center;">D.10</h1>