


1 - poklop 700x900 mm  
 2 - betónová nádrž  
 3 - betónový poklop  
 4 - vstupný komín  
 5 - poplastované stupačky

#### PÔDORYS



pieskové lôžko 30 mm  
 podkladový betón 150 mm  
 a je podkladom pre usadenie vodnej stavby  
 štrkový násyp 120 mm  
 dno výkopu  
 Armatúrna šachta musí preniesť zaťaženie od vozidiel D600 Tr. D400 kN

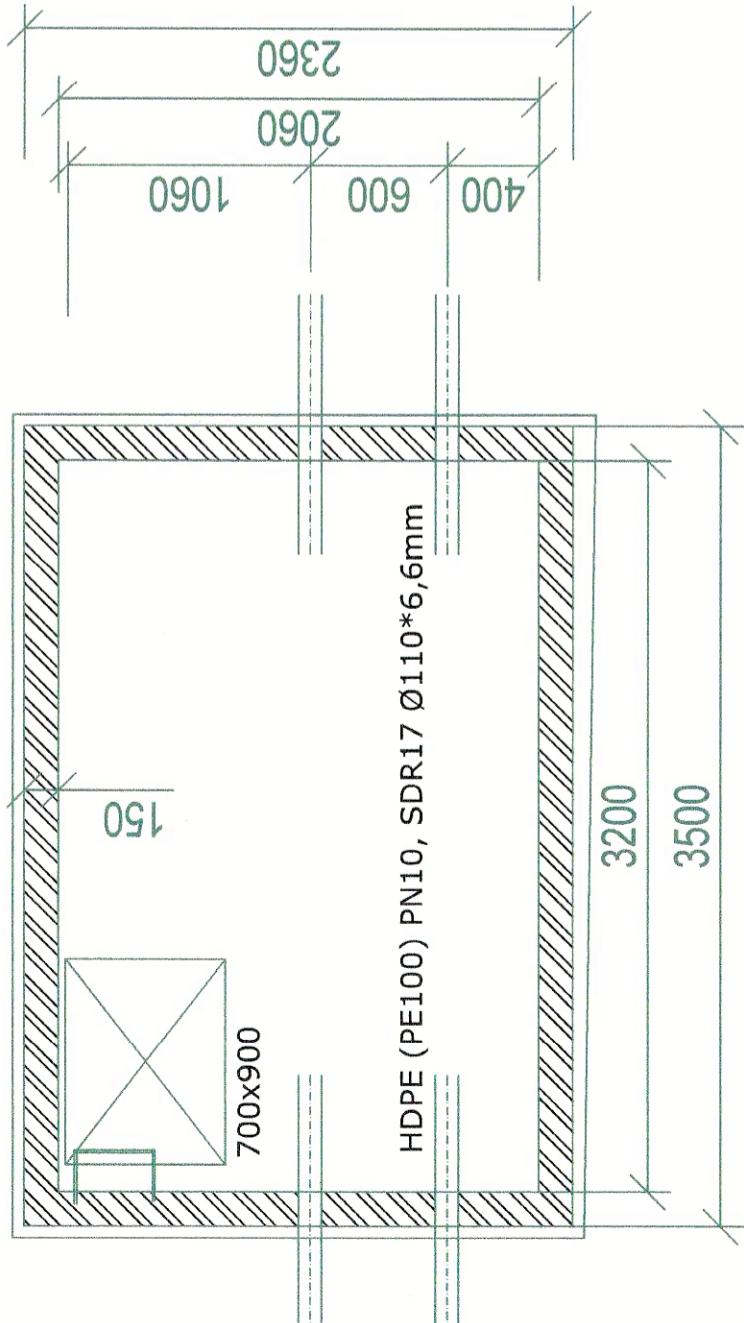

pečiatka

podpis

č. 004498 - 004498

Vlajkovský Mikuláš

<b>ZHOTOVITEĽ</b>	Try More, s.r.o. Bukovina 20 032 23 Bukovina	<b>Dátum</b> 11/2021	<b>S</b>	<b>Stupeň:</b> DSP
<b>INVESTOR</b>	Obec Žiar Žiar 102 032 05 Smrečany	<b>Výkres:</b> Ing. RADOŠLAV MATEĀS	<b>Zodpovedný projektant:</b> Ing. IVAN MRNČO, PhD.	<b>Základ:</b> 022020
			<b>Výkres:</b> <b>Armatúrna šachta</b> <b>Stavebná časť</b>	<b>Mapa:</b> D.8
<b>Názov projektu:</b>	<b>Rozšírenie vodovodnej siete</b>	<b>Formát:</b> A3	<b>Mierka:</b> 1:30	

**Etapa 1 - Žiar**