

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie vodnej stavby
podľa rozhodnutia zo dňa 31. 5. 2022
č. 00-LH-05KP-2022/000498-008 VDJ ŽIARCE

OBNOVA PÔVODNEJ SKLADBY
ORNICA HR. 300mm


pečiatka

Hĺbka výkopu podľa pozdĺžneho profilu

300

Ø 300

100

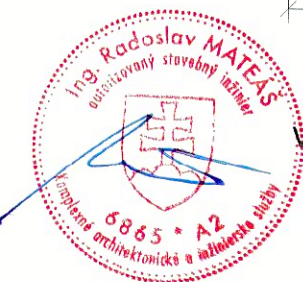

VDJ SEKANICA

300

600

300

1200

PAŽENIE

ZÁSYP VÝKOPKOM

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

IDENTIFIKAČNÝ VODIČ CY 4mm²
KÁBLOVÉ PREVEDENIE

RAD "B"

RAD "A"

PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 100 mm

POZNÁMKA:

Potrubié bude uložené pri smere zo severu na juh (resp.
od VDJ Sekanica do VDJ Žiarce nasledovne:
-pravá strana - rad "A"
-stred - rad "B"

Pri napájaní nových odberných miest pre jednotlivé
lokality (A,B,C), napojenie sa vykoná vždy na potrubie
na pravej strane v ryhe v smere prúdenia, resp.
v smere sever-juh.

INVESTOR

Obec Žiar
Žiar 102
032 05 Smrečany

Zodpovedný projektant:


Ing. RADOSLAV MATEÁŠ

Vypracoval a HIP:

Ing. IVAN MRNČO, PhD.

ZHOTOVITEĽ

Try More, s.r.o.
Bukovina 20
032 23 Bukovina



Výkres:

Uloženie potrubí v ryhe

Názov projektu:

**Rozšírenie vodovodnej siete
Etapa 1 - Žiar**

Dátum
11/2021

Formát:
A4

Mierka:
1:20

S



Stupeň:
DSP

Zákazka:
022020

Mapa:

D.11