


PODZEMNÝ HYDRANT - Hp


M = 1 : 10



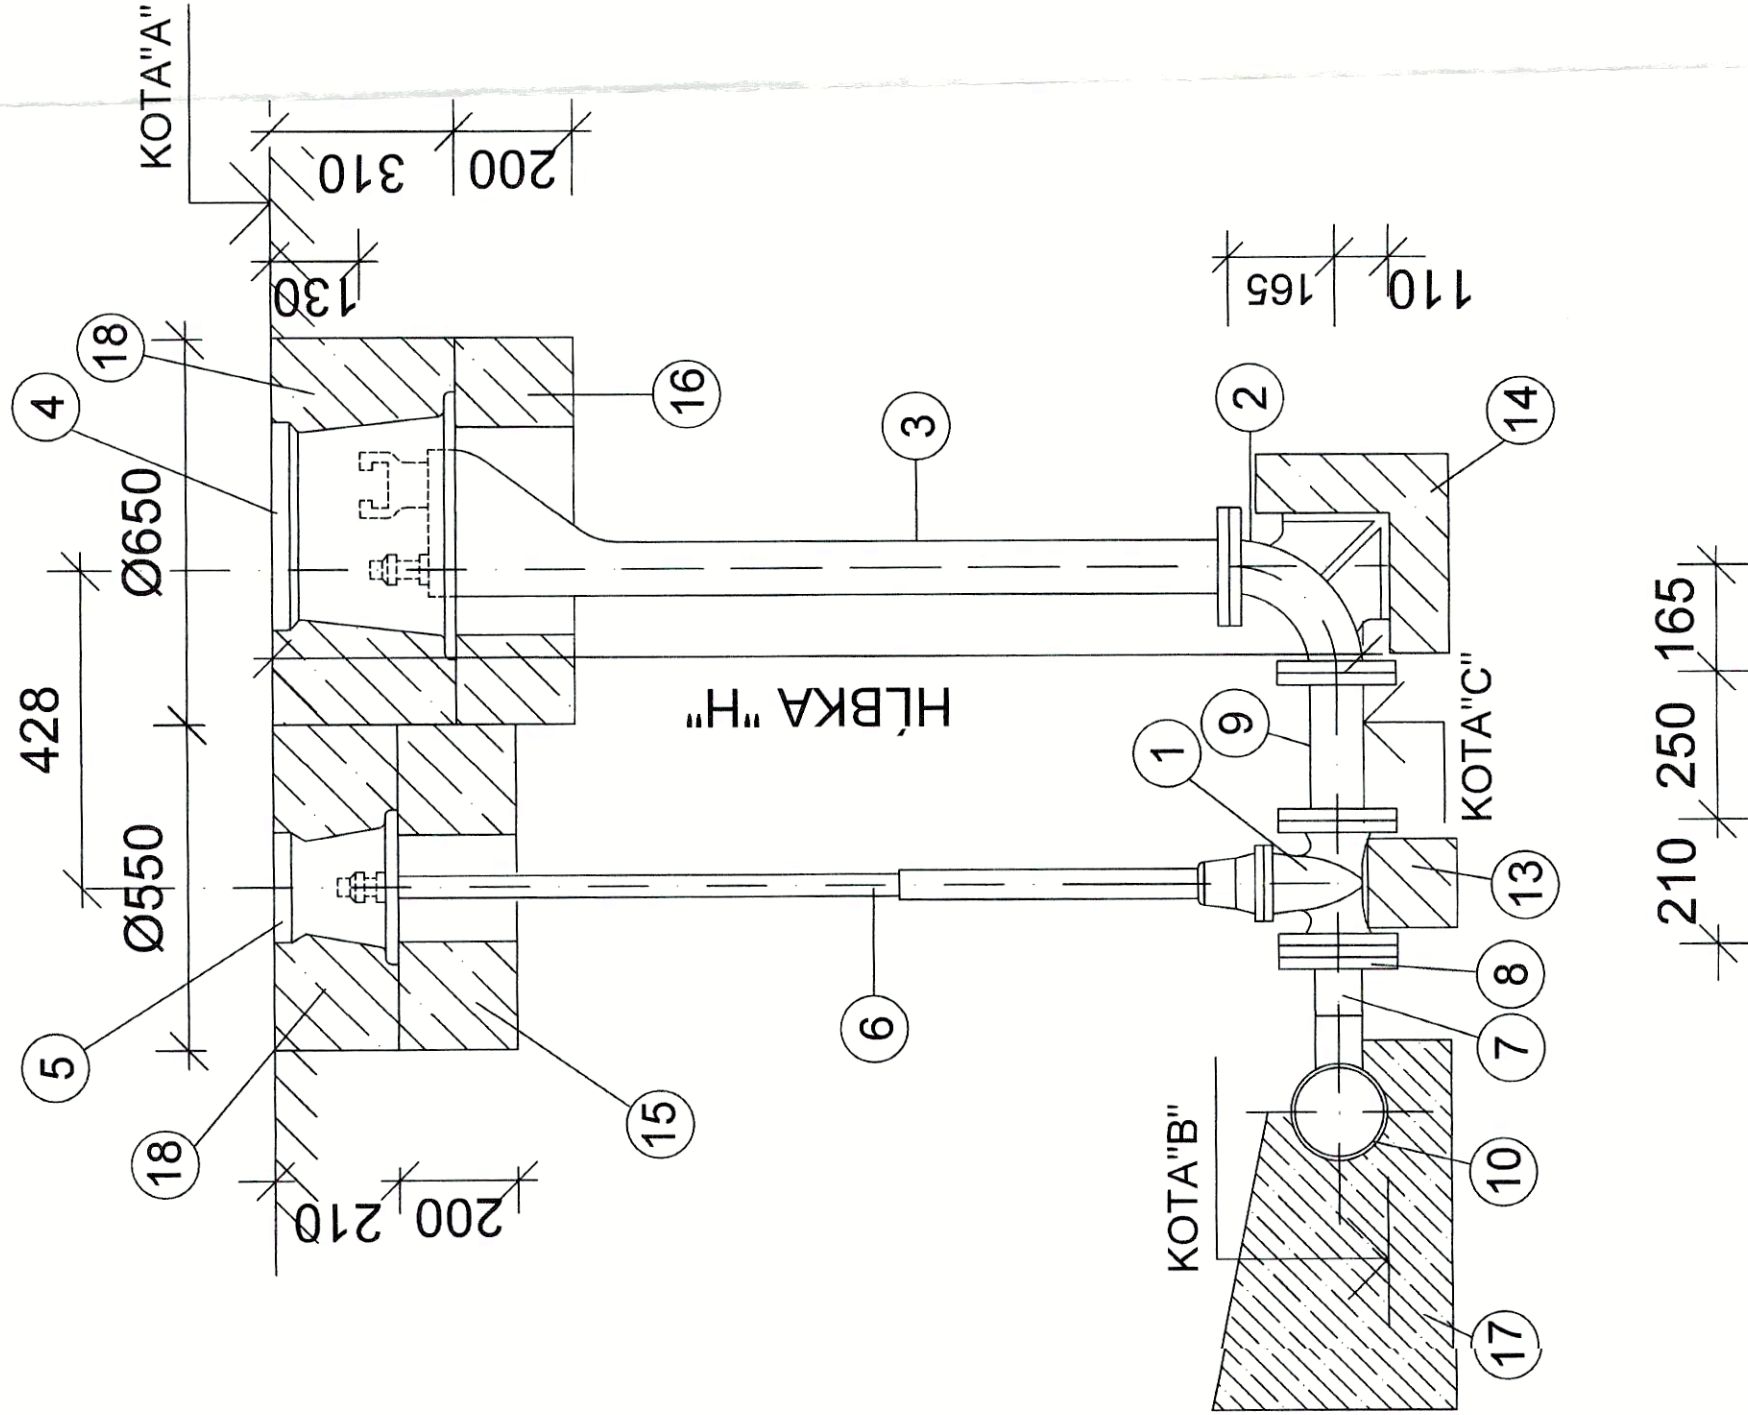

LEGENDA :

- 1 UZÁVER DN 80, PN 10
- 2 LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO S PÁTKOU PP DN 80
- 3 PODZEMNÝ HYDRANT DN 80, PN 10, DL. 1,25m
- 4 HYDRANTOVÝ POKLOP PRE VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE
- 5 UZÁVEROVÝ POKLOP PRE VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE
- 6 ZEMNÁ UZÁVEROVÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ DN 80
- 7 HDPE LEMOVÝ NÁKRUŽOK d90
- 8 LIATINOVÁ PRÍRUBA DN 80
- 9 LIATINOVÁ PRÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN 80, dl. 200 mm
- 10 LIATINA T-KUS d110/90
- 11 LIATINA T-KUS d110/90
- 12 NEOBSADENÉ
- 13 BETÓNOVÝ BLOK POD UZÁVER DN 80
- 14 BETÓNOVÝ BLOK POD TVAROVKU PP 80
- 15 BETÓNOVÝ BLOK POD UZÁVEROVÝ POKLOP
- 16 BETÓNOVÝ BLOK POD HYDRANTOVÝ POKLOP
- 17 BETÓNOVÝ BLOK POD T-KUS
- 18 OBETÓNOVANIE POKLOPOV

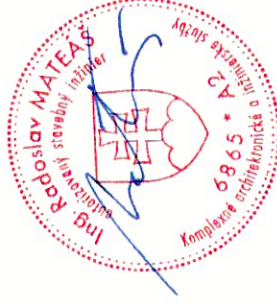Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je základom pre uskutočnenie vnútornej stavby
podľa rozhodnutia zo dňa 31.5.2022
č. VU-LH-052P - 2022 / 002498 - 008



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------|
| INVESTOR Obec Žiar Žiar 102 032 05 Smrečany | | Zodpovedný projektant: Ing. RADOSLAV MATEÁŠ | | Vyracoval a HIP: Ing. IVAN MRNČO, PhD. | |
| ZHOTOVITEĽ Try More, s.r.o. Bukovina 20 032 23 Bukovina | |  | | | |
| Výkres: Vzorový podzemný hydrant | | Dátum 11/2021 | S | | Stupeň: DSP |
| | | Formát: 2xA4 |  | | Zákazka: 022020 |
| | | Mierka: 1:10 | | | Mapa: D.12 |
| Názov projektu: Rozšírenie vodovodnej siete Etapa 1 - Žiar | | | | | |