

# ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA ROZVÁDZAČ RÚD

TYP: -

ROZMER: 1000x2000x250

KRYTIE: IP 40/20

DELENIE: -

POVRCH. ÚPRAVA: -

PRÍVOD: zo spodu

VÝVODY: zo spodu

Un : 400 V

In : 250 A

Káble:

CYKY-J: Pre napájanie

CYKY-J: Pre napájanie


Vodič: e

L1: žierny

N: modrý

PÉ: zeleno-žltý

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODŤA STN 322000-4-41(2007)
- 4112 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
- podľa A.1 - Základná izolácia žvičoch žastí
  - podľa A.2 - Zábranami alebo krytmi
- 4113 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- podľa 4113.1.1 - Ochranné uzemnenie - musí vyhovovať 411.4, pre systém TN.
  - podľa 4113.1.2 - Ochranné pospájanie
  - podľa 4113.2 - Samostatné odpojenie pri poruche - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.

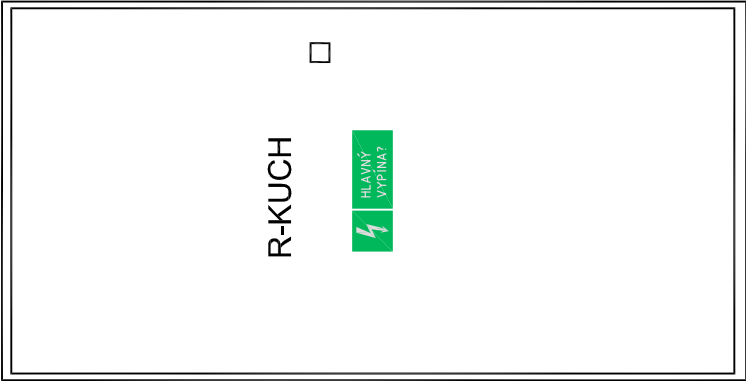

- PLATIA VŠDY VÝKRESY S MAJNOŠÍM REVÍZIAM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTIACH DOKUMENTÁCIE NEOKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE
- DOKUMENTÁCIA NESLŮŽI AKO STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA

OCHRANA PRED  
ÚRAZOM EL.PRÚD.

OCHRANA PRED  
ÚRAZOM EL.PRÚDOM  
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- KRYTMI A PREKÁŽKAMI

OCHRANA PRED  
ÚRAZOM EL. PRÚDOM  
PRI PORUČE

- SAMOSTATNÝM ODPOJENÍM  
NAPÁJANIA

ROZVOD.SÚSTAVA:  
3+N+PE str. 50Hz,  
400/230V - TN-C-S

ARCHIVÁCIA:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Proreel s.r.o.			
-	Ing. Tomáš Popjan	Ing. Tomáš Popjan	Osloboditeľov 297/43 976 67 Závadka nad Hronom mobil : 0905 943 284 mail : t.copjan@gmail.com			
-						
NÁZOV A Miesto STAVBY:			STAVEBNÉ ÚPRAVY A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KUCHYNE ZSS ČEMERICA, POHORELÁ			
MIESTO : Zariadenie sociálnych služieb Čemerca, Pohorelská Maťa						
INVESTOR : Zariadenie sociálnych služieb Čemerca, 1. Mája 57/72, Pohorelá		Ž. Zákazky: 2024047		MIERKA:	-	Ž. VÝKRESU
DIELŤA ŽAS?	OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINŤALÁCIA	ELEKTROINŤALÁCIA - ROZVÁDZAČ R-KUCH		STUPEŇ:	R.P.	EL.-05
				FORMÁT:	5A4	
				DÁTUM:	07/2024	

