

ROZVODNÁ SIET' NÍZKEHO NAPÄTIA

3/N/PE AC 400/230V 50HZ, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE:

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SIEŤACH TN PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 411


DOPLNKOVÉ OPATRENIE:


PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD) PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 415


2 AC 24V 50HZ, SELV


OCHRANNÉ OPATRENIE:

MALÉ NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 414

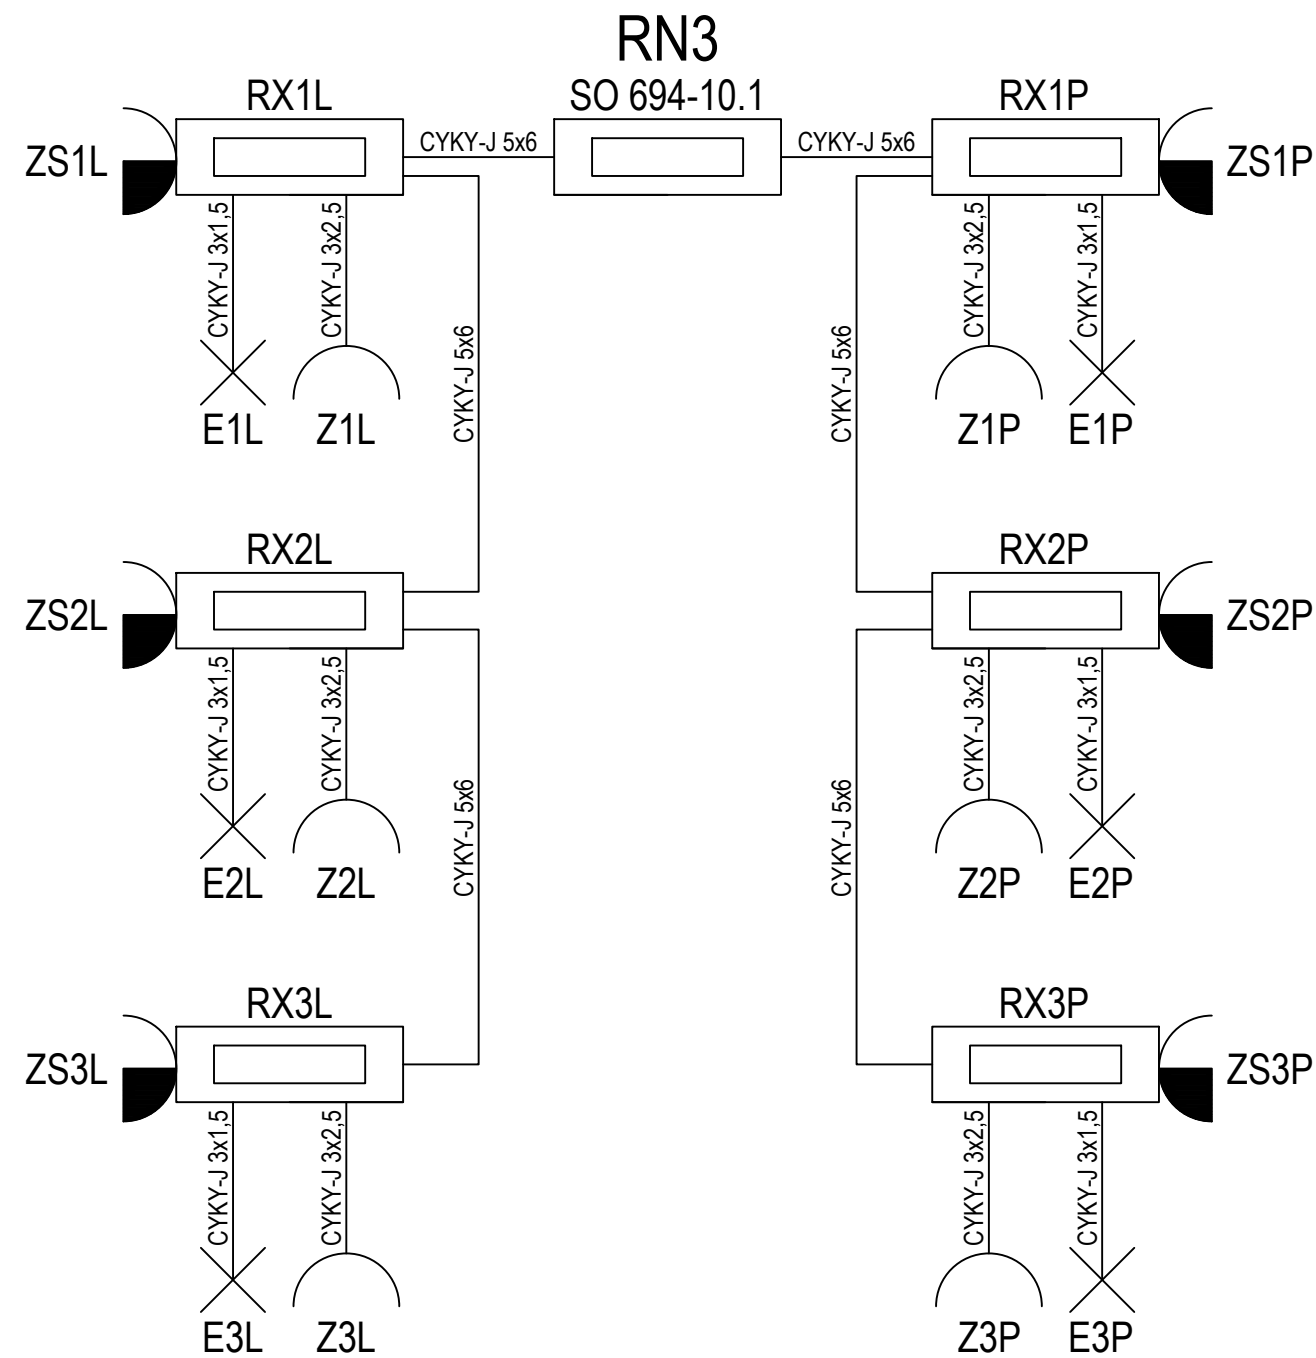

<div>ZHOTOVITEĽ:</div> <div><div>Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk</div></div>	RIADITEĽ:	ČÍSLO ZÁKAZKY:
	Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:
	Ing. ĽUBOSLAV NAGY	DSP (DRS)

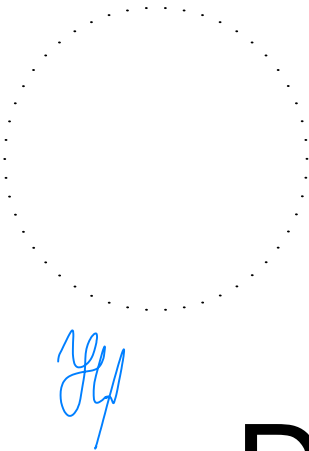

205-00		D	
VYPRACOVAL:	HL. INŽ. PROJEKTU:	<div>ZHOTOVITEĽ:</div> <div><div>BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B 05201 Spišská Nová Ves</div></div>	
Ing. RÓBERT LUDÁNYI	Ing. ĽUBOSLAV NAGY		
ZOD. PROJEKTANT:	TECH. KONTROLA:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2020/264/01
Ing. ŠTEFAN HÁZY	Ing. MARIÁN ŠKOVVRAN	STUPEŇ:	DSP (DRS)
OBJEDNÁVATEĽ:		DÁTUM:	10/2023
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		FORMÁT:	4 x A4
KRAJ:	OKRES:	MIERKA:	-
ŽILINSKÝ KRAJ	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
STAVBA:		714.5	
DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA			
STAVEBNÝ OBJEKT:			
205-00 MOST NA D3 NAD PRELOŽKOU CESTY I/11 V KM 23,099 D3			
PRÍLOHA:			
PREHLADOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA			