

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
PURECO ENVIA TNC 40


REZ A-A

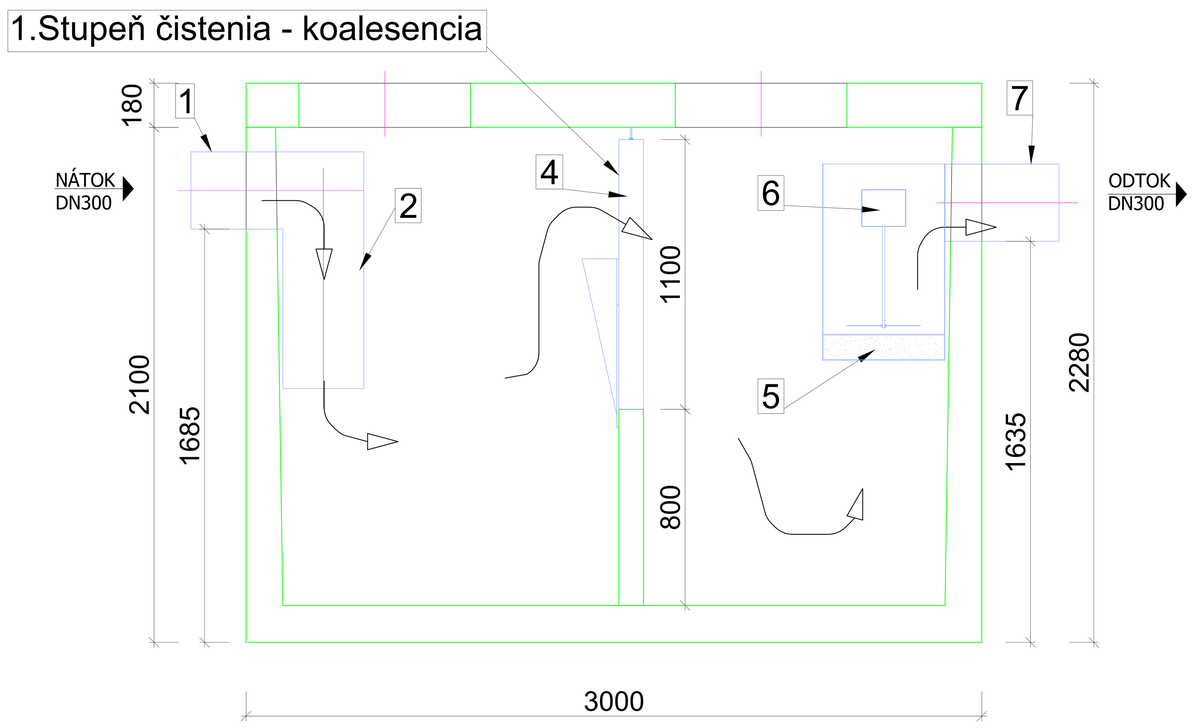

PÔDORYS

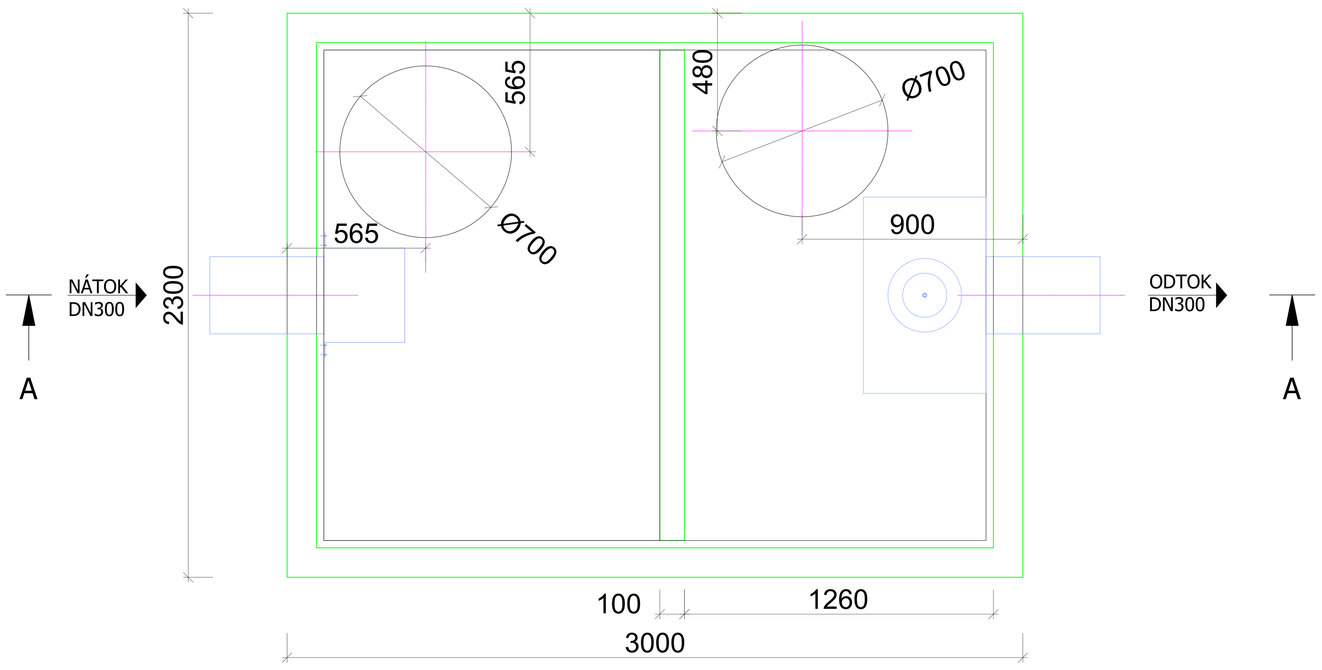

ODPORUČENÉ VRSTVY PODKLADU:

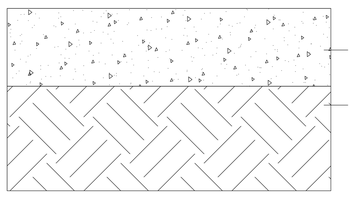

Poznámka:
Odporúčané vrstvy platia minno dosah podzemnej vody.
Nosnosť stropnej dosky 400 kN

Legenda
1. Nátokové potrubie
2. Nátoková norná stena
4. Koalescenčný filter
5. Sorpčný filter
6. Samočinný plavákový uzáver
7. Odtokové potrubie

UPOZORNENIE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. DETAILY A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA BUDÚ OBSAHOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2013 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

STAVEBNÍK JE POVONNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NORIEM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍSTUPNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ŠTEFAN KOCZÓ	PROJEKT s.r.o. PROJEKTY TZB i5.imrichsanka@gmail.com 931 01 ŠAMORÍN, DUNAJSKÁ 31
KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA PHD.	
VYPRACOVAL:	BC. MÁRK NÉMETH	
INVESTOR:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 BB	FORMÁT: A4
	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	DÁTUM: 04/2024
MIESTO STAVBY	k.ú.: Môťová, č.p.:1361/1,1361/229–232,1361/511–514,1361/574	STUPEŇ: DRS
PROFESIA	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	MIERKA: 1:M
PREDMET VÝKRESU	Odlučovač ropných látok	Č. VÝKRESU: 005