



EXISTUJÚCI STAV
NADZEMNÉHO VEDENIA SLOVAK TELEKOM
V OBCI BZOVÍK V KM 4,150 - 4,315 (násyp)

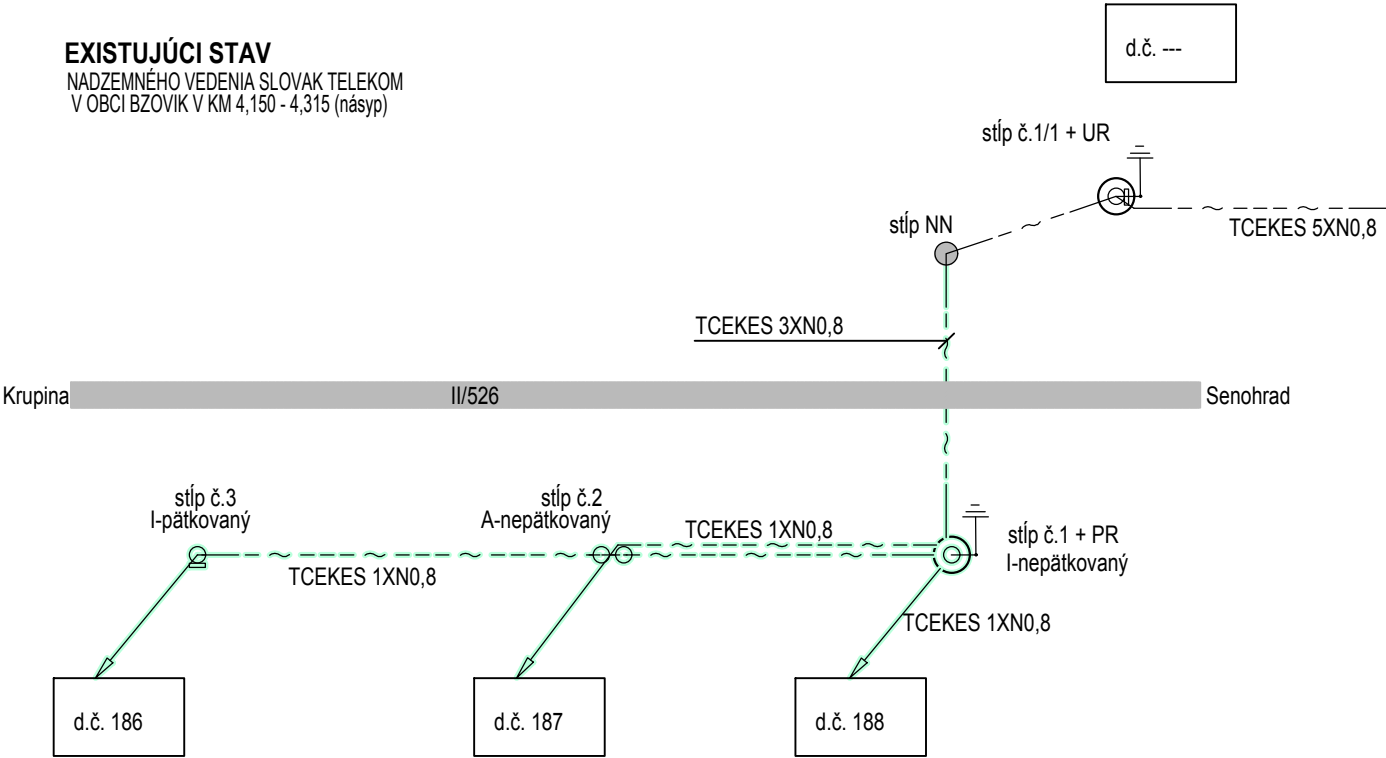

NOVÝ STAV
NADZEMNÉHO VEDENIA SLOVAK TELEKOM
V OBCI BZOVÍK V KM 4,150 - 4,315 (násyp)

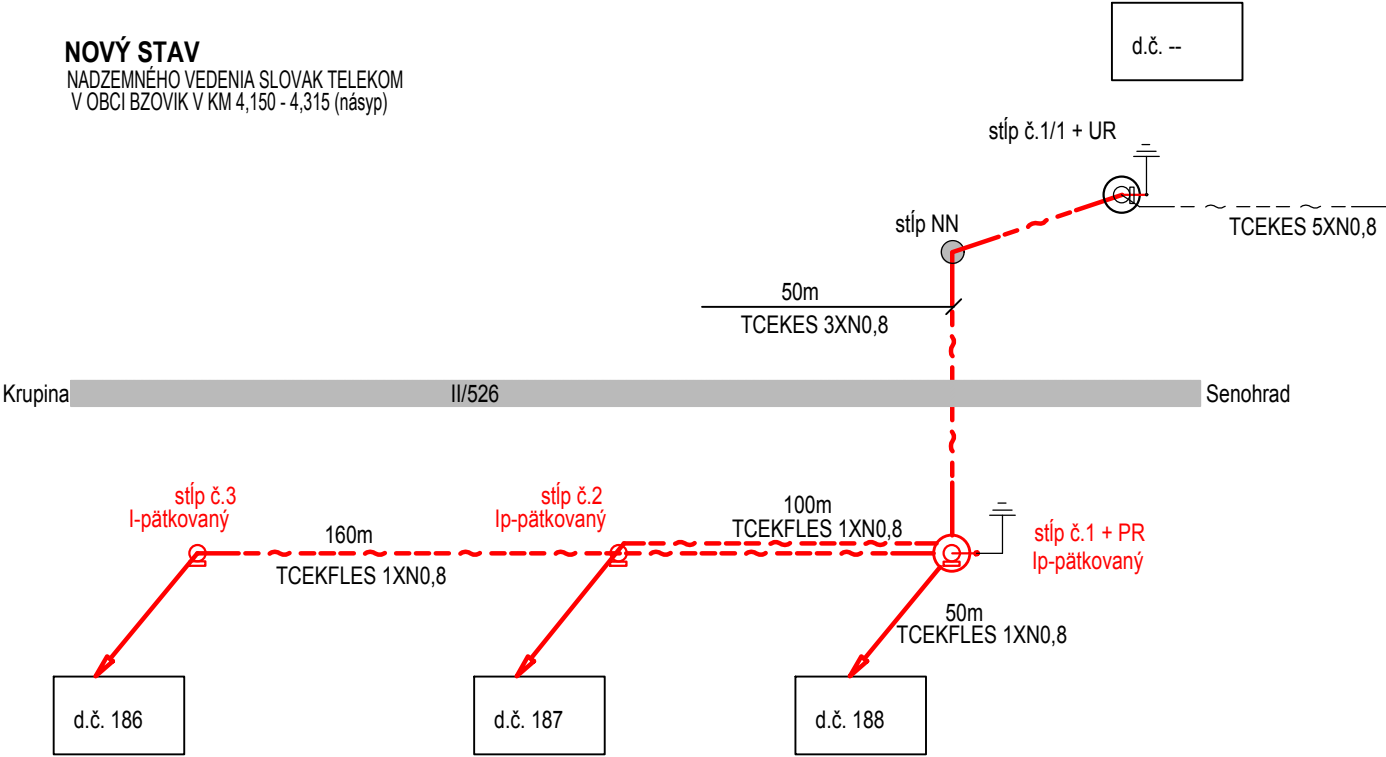

LEGENDA:

- betónový stĺp NN
- zasiiahnuté exist. vedenie, stĺpy Slovak Telekom
- nové nadzemné vedenie Slovak Telekom
- stĺp I (stĺp A) o existujúci drevený stĺp impregnovaný I (A) - nepätkovaný
- stĺp Ip o nový drevený stĺp impregnovaný Ip - pätkovaný
- UR UR rozvodná účastnícka skrinka

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolová	
GENERÁLNY PROJEKTANT		
Zákazkové číslo:	1915	



Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gabriela Faith	
Navrhovateľ - vypracoval:	Helena Vráblová	
Kontroloval:	Ing. Gabriela Faith	
Kraj:	Banskobystrický	Okres: Krupina
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	
Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 Názov SO: SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci o Bzovik	
Názov prílohy:	Káblová schéma - preložka vedenia pri sanácii svahu v obci Bzovik	
Stupeň - účel:	DSPRS	
Zákazkové číslo:	1915	
Dátum:	10/2020	
Počet A4::	2 x A4	
Mierka:		
Číslo SO:	KA-526.05	
Príloha:	3	

