








DETAIL OSADENIA STĽPOV

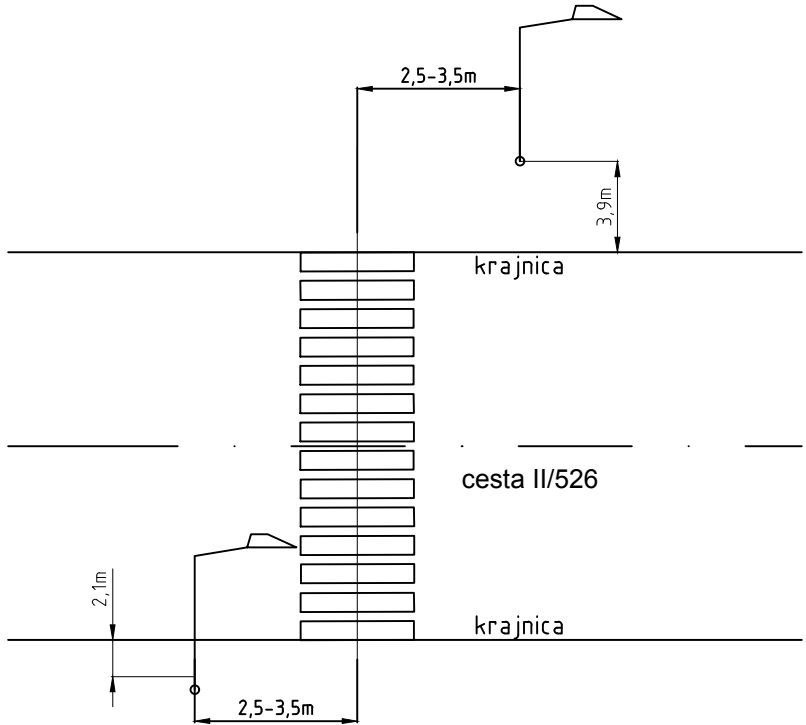

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 1/N/PE, ~ 230 V, 50 Hz, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM podľa STN 33 2000-4-41
- ZÁKLADNÁ: izolovaním živých častí, zábranami al. krytmi
- PRI PORUCHE: samočinným odpojením napájania

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová		 Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA
GENERÁLNY PROJEKTANT			
Zákazkové číslo:	1915		

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Vladimír Hundák		 Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA																			
Navrhol - vypracoval:	Ing. Vladimír Hundák																					
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová																					
Kraj:	Banskobystrický	Okres:	Krupina	<table><tr><td>Stupeň - účel:</td><td>DSPRS</td></tr><tr><td>Zákazkové číslo:</td><td>1915</td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>10/2020</td></tr><tr><td>Počet A4.:</td><td>3x A4</td></tr><tr><td>Mierka:</td><td>1:500</td></tr><tr><td>Číslo SO:</td><td>Súprava:</td></tr><tr><td>KA-526.02</td><td></td></tr><tr><td>Príloha:</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	Stupeň - účel:	DSPRS	Zákazkové číslo:	1915	Dátum:	10/2020	Počet A4.:	3x A4	Mierka:	1:500	Číslo SO:	Súprava:	KA-526.02		Príloha:		2	
Stupeň - účel:	DSPRS																					
Zákazkové číslo:	1915																					
Dátum:	10/2020																					
Počet A4.:	3x A4																					
Mierka:	1:500																					
Číslo SO:	Súprava:																					
KA-526.02																						
Príloha:																						
2																						
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica																					
Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108 Názov SO: SO KA-526.02 Priebeh pre chodcov na ceste II/526 v obci Senohrad vrátane osvetlenia																					
Názov prílohy:	Situácia																					