



Rozvádzač Rkgj

Svorkovnice: X0 Svorkovnica prívodu 400V~
 Xo Svorkovnica ovládania
 Xdi Svorkovnica dig. vstupy 12/24V DC

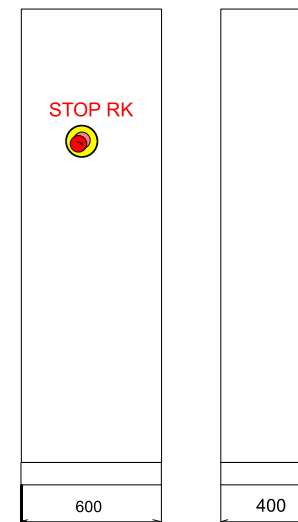

Napäťová sústava: 3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana proti dotyku živých častí:

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl.412.1 - izoláciou
 čl.412.2 - krytmi

Ochrana pri poruche:

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl.413.1.3 - samočinným odpojením
 od napájania
 čl.413.1.2 - doplnkové pospájanie
 čl.413.1.2 - doplnkové pospájanie
 doplnková prúdovými chráničmi



Rozvádzač Rkgj


Inštalovaný výkon celkom P_i 210kW
 Koeficient súdobosti β 1
 Výpočtové zaťaženie P_p 210kW
 Vypočítaný celkový prúd I_r 303A
 Menovitý prúd istiaceho prvku v 400A $I_r=315$
 Prostredie: AA5, AB5, AD1 **IP44/20**
 Skratový púrod : 10kA

Typ: OCEP
 Výrobca: SCHRACK
 Rozmery: 600x2000x400mm
 Prívod: zhora
 Vývod: zhora
 Krytie: IP 44/20
 Farba: typizovaná
 Prostredie: AA5,AB5,AD1


Dvere rozvádzača



Dvere Rkgj

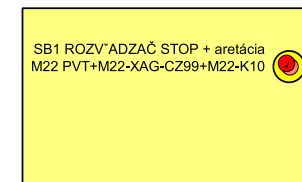

Rev	Datum	Meno	Zníženie energetickej náročnosti inštaláciou kogeneračnej jednotky v prevádzke Levická Sladovňa, Levice"				Rozvádzač Rkgj E03		Zákazkové č.:	
a		Ing. Mikula							116MM2022	
b										
c										
d										

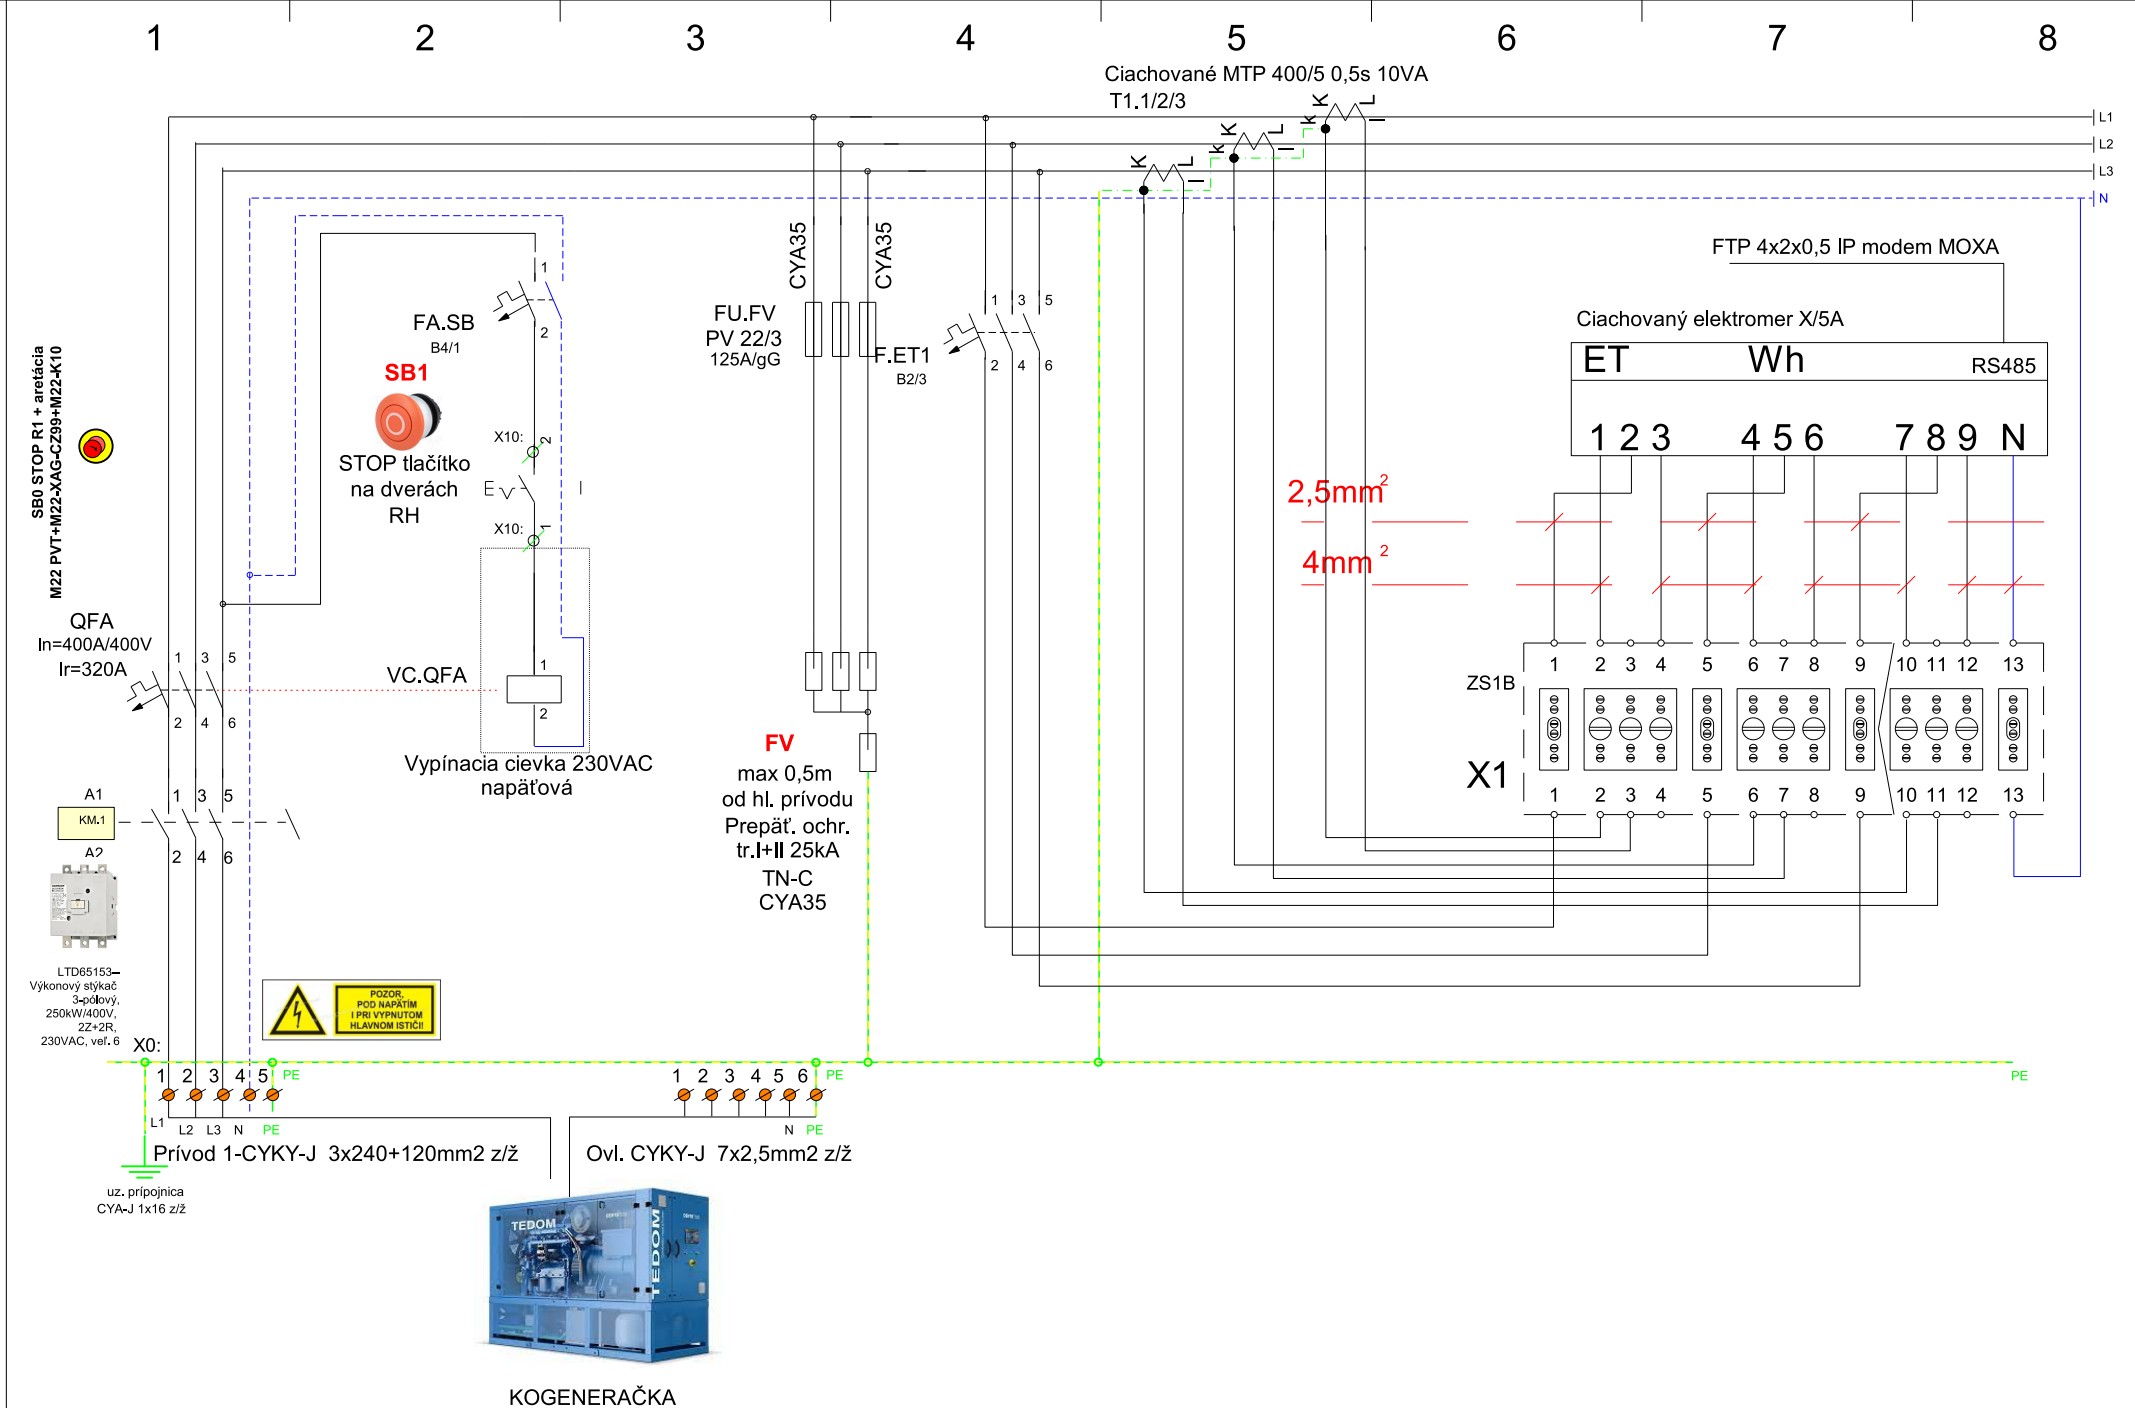

KOGENERAČKA


Rev	Datum	Meno	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KOGENERAČNEJ JEDNOTKY V PREVÁDZKE LEVICKÁ SLADOVNĽA, LEVICE“			Rozvádáč Rkgj		ZÁKAZKOVÉ Č.:	
a		Ing. Mikula						116MM2022	
b								E03	
c									
d									

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KOGENERAČNEJ
 JEDNOTKY V PREVÁDZKE LEVICKÁ SLADOVNĽA, LEVICE“
 k.ú. Levice, p.č. 1108/1,7,10, Júrska cesta 4, Levice

Rozvádáč Rkgj

ZÁKAZKOVÉ Č.:
 116MM2022



E03

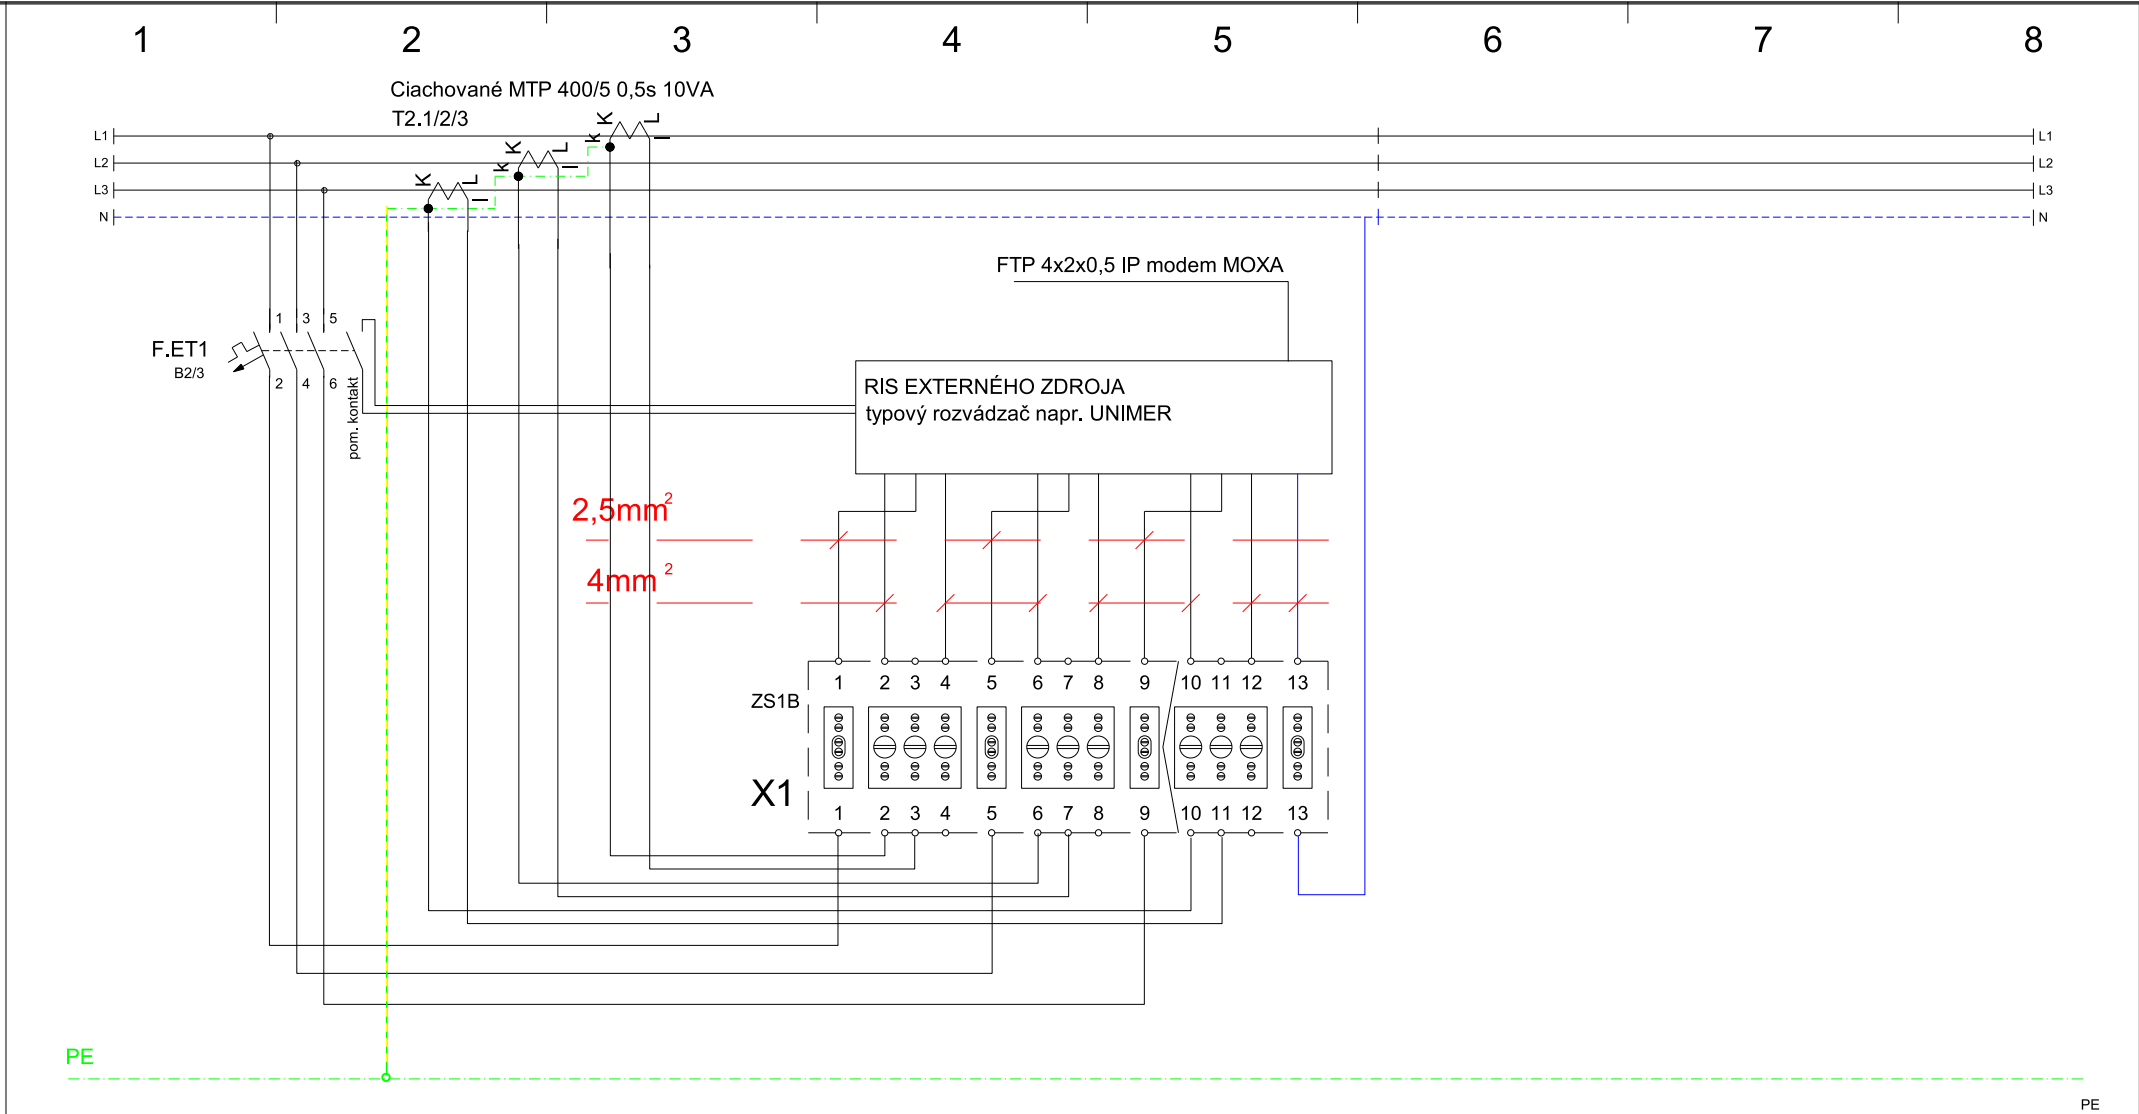

	Rev	Datum	Meno				ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KOGENERACNEJ JEDNOTKY V PREVÁDZKE LEVICKÁ SLADOVNĽA, LEVICE“ k.ú. Levice, p.č. 1108/1,7,10, Júrska cesta 4, Levice	Rozvádač Rkgj	ZÁKAZKOVÉ Č.:	
a			Ing. Mikula						116MM2022	
b								E03		
c										
d										

1 2 3 4 5 6 7 8

Ovládacia schéma

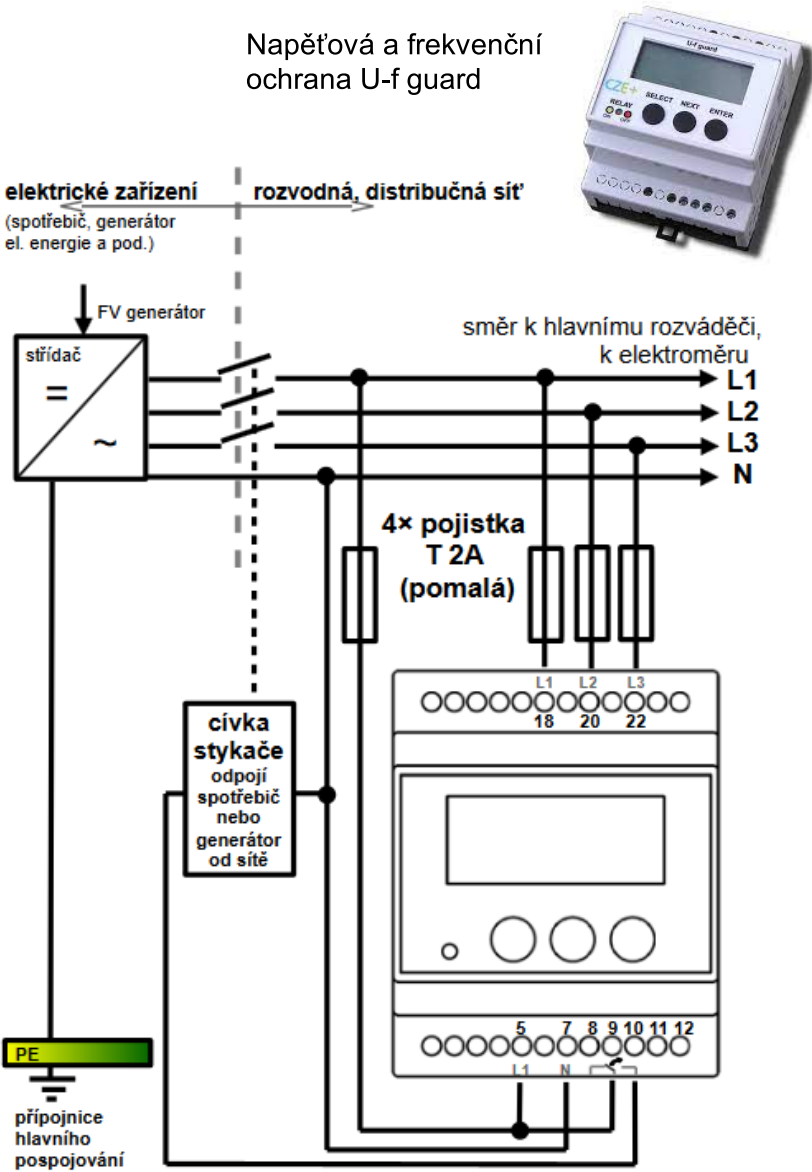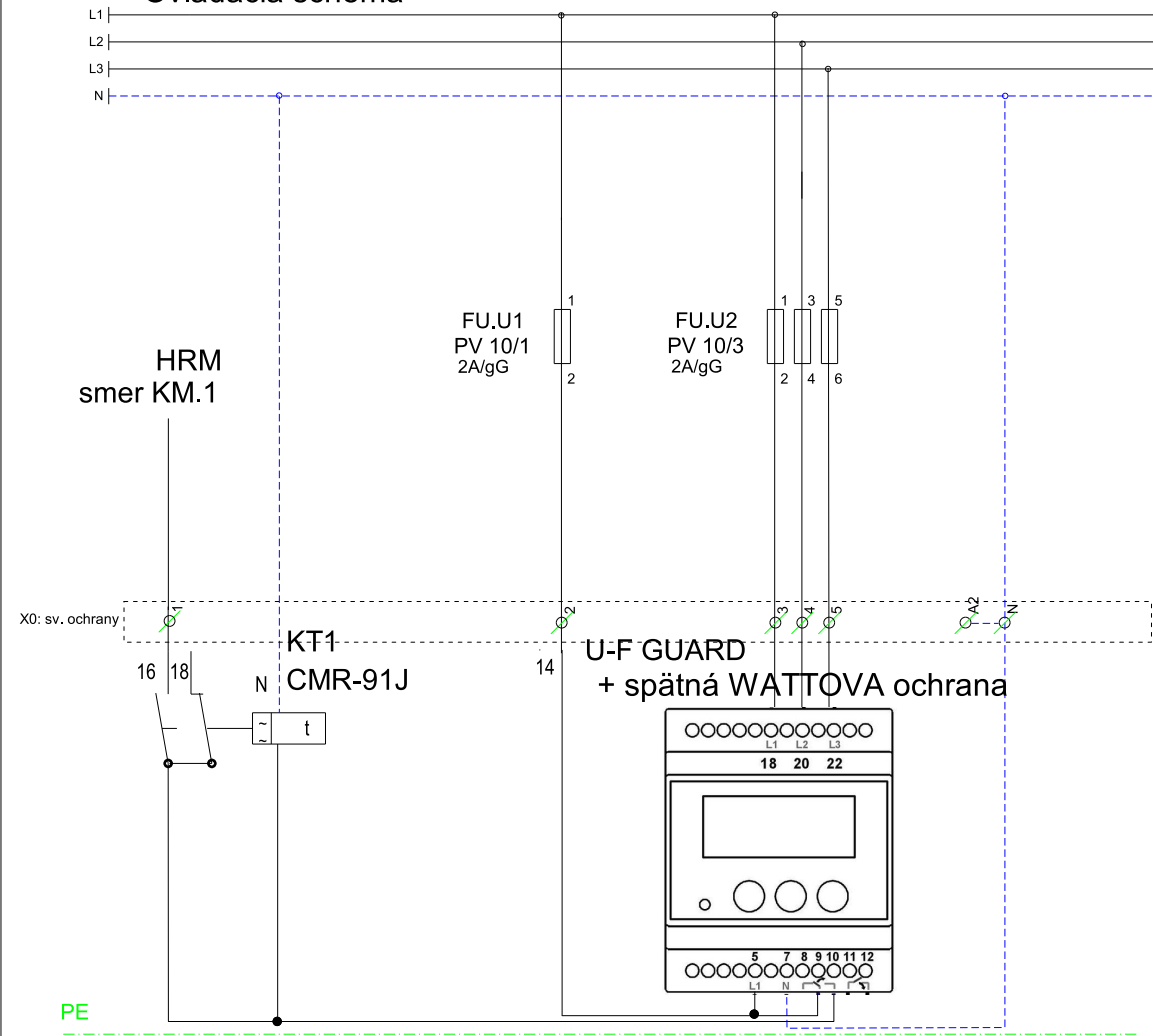

Rev	Datum	Meno					ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KOGENERAČNEJ JEDNOTKY V PREVÁDZKE LEVICKÁ SLADOVNĽA, LEVICE“ k.ú. Levice, p.č. 1108/1,7,10, Júrska cesta 4, Levice	Rozvádáč Rkgy	ZÁKAZKOVÉ Č.:	
a		Ing. Mikula							116MM2022	
b										
c										
d									E02	

