


SCHÉMA NAPÁJANIA RADIČA

Napäťová sústava: 3+PEN, ~ 50Hz, 230V/400V, TN-C
1+PEN, ~ 50Hz, 230V, TN-C

- Základná ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.411.1 a 411.2 samočinné odpojenie napájania, vrátane využitia prílohy A a B
- Ochrana pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.412.3 samočinné odpojenie napájania
- Doplnková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.415.2 doplnkové pospájanie

IPS 63-existujúci
Bod pripojenia na el. sieť

RE.P-existujúca
(Pri habánskom mlyne-Západný rad)

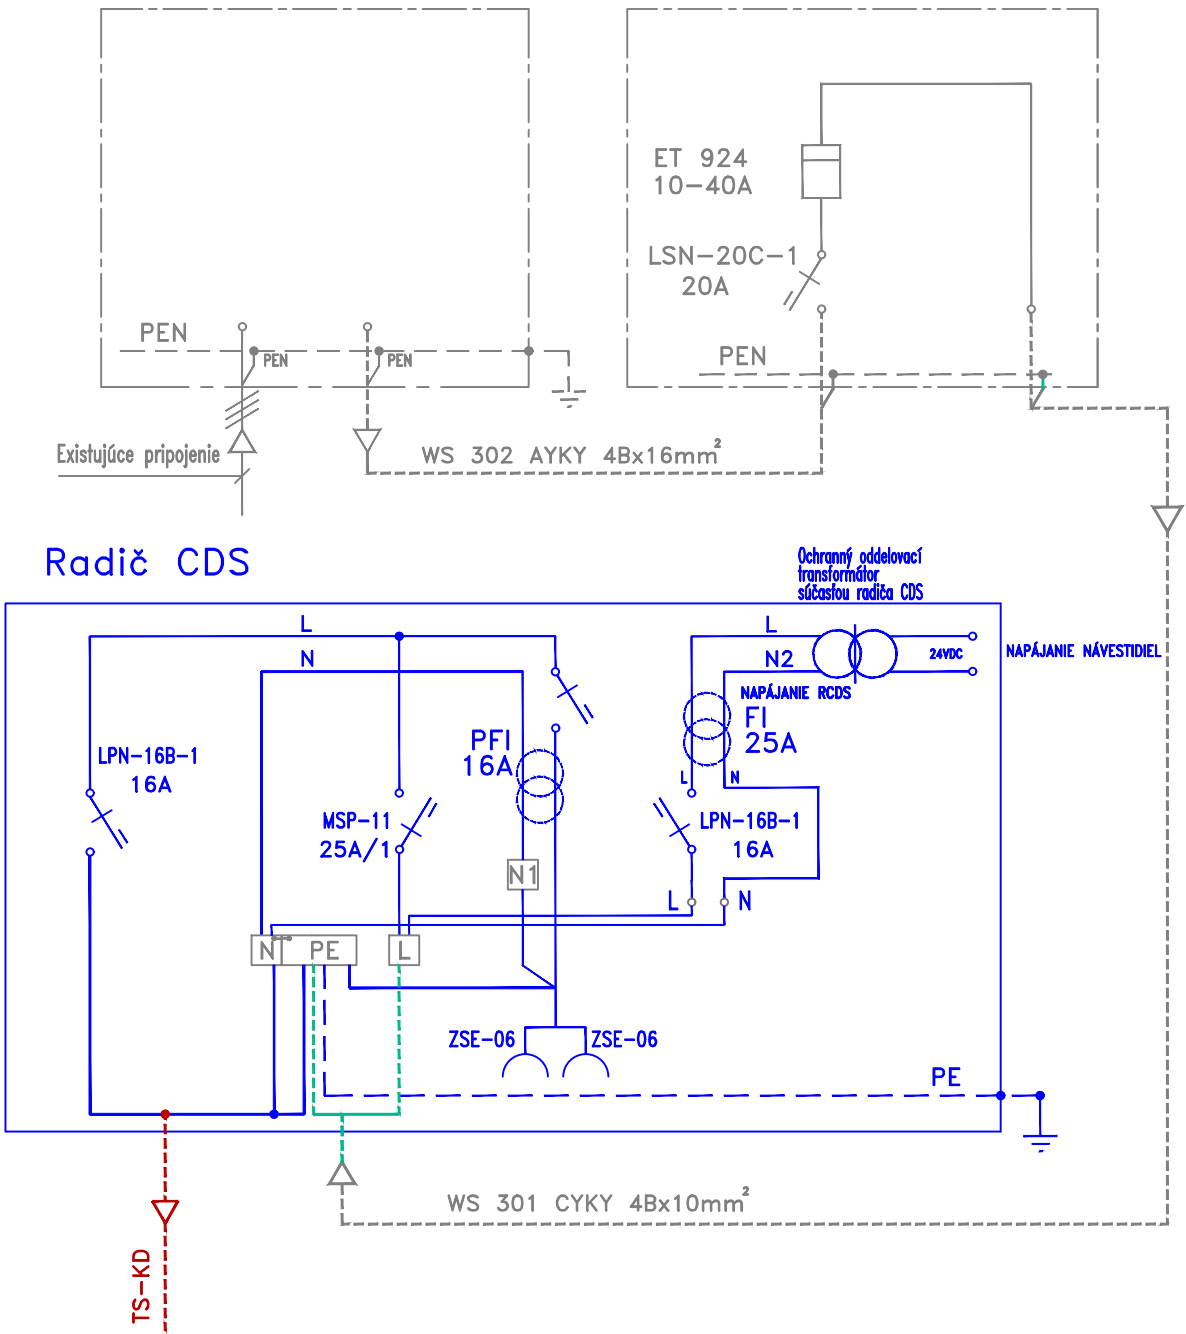

----- existujúce rozvody NN

----- navrhované SO 672 Křiž.č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina-Pri habánskom mlyne

----- SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417

Informácie, ktoré obsahuje tento dokument, sú vlastníctvom fy PROJ-SIG s.r.o. BA a nesmú sa reprodukovat ani odovzdať tretej osobe, alebo byť použité akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia fy PROJ-SIG s.r.o. BA, alebo ňou oprávnenej osoby.

The information contained herein is proprietary of company PROJ-SIG s.r.o. BA and is not to be reproduced communicated to a third person or used in any manner whatsoever without the express written permission of company PROJ-SIG s.r.o. BA or a duly authorized representative thereof.







EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E

SO 672

NÁZOV STAVBY				Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra			
STAVEBNÍK				Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava			
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE				Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava			
PROJEKTANT				DOPRAVOPROJEKT, a.s.			
				Kominárska 141/2,4			
				832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto			
		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Marta KODAJOVÁ		PODPIS	
		ČÍSLO ZÁKAZKY		7859-00			
PROJEKTANT OBJEKTU		PROJ-SIG, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava					
 Jašíkova 2, Bratislava 821 03 projsig@projsig.sk, +421 2 48 291 305		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Ondrej KMOŠKO			
		VYPRACOVAL		Ing. Ondrej KMOŠKO			
		KONTROLOVAL		Marcel LAURINSKÝ			
		IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		TTPRB-DRS-C-E000-67200-009-X			
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto		DÁTUM		12.2024	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto		Bratislava IV, MČ – Karlova Ves		FORMÁT		2xA4	
NÁZOV ČASTI		KRIŽOVATKA č. 417 MODERNIZÁCIA		MIERKA			
		CDS MLYNSKÁ DOLINA – PRI HABÁNSKOM MLYNE		STUPEŇ PD		DRS	
				Č. ZÁKAZKY		7859-00	
				Č. SÚPRAVY		Č. PRÍLOHY	
		SCHÉMA NAPÁJANIA RADIČA				010	