

POZNÁMKA

- Kabeláž kamerového systému – UTP cat 5e/LSOH
- EZS – kabeláž – Alfa8–DGP, Alfa8
- Štruktúrovaná kabeláž – FTP cat 5e/LSOH

Magnetické dverové kontakty pre EZS budú osadené vo výrobe – dodávka dverí, rovnako elektrozámkok 12V DC/250mA na 1NP.

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41



Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:


- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TNS
- ochrana malým napätím SELV

### Prostredie: 3.1.1. – základné

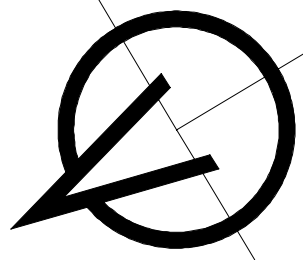

PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA		HLINA s.r.o. Glen, združenie právnických osôb
	KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN		
	VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR		
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	FORMÁT		
Rekonštrukcia administratívnej budovy				
Komenského ulica - úrad BBSK				
k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KNVC - 1909/L				
STAVBA	STUPEŇ		DÁTUM	
DSP/DRS		12/2023		
PROFESIA	MIERKA		Č. VÝKRESU	
E4 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SYSTABOPRÚD		BEZ 06		
BLOKOVÁ SCHÉMA - KAMEROVÝ SYSTÉM A SYSTÉM KONTROLKY VSTUPU				