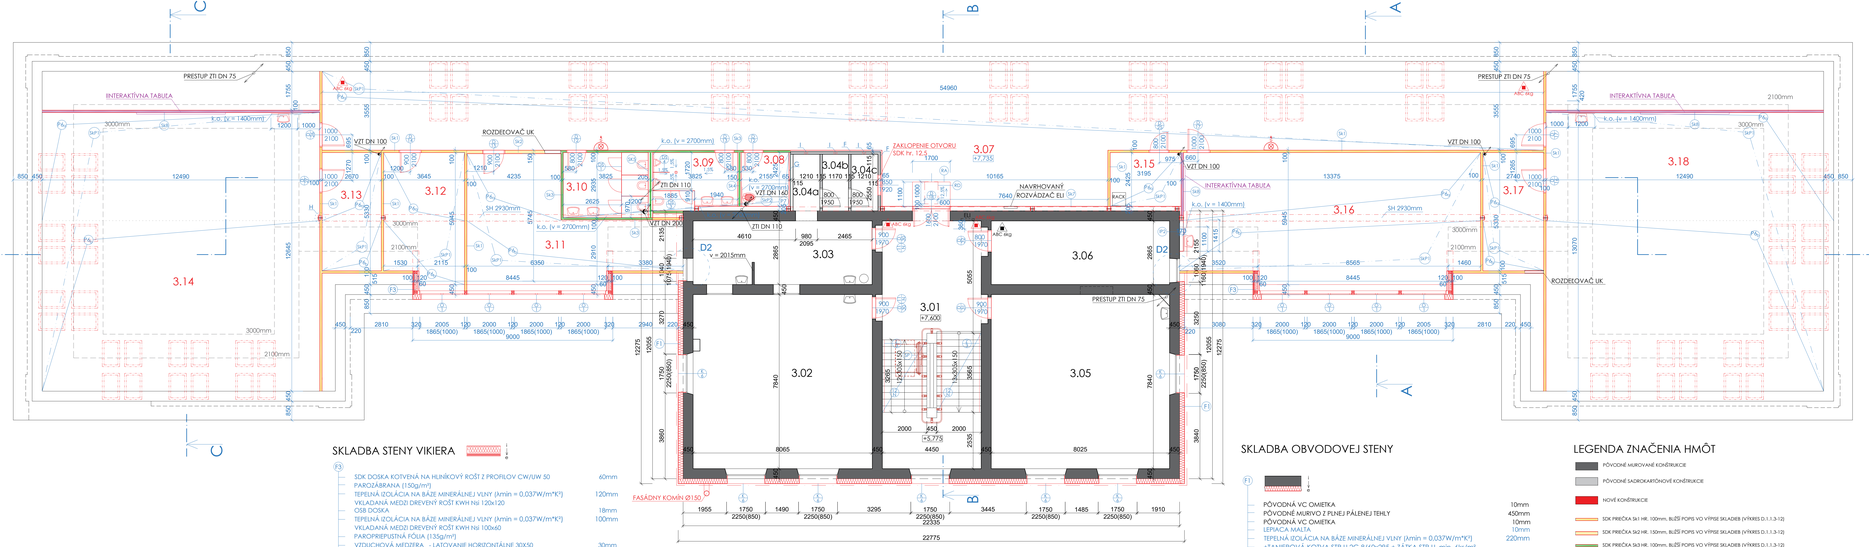

SKLADBA STENY VIKIERA

F3	SDK DOSKA KOTVENÁ NA HLINÍKOVÝ RÔŠT Z PROFILOV CW/UW 50	60mm
	PAROZÁBRANA (150g/m²)	
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (λmin = 0,037W/m*K²) VKLADANÁ MEDZI DREVENÝ RÔŠT V/H Hs 120x120	120mm
	OSB DOSKA	18mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (λmin = 0,037W/m*K²) VKLADANÁ MEDZI DREVENÝ RÔŠT V/H Hs 100x60	100mm
	PAROPREPUSTNÁ FÓLIA (135g/m²)	
	VZDUCHOVÁ MEDZERA, - LATOVANIE HORIZONTÁLNE 30X50	30mm
	FALCOVANÝ PLECH (S MÁKKYM JADROM A DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU	0,6mm

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

F1	PÔVODNÁ VC OMIETKA	10mm
	PÔVODNÉ MURIVO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY	450mm
	PÔVODNÁ VC OMIETKA	10mm
	LEPIACA MALTA	10mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (λmin = 0,037W/m*K²) +TANIEROVÁ KOTVA STR G 2G 8/60x295 + ŽÁTKA STR G, min. 6ks/m²	220mm
	LEPIACA MALTA	
	VÝSTUŽNÁ VRSTVA SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	3mm
	PENETRAČNÝ NÁTER - UNIVERZÁLNY ZÁKLAD	
	TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA (SVIETLO-BÉŽOVÁ)	3mm

LEGENDA ZNAČIEK

- ZAMURovANIE OTVORU PÔVODNÉHO/NOVÉHO TVÁRNICAMI, HR. MURIVA PODĽA PÔDORYSU
- NÁTER PÔVODNEJ OCEĽOVEJ ŽÁRUBNE (2x BIELA FARBA)
- MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH TIENIACICH ŽALÚZIÍ
- PREMAZOVANIE STIEN (DO VÝŠKY 2100mm BIELA UMÝVATEĽNÁ FARBA, OD 2100mm BIELA FARBA)
- ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC (BETÓN C25/30, VÝSTUŽ B500), DOTEPLIŤ XPS HR. 50mm
- NADBETÓNAVKA EXISTUJÚCEHO BETÓNOVÉHO SCHODISKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTIŠMYKOVÁ S MRAZUVZDORNOU ODHRANOU - BETÓNOVÉ PLATNE NA STUPNE A PODSTUPNICE (SCHODOVÝ HRANOLČEK) A PROTIŠMYKOVÝ (EDGU) PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KONTRASTNE ROZLÍŠIŤ
- ZNOVUVYMIE PRESTREšENIA VSTUPU, OCELOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA (IPA 900?), STREChA 2 TVRDENIEHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA
- VÝMENA VETRACEJ MRIEŽKY 100x100 + NADSTAVEC HR. 250mm, LPS, PLECH
- ÚPRAVA DVERNÉHO OTVORU - ZVÝŠENIE SVETLEJ VÝŠKY (VYBORÁVAME + OSADENIE KERAMICKÉHO PREKLADU)
- ÚPRAVA DVERNÉHO OTVORU - ZNÍŽENIE SVETLEJ VÝŠKY (OSADENIE KERAMICKÉHO PREKLADU + prípj. DOMUROVANIE)
- NALEPENIE NOVEJ PVC PODLAHY NA SCHODISKOVÉ STUPNE PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO RAMENA FAREBNE ODLIŠIŤ (VZOR ROVNAKÝ AKO NA 1.NP a 2.NP)
- ZVISLÁ ZĎVÄRACIA PLOŠKA PRE IMOBILNÝCH 1330x1800mm(ŠÍRKA*DĹŽKA)PRE PODLAHY 1100x1455mm) UMOŽŇUJÚCA VÝSTUP DO 90°. ZALOŽENIE DO SO HEDVÁBNEJ HLBKY. 0,875m POD ÚROVEŇ LIT
- ŠÍKMA SCHODISKOVÁ PLOŠINA 800x1200mm S PARKOVACÍM STANIČKAMI, ELEKTROMECHANICKÝ POHON, KOTVENIE DIÁKHY CEZ STĚPKY DO SCHODISKA
- ODKVAPOVÝ CHODNÍK ŠÍRKY 300mm, RÝCHLY ÚNIK DO DEŤA, SCKLA - D.1.1.3-18 - a)
- INTERIÉROVÁ VYROVNÁVACIA RAMPA ZHOTOVENÁ Z VODOST. BETÓNU C25/30 + KARISIŤ 10mmm, VEĽKOSŤ OKA 100x100; POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC/ PODLAHOVÁ KRYTINA (PVC POUŽIŤ AJ NA BOKY RAMPY)
- INŠTALAČNÁ PREDSTENA, HĺBKA OSADENIA 125mm, VÝŠKA PO STROP, OPLÁŠTENIE IMPREGNOVANOU SDK DOSKOU HR.12,5mm, NOSNÝ RÔŠT CW PROFIL 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2180mm
- INŠTALAČNÁ PREDSTENA, HĺBKA OSADENIA 170mm, VÝŠKA PO STROP, OPLÁŠTENIE IMPREGNOVANOU SDK DOSKOU HR.12,5mm, NOSNÝ RÔŠT CW PROFIL 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KER. OBKLAD DO VÝŠKY 1400mm
- SADROKARTÓNOVÁ STENA, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12), VÝŠKA PO STROP
- SADROKARTÓNOVÝ ZĚVESNÝ PODHĽAD x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 11)
- ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 17)
- KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 16)
- ŽNOTOVENIE NOVEJ NÁŠKAPNEJ VRSTVY PODLAHY, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 11)
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12)
- SKLADBA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STRECHY, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12)
- NOVÁ OKENNÁ KONŠTRUKCIA, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ (D.1.1.3 - 13)
- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE VRÁTANE ŽÁRUBNE, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ (D.1.1.3 - 14)
  - POZNÁMKA: V MIESTNOSTI 2.24 A 2.25 VYMENIŤ LEN DVERE, ŽÁRUBNE OSTÁVAJÚ PÔVODNÉ (NOVÝ BIELY NÁTER)
- HPL DELIACA PRIEČKA, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE HPL DELIACICH PRIEČOK (D.1.1.3 - 15)
- REVÍZNE SADROKARTÓNOVÉ DVIERKA 600x1000mm, NOSNÁ KONŠTRUKCIA - RÁM Z OSB DOSIEK hr. 25mm (KOTVENÁ O NOSNÉ PROFILY SDK PODHĽADU), DVIERKA ZHOTOVENÉ Z OSB DOSIEK hr. 18mm A OPLÁŠTENÉ PROTIPOŽIARNYM SDK hr. 12,5mm, UCHYTENIE O PANTY NA OSB DOSKY, STYK SDK A OSB DOSIEK OPAKOVANE VYKONCOVACÍM LIŠTAMI, MIN. POČIATKOVÁ ODOLNOSŤ EW 15/EI30 C
- HADICOVÝ NAVIJAK S TVÁROVOU STĺAČOU HADICOU, MENOVITÁ SVETLOSŤ 25mm, EKVIVALENTNÝ PREMER 10mm, MINIMÁLNY PRETOK Q = 59l/min?
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HÁPUĽKOU 6kg PRÁŠKU

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT

- PÔVODNÉ MURované KONŠTRUKCIE
- PÔVODNÉ SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- SDK PRIEČKA SX1 HR. 100mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX2 HR. 150mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX3 HR. 100mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX4 HR. 150mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX5 HR. 205mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX7 HR. 205mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)
- SDK PRIEČKA SX8 HR. 100mm, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE SKLADIEB (VÝKRES D.1.1.3-12)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			ODN. PODLAHY
			STENY	STROP	PODLAHA	
3.01	SCHODISKO	49,67	VC OMIETKA + MAĽBA	VC OMIETKA + MAĽBA	PVC	
3.02	UČEBŇA	63,23	VC OMIETKA + MAĽBA	VC OMIETKA + MAĽBA	PVC	
3.03	KUCHYŇA	22,98	VC OMIETKA + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	
3.04a	SKLAD	3,08	KER. OBKLAD 1000mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	
3.04b	SKLAD	2,99	KER. OBKLAD 1000mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	
3.04c	SKLAD	3,08	KER. OBKLAD 1000mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	
3.05	UČEBŇA	63,23	VC OMIETKA + MAĽBA	VC OMIETKA + MAĽBA	PVC	
3.06	SKLAD	22,98	VC OMIETKA + MAĽBA	VC OMIETKA + MAĽBA	PVC	
3.07	CHODBA	226,18	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.08	EKONOMAT	5,33	KER. OBKLAD 2700mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	P7
3.09	WC CHLAPCI	9,67	KER. OBKLAD 2700mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	P7
3.10	WC DIEVČATÁ	11,22	KER. OBKLAD 2700mm + MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	KER. DLAŽBA	P7
3.11	KANCELÁRIA	38,90	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.12	KANCELÁRIA	20,74	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.13	SKLAD	14,18	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.14	UČEBŇA	163,24	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.15	SKLAD	7,75	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.16	UČEBŇA	76,70	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.17	SKLAD	14,60	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6
3.18	UČEBŇA	163,24	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	MAĽBA + PRETMELIEVANIE	PVC	P6

POZNÁMKY

F - EXISTUJÚCU SDK PRIEČKU OBLOŽIŤ PREPOŽIARNYM SADROKARTÓNOM (HR. 12,5mm), NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z PROFILOV 50mm. VÝŠKA PO STROP

G - EXISTUJÚCU SDK PRIEČKU OBLOŽIŤ IMPREGNOVANÝM PROTIPOŽIARNYM SADROKARTÓNOM (HR. 12,5mm), NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z PROFILOV 50mm. VÝŠKA PO STROP

H - OCEĽOVÉ ŠÍPY OBLOŽIŤ PREOPRIEZVRNITNÝM SADROKARTÓNOM (POHOTOVOU PROFILOV LIŠ 30 A LEPENÍM PRAMOŇ NA TAŤ)

I - ZALOPENIE OTVORU PO VENTILÁTOROCH SDK DOSKAMI (cca 200x200mm)

- VŠETKY PRESTUPY ZTI PREVEDIŤ JAZKOVÝM VRTANÍM, NÁSLEDNE JE NUTNÉ ICH STEHENNÉ PODOA: D. 6.2.6.1 STN 73 0802 (UTESNENÍ PRESTUPU MUSÍ SPĺŇAŤ POŽIADAVKY POŽIARNE DELIACEJ KONŠTRUKCIE, KTORÚ PRESTUPUJE). OTVOR K PRESTUPU DOBETÓNOVAŤ
- V MIESTNOSTI 3.04 VYSPÁDAŤ DRÁŽKY PO REALIZÁCII ELEKTROINŠTALÁCIE K VÝ ZARIADENIAM

±0,000 = 184 m n.m.

AKÉKOĽVEK ROZMNOŽENIE ALEBO ĎALŠIE ODOVZDÁVANIE ZA ĽUBOVOĽNÝM ÚČELOM BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA JE ZAKÁZANÉ. AUTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU, DOPLNENIE ALEBO ZRUŠENIE TOHTO PROJEKTU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. TENTO PROJEKT NESMIE BYŤ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA POUŽITÝ NA ŽIADNE ĎALŠIE ÚČELY, NAJMÄ NIE NA ROZMNOŽOVANIE, ROZŠIRENIE, ZMENU, PREDAJ, PRENÁJOM, ALEBO INÉ ODOVZDÁVANIE TRETÍM OSOBÁM. ODOVZDANÍM PROJEKTU NEDOCHÁDZA K PREVODU AUTORSKÝCH PRÁV NA OBJEDNÁVATEĽA. AUTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V PRÍPADE, AK OBJEDNÁVATEĽ PORUŠÍ AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE PREDPISY AUTORSKÉHO ZÁKONA.

názov projektu	SOŠ Tomáša - modernizácia odborného vzdelávania - budovy SOŠ
	SO 01 - budova SOŠ
objekt	
adresa	Štefánikova 56, 982 01 Tornaľa k.ú. Tornaľa - p. č.: 1869/17, 1869/40
investor/stavebník	Stredná odborná škola Súkromná/Spišská Nová Ves
autor	Ing. Mário Regec 0903 690 111 s.r.o.
kontakt	Inkúbatorová 2192, 040 01 Košice www.regecarchitects.com
zodpovední projektant	Ing.arch. Mário Regec
vypracoval	Ing.arch. Mário Regec Ing. Jakub Barančík

Ć. parié

Exel	ASR
Super4 PO: DSP+DPS	MIERKA 1:75
Dátum	07/2024
OBJAH	NS - Pôdorys podkrovia
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA	D 1.1.3 - 03