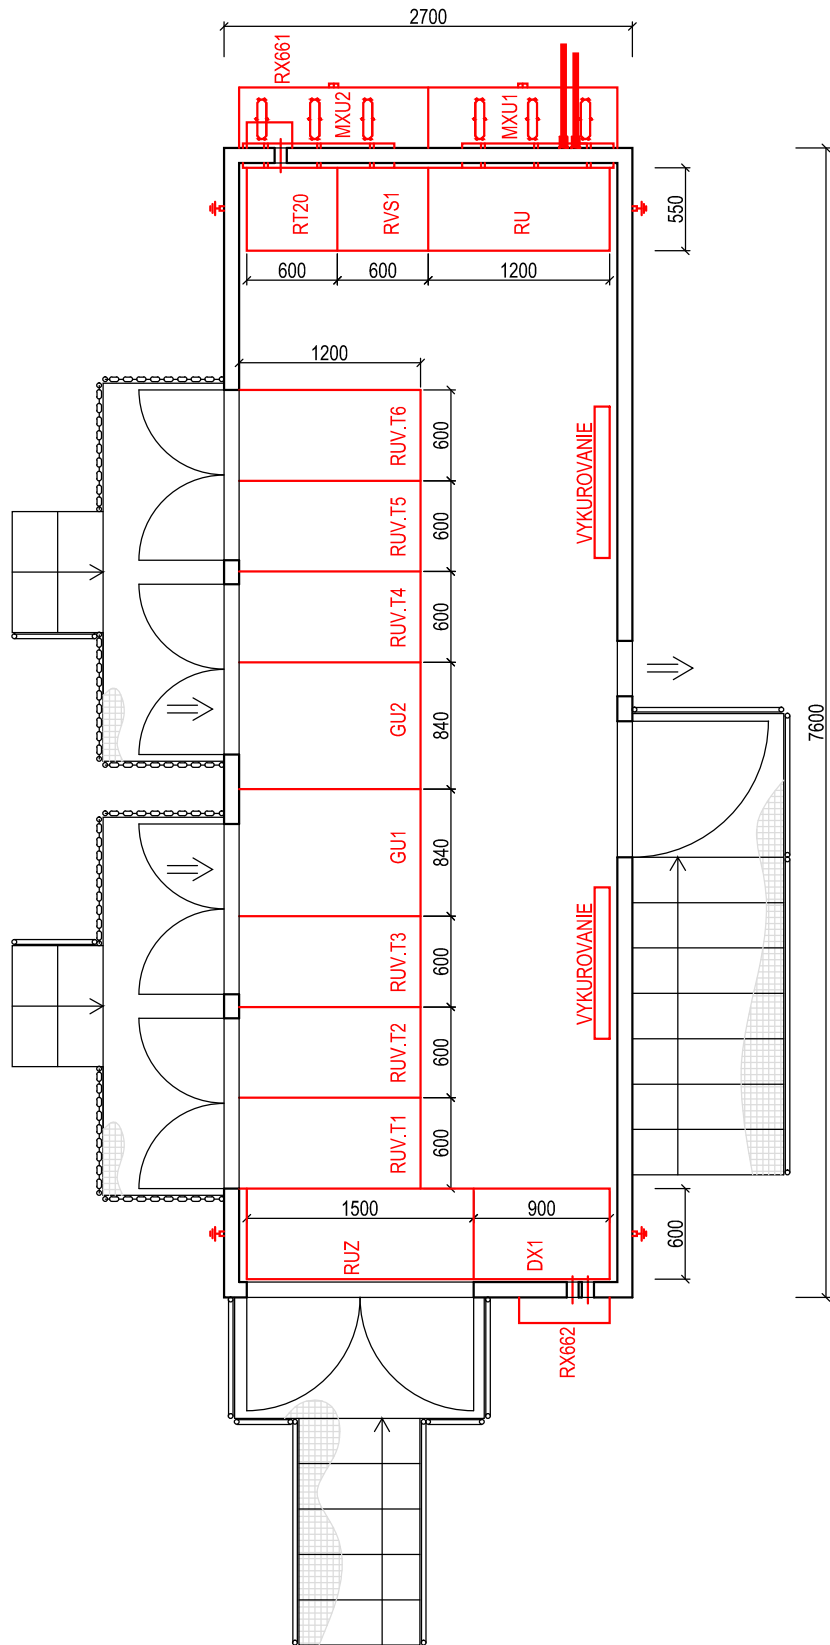


Úřad ÚVODNÍK 2 DC 660 V (2 DC 825 V) IT

1. Účel: Úřad ÚVODNÍK 2 DC 660 V (2 DC 825 V) IT  
Úřad ÚVODNÍK 2 DC 660 V (2 DC 825 V) IT  
Úřad ÚVODNÍK 2 DC 660 V (2 DC 825 V) IT  
Úřad ÚVODNÍK 2 DC 660 V (2 DC 825 V) IT

Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT

Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT  
Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT  
Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT  
Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY






LEGENDA:

ÖWF...  
ÜVW...  
ÜVZ...  
ÜVG...  
ÜW...  
ÜW...  
ÖYF...

Kolada

Úřad ÚVODNÍK 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C, TN-C-S, DC 24V, IT  
X z l c A c k O a l A l c a d

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:  DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		 REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 V l z l c A l c k O a l A l c a d
Zákazkové číslo:	2117	Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa

Zodpovedný projektant stavby::	Ing. Vladimíra Rožoková		 DELTES spol. s r.o. Š o l c A l c k O a l A l c a d	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing., Mgr. Peter Kolada			
Navrhov - vypracoval:	Ing., Mgr. Peter Kolada			
Kontroloval:	Ing. Marta Bútorová			
Miesto stavby:	MČ Bratislava - Ružinov	Okres: Bratislava II	Stupeň - účel: DRS	
Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava			Zákazkové číslo: 2206-03/24	
Stavba: V l z l c A l c k O a l A l c a d			Dátum: 12/2024	
Objekt: U l c A l c k O a l A l c a d			Počet A4: 2xA4	
Názov prílohy: Kontajner meniarne R660 V DC			Mierka: 1:50	
			Časť: D	
			Číslo PS/ S0: SO 13	
			Príloha: 6	