

LEGENDA

VEREJNÉ SIETE

VEREJNÝ NTL PLYNOVOD-OC DN300 2,1kPa

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY

NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA NTL PLYNU
PE DN40-0,4%-14m

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY


VONKAJŠÍ ROZVOD NTL PLYNOVODU - viesť v trase pôvodného
OCEL DN50 - 0,4% - 57m
RIEŠI PROJEKT VNÚTORNÉHO PLYNOVODU!!!

OBJEKTY NA PRÍPOJKACH

MZP MERACIE ZARIADENIE PLYNU

AREÁLOVÉ ROZVODY OD PLYNOMERU PO BUDOVU NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTU!

NAVRHOVANÁ
PRÍPOJKA NTL PLYNOVODU
PE DN40 - 0,4% - 12,5m

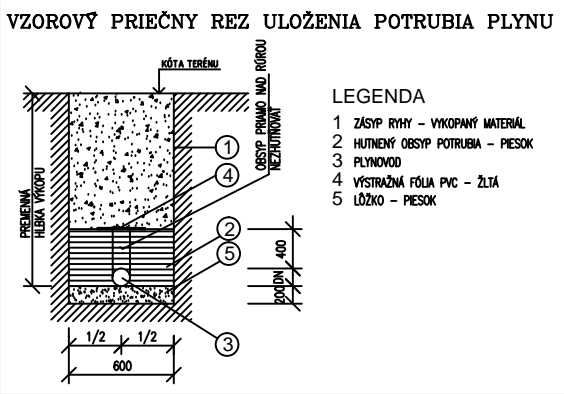

Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu
Stavebník	Mesto Malacky
Časť	Projektová dokumentácia
Objekt	SO 01
Výkres	Situácia
Zodp.projektant	Ing. Vojtech Fekete
Vypracoval	Ing. Tatiana Letašiová

Zák.č.	
Stupeň	SP
Dátum	01/2019
Formát	A3
Mierka	1 : 1000
Paré	Výkr.č. 01