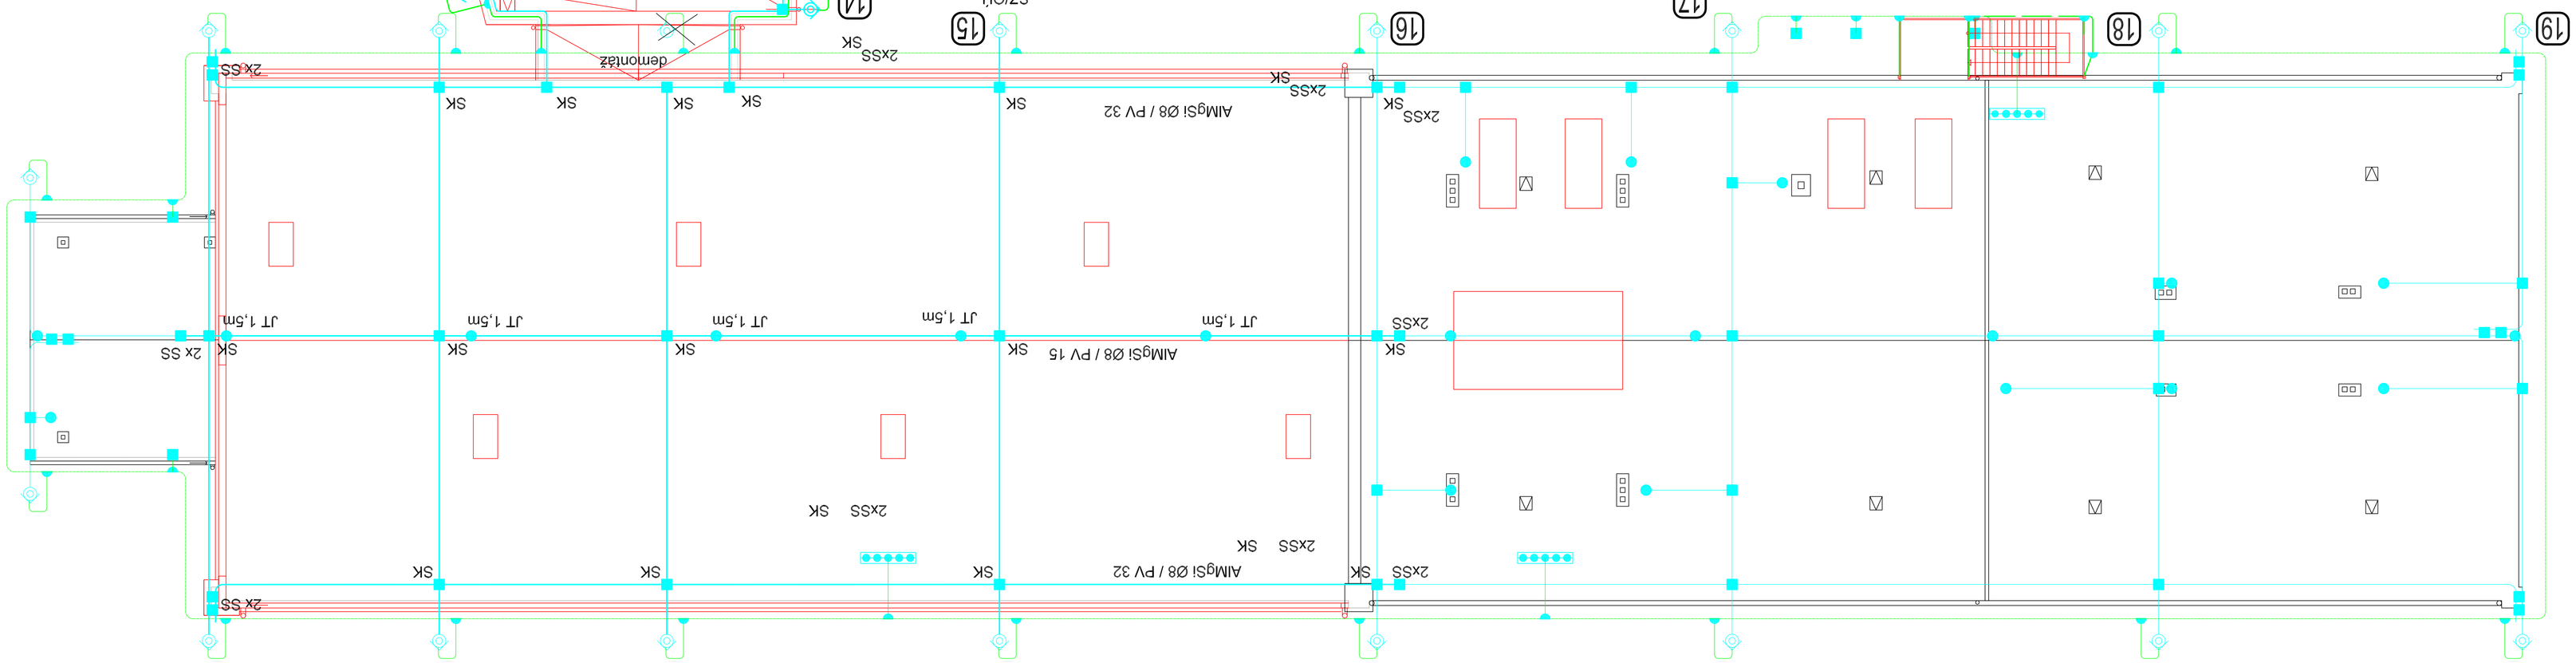

LEGENDA

Značka	Popis
	jímací vedení AlMgSi Ø8, popř. Fe/Zn Ø8
JT 1,5m	jímací tyč AlMgSi tr. 15mm, celková délka 1,5m
	svodný Fe/Zn (viz popis na výkrese)
	zkušební spojka (svorka) s označným úhelníkem Fe/Zn
	spoj svařovaný
HOP	uzemňovací přívod izol. Fe/Zn Ø10mm
	ekvipotenciální přípojnice - místo oddělení bude upřesněno dle umístění hl. rozvaděče
	uzemnění páskou Fe/Zn 30x4
	stáv. jímací vedení
	stáv. uzemnění

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Uhanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant:	Projektant:	Stupeň:	Zak. č.:
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	17 - 19

C. parc.:	Akce:	Měřítko:
	Regenerace trommelsilu Jižní strana čtyřpatrového klášterního křídla ve Znojmě D.1.4.5. ELEKTROTECHNIKA (slaboproud, silnoproud, hromosvod)	1 : 100
		Formát A4 :
		12

Investor:	Název:	Datum:
	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	09 / 2019

MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66822 Znojmo		D.1.4.5._8

Č. výkresu :