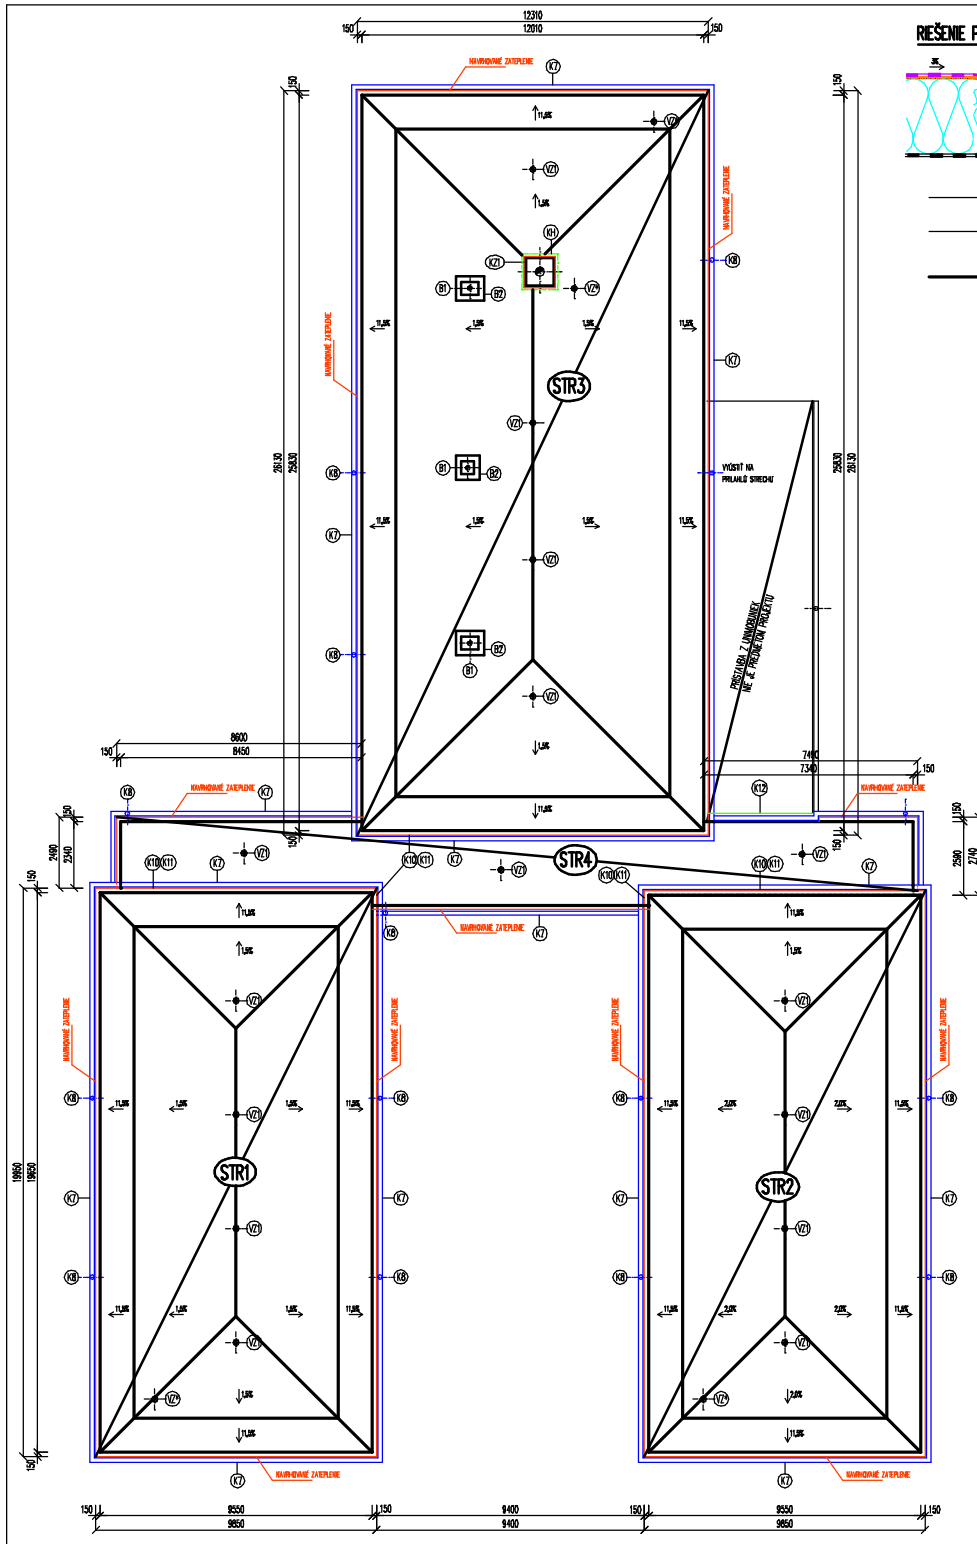

RIEŠENIE PRECHODU DVOCH ÚROVNÍ STRECHY:

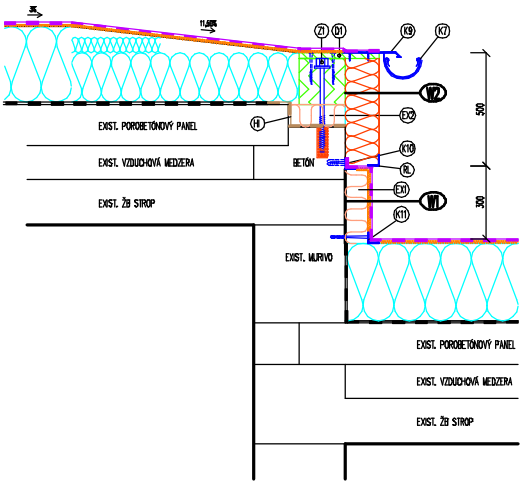

RIEŠENIE PRI ODKVAPE:

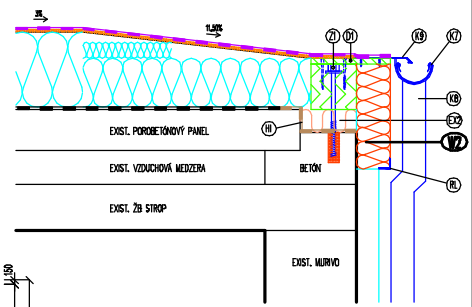

LEGENDA:

- B1 OTVORY PO KOMÍNOCH VYPLNIŤ PUR PENOU S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 30 MINÚT (3 KS, 2 DÓZY)
- B2 PLOCHU PO KOMÍNOCH VYSPRAVIŤ A PRELEPIŤ ASFALTOVÝM PÁSOM (2,50*1,1=2,75 M2)
- K7 OCEĽOVÝ POPLASTOVANÝ ŽĽAB D=150 MM – DODÁVKA + MONTÁŽ (61,20+61,20+78,50+31,10=232 M)
- K8 OCEĽOVÝ POPLASTOVANÝ ZVOD D=100 MM – DODÁVKA + MONTÁŽ (16+16+14+9,30=55,30 M)
- K9 ODKVAPOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š.=300 MM, MECHANICKY KOTVIŤ K "D1" (58,60+58,60+76,90+31,00)*1,02=231,60 M
- K10 KOTVIACA LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š.=70 MM, MECHANICKY KOTVIŤ K NOSNÝM KONŠTRUKCIÁM (35,80*1,02=36,50 M)
- K11 KOTVIACA LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š.=70 MM, MECHANICKY KOTVIŤ K NOSNÝM KONŠTRUKCIÁM (35,80*1,02=36,50 M)
- K12 OPLECHOVANIE OKRAJA TRAPÉZOVÉHO PLECHU Z POPLAST. PLECHU, R.Š. 500 MM, ZAOSTRIŤ DO ŽĽABU (DĽŽKA 4,10 M)
- D1 IMPREGNOVANÝ DREVENÝ TRÁM 200/200 MM, KOTVIŤ DO BETÓNU POZINK. ZÁVITOVOU TYČOU D=14 MM OSADENOU DO CHEMICKEJ MALTY A 500 MM, (58,50+58,50+75,70+30,60)*1,05=234,46 M
- Z1 OCEĽ. POZINKOVANÁ ZÁVITOVÁ TYČ D=14 MM, DĽŽKA 450 MM, MATICU A KONTRAMATICU ZAPUSTIŤ POD HORNÚ PLOCHU "D1" (118+118+151+62)=449 KS
- EX2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 100 MM, ULOŽIŤ POD "D1" (14,60+14,60+18,90+7,70)*1,02=56,90 M2
- D1 DOSKA OSB3 HR. 25 MM, MECHANICKY KOTVIŤ K ATIKE (21,00+21,00+27,00+11,00)*1,05=84,00 M2
- HI ASFALTOVÝ PÁS HR. 3,50 MM, PRIVARIŤ K EXIST. KRYTINE (29,20+29,20+37,80+15,30)*1,05= 117,07 M2
  ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER POD HI (29,20+29,20+37,80+15,30)=111,50 M2
- VZ* SYSTÉMOVÝ ODVETRACÍ KOMÍNIK KANALIZÁCIE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU D=100 MM (1+1+2+0=4 KS)
  VZDUCHOTESNE NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE POTRUBIE
- VZ1 SYSTÉMOVÝ ODVETRACÍ KOMÍNIK KRYTINY (4+4+4+3=15 KS)
- C1 MUROVANÝ KOMÍN 1000/1000/2300 MM – ZACHOVAŤ, VYSPRAVIŤ CEMENTOVOU MALTOU (9,50 M2)
- KZ1 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S MINERÁL. DOSKOU HR. 50 MM (9,50 M2) – KOMÍN
  ROHOVÁ LIŠTA 10 M; SOKLOVÁ LIŠTA 4,50 M
- EH BETÓNOVÁ HLAVA KOMÍNA 1300/1300/80 MM, ZREALIZOVAŤ SO SPÁDOM NA STRECHU
  DEBNENIE (2,0 M2)
  KARI SIEŤ PRI OBOCH POVRCHOCH 6/6, 100/100 MM (1KS)
  BETÓN C20/25 (0,135 M3)
- RL ROHOVÁ LIŠTA K ETICS, (62,00+62,00+78,10+33,50)*1,02=241,30 M

RIEŠENIE BLESKOZVODU – VŠ SAMOSTATNÝ PROJEKT!!!

HL. INŽ. PROJEKTU: ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	KRESLIL: ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 4589*SP*1 MOBIL: 0907 504 455
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 21 TRNAVA			ZÁKAZKA Č.: 05/2016
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA			DÁTUM: 06/2016
NÁZOV A MIESTO STAVBY: REKONŠTRUKCIA STRECHY ZŠ s MŠ NÁM. SLOV. NÁRODA 22, TRNAVA			MIERKA: 1:100 ČÍ. PARE: STUPEŇ: PPSP FORMÁT: 6xA4
OBSAH VÝKRESU: PODORYS STRECHY NOVÝ STAV			VÝKRES Č.: 3